



VISTA DO RESERVATÓRIO
ESCALA 1:50


CORTE AA
ESCALA 1:50

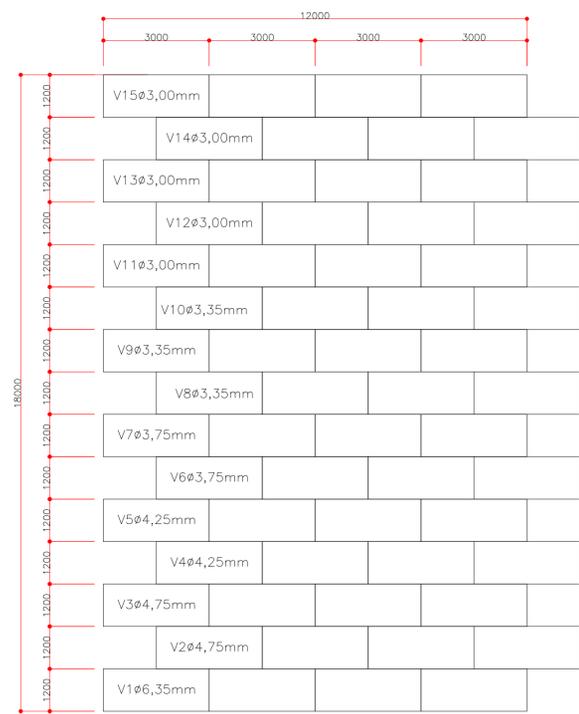


PLANIFICAÇÃO - COSTADO
ESCALA 1:100

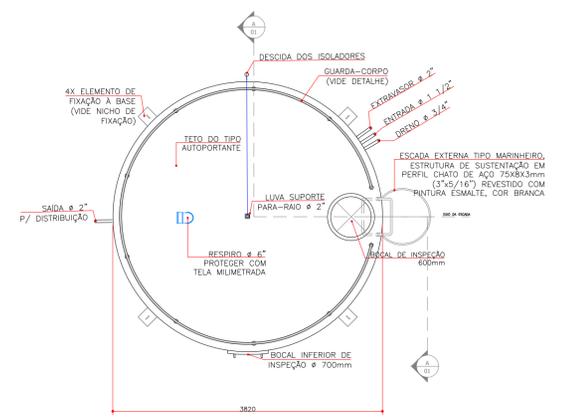


VISTA SUPERIOR DO RESERVATÓRIO
ESCALA 1:50

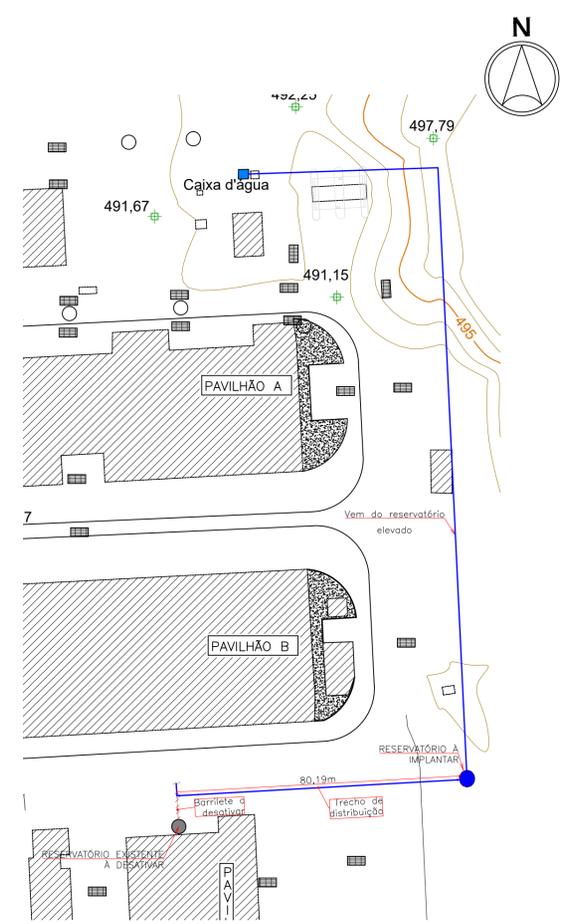

IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:1000

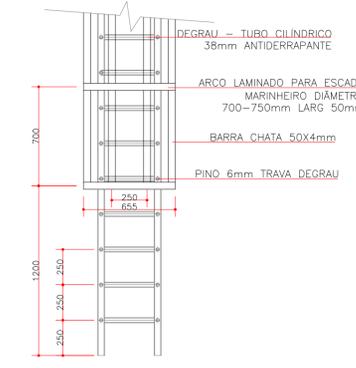


VISTA FRONTAL ESCADA MARINHEIRO
ESCALA 1:25

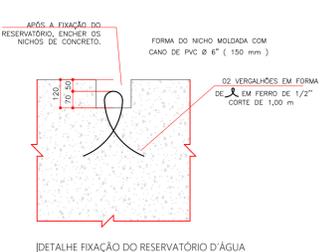


DETALHE FIXAÇÃO DO RESERVATÓRIO D'ÁGUA
SEM ESCALA



DETALHE CAIXA DE ATERAMENTO
SEM ESCALA





DETALHE ESCADA MARINHEIRO
ESCALA 1:25

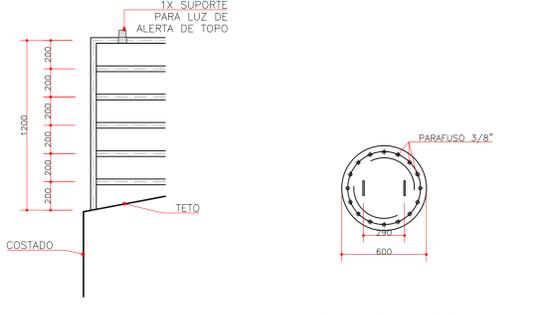


DETALHE GUARDA-CORPO
ESCALA 1:25

DETALHE BOCA DE INSPEÇÃO FLANGEADA
ESCALA 1:25

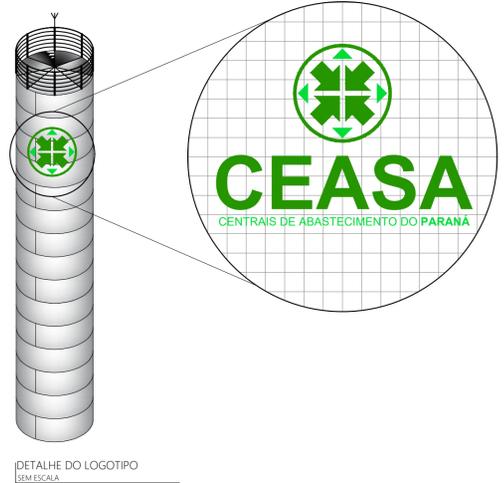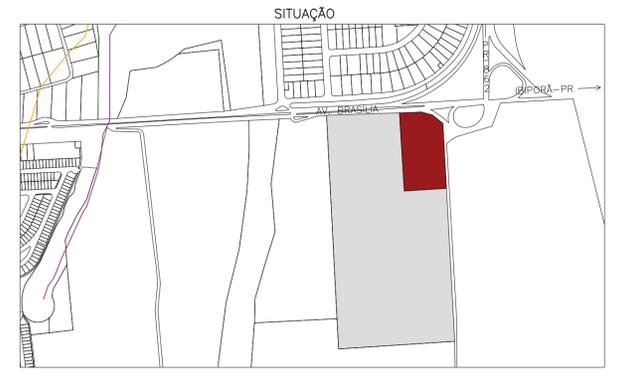

DETALHE DO LOGOTIPO
SEM ESCALA

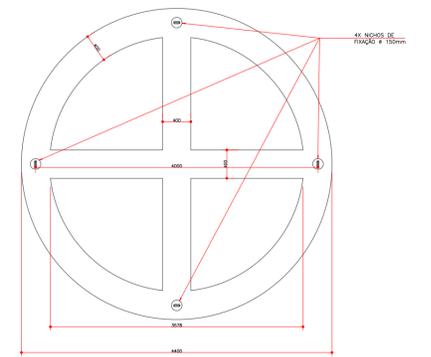

DETALHE BASE DE FIXAÇÃO
ESCALA 1:50

- NOTAS
- 1- Todas as medidas estão em milímetros, exceto os casos indicados.
 - 2- O volume de utilização será de 200m³;
 - 3- A fabricação do reservatório deverá atender as seguintes normas: AWWA D100 / API650 / NBR7821 / AWS A5.18;
 - 4- Deverá ser executada pintura interna e externa conforme indicações do memorial descritivo.
 - 5- Deverá ser previsto pontos de içamento da estrutura;
 - 6- A velocidade dos ventos deverá ser prevista conforme NBR 6123;
 - 7- Temperatura de projeto: Ambiente;
 - 8- Densidade do líquido: 1,0;

ROO	27.03.2024	EMIÇÃO INICIAL	PROJETO
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	DOCUMENTAÇÃO

CEASA
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ

FINALIDADE
RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR

PROPRIETÁRIO
Centrais de Abastecimento do Paraná
CNP: 75.063.164/0005-90

ENDEREÇO DA OBRA / SERVIÇO
Avenida Brasília, n° 10.000 - CEASA
Londrina - Lindóia, Londrina - PR,
86031-770

ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE
INST. HIDRÁULICAS / RESERVAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RAFAEL GOMES DA SILVA
CREA SP/5070214991/D

ETAPA DO PROJETO
BÁSICO

DESENHO
AP

TERMO DE CONTRATO
--

FRANCHA
01

REFERÊNCIA
ESCALA
Indicadas

DATA
27/03/2024

FRANCHA
01