


Perfil 1 Ditec
Escala: 1/50




Perfil 2 Ditec
Escala: 1/50



Faixa de rolamento

Calçada



Sargetão Exist. Grelha á ser trocada
Classe D400

— Galeria Exist. Grelha á ser trocada
Classe D400

CONVENÇÕES:



ILUMINAÇÃO EXISTENTE



CAIXA SANEPAR



PROJEÇÃO DA COBERTURA



EDIFICAÇÃO EXISTENTE



ÁREA DE RECAPEAMENTO E FRESAGEM



SOLO

NOTAS DE PROJETO:

1. Dimensões em metros, deverá ser conferido in loco
2. A fresagem dos locais indicados em projeto, deverá ser executado com espessura variável de até 5cm, de modo a regularizar a superfície existente, conforme projeto.
3. Após a fresagem, deverá ser feita a varredura e limpeza do todo trecho indicado no projeto.
4. Após a fresagem, deverá ser feita a aplicação do EAI (Emulsão Asfáltica para Imprimação) e do RR-2Z para pintura de ligação, conforme a Norma DER/PR - ES-P 17/17. Aplica-se imprimação apenas onde houver bloqueio.
5. Após a pintura de ligação, deverá ser executado o recapeamento asfáltico das vias com espessura de 03cm de binder e 03cm de CAUQ, conforme indicado em cada perfil do projeto
6. Após a pintura de ligação, deverá ser executado o recapeamento asfáltico das vias com espessura de 5cm CAUQ , conforme indicado em cada perfil no projeto.
7. Trecho a ser executado com CAP 50/ 70, com especificações e temperatura conforme a Norma DER/PR - ES-P 21/ 17.
8. Para as redes de drenagem existentes, deverá ser realizada a instalação de novas grelhas e porta grelha de ferro fundido dúctil tipo "Boca de Leão", classe D400 em vias de tráfego, conforme as especificações da NBR 10160/2005 e B125 ou superior embaixo dos pavimentos com abobadas, conforme indicação em projeto.

QUADRO DE ÁREA POR TECHO:

1. Ditec = 2.570,23 m²
2. Pav. A = 1.903,50 m²



CEASA/PR

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.

DIENG- DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA.
ÁREA DITEC
ÁREA PAVILHÃO A
DETALHAMENTO DE PERFIS

W DE FOLIO:	01/09
-------------	-------

CLPA N°:	01
----------	----

REVISION	REV 02
ISSUE	11/10/2010

INDICADA
DATA: MAIO/2012

[illegible]


PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA SP/507021/9991/

ENG/RESP.: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA SP/507021499/

DESENHETA, STEFANY ANDRADO

RAFAEL GOMES DA SILVA



DIETOPHIA

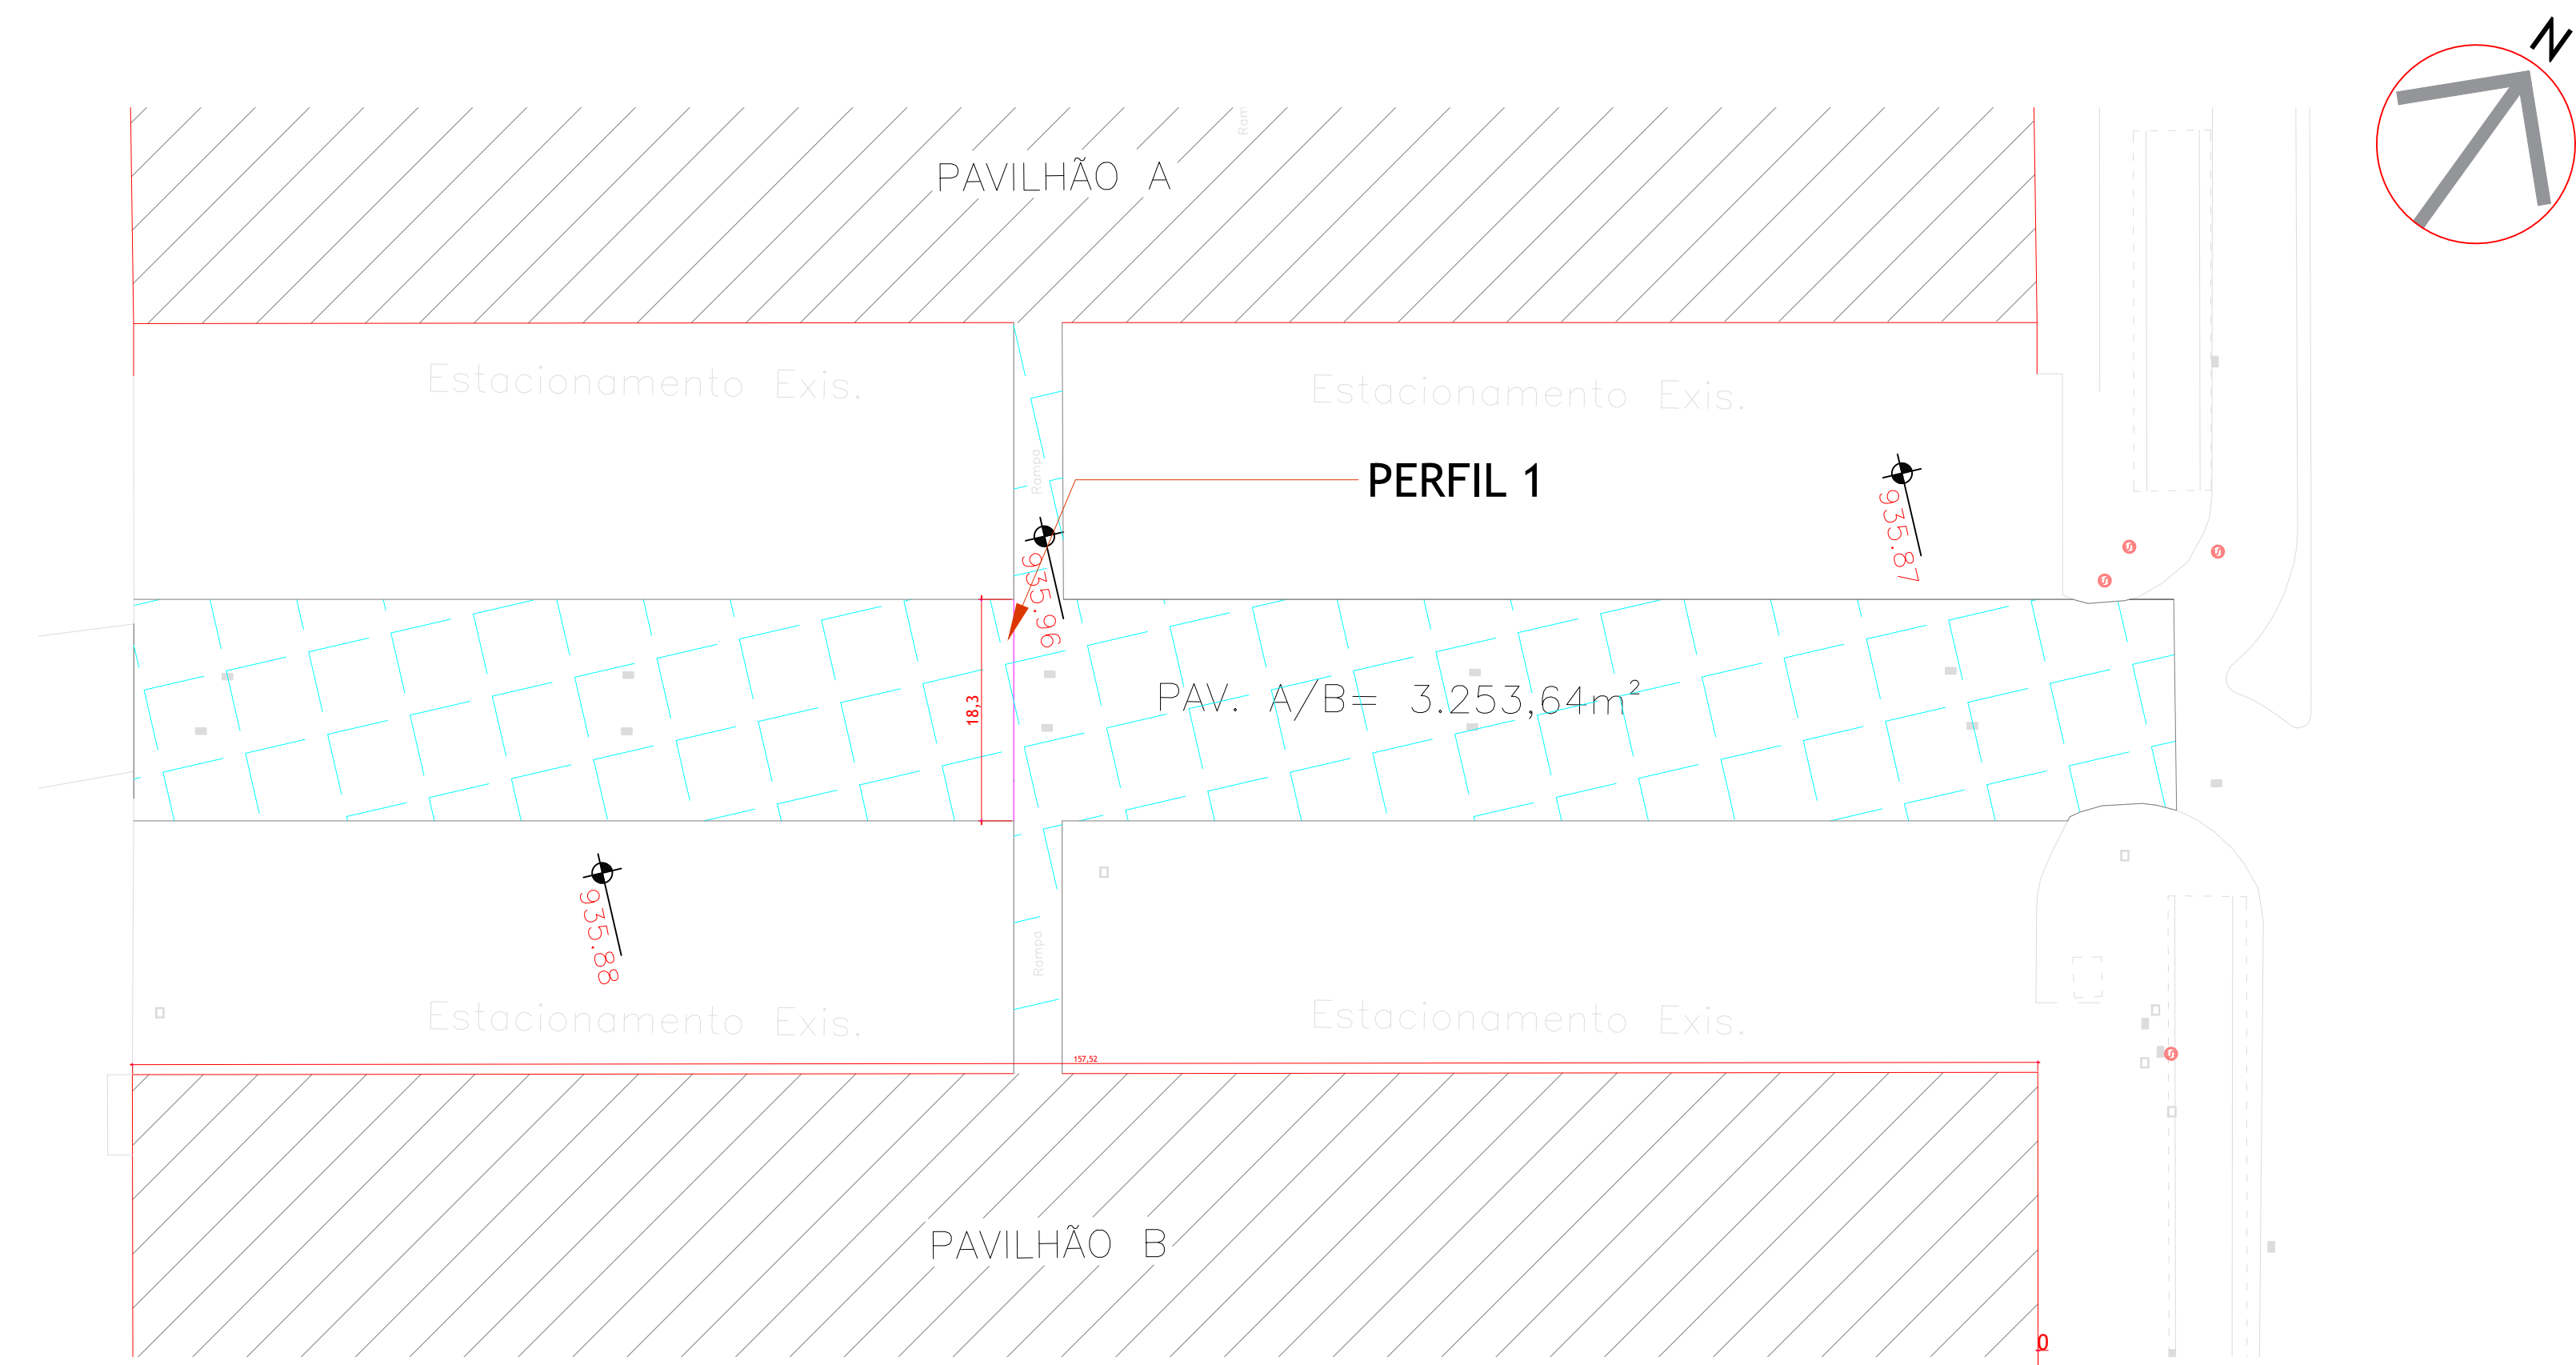

Perfil 1 Pav. A-B
Escala: 1/100

GRELHA - VISTA SUPERIOR


Escala: 1/20

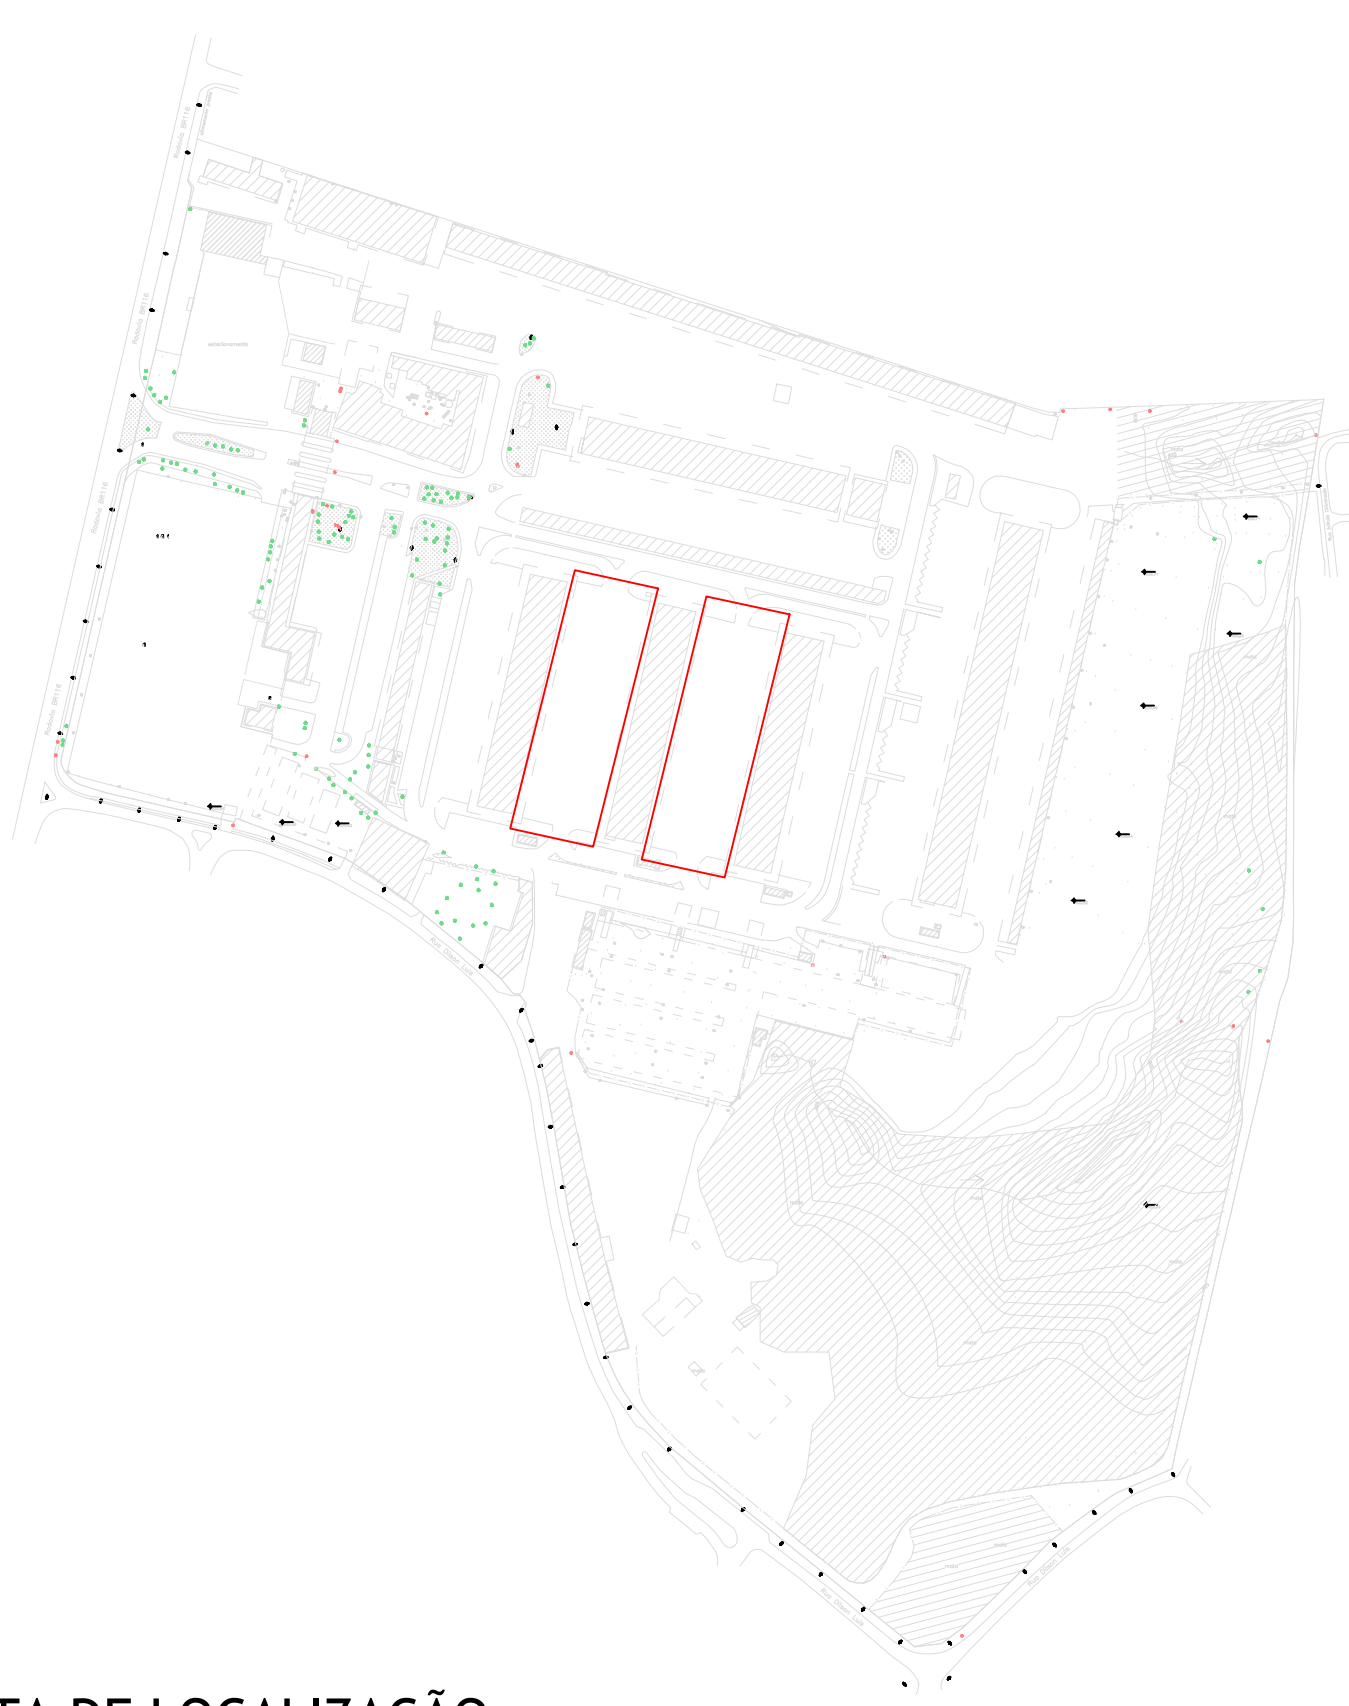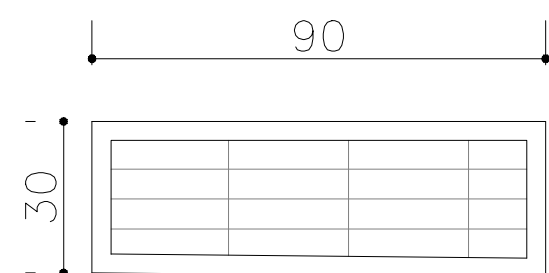

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

SEM ESCALA


ÁREA 3 - PAVILHÃO A/PAVILHÃO B ESCALA 1:500

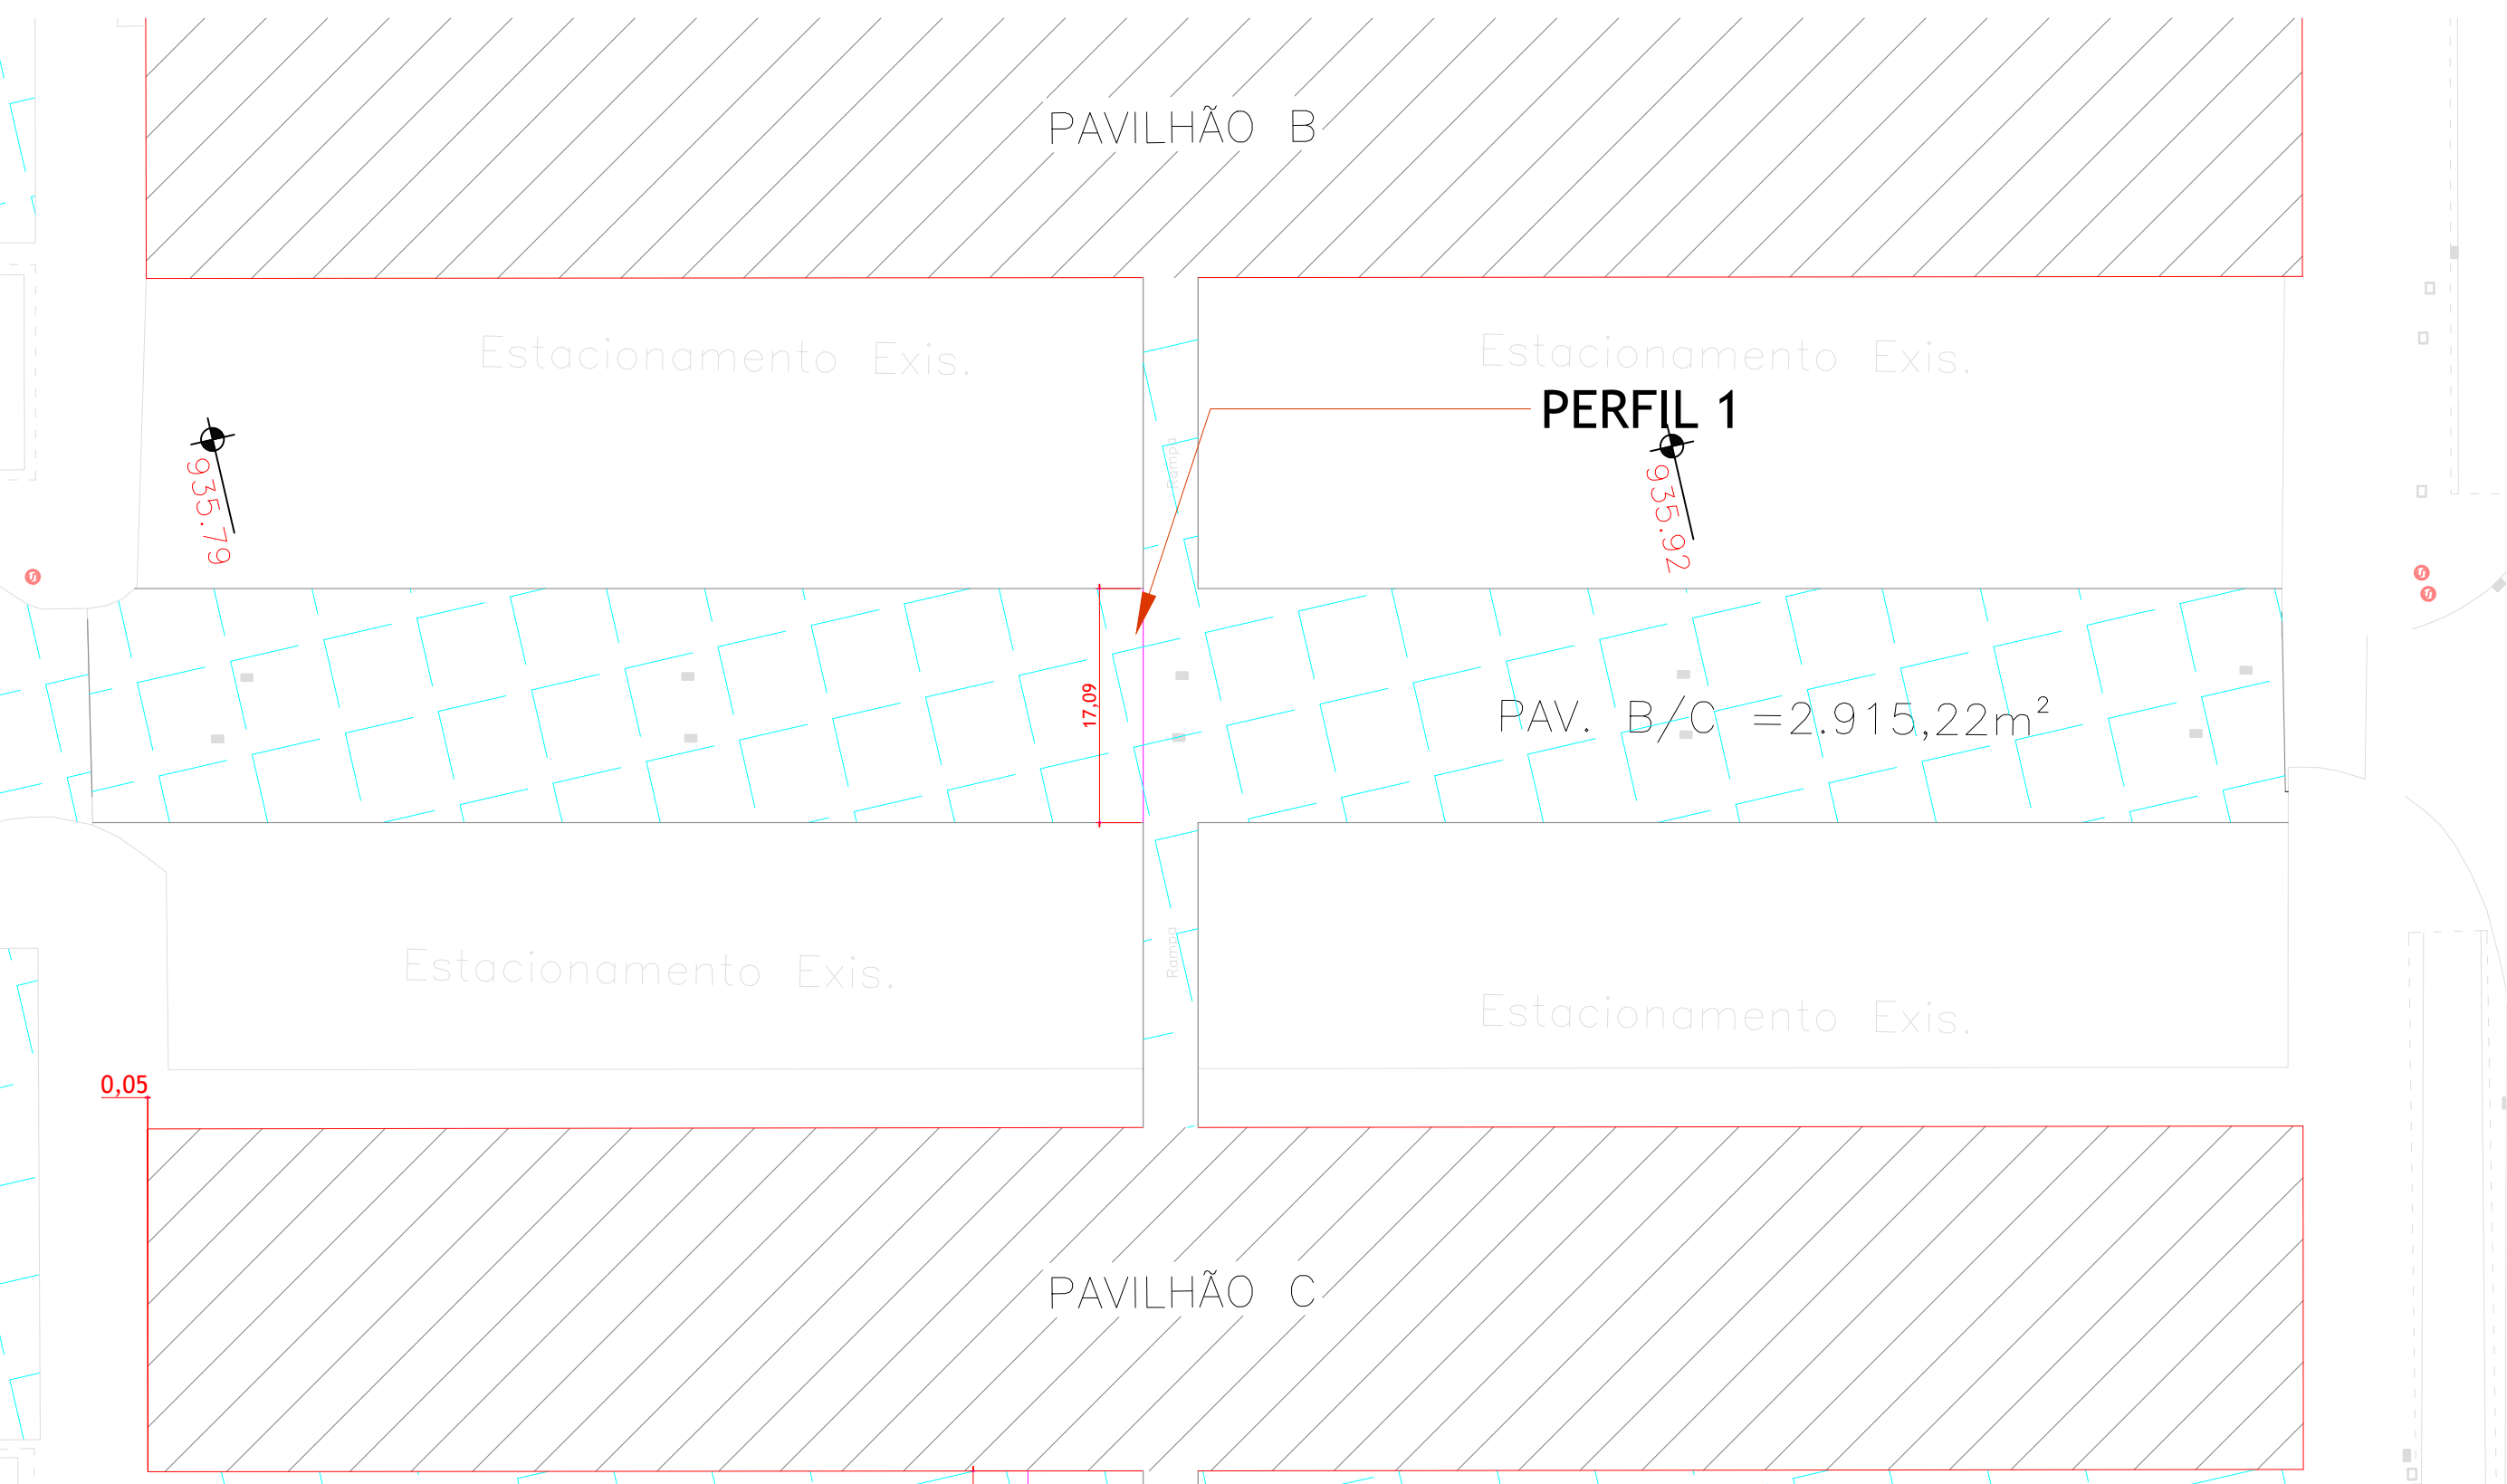


ÁREA 4 -PAVILHÃO B/PAVILHÃO C ESCALA 1:500



Perfil 1 Pav. B-C
Escala: 1/100

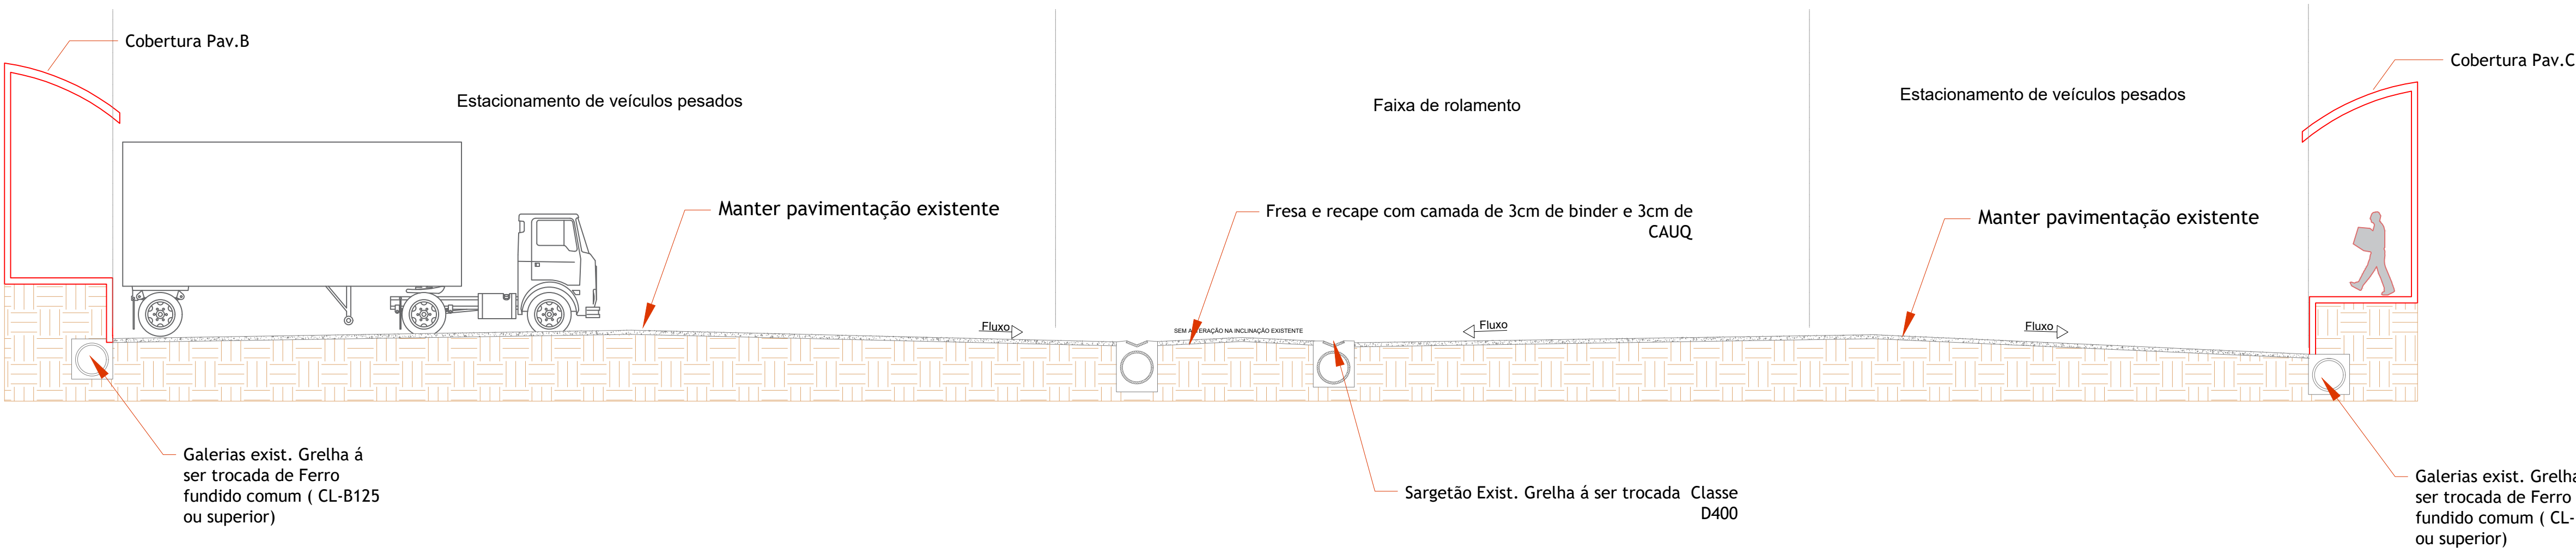

DETALHAMENTO DOS PERFIS Escala Indicada

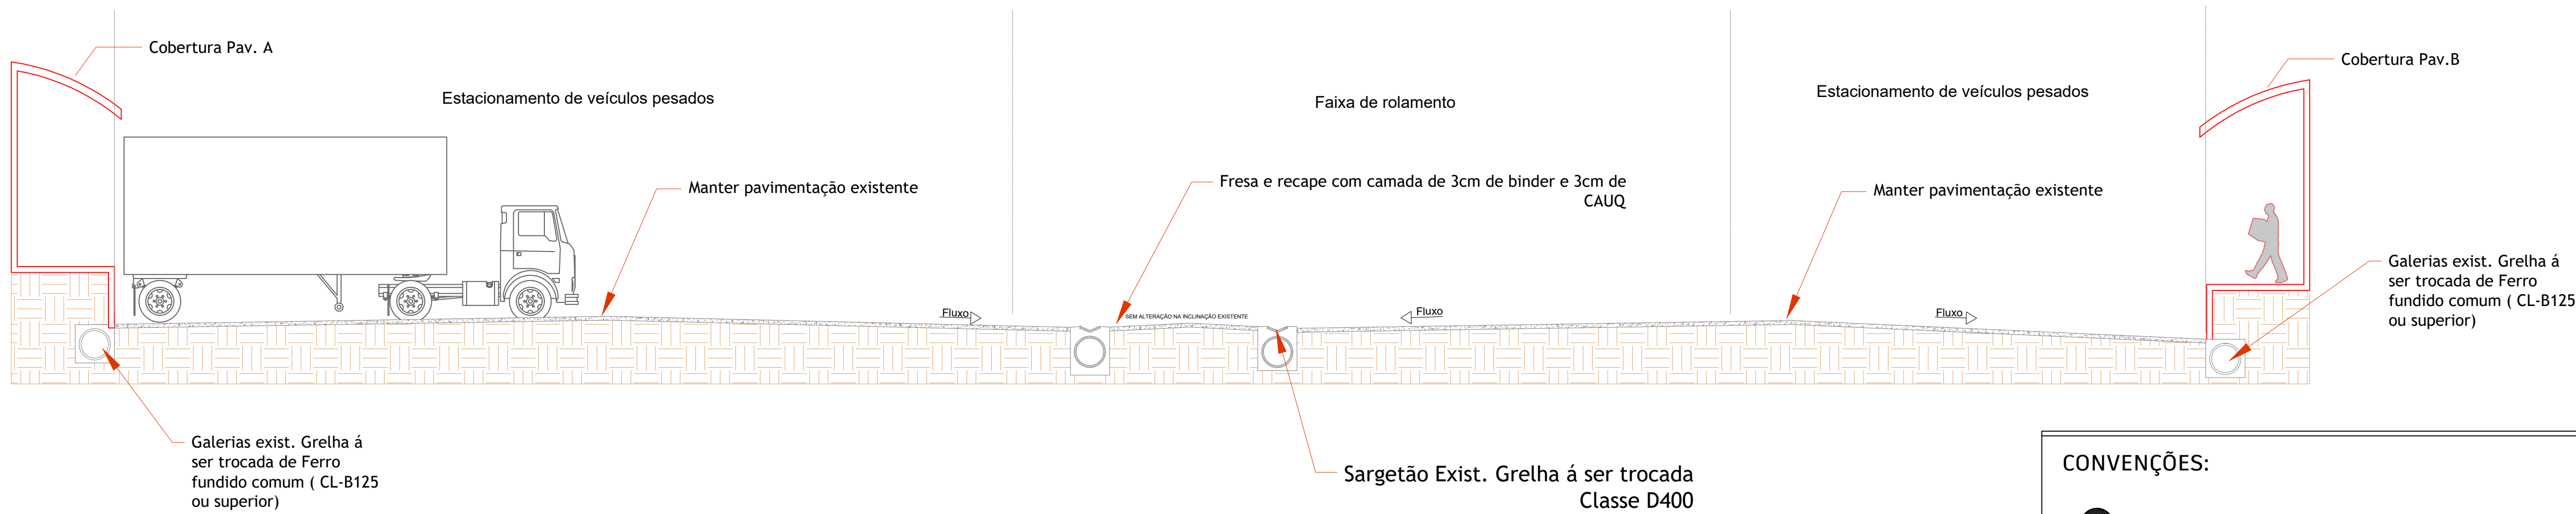

CONVENÇÕES:

- ILUMINAÇÃO EXISTENTE
- CAIXA SANEPAR
- PROJEÇÃO DA COBERTURA
- EDIFICAÇÃO EXISTENTE
- ÁREA DE RECAPEAMENTO E FRESAGEM
- SOLO


NOTAS DE PROJETO:

- Dimensões em metros, deverá ser conferido in loco
- A fresagem dos locais indicados em projeto, deverá ser executado com espessura variável de até 5cm, de modo a regularizar a superfície existente, conforme projeto.
- Após a fresagem, deverá ser feita a varredura e limpeza do todo trecho indicado no projeto.
- Após a fresagem, deverá ser feita a aplicação do EAI (Emulsão Asfáltica para Imprimação) e do RR-2C para pintura de ligação, conforme a Norma DER/PR - ES-P 17/17. Aplica-se imprimação apenas onde houver bloquete.
- Após a pintura de ligação, deverá ser executado o recapeamento asfáltico das vias com espessura de 03cm de binder e 03cm de CAUQ, conforme indicado em cada perfil do projeto
- Após a pintura de ligação, deverá ser executado o recapeamento asfáltico das vias com espessura de 5cm CAUQ, conforme indicado em cada perfil no projeto.
- Trecho a ser executado com CAP 50/ 70, com especificações e temperatura conforme a Norma DER/PR - ES-P 21/ 17.
- Para as redes de drenagem existentes, deverá ser realizada a instalação de novas grelhas e porta grelha de ferro fundido dúctil tipo "Boca de Leão", classe D400 em vias de tráfego, conforme as especificações da NBR 10160/2005 e B125 ou superior embaixo dos pavilhões com abóbodas, conforme indicação em projeto.

QUADRO DE ÁREA POR TELHA:

- Pavilhão A e B = 3.253,64m²
- Pavilhão B e C = 2.915,22m²



		CEASA / PR CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A. DIEN - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA		02/09	
PROJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA					
PAVILHÃO A/ PAVILHÃO B					
PAVILHÃO B/ PAVILHÃO C					
DETALHAMENTO DOS PERFIS					
PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 50/157021-4/PR-10		PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA		REVISÃO: 02	
AUTOR: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 50/157021-4/PR-10		AUTOR: RAFAEL GOMES DA SILVA		REVISÃO: 02	
PROJETO: STEFANY ANDRADE		PROJETO: STEFANY ANDRADE		REVISÃO: 02	
PROJETO: STEFANY ANDRADE		PROJETO: STEFANY ANDRADE		REVISÃO: 02	

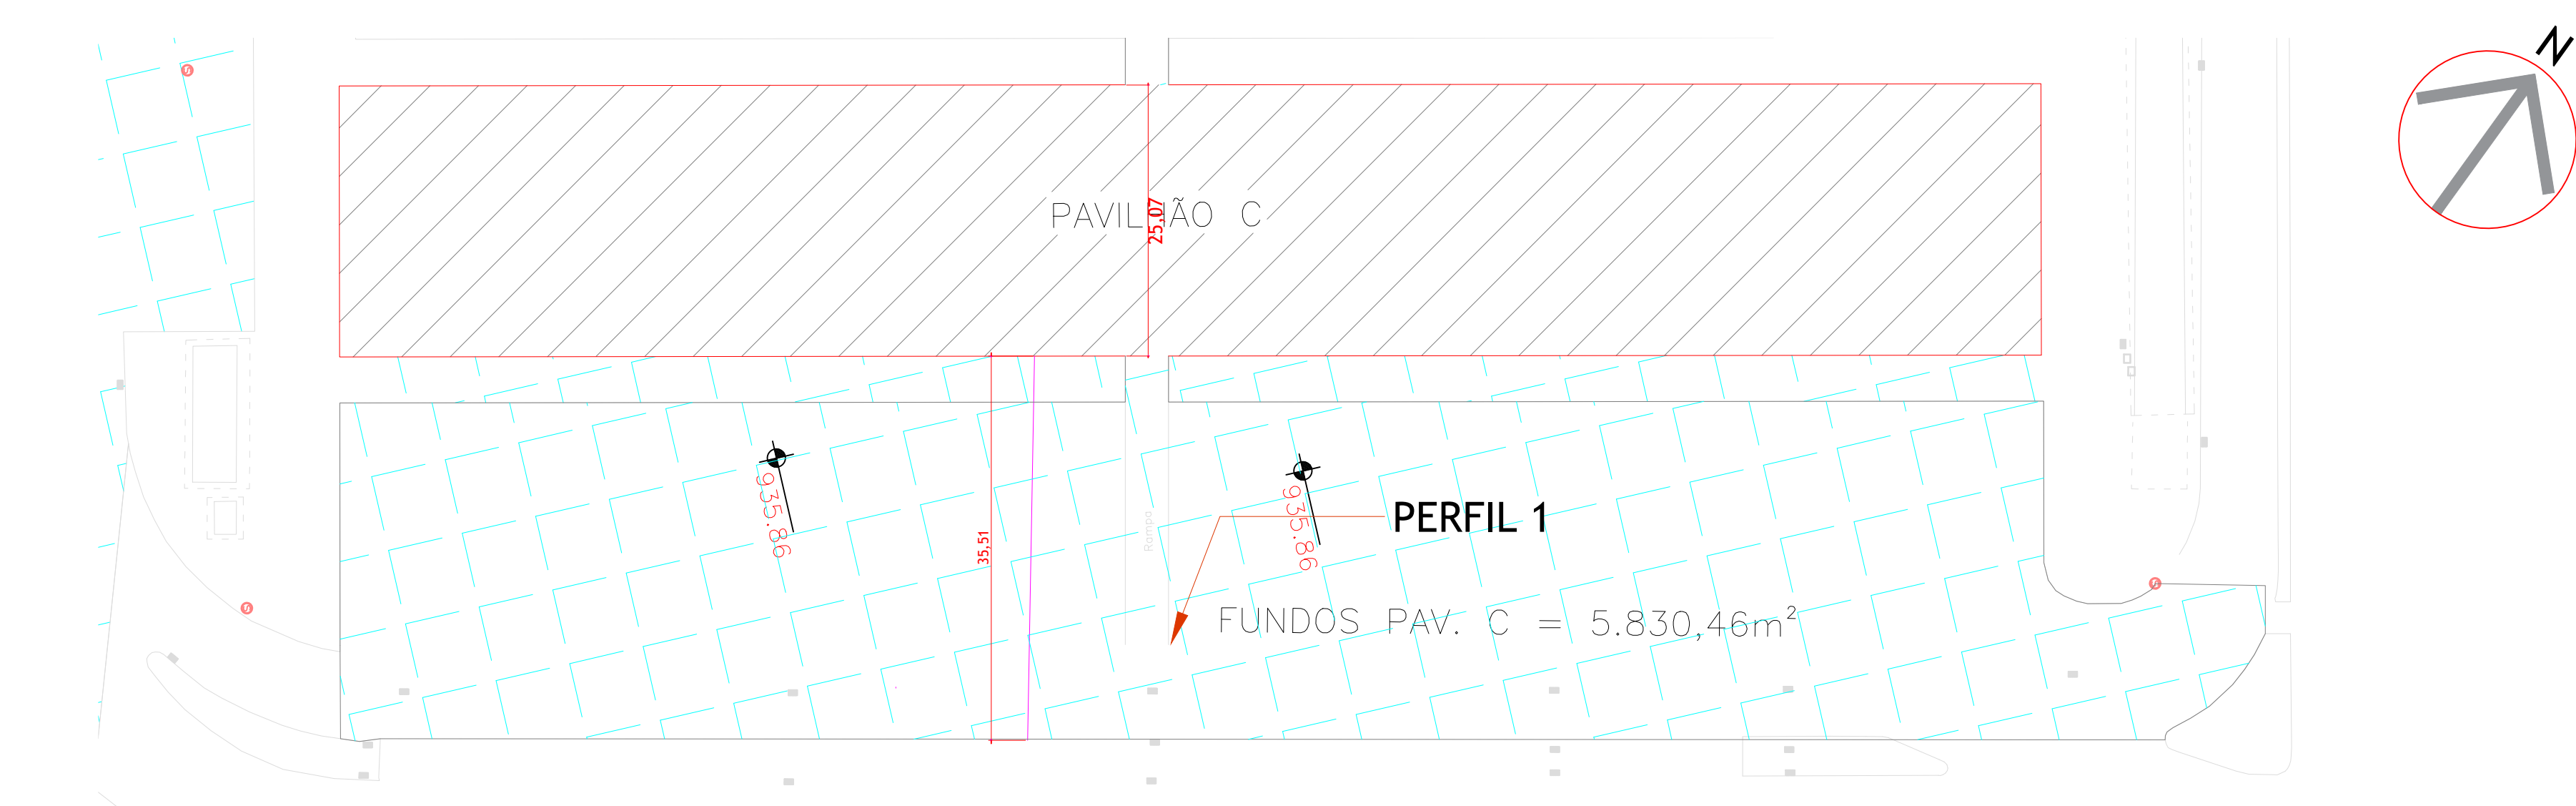

ÁREA 5- FUNDOS PAVILHÃO C
ESCALA 1:500




Perfil 1 Fundos Pav. C
Escala: 1/100

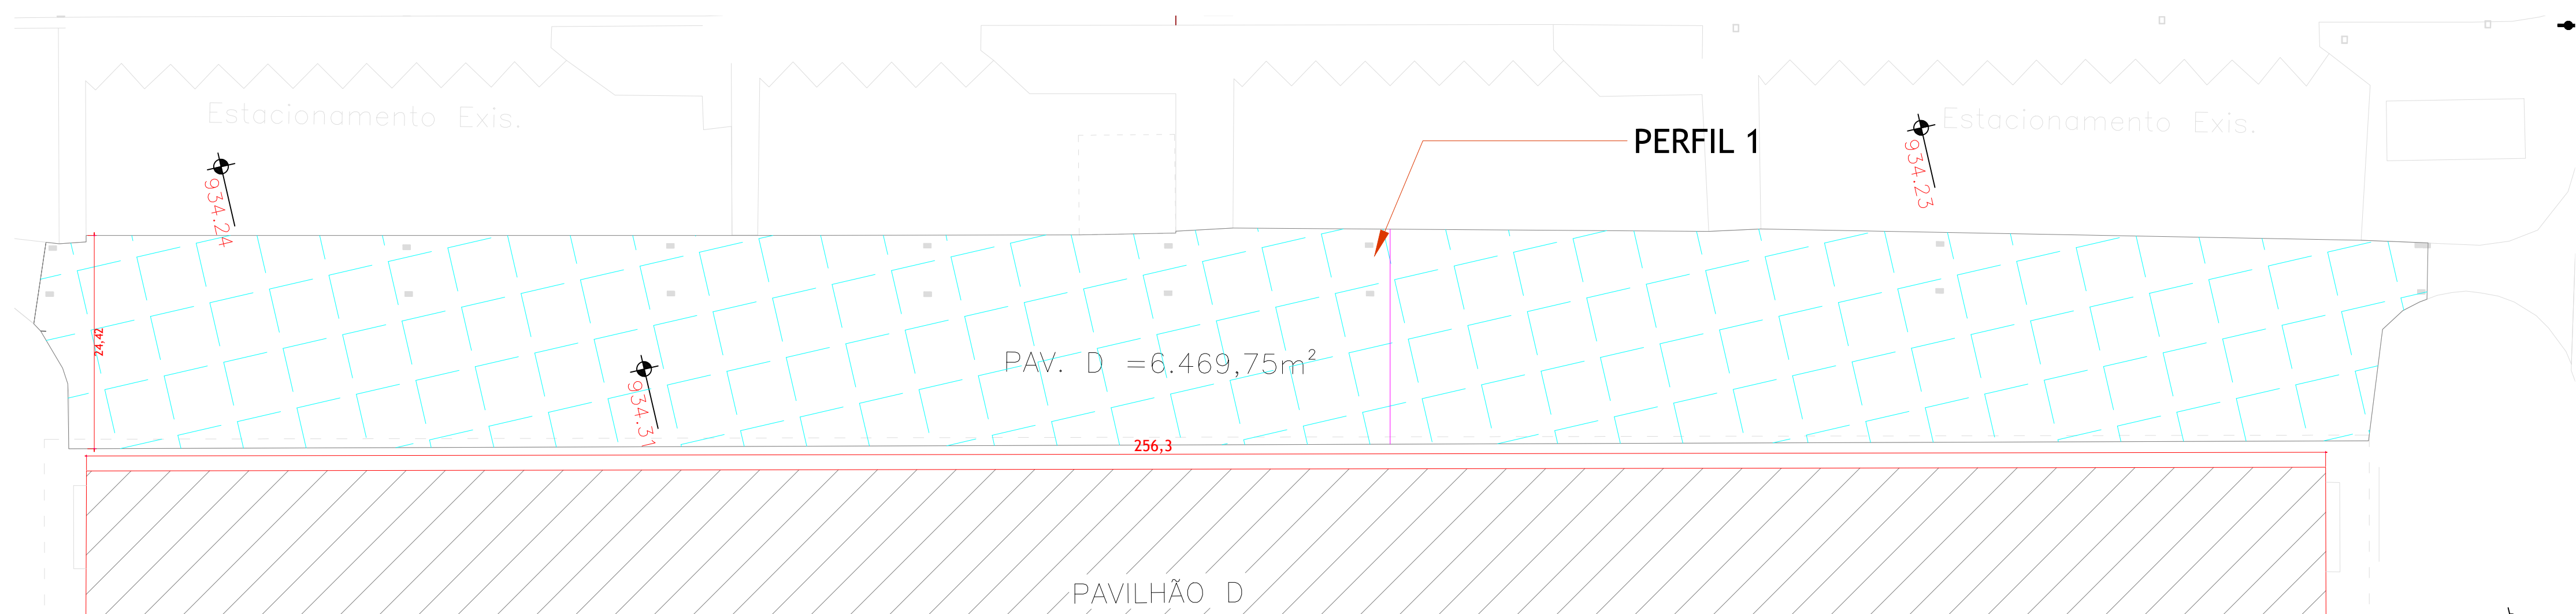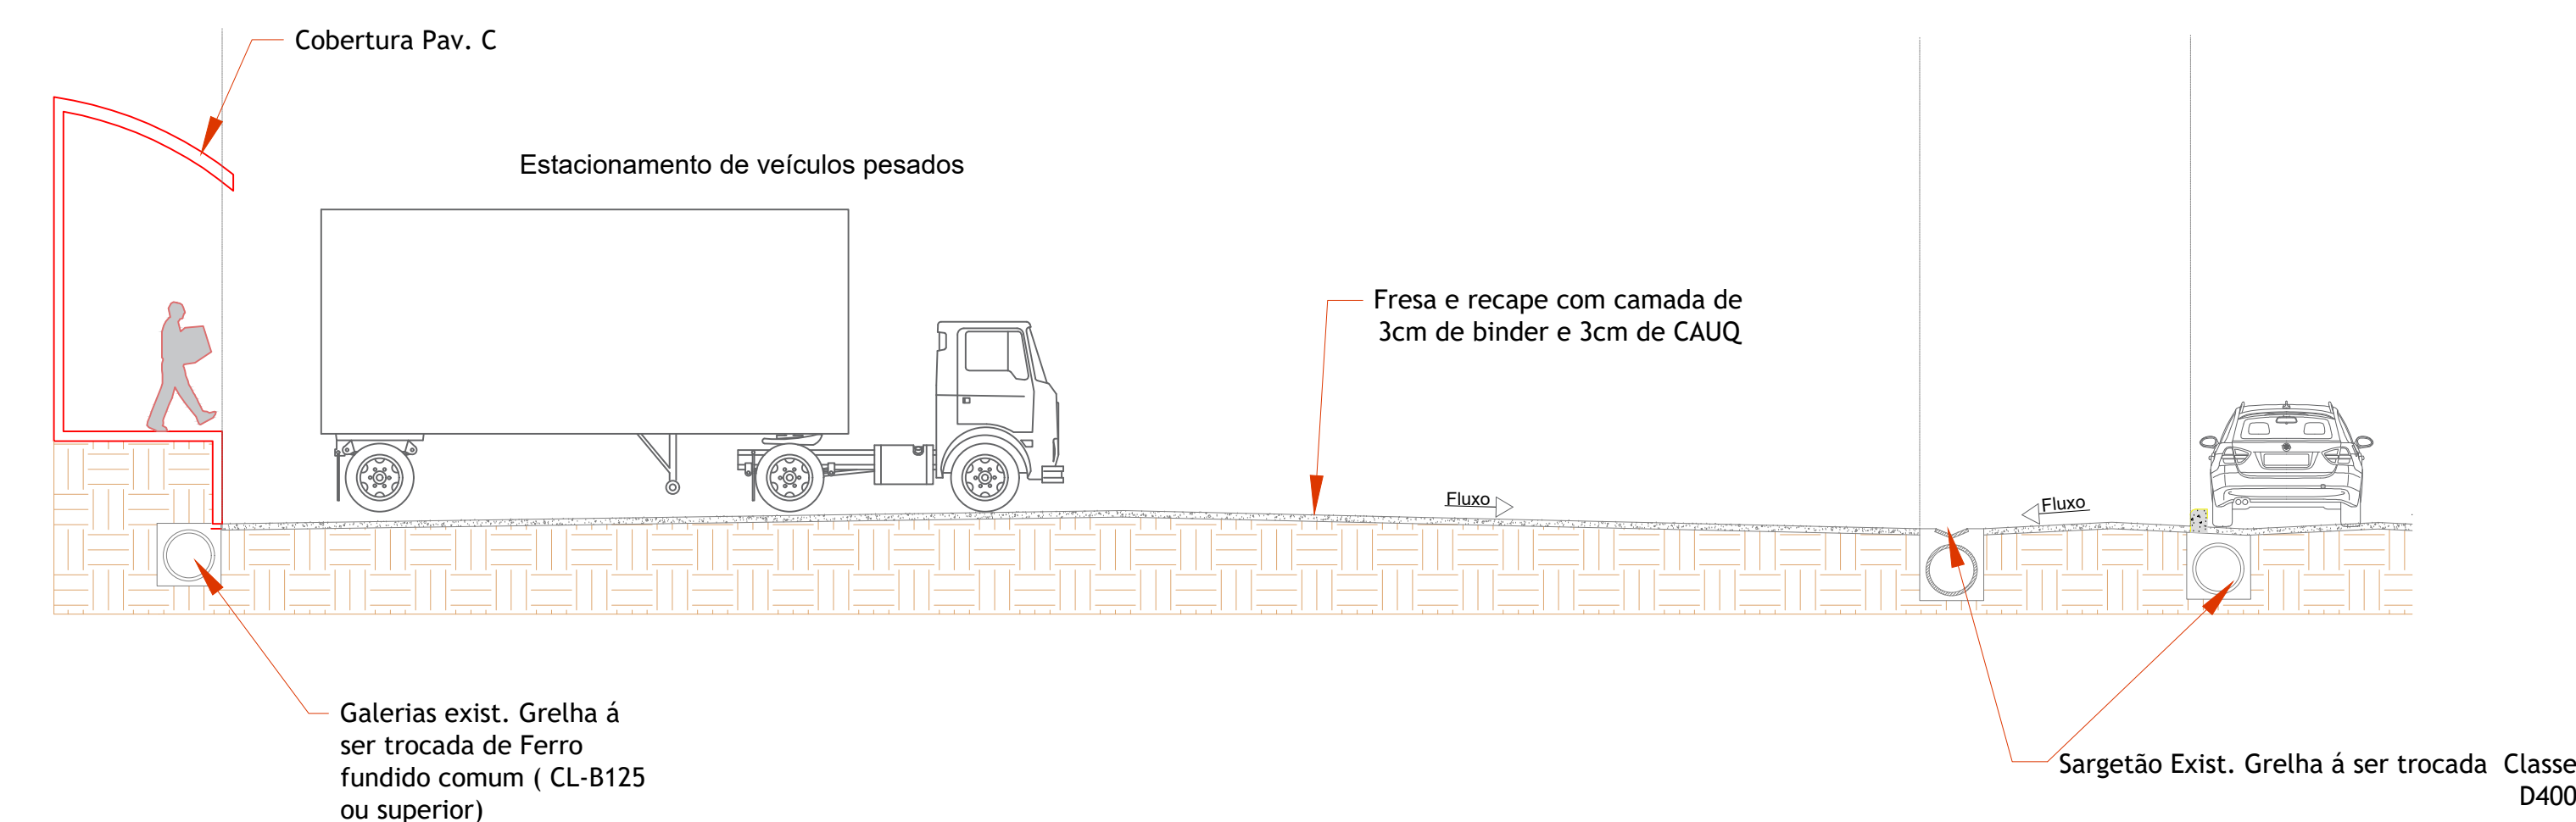


ÁREA 6 - DOCAS/PAVILHÃO D
ESCALA 1:500



Perfil 1 Pav. DOCAS
Escala: 1/100

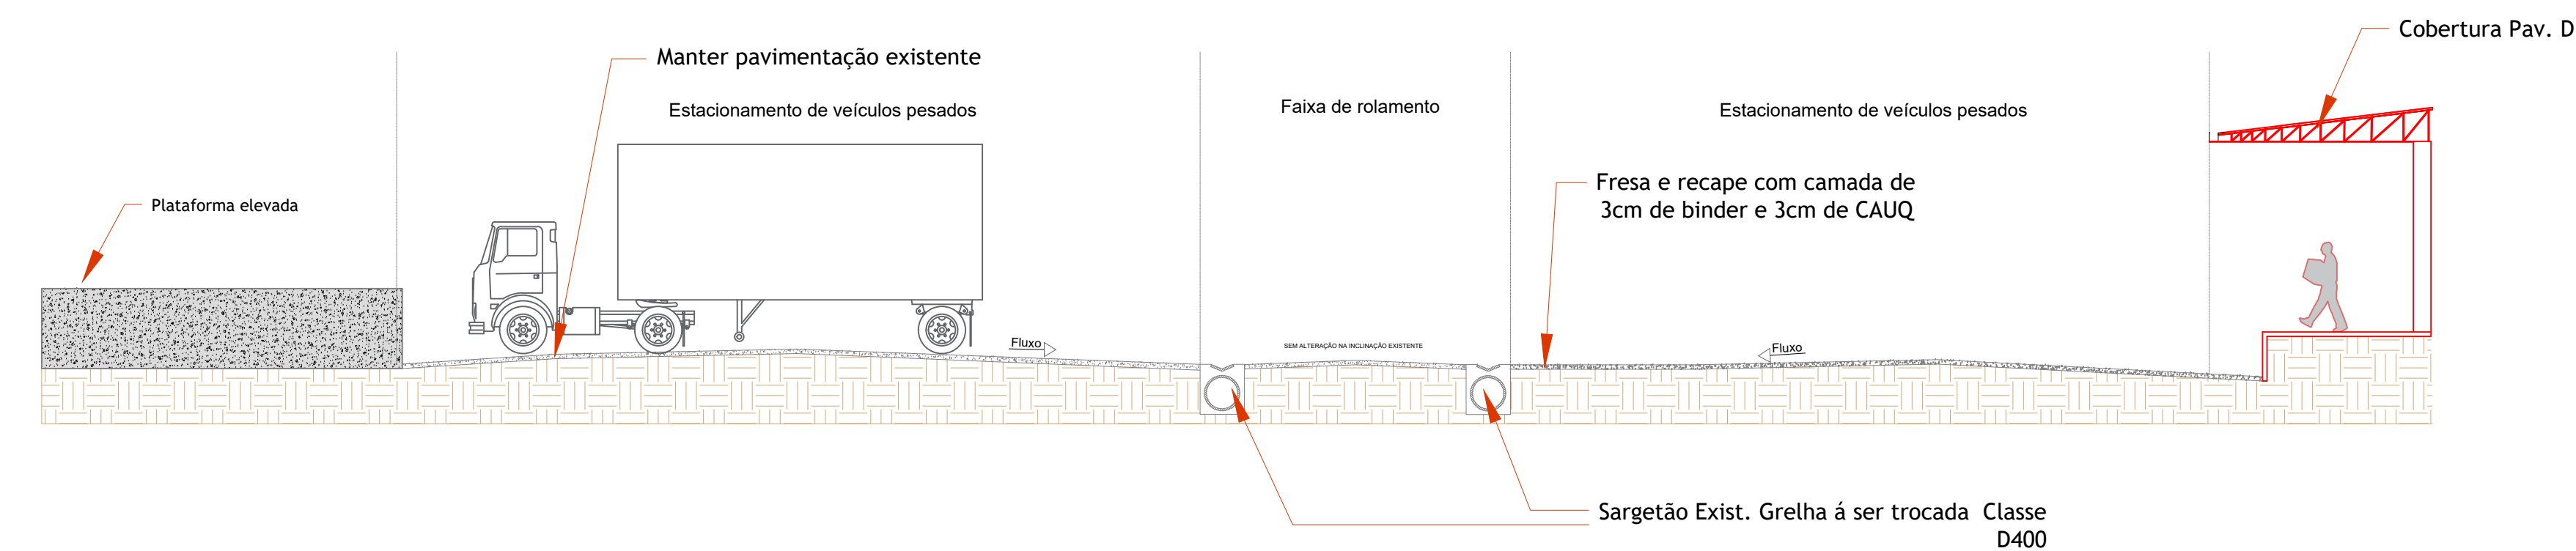

GRELHA - VISTA SUPERIOR
Escala: 1/20

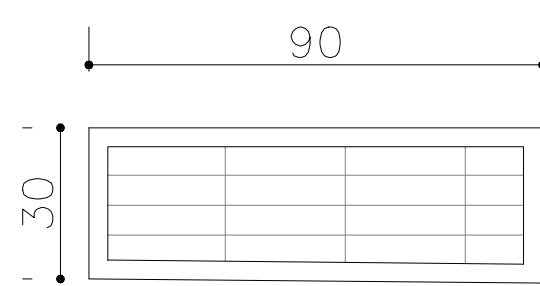

CONVENÇÕES:

ILUMINAÇÃO EXISTENTE

CAIXA SANEPAR

PROJEÇÃO DA COBERTURA

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

ÁREA DE RECAPEAMENTO E FRESAGEM

SOLO

NOTAS DE PROJETO:

1. Dimensões em metros, deverá ser conferido in loco

2. A fresagem dos locais indicados em projeto, deverá ser executado com espessura variável de até 5cm, de modo a regularizar a superfície existente, conforme projeto.

3. Após a fresagem, deverá ser feita a varredura e limpeza do todo trecho indicado no projeto.

4. Após a fresagem, deverá ser feita a aplicação do EAI (Emulsão Asfáltica para Imprimação) e do RR-2C para pintura de ligação, conforme a Norma DER/PR - ES-P 17/17. Aplica-se imprimação apenas onde houver bloqueio.

5. Após a pintura de ligação, deverá ser executado o recapeamento asfáltico das vias com espessura de 03cm de binder e 03cm de CAUQ, conforme indicado em cada perfil do projeto

6. Após a pintura de ligação, deverá ser executado o recapeamento asfáltico das vias com espessura de 5cm CAUQ, conforme indicado em cada perfil no projeto.

7. Trecho a ser executado com CAP 50/ 70, com especificações e temperatura conforme a Norma DER/PR - ES-P 21/ 17.

8. Para as redes de drenagem existentes, deverá ser realizada a instalação de novas grelhas e porta grelha de ferro fundido dúctil tipo "Boca de Leão", classe D400 em vias de tráfego, conforme as especificações da NBR 10160/2005 e B125 ou superior embaixo dos pavilhões com abóbodas, conforme indicação em projeto.

QUADRO DE ÁREA POR TELHA:

1. Fundos Pavilhão C = 5.830,46m²

2. Pavilhão D = 6.469,75m²

CEASA / PR

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.

DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

PROJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA

FUNDOS PAVILHÃO C

PAVILHÃO D

DETALHAMENTO DE PERIS

DATA: 03/09

REVISÃO: 03

REVISÃO: 03

REVISÃO: 03

REVISÃO: 03

REVISÃO: 03

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507021499110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507021499110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507021499110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507021499110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507021499110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507021499110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507021499110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507021499110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507021499110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507021499110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507021499110


PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507021499110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507021499110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507021499110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507021499110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507021499110

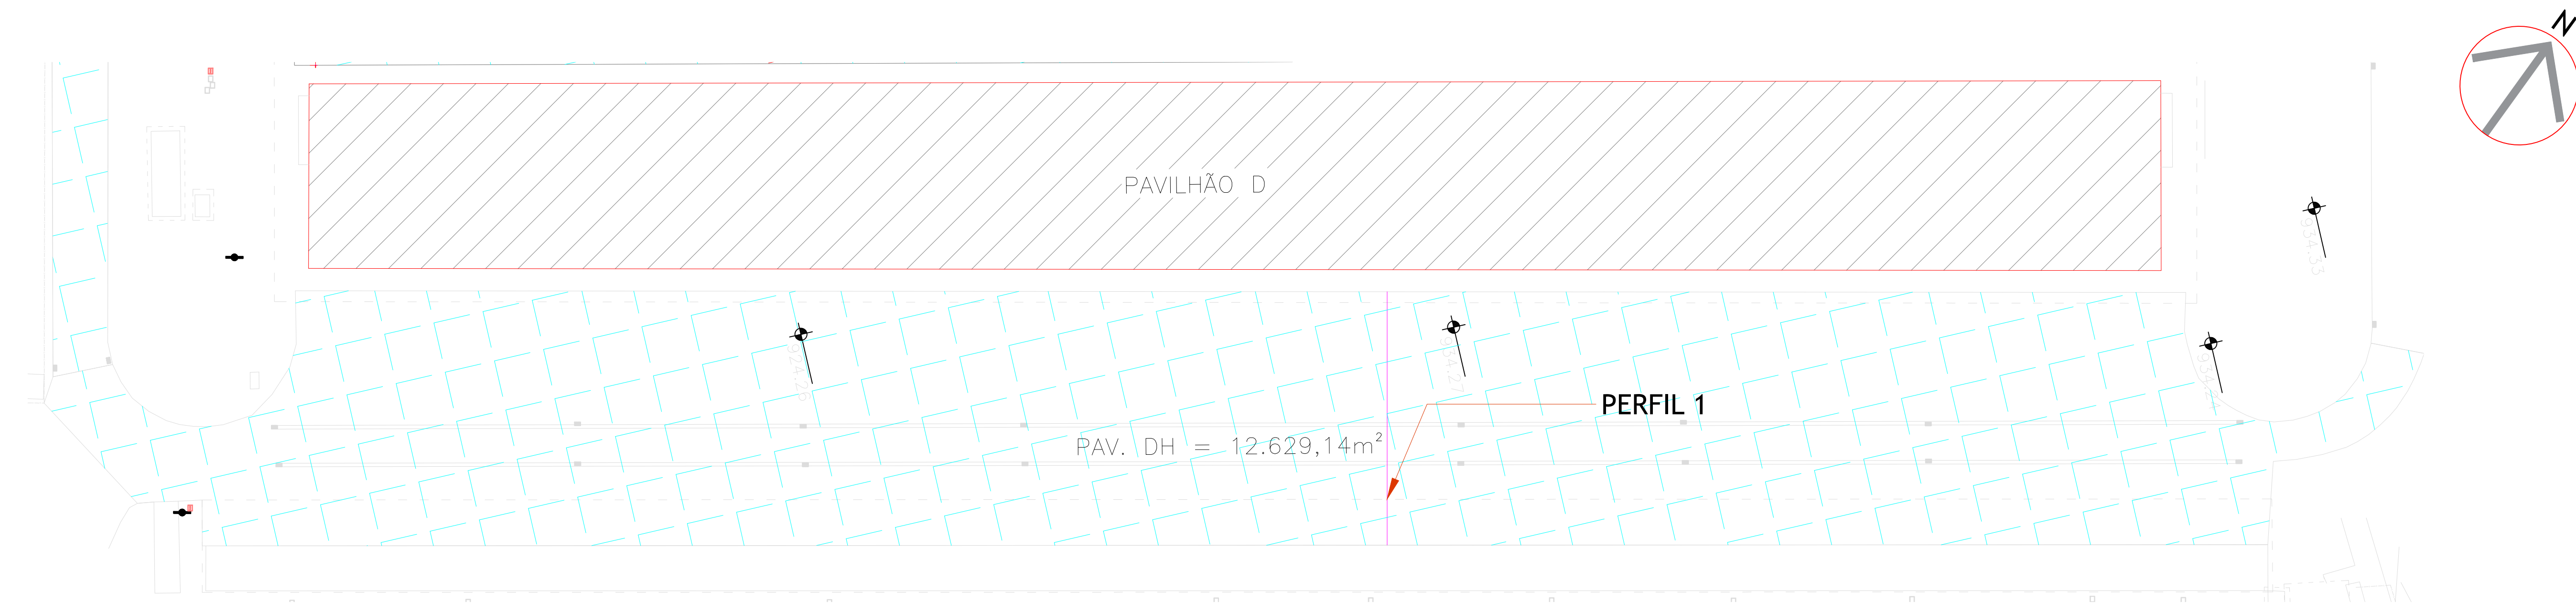



ÁREA 7 - PAVILHÃO D/H

ESCALA 1:500



Perfil 1 Pav. D-H

Escala: 1/125

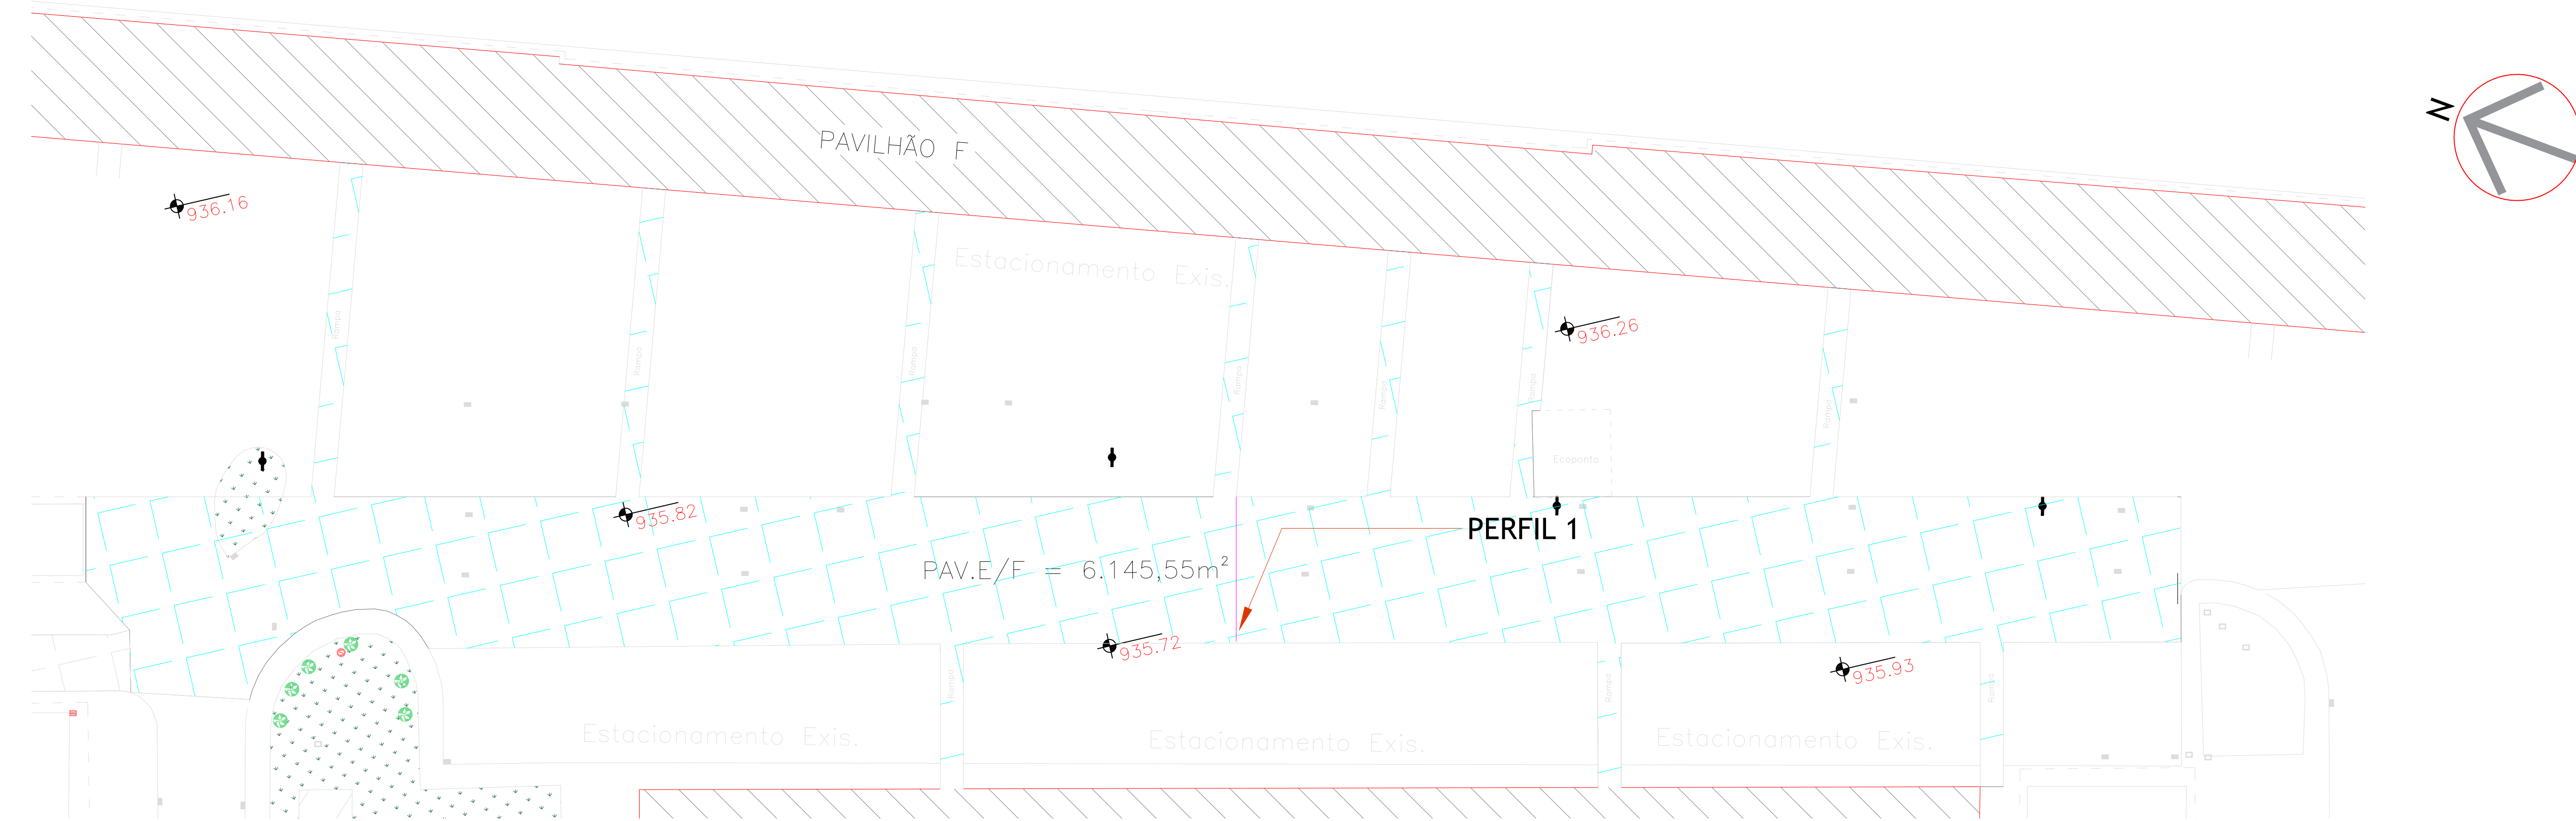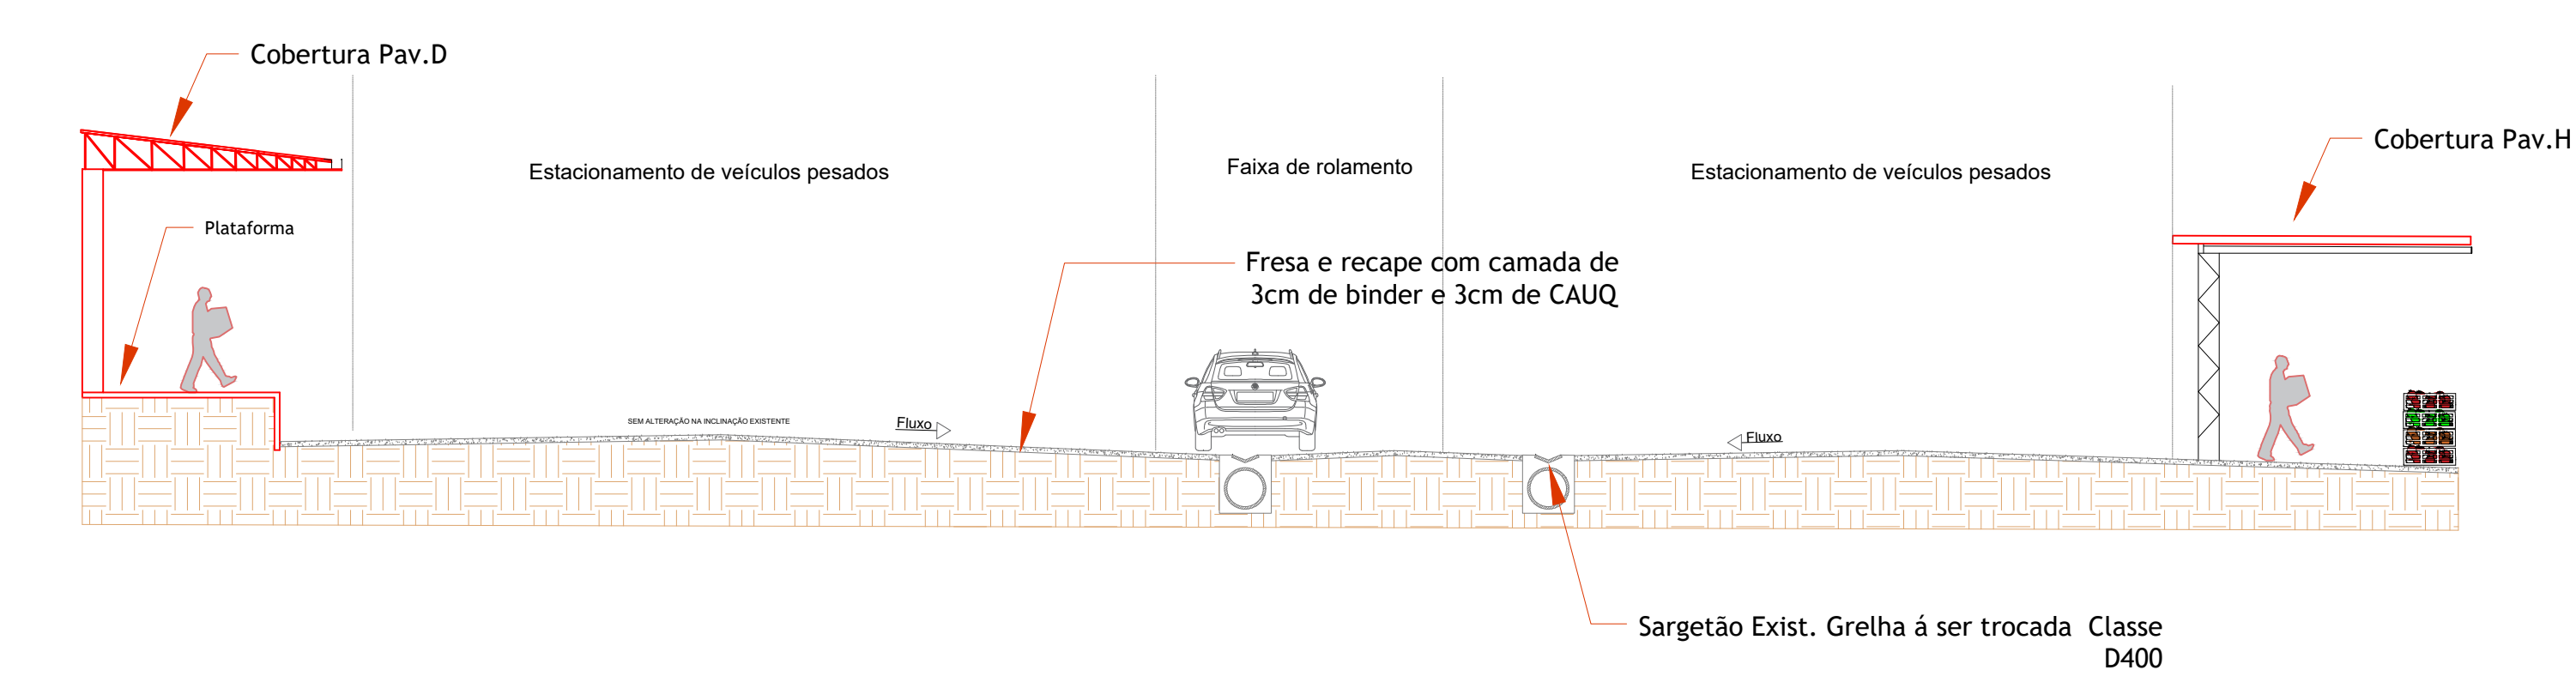



ÁREA 8- PAVILHÃO E/F

ESCALA 1:500



Perfil 1 Pav. E-F

Escala: 1/100

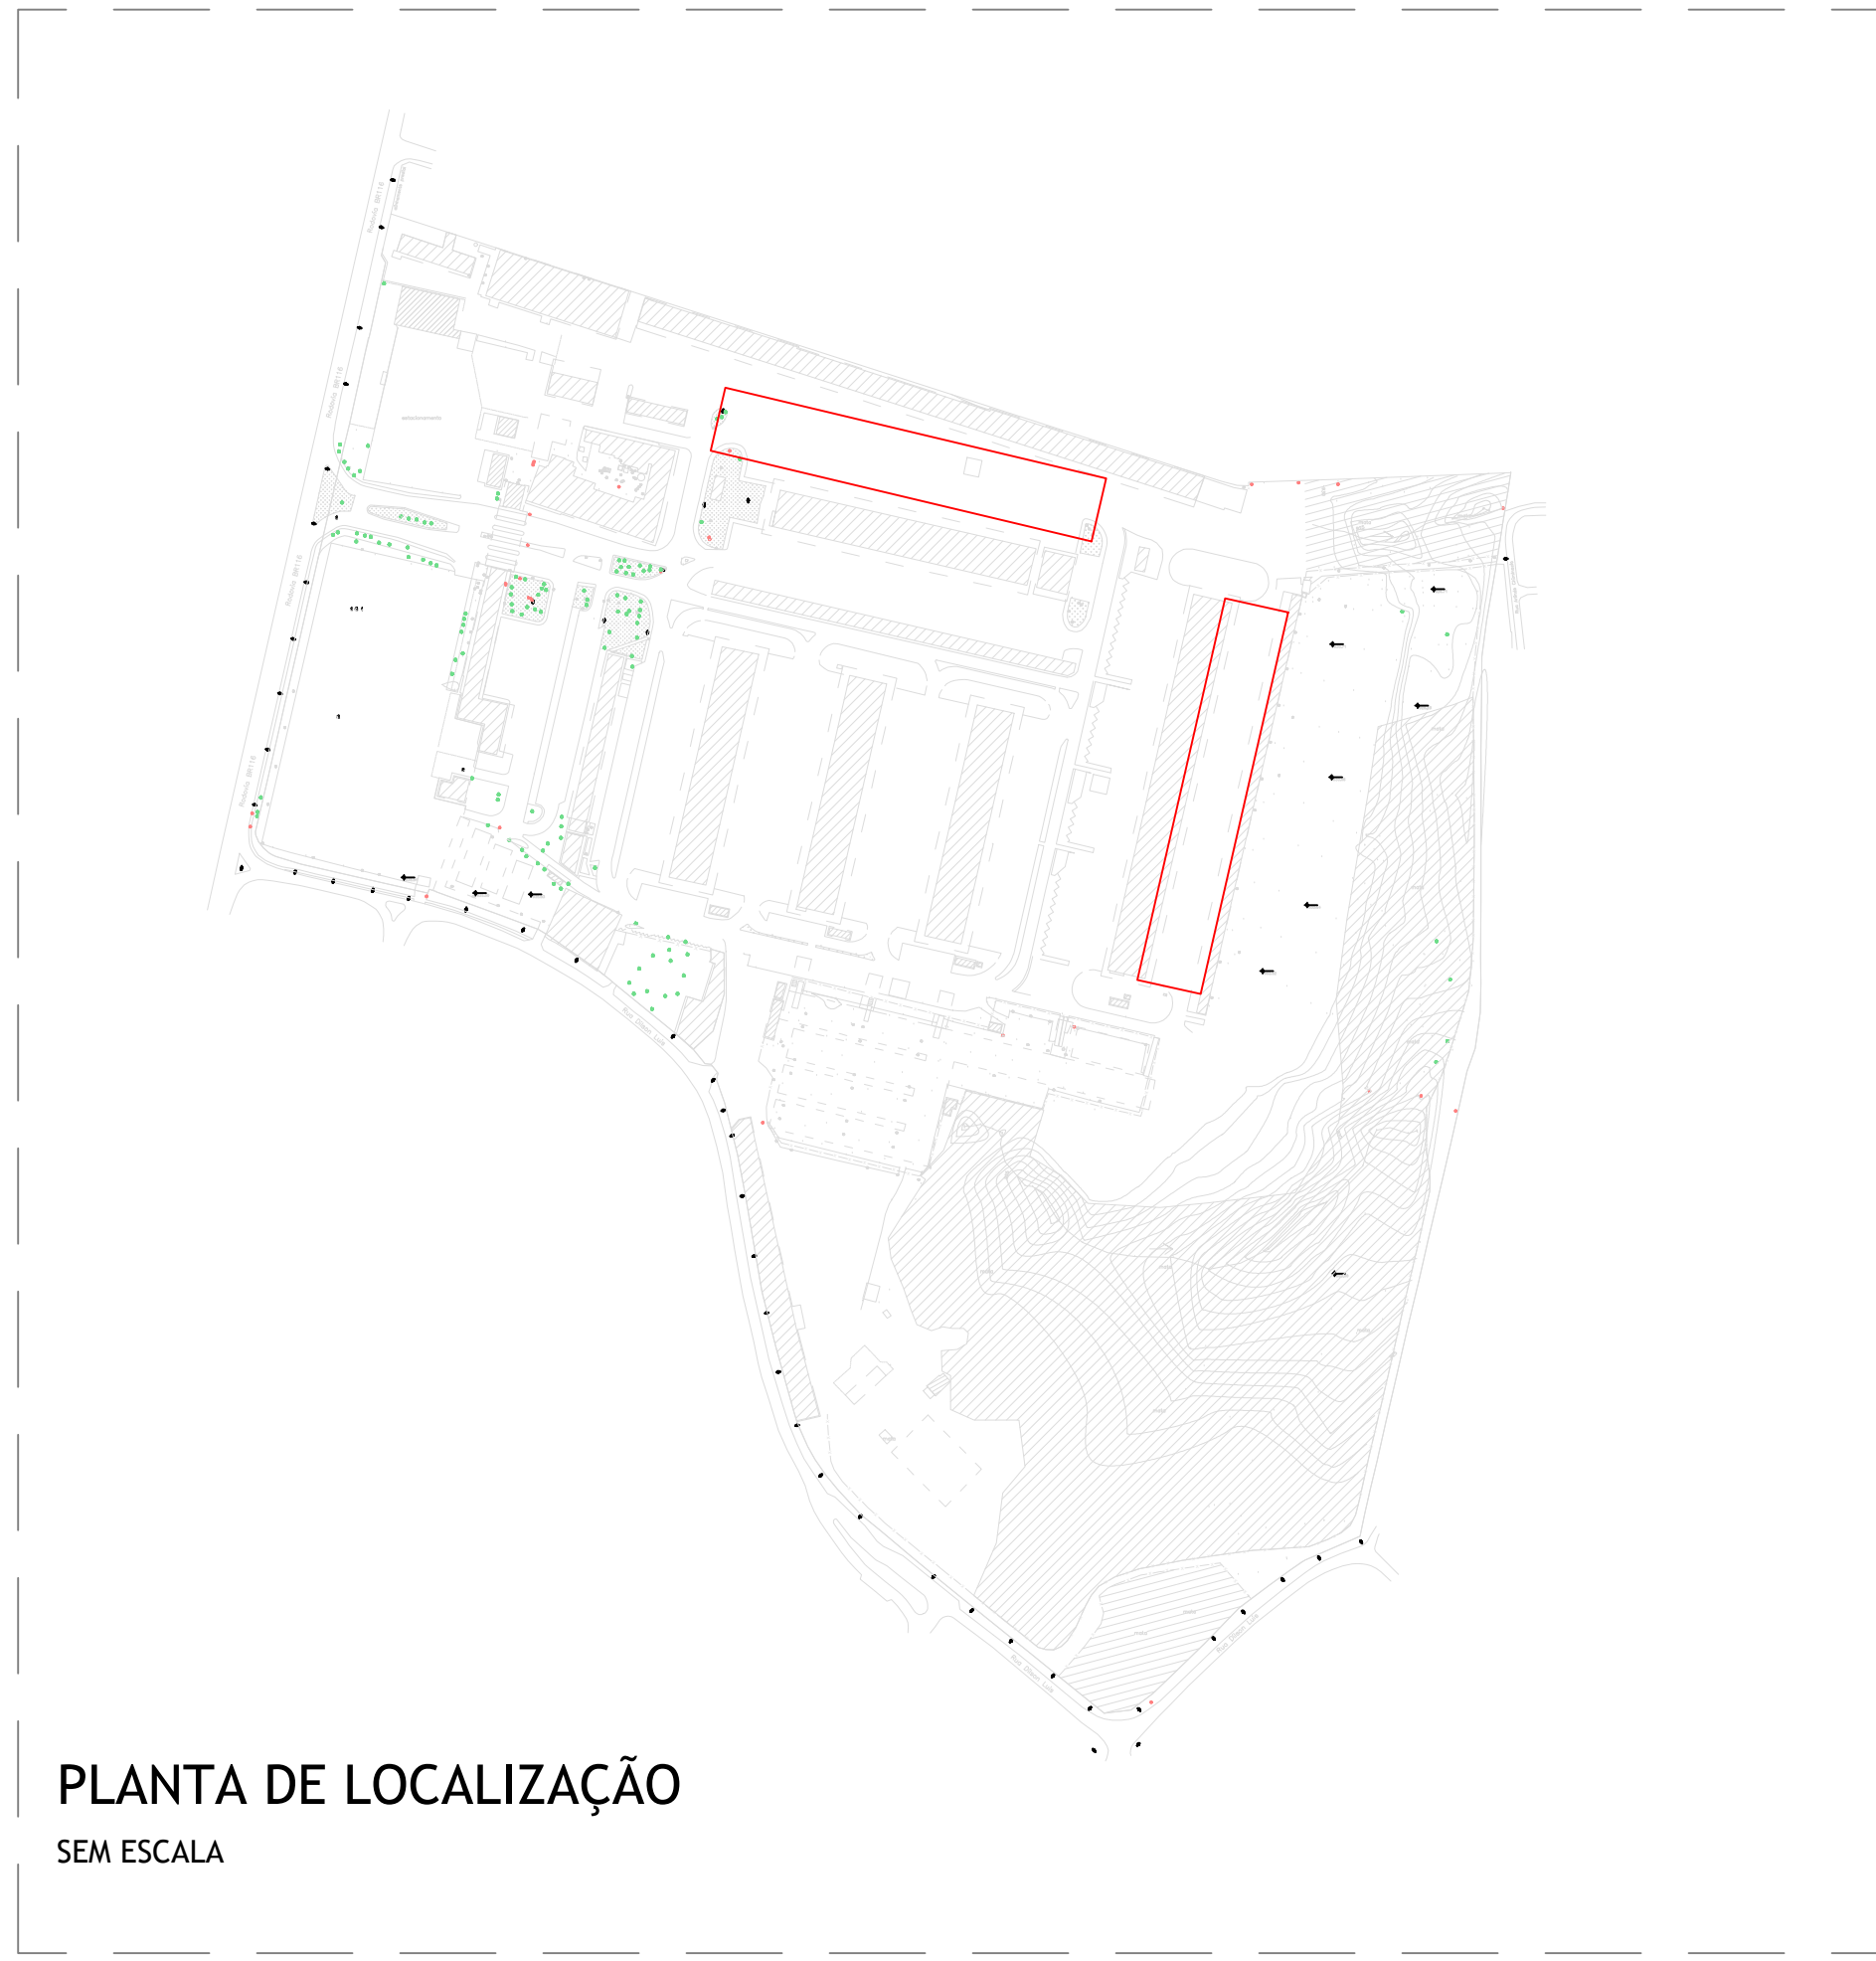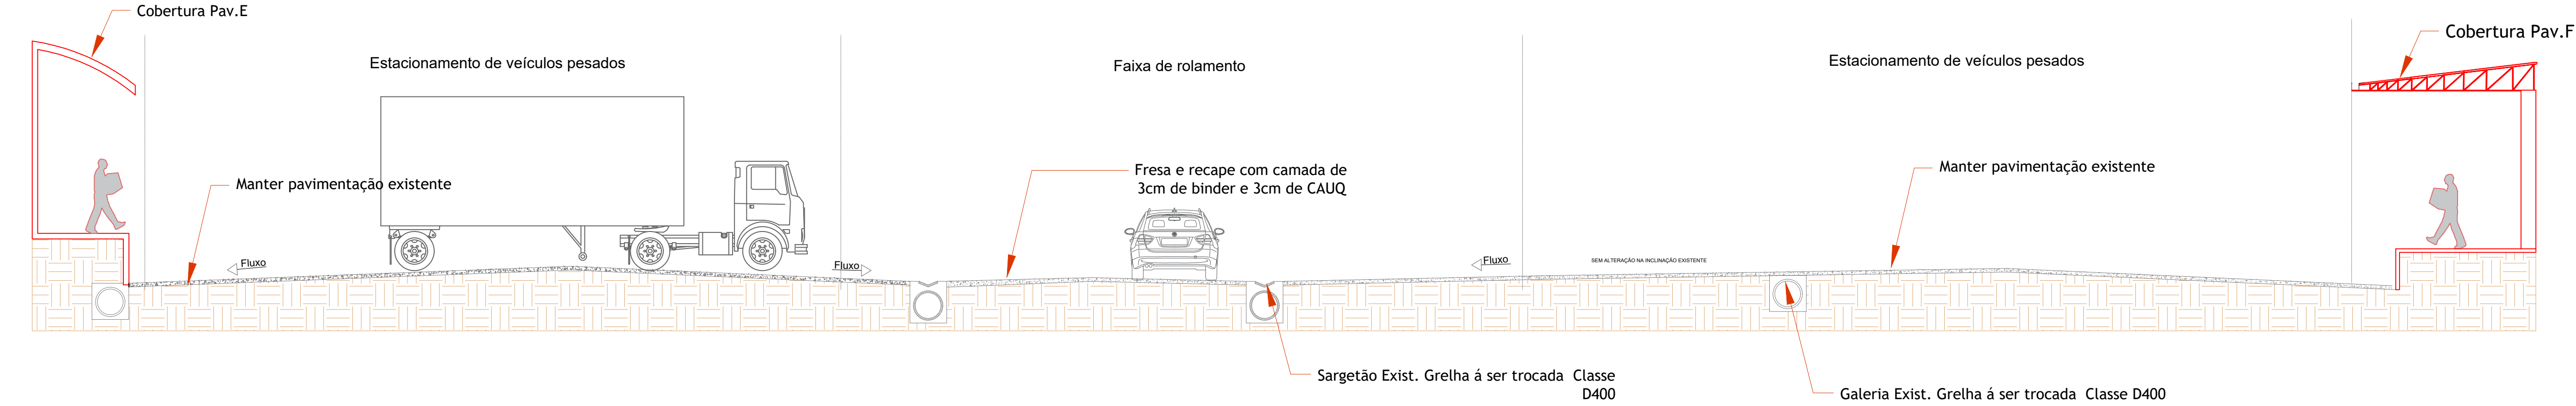

CONVENÇÕES:

- ILUMINAÇÃO EXISTENTE
- CAIXA SANEPAR
- PROJEÇÃO DA COBERTURA
- EDIFICAÇÃO EXISTENTE
- ÁREA DE RECAPEAMENTO E FRESAGEM
- SOLO

NOTAS DE PROJETO:


- Dimensões em metros, deverá ser conferido in loco
- A fresagem dos locais indicados em projeto, deverá ser executado com espessura variável de até 5cm, de modo a regularizar a superfície existente, conforme projeto.
- Após a fresagem, deverá ser feita a varredura e limpeza do todo trecho indicado no projeto.
- Após a fresagem, deverá ser feita a aplicação do EAI (Emulsão Asfáltica para Imprimação) e do RR-2C para pintura de ligação, conforme a Norma DER/PR - ES-P 17/17. Aplica-se imprimação apenas onde houver bloqueio.
- Após a pintura de ligação, deverá ser executado o recapeamento asfáltico das vias com espessura de 03cm de binder e 03cm de CAUQ, conforme indicado em cada perfil do projeto
- Após a pintura de ligação, deverá ser executado o recapeamento asfáltico das vias com espessura de 5cm CAUQ, conforme indicado em cada perfil no projeto.
- Trecho a ser executado com CAP 50/ 70, com especificações e temperatura conforme a Norma DER/PR - ES-P 21/ 17.
- Para as redes de drenagem existentes, deverá ser realizada a instalação de novas grelhas e porta grelha de ferro fundido dúctil tipo "Boca de Leão", classe D400 em vias de tráfego, conforme as especificações da NBR 10160/2005 e B125 ou superior embaixo dos pavilhões com abóbodas, conforme indicação em projeto.

QUADRO DE ÁREA POR TELHA:





- Pavilhão D e H = 12.629,14m²
- Pavilhão E e F = 6.145,55m²




GRELHA - VISTA SUPERIOR

Escala: 1/20

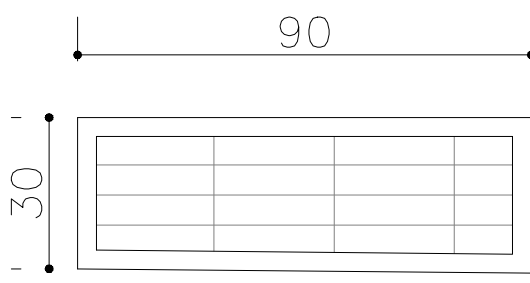


	CEASA / PR	04/09
	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.	
DIEN - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA		04
PROJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA		REV.
PLANTA BASE PAVILHÃO D-H e E-F		INDICADA
DETALHAMENTO DE PERIS		MAIO/2023
PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110	PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA	
REV. PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110	PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA	
PROJETO: STEFANY ANDRADE	PROJETO: STEFANY ANDRADE	

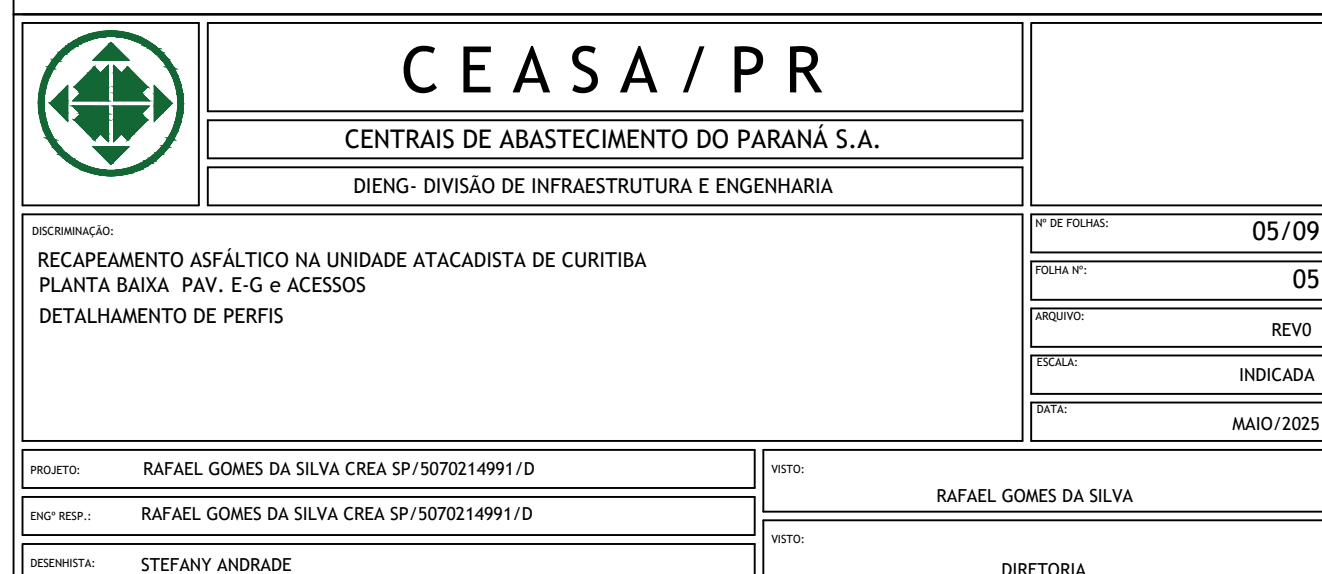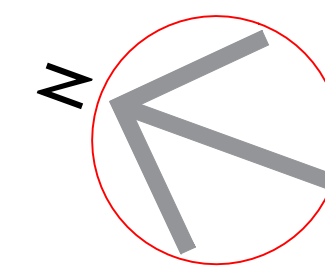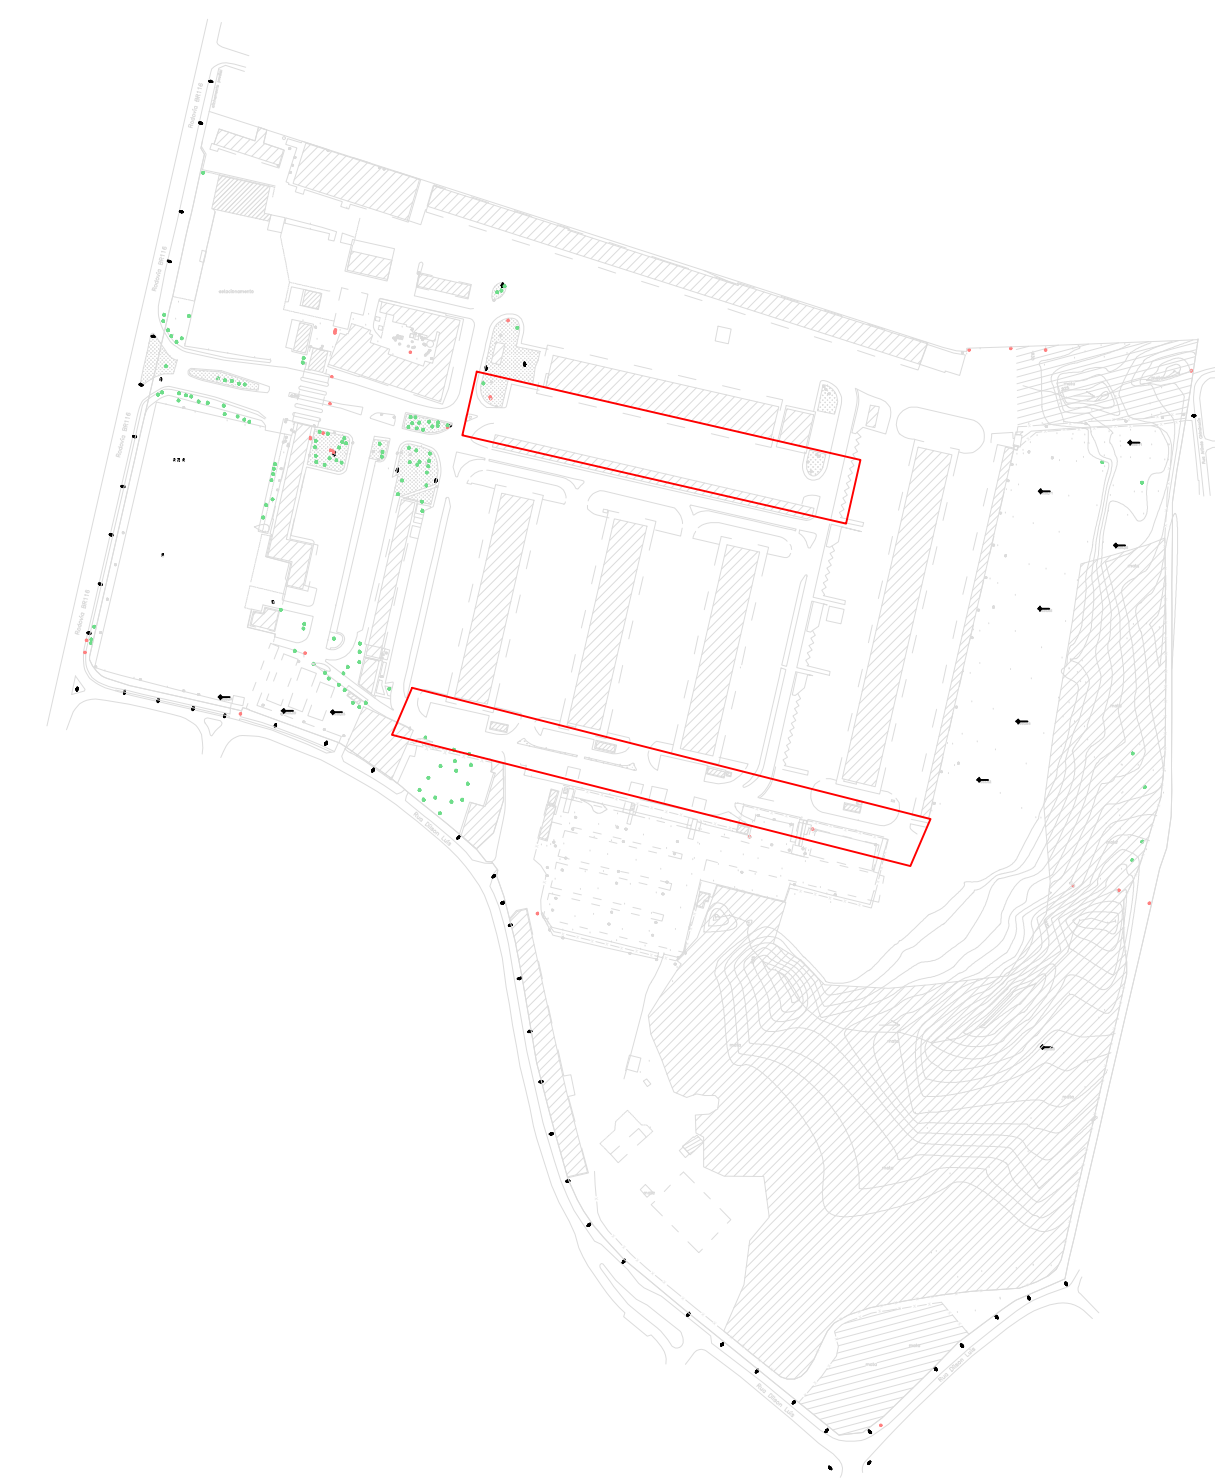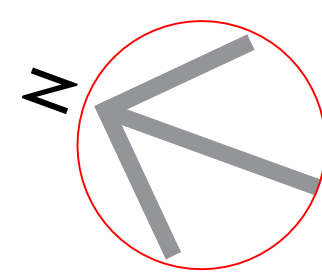


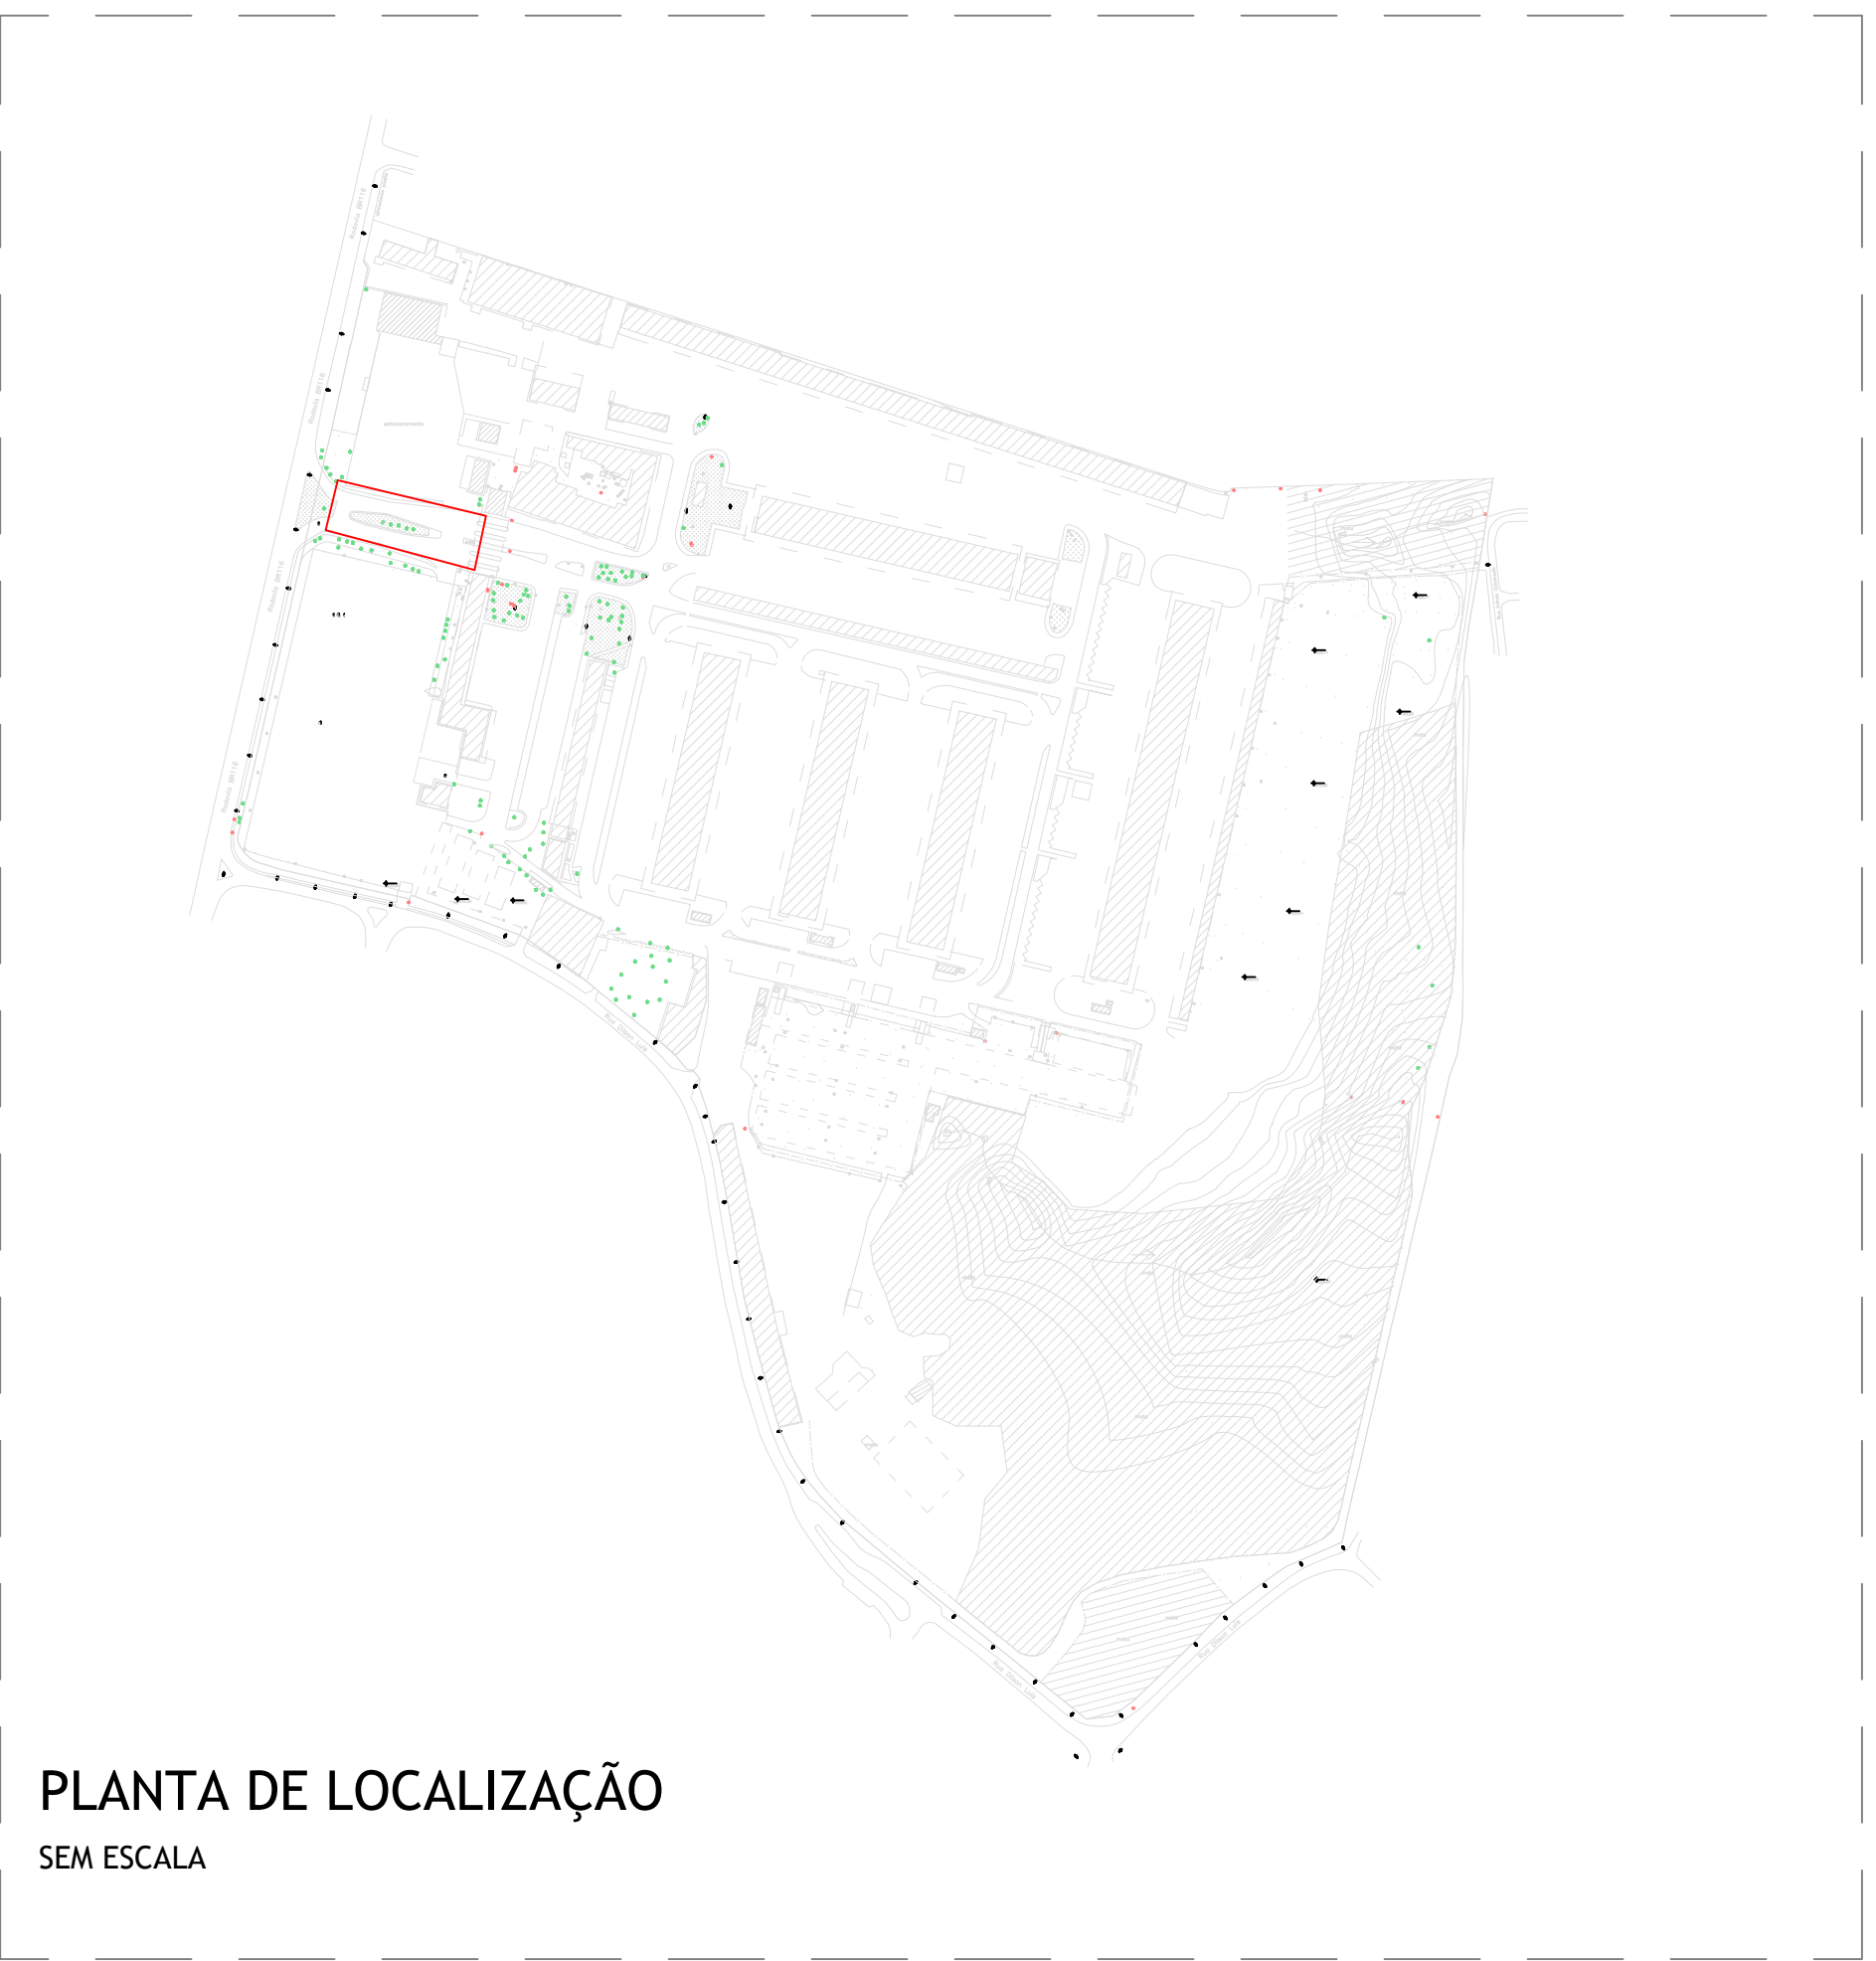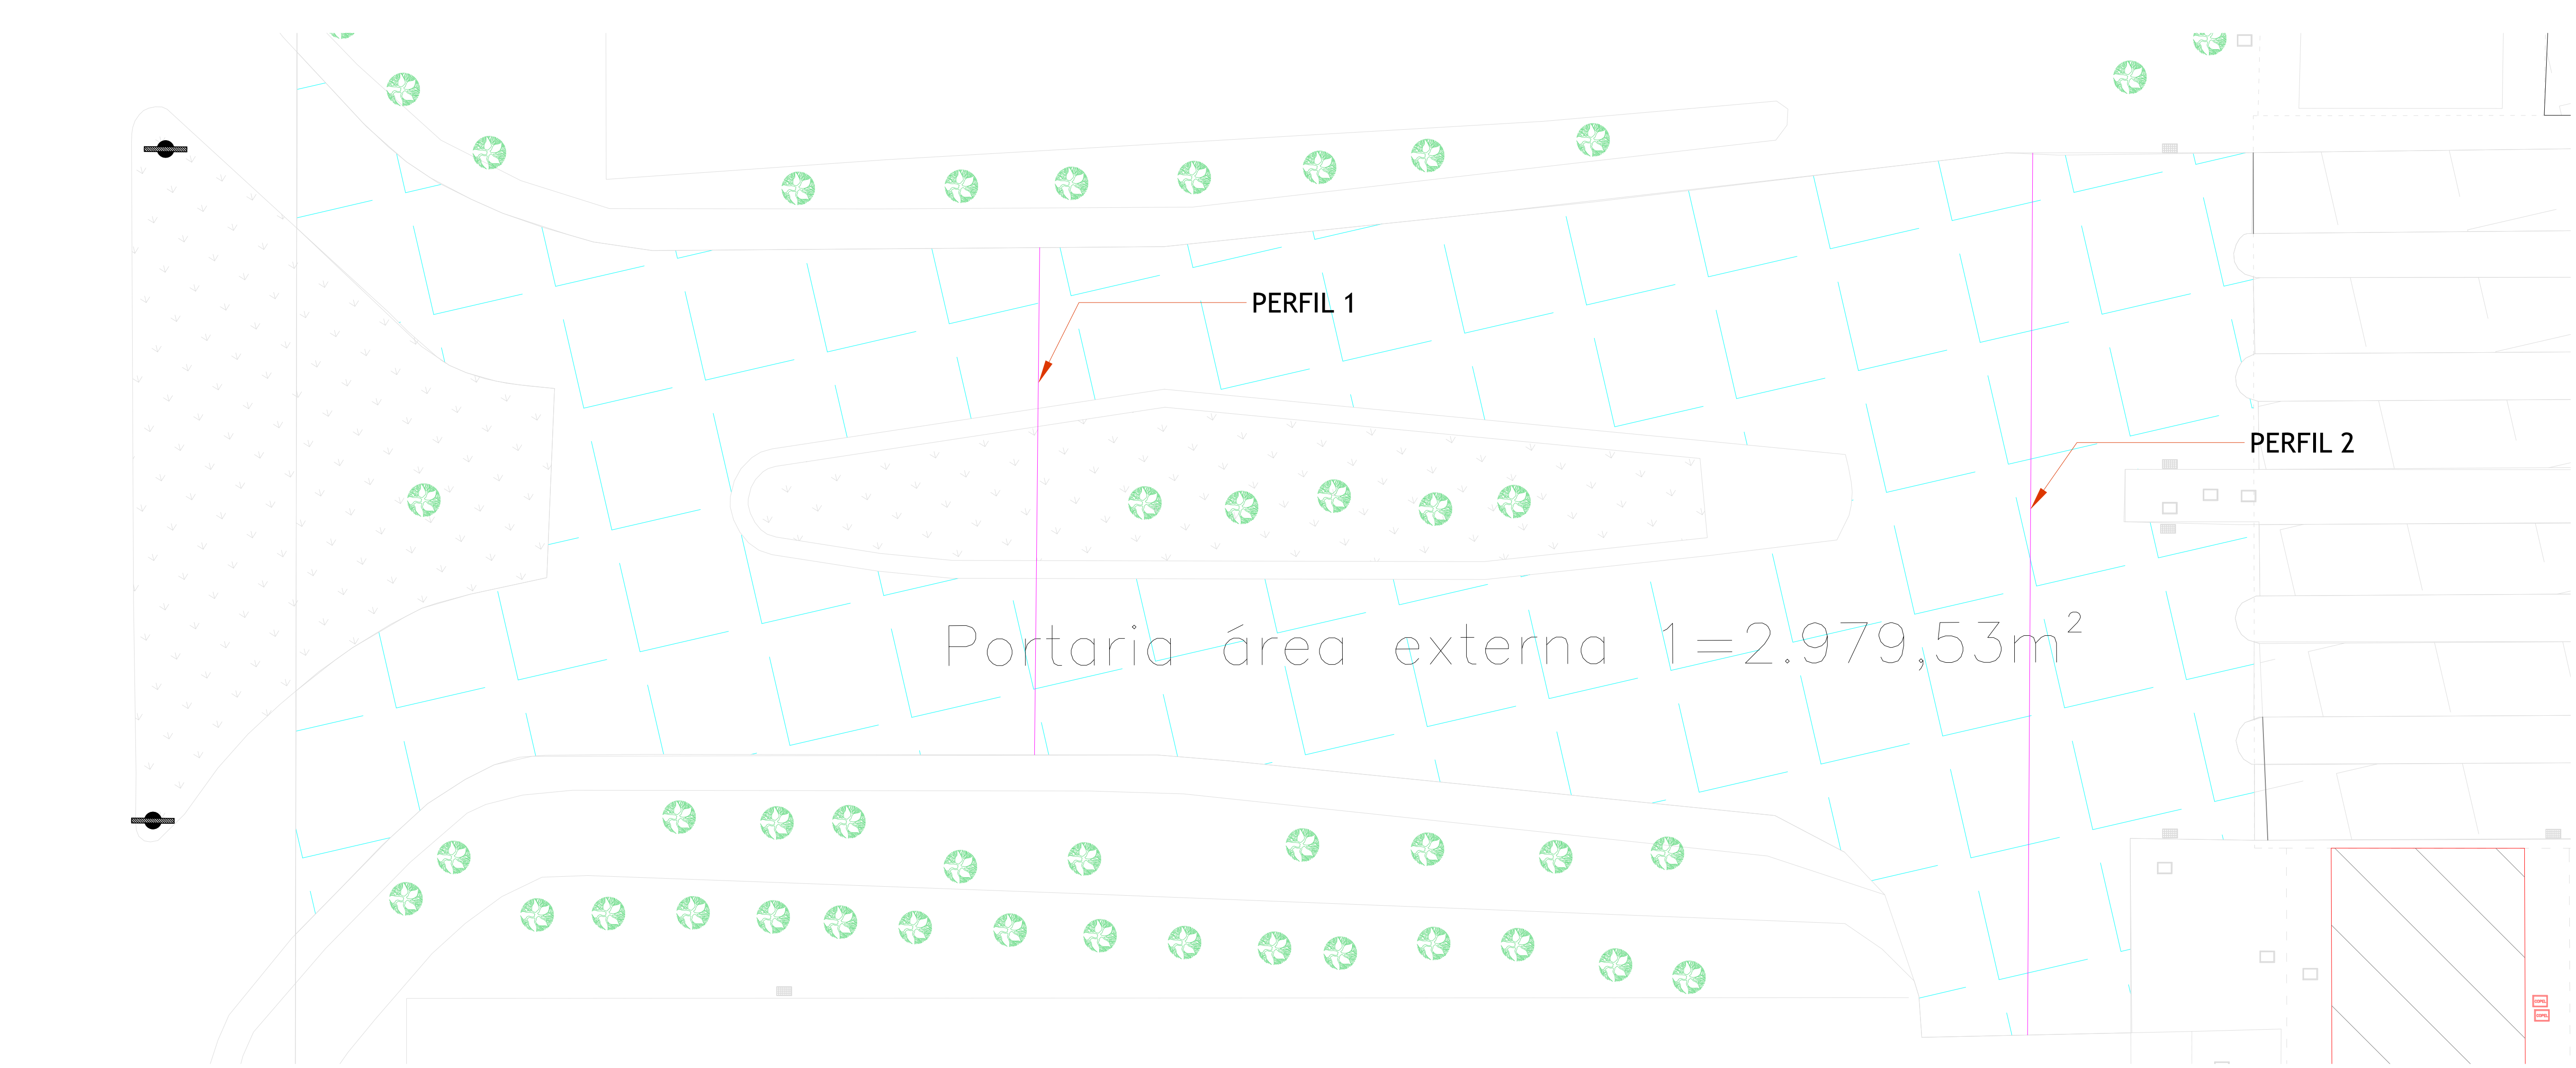


ÁREA 11 - PORTARIA - ÁREA EXTERNA
ESCALA 1:200

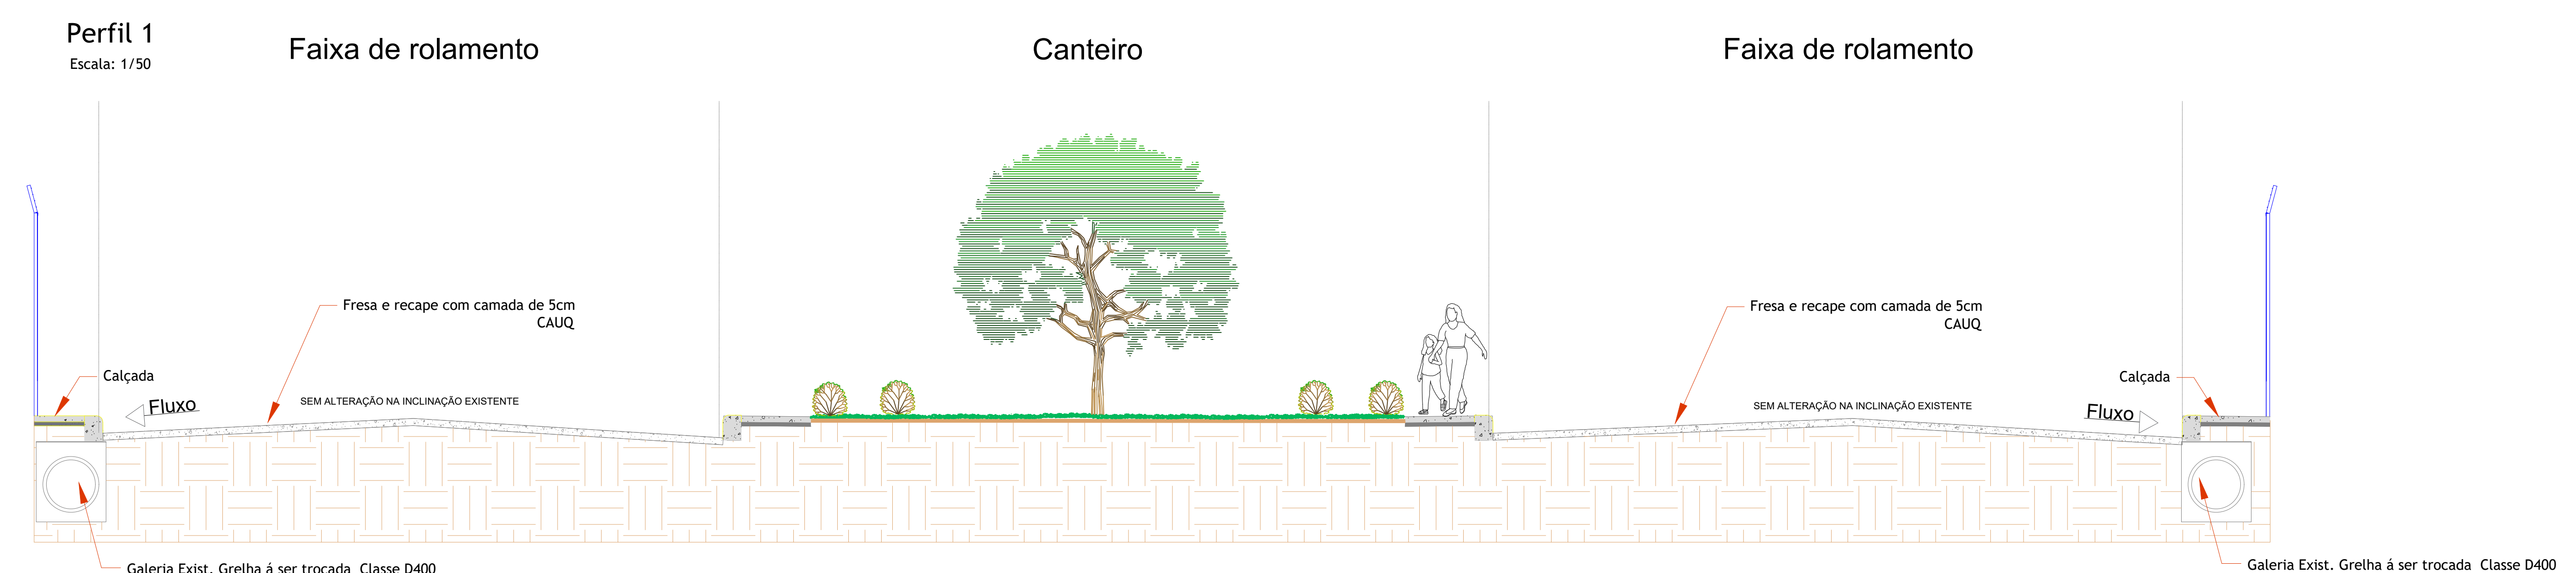

DETALHAMENTO DO PERFIL 1 - PORTARIA ÁREA EXTERNA
ESCALA INDICADA

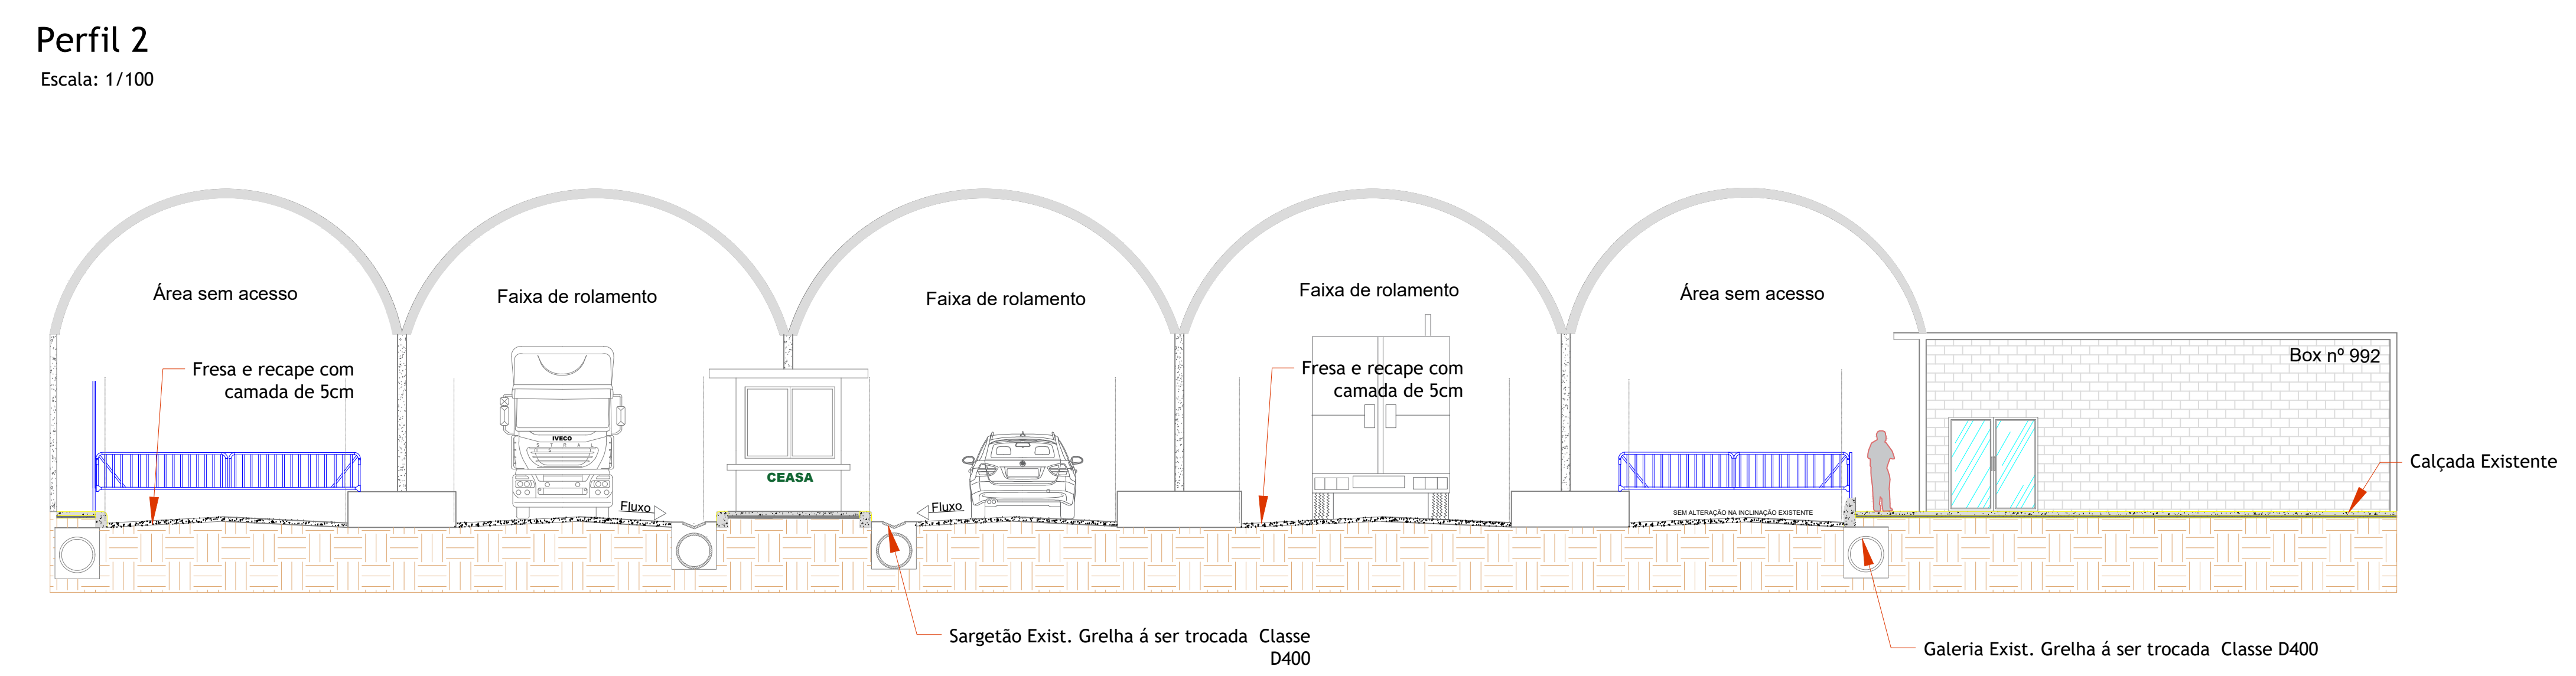

DETALHAMENTO DO PERFIL 2 - PORTARIA ÁREA EXTERNA
ESCALA INDICADA

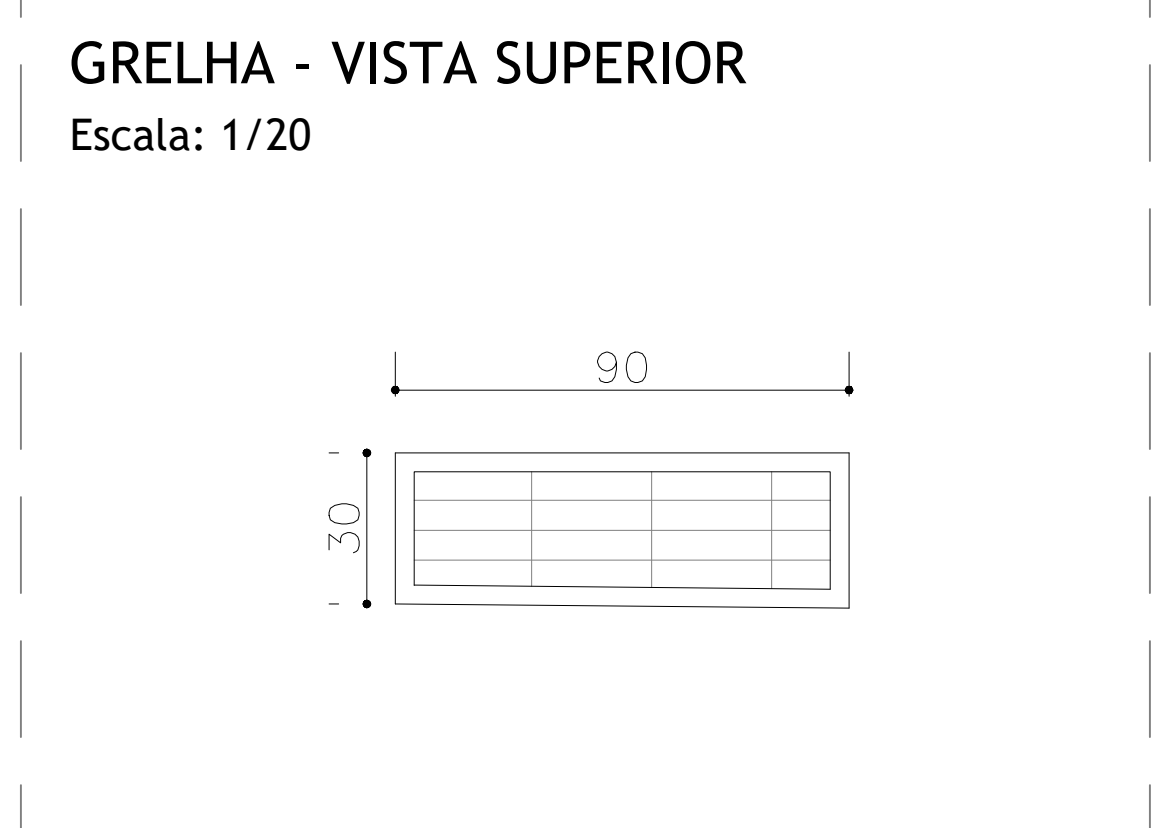

CONVENÇÕES:

ILUMINAÇÃO EXISTENTE

CAIXA SANEPAR

PROJEÇÃO DA COBERTURA

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

ÁREA DE RECAPEAMENTO E FRESAGEM

SOLO

NOTAS DE PROJETO:

1. Dimensões em metros, deverá ser conferido in loco

2. A fresagem dos locais indicados em projeto, deverá ser executado com espessura variável de 5cm, de modo a regularizar a superfície existente, conforme projeto.

3. Após a fresagem, deverá ser feita a varredura e limpeza do todo trecho indicado no projeto.

4. Após a fresagem, deverá ser feita a aplicação do EAI (Emulsão Asfáltica para Imprimação) e do RR-2C para pintura de ligação, realizadas em uma única vez, conforme a Norma DER/PR - ES-P 17/17.

5. Após a pintura de ligação, deverá ser executado o recapeamento asfáltico das vias com espessura de 5cm conforme o projeto.

6. Trecho a ser executado com CAP 50/ 70, com especificações e temperatura conforme a Norma DER/PR - ES-P 21/ 17.

7. Para as redes de drenagem existentes, deverá ser realizada a instalação de novas grelhas e porta grelha de ferro fundido dúctil tipo "Boca de Leão", classe D400, conforme as especificações da NBR 10160/2005.

8. Para as redes de drenagem existentes, deverá ser realizada a instalação de novas grelhas e porta grelha de ferro fundido dúctil tipo "Boca de Leão", classe D400 em vias de tráfego, conforme as especificações da NBR 10160/2005 e B125 ou superior embaixo dos pavilhões com abóbodas, conforme indicação em projeto.

QUADRO DE ÁREA POR TELHA:

1. Entrada 1 = 2.979,53m²

CEASA / PR

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.

DIREÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

PROJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA

PLANTA BASE PORTARIA ÁREA EXTERNA

DETALHAMENTO DE PERFIS

PROJETO: 06/09

REVISÃO: 06

REVISÃO: 06

REVISÃO: 06

REVISÃO: 06

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110




PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110

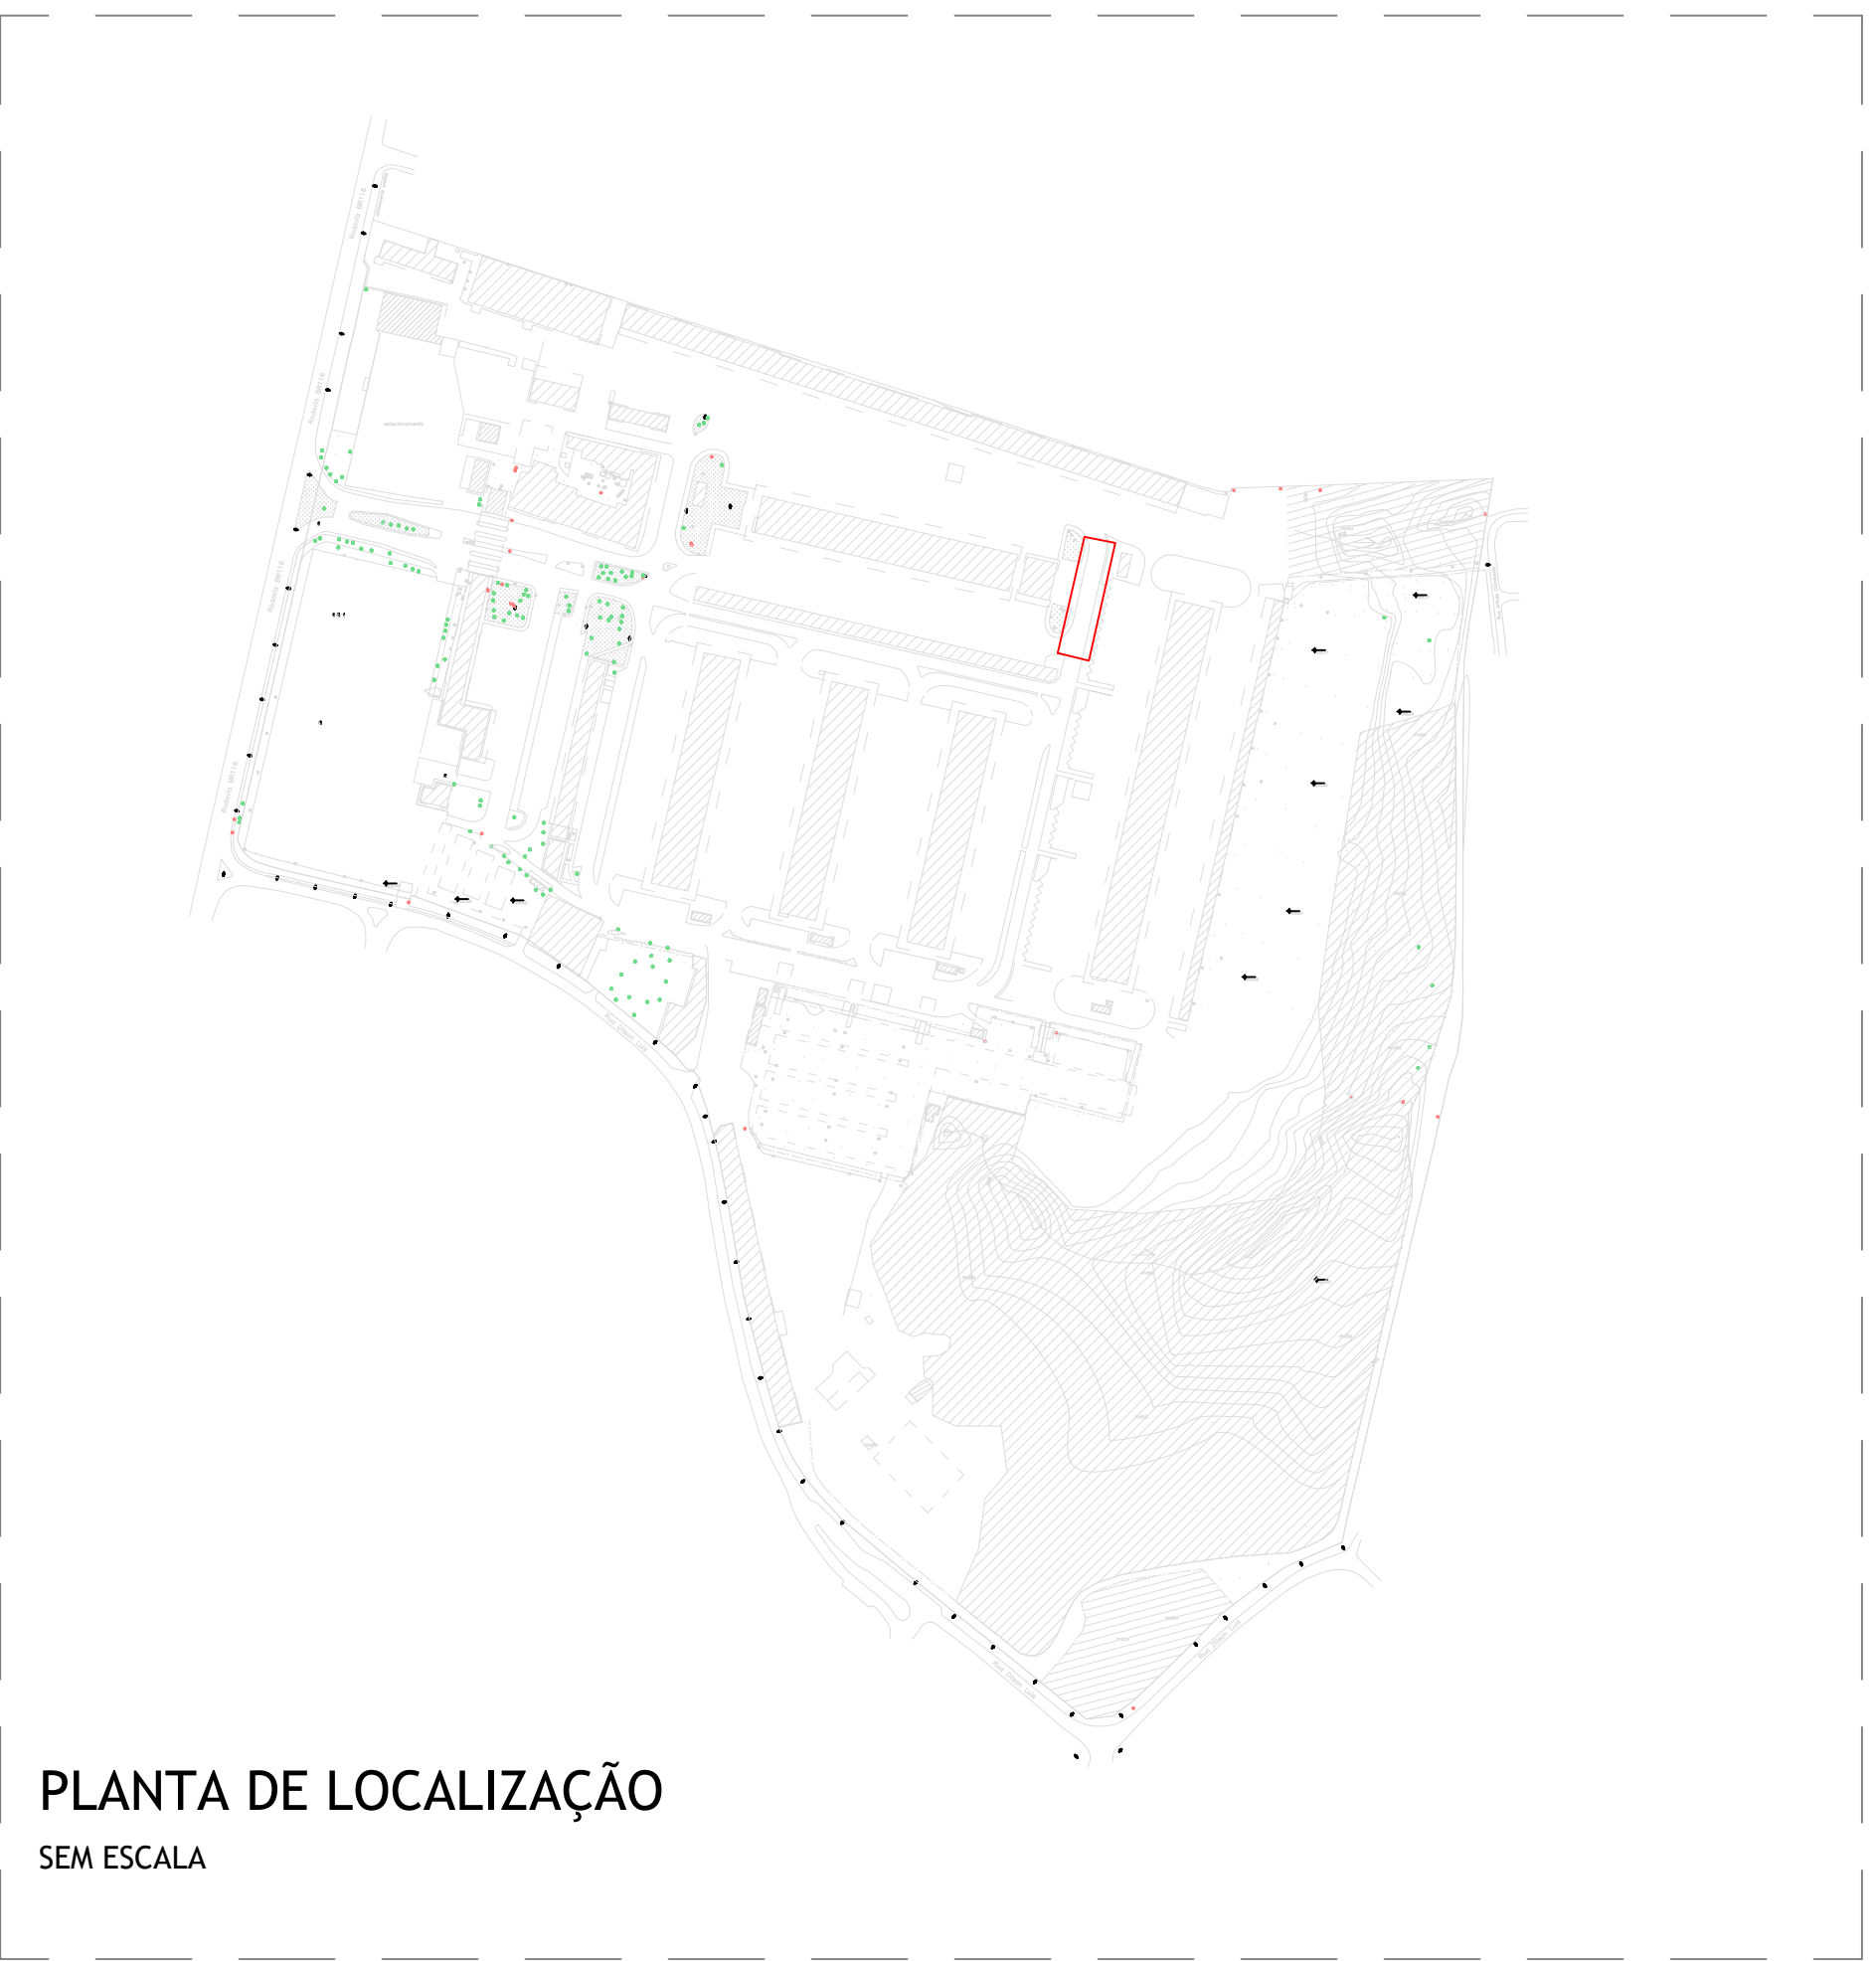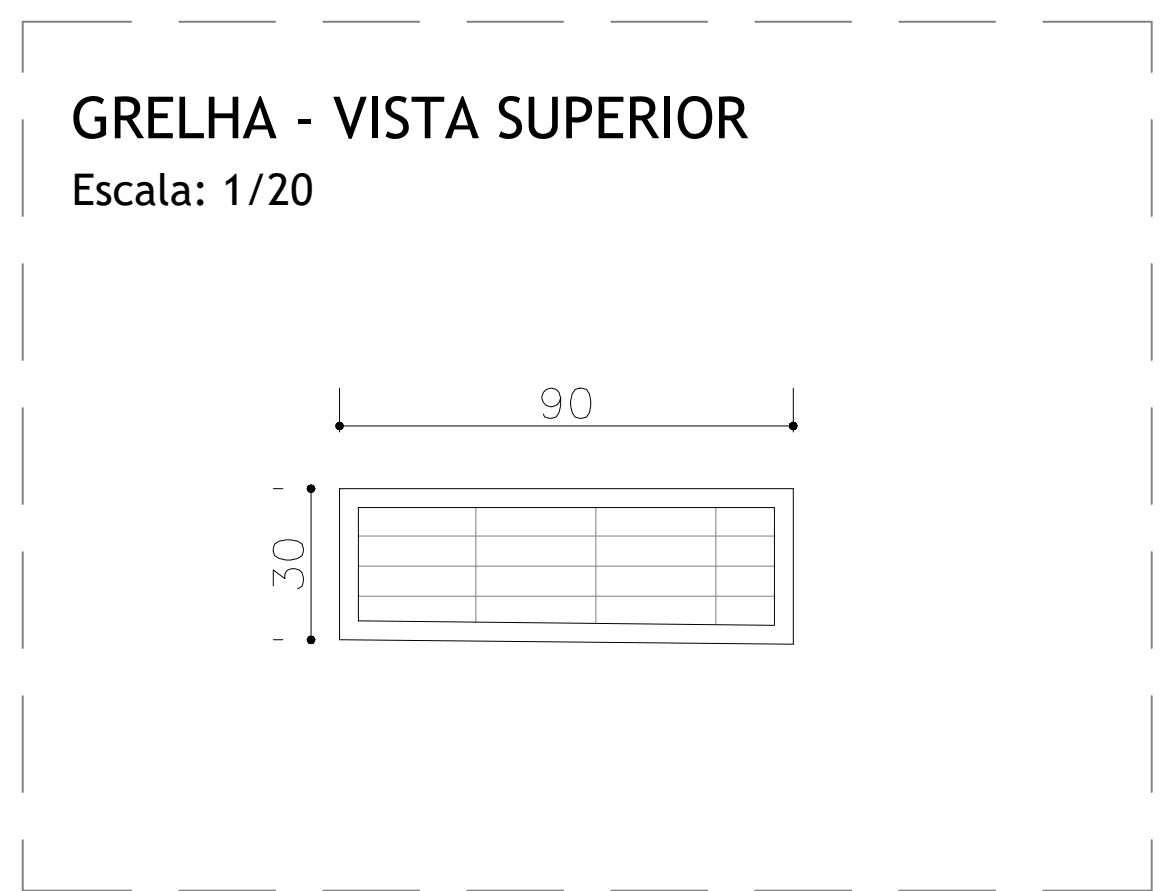


ÁREA 12- RUA DE ACESSOS 2 - FUNDOS PAV. E
ESCALA 1:200



Perfil 1
Escala: 1/25

Faixa de rolamento

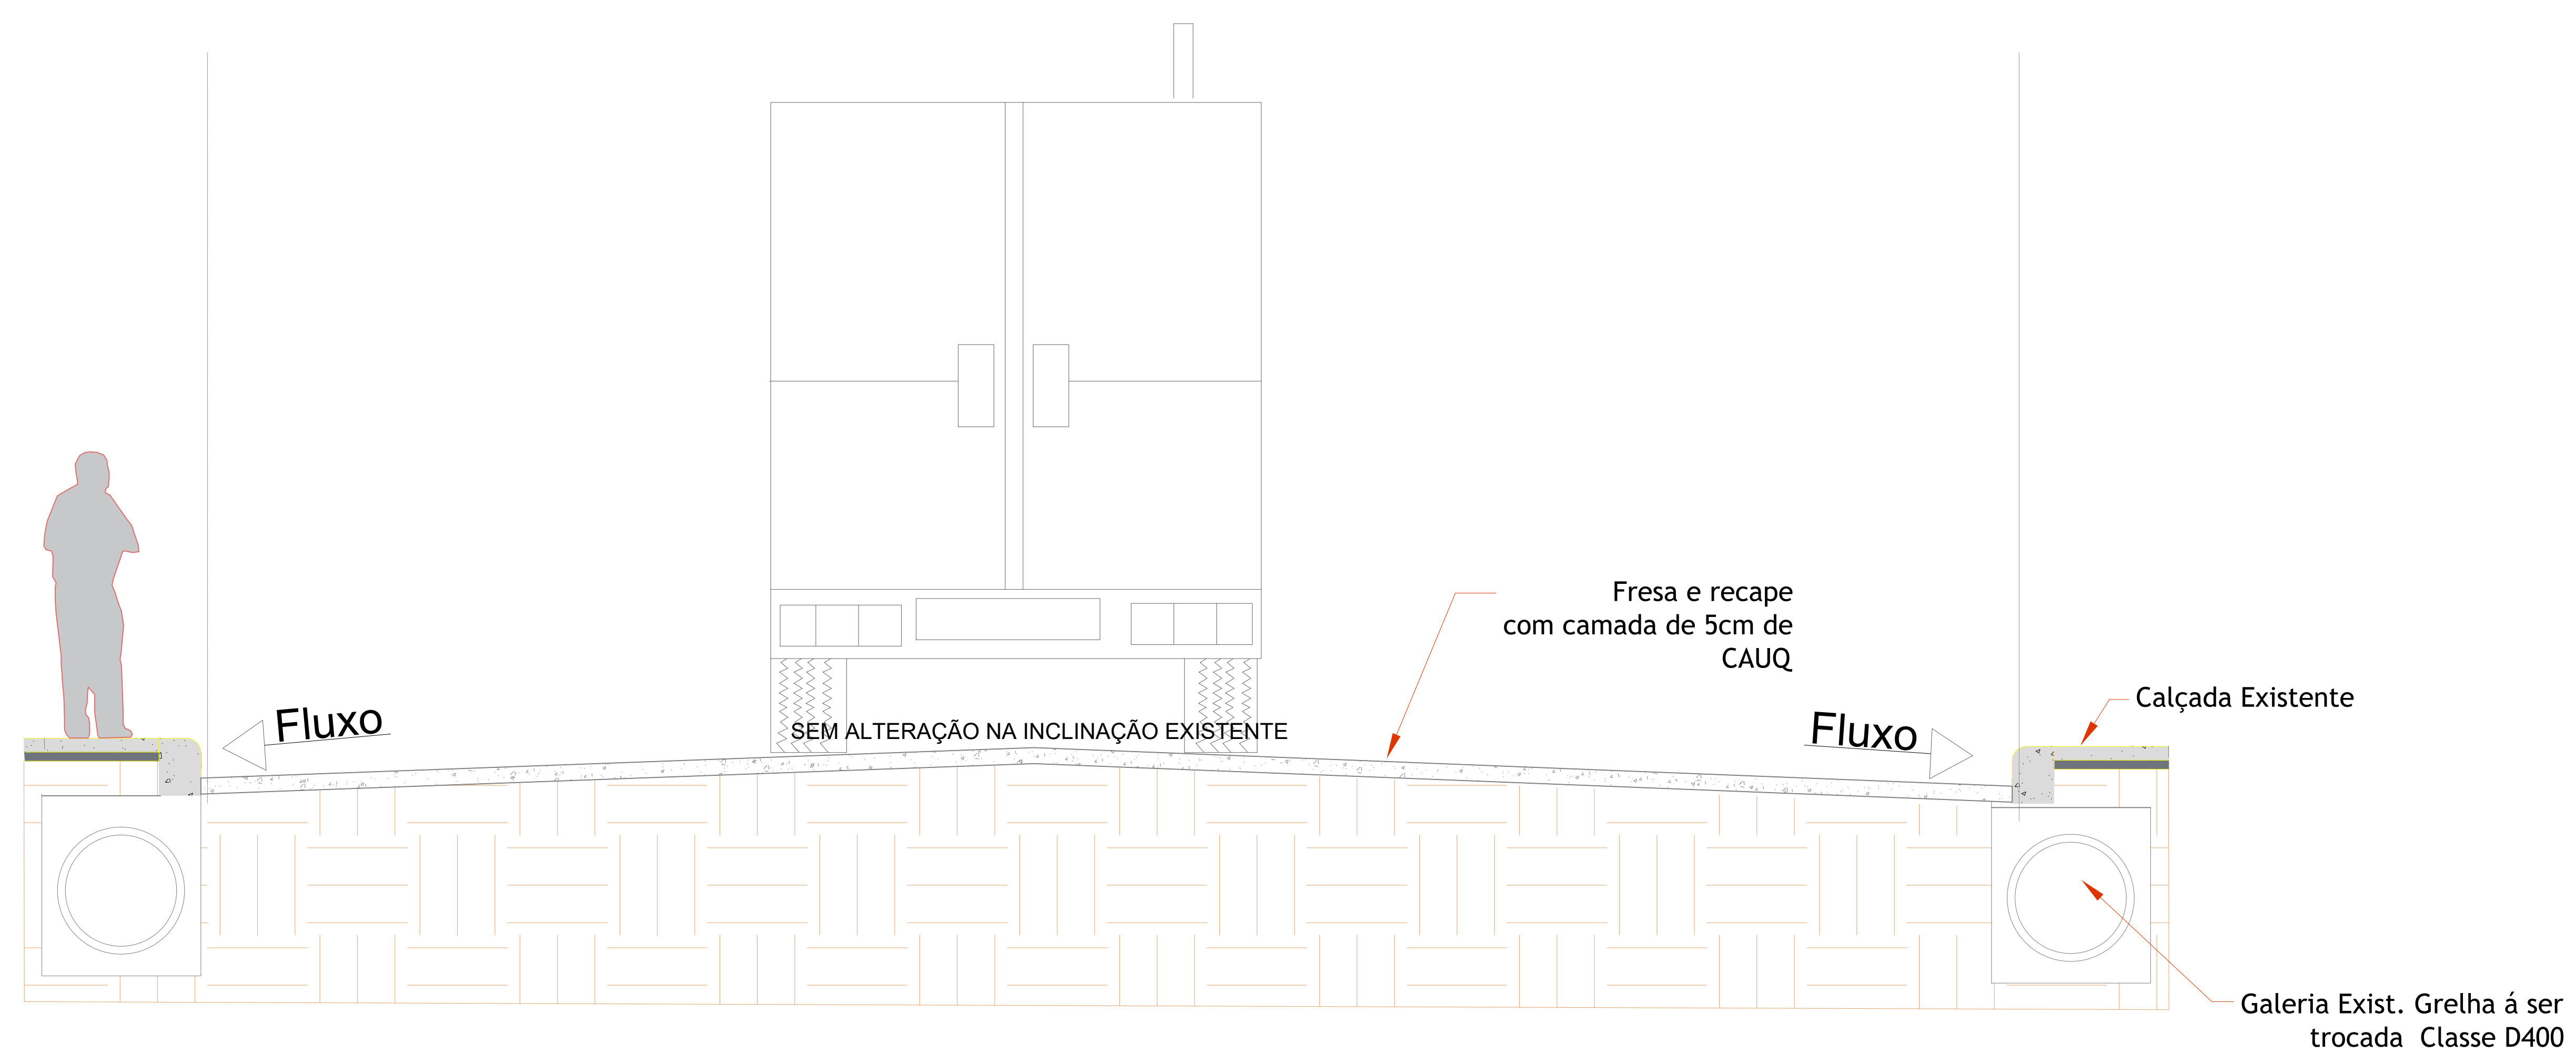

CONVENÇÕES:

- ILUMINAÇÃO EXISTENTE
- CAIXA SANEPAR
- PROJEÇÃO DA COBERTURA
- EDIFICAÇÃO EXISTENTE
- ÁREA DE RECAPEAMENTO E FRESAGEM
- SOLO

NOTAS DE PROJETO:

- Dimensões em metros, deverá ser conferido in loco
- A fresagem dos locais indicados em projeto, deverá ser executado com espessura variável de 5cm, de modo a regularizar a superfície existente, conforme projeto.
- Após a fresagem, deverá ser feita a varredura e limpeza do todo trecho indicado no projeto.
- Após a fresagem, deverá ser feita a aplicação do EAI (Emulsão Asfáltica para Imprimação) e do RR-2C para pintura de ligação, realizadas em uma única vez, conforme a Norma DER/PR - ES-P 17/17.
- Após a pintura de ligação, deverá ser executado o recapeamento asfáltico das vias com espessura de 5cm conforme o projeto.
- Trecho a ser executado com CAP 50/ 70, com especificações e temperatura conforme a Norma DER/PR - ES-P 21/ 17.
- Para as redes de drenagem existentes, deverá ser realizada a instalação de novas grelhas e porta grelha de ferro fundido dúctil tipo "Boca de Leão", classe D400, conforme as especificações da NBR 10160/2005.
- Para as redes de drenagem existentes, deverá ser realizada a instalação de novas grelhas e porta grelha de ferro fundido dúctil tipo "Boca de Leão", classe D400 em vias de tráfego, conforme as especificações da NBR 10160/2005 e B125 ou superior embaixo dos pavilhões com abóbodas, conforme indicação em projeto.



QUADRO DE ÁREA POR TELHA:

- Rua atrás Pavilhão E = 1.933,01m²

CEASA / PR
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.
DIEN- DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA










PROJETO	RECIFEAMENTO ASFÁLTICO NA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA	DATA	07/09
PLANTA BASE	RUA ATRAS PAV. E	REVISÃO	07
DETALHAMENTO DE PERFIS		REVISÃO	REV
		REVISÃO	INDICADA
		REVISÃO	MAIO/2023

PROJETO	RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110	PROJETO	RAFAEL GOMES DA SILVA
REVISÃO	RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110	REVISÃO	RAFAEL GOMES DA SILVA
PROJETO	STEFANY ANDRADE	PROJETO	DIRETORIA

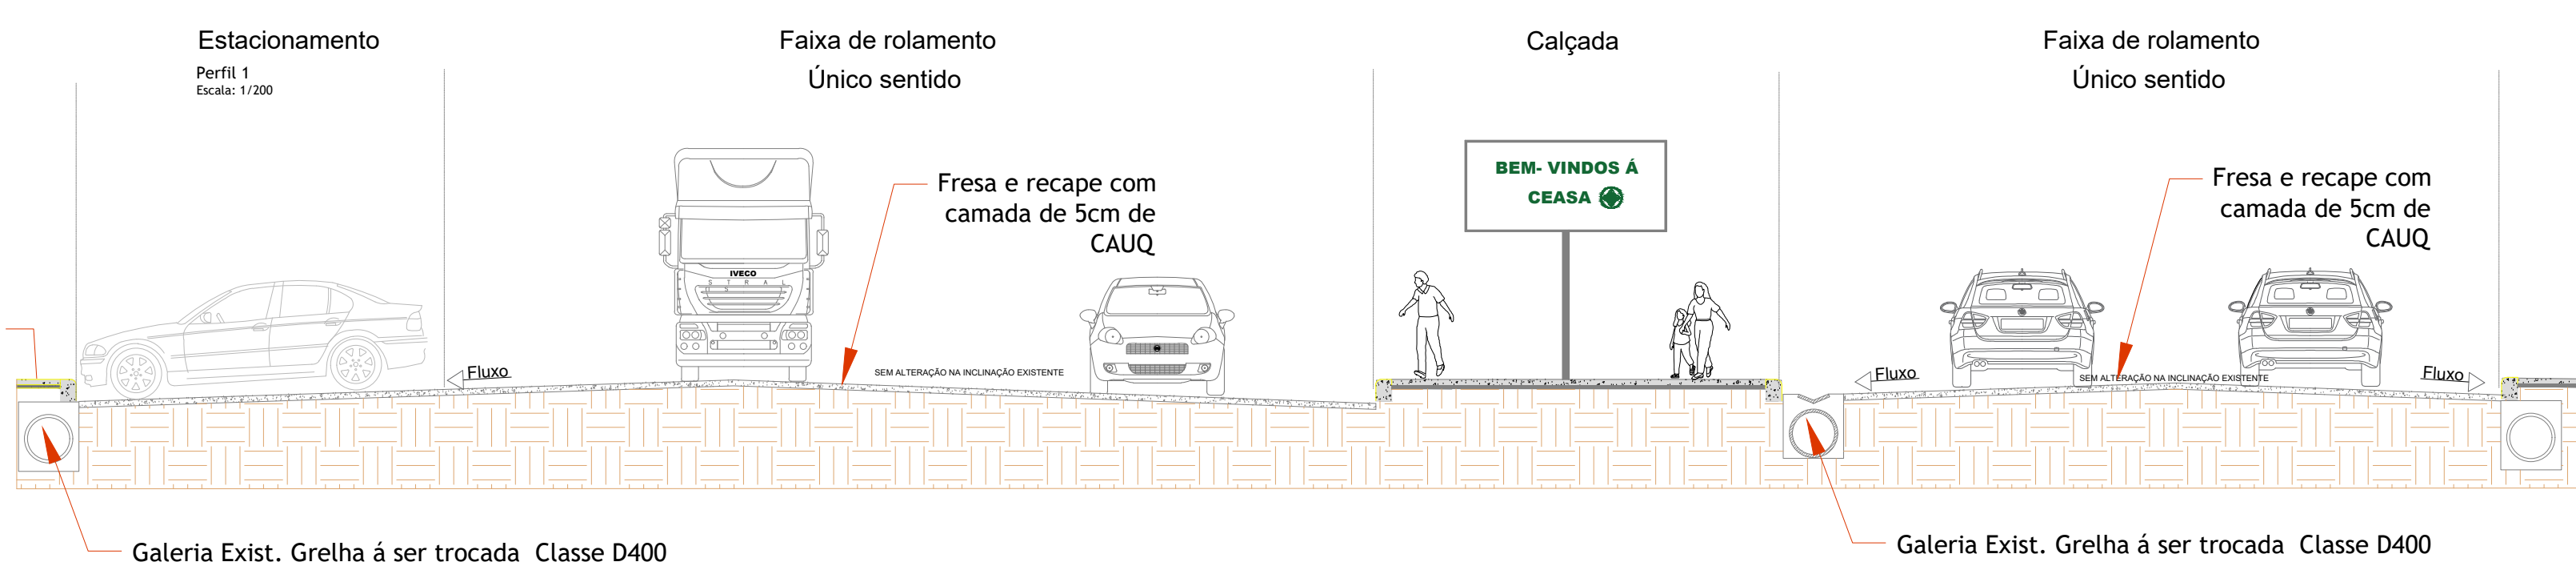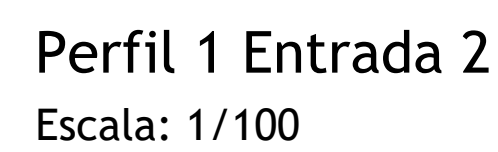

DETALHAMENTO DOS PERFIS

Escala Indicada

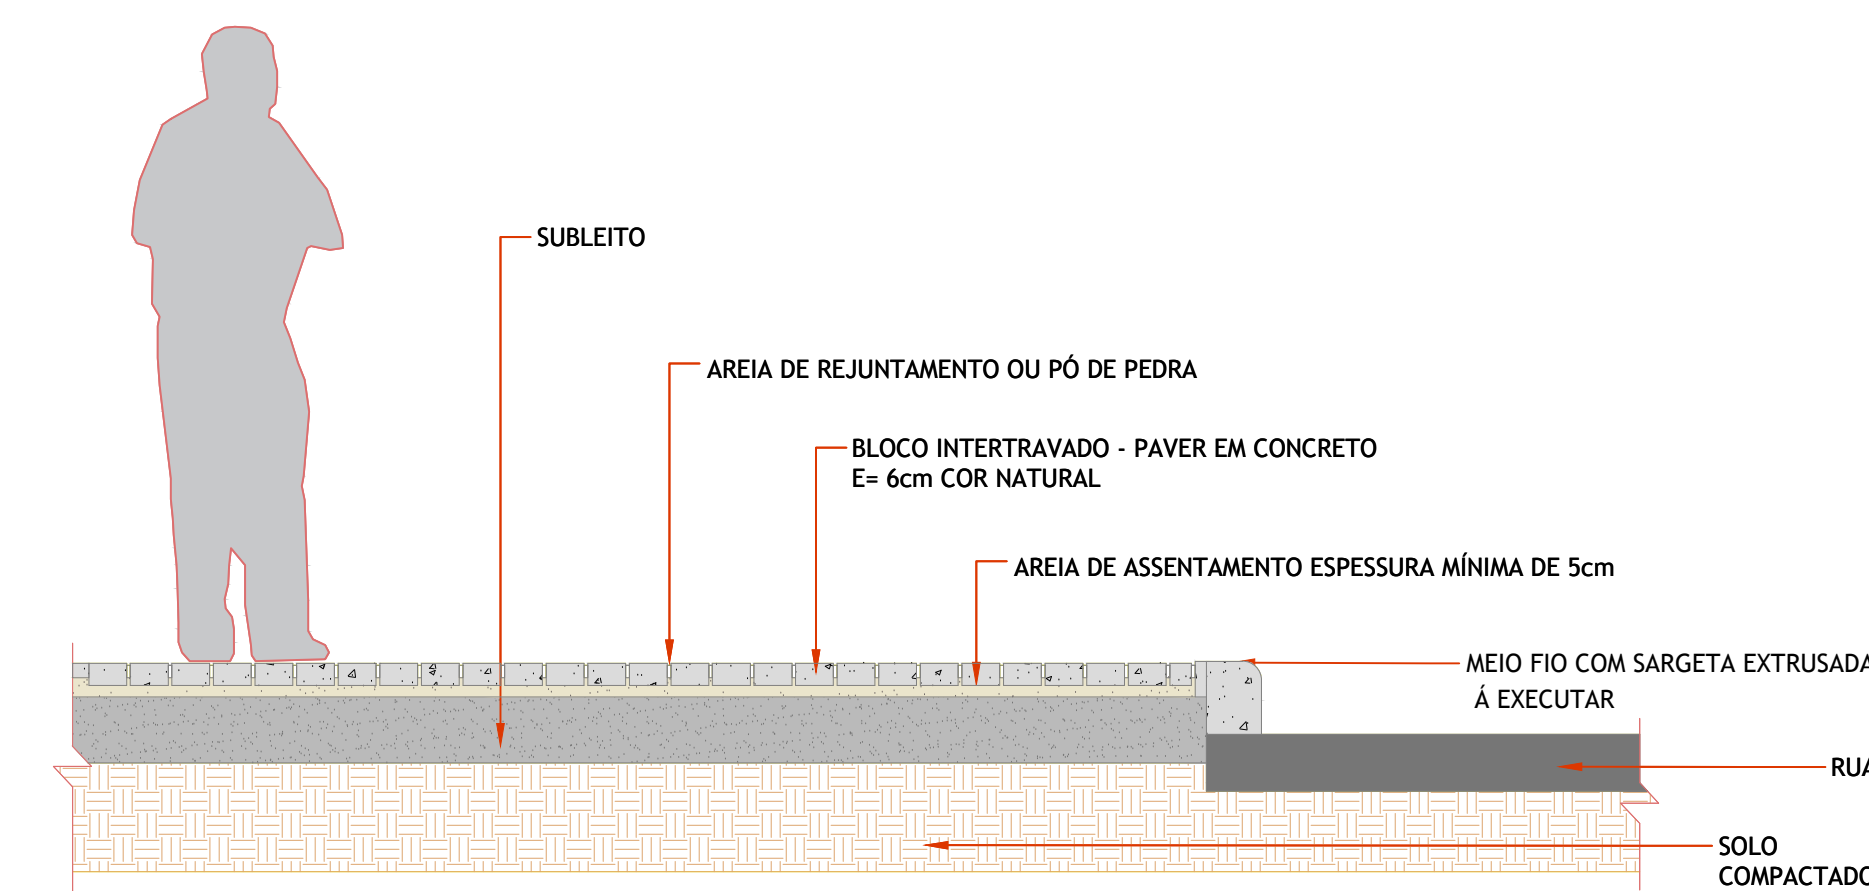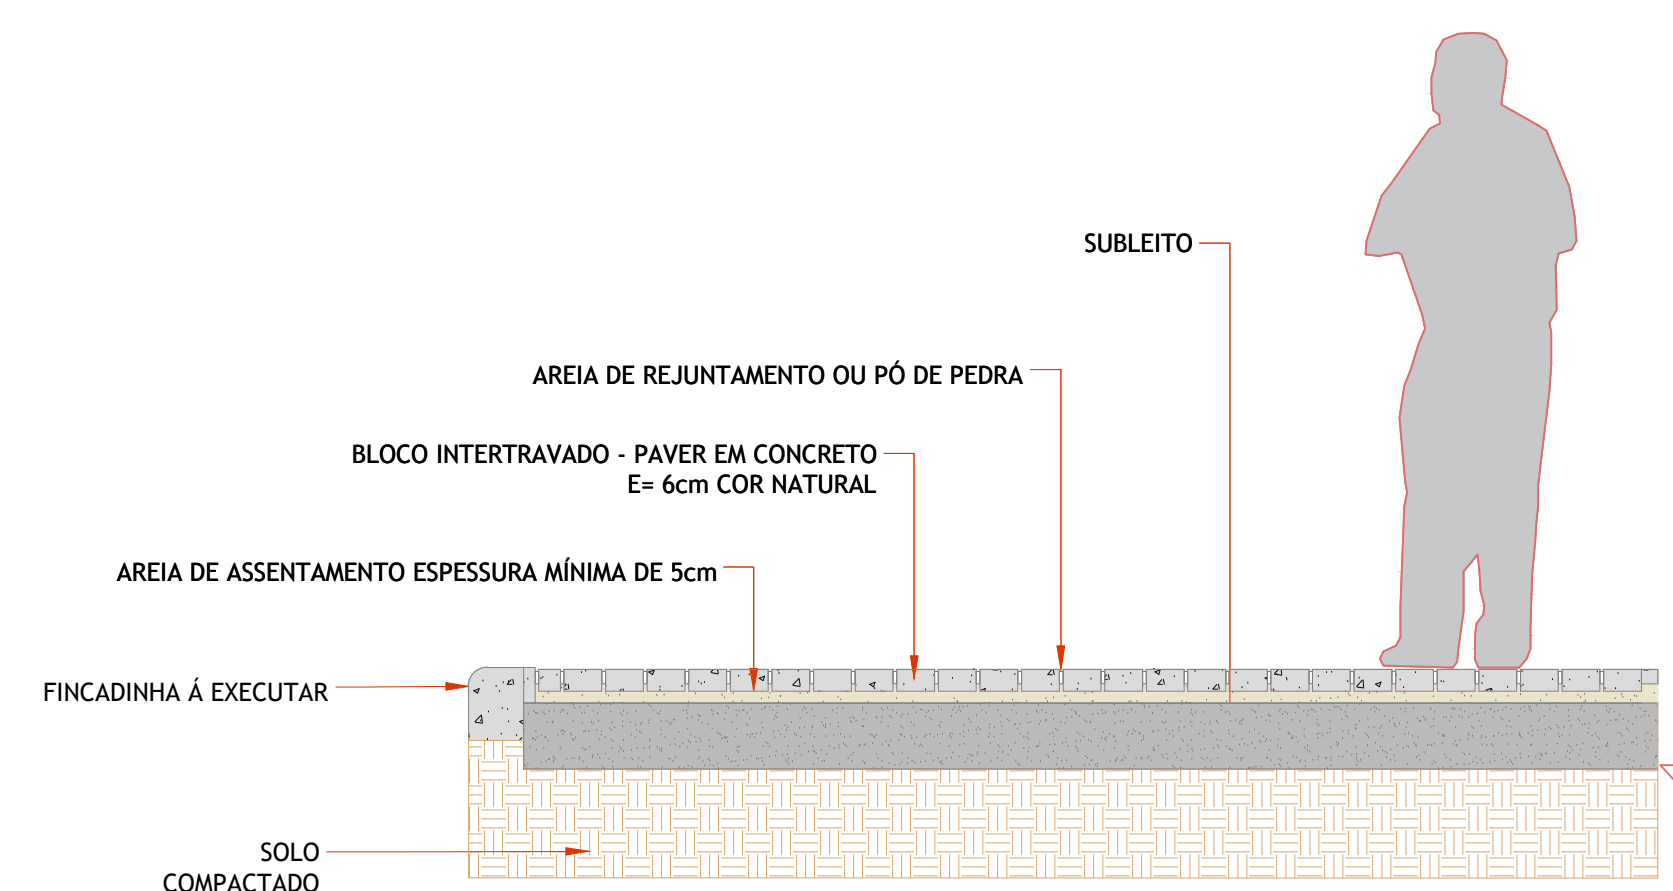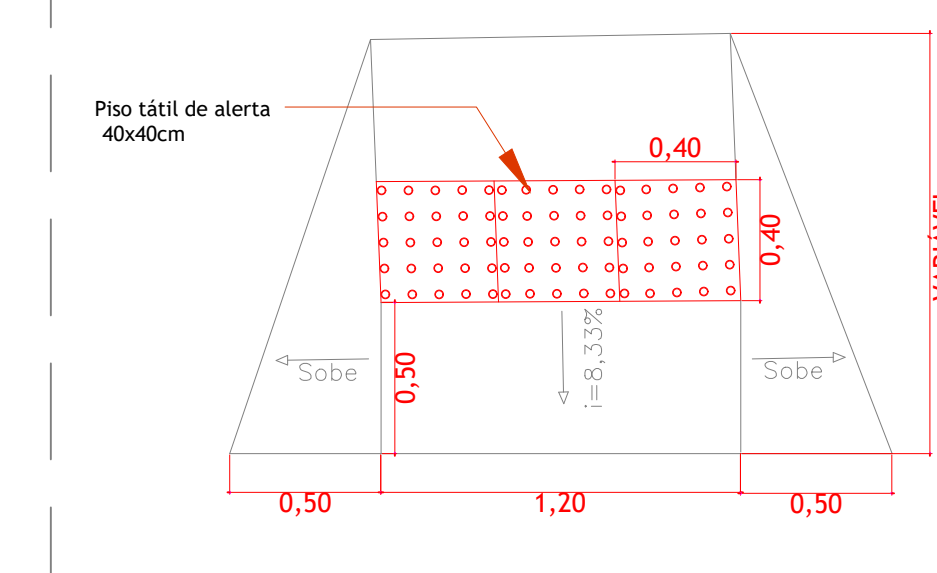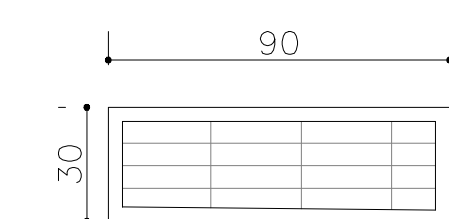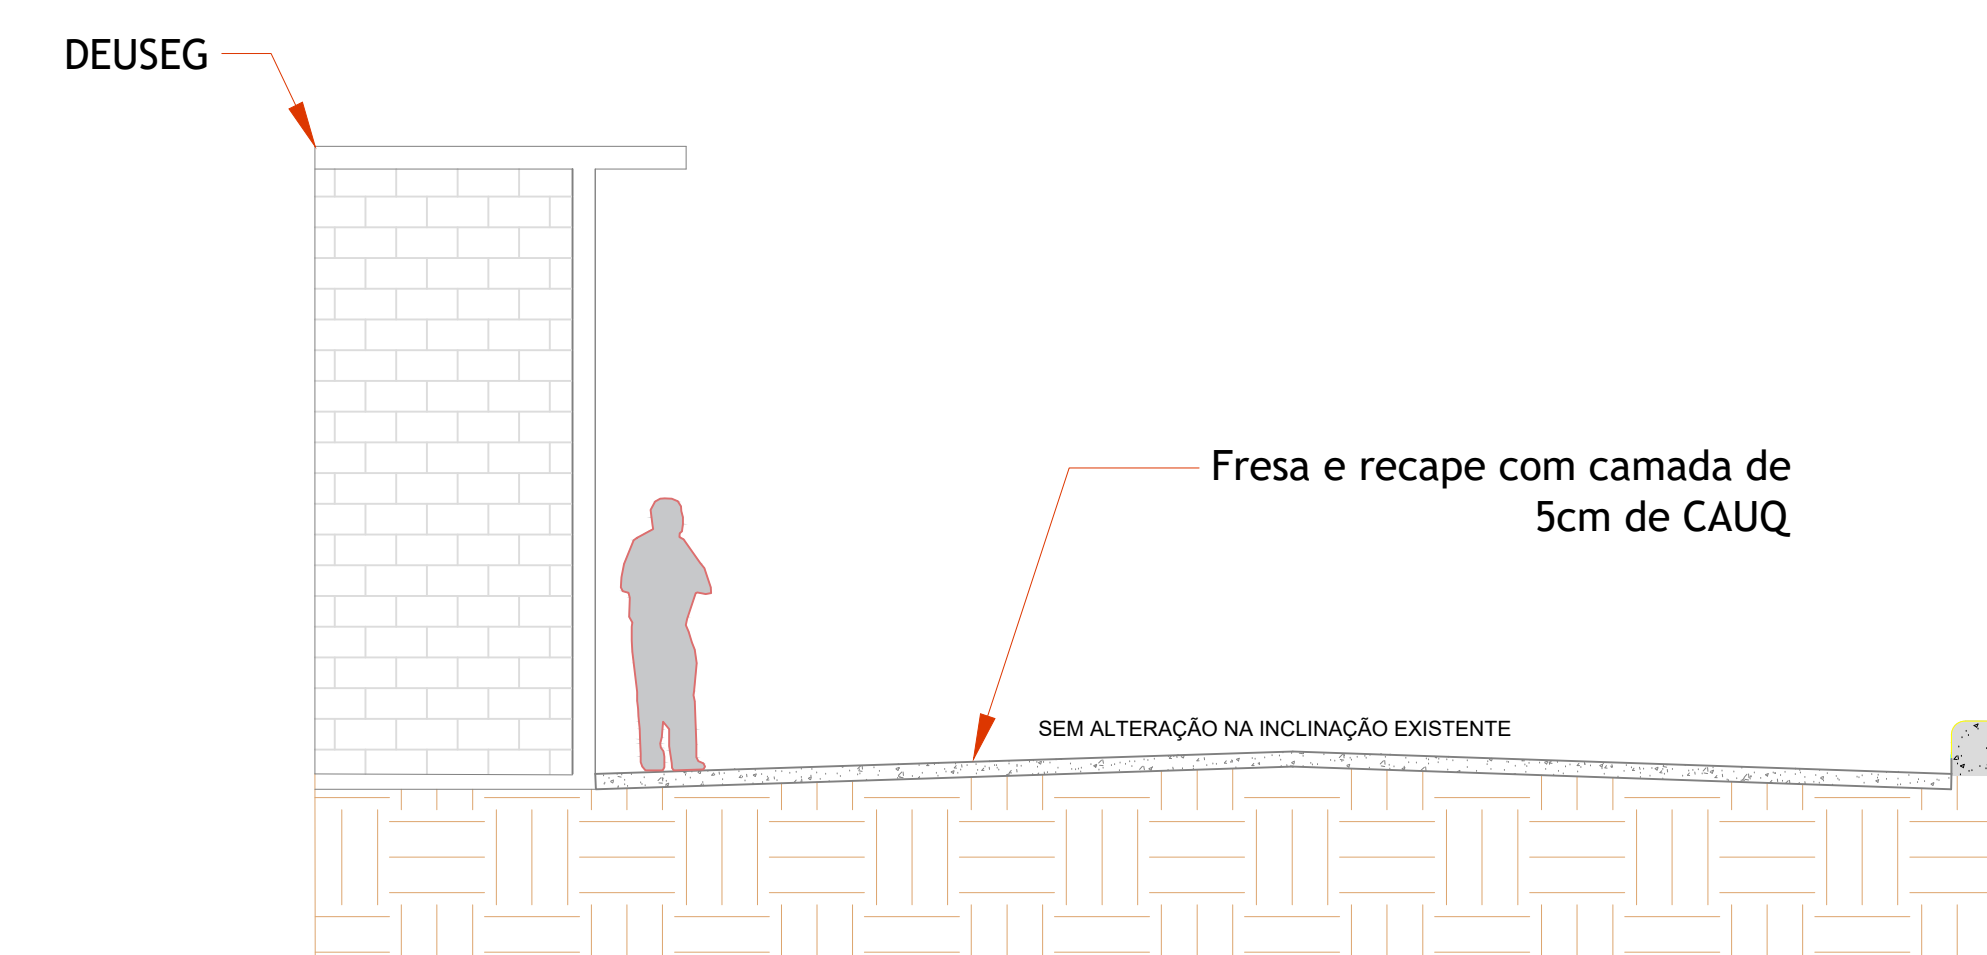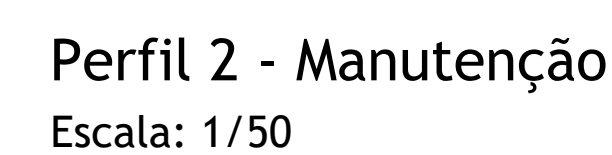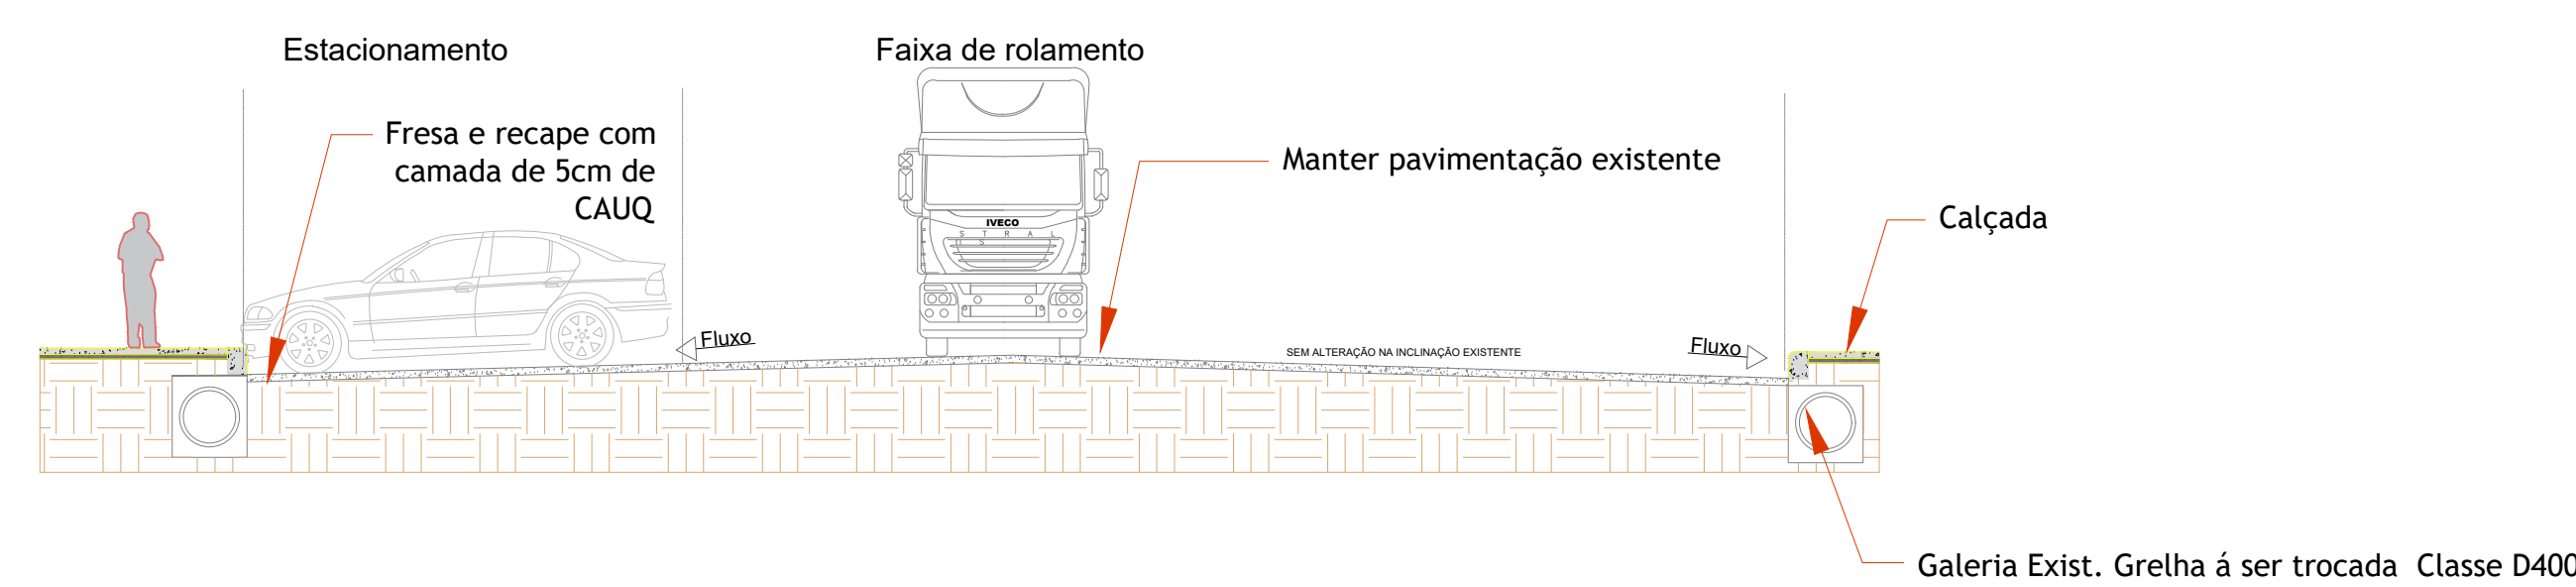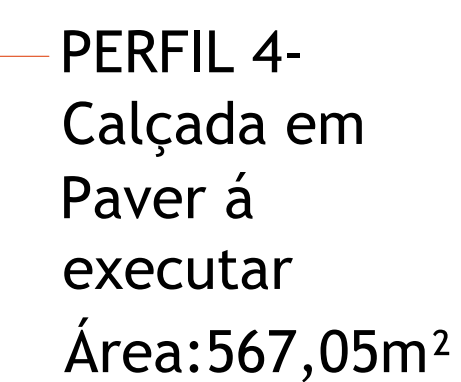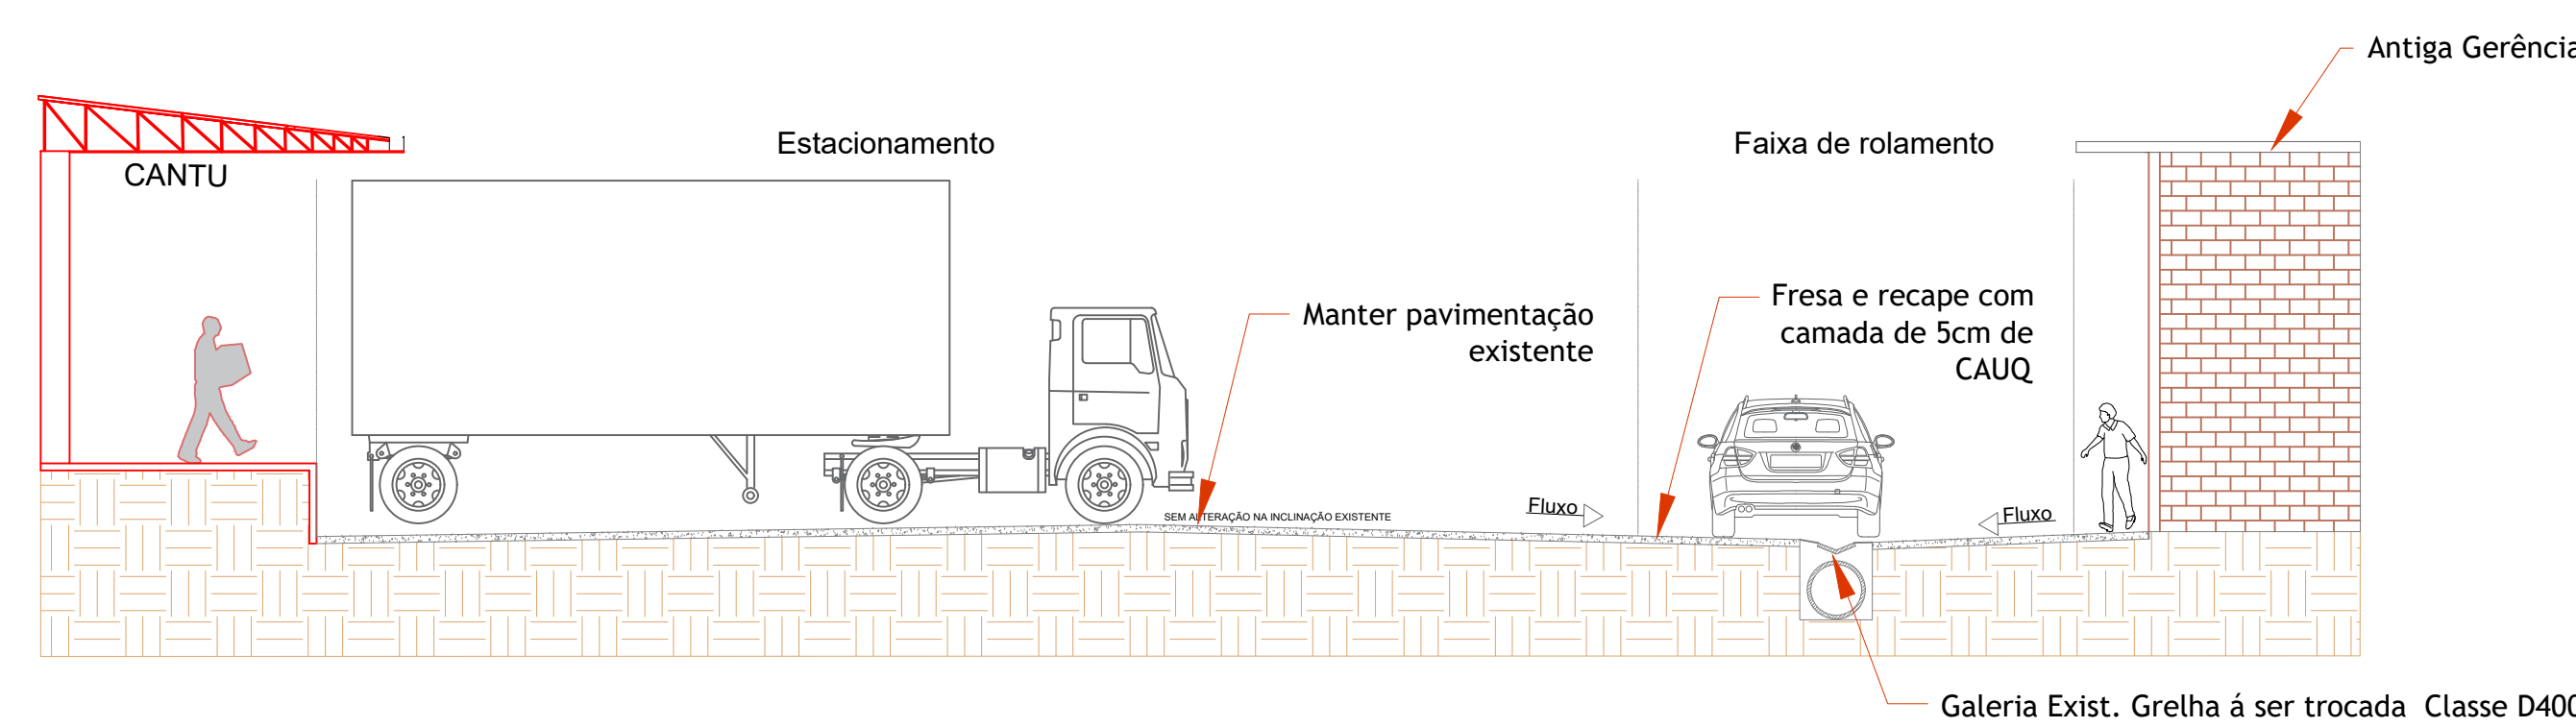

- #### CONVENÇÕES:

- | | |
|---|----------------------------------|
|  | ILUMINAÇÃO EXISTENTE |
|  | CAIXA SANEPAR |
|  | PROJEÇÃO DA COBERTURA |
|  | EDIFICAÇÃO EXISTENTE |
|  | ÁREA DE RECAPEAMENTO E FRESAGEM |
|  | SOLO |
|  | CALÇADA EM PAVER À SER EXECUTADO |
|  | GRAMA |

NOTAS DE PROJETO:

1. Dimensões em metros, deverá ser conferido in loco
2. A fresagem dos locais indicados em projeto, deverá ser executado com espessura variável de até 5cm, de modo a regularizar a superfície existente, conforme projeto.
3. Após a fresagem, deverá ser feita a varredura e limpeza do todo trecho indicado no projeto.
4. Após a fresagem, deverá ser feita a aplicação do EAI (Emulsão Asfáltica para Imprimação) e do RR-2C para pintura de ligação, conforme a Norma DER/PR - ES-P 17/17. Aplica-se imprimação apenas onde houver bloquete.
5. Após a pintura de ligação, deverá ser executado o reapecamento asfáltico das vias com espessura de 03cm de binder e 03cm de CAUQ, conforme indicado em cada perfil do projeto
6. Após a pintura de ligação, deverá ser executado o reapecamento asfáltico das vias com espessura de 5cm CAUQ, conforme indicado em cada perfil no projeto.
7. Trecho a ser executado com CAP 50/ 70, com especificações e temperatura conforme a Norma DER/PR - ES-P 21/ 17.
8. Para as redes de drenagem existentes, deverá ser realizada a instalação de novas grelhas e porta grelha de ferro fundido dúctil tipo "Boca de Leão", classe D400 em vias de tráfego, conforme as especificações da NBR 10160/2005 e B125 ou superior embaixo dos pavilhões com abobodas, conforme indicação em projeto.

QUADRO DE ÁREA DE RECAPEAMENTO

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Entrada 2 = 3.506,87 m ² | 4. Eneka = 414,56m ² |
| 2. Antiga Gerência = 1.870,29m ² | |
| 3. Manutenção = 372,09m ² | |

QUADRO DE ÁREA

1. Calçadas = 731,43 m²
2. Fincadinha = 26,30 m
3. Meio-fio = 206,10 m



RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA
PORTARIA ÁREA INTERNA, ANTIGA GERÊNCIA DE MERCADO E RU.

```
OnScreen(A);
```

PORTARIA ÁREA INTERNA, ANTIGA GERÊNCIA DE MERCADO E RU

DETAHAMENTO DE PERFIS

[illegible]

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA SP/5070214991/D

END/RESP.: CARLOS GOMES DA SILVA CREIA SP/50/02499170

STEFANI ANDRZEJCZAK

	N° DE FOLIO: 08 /

067
CLAREN


402,000	60
---------	----

INDICA	INDICA
--------	--------

MAIO/20


L. GOMES DA SILVA

DIRETORIA

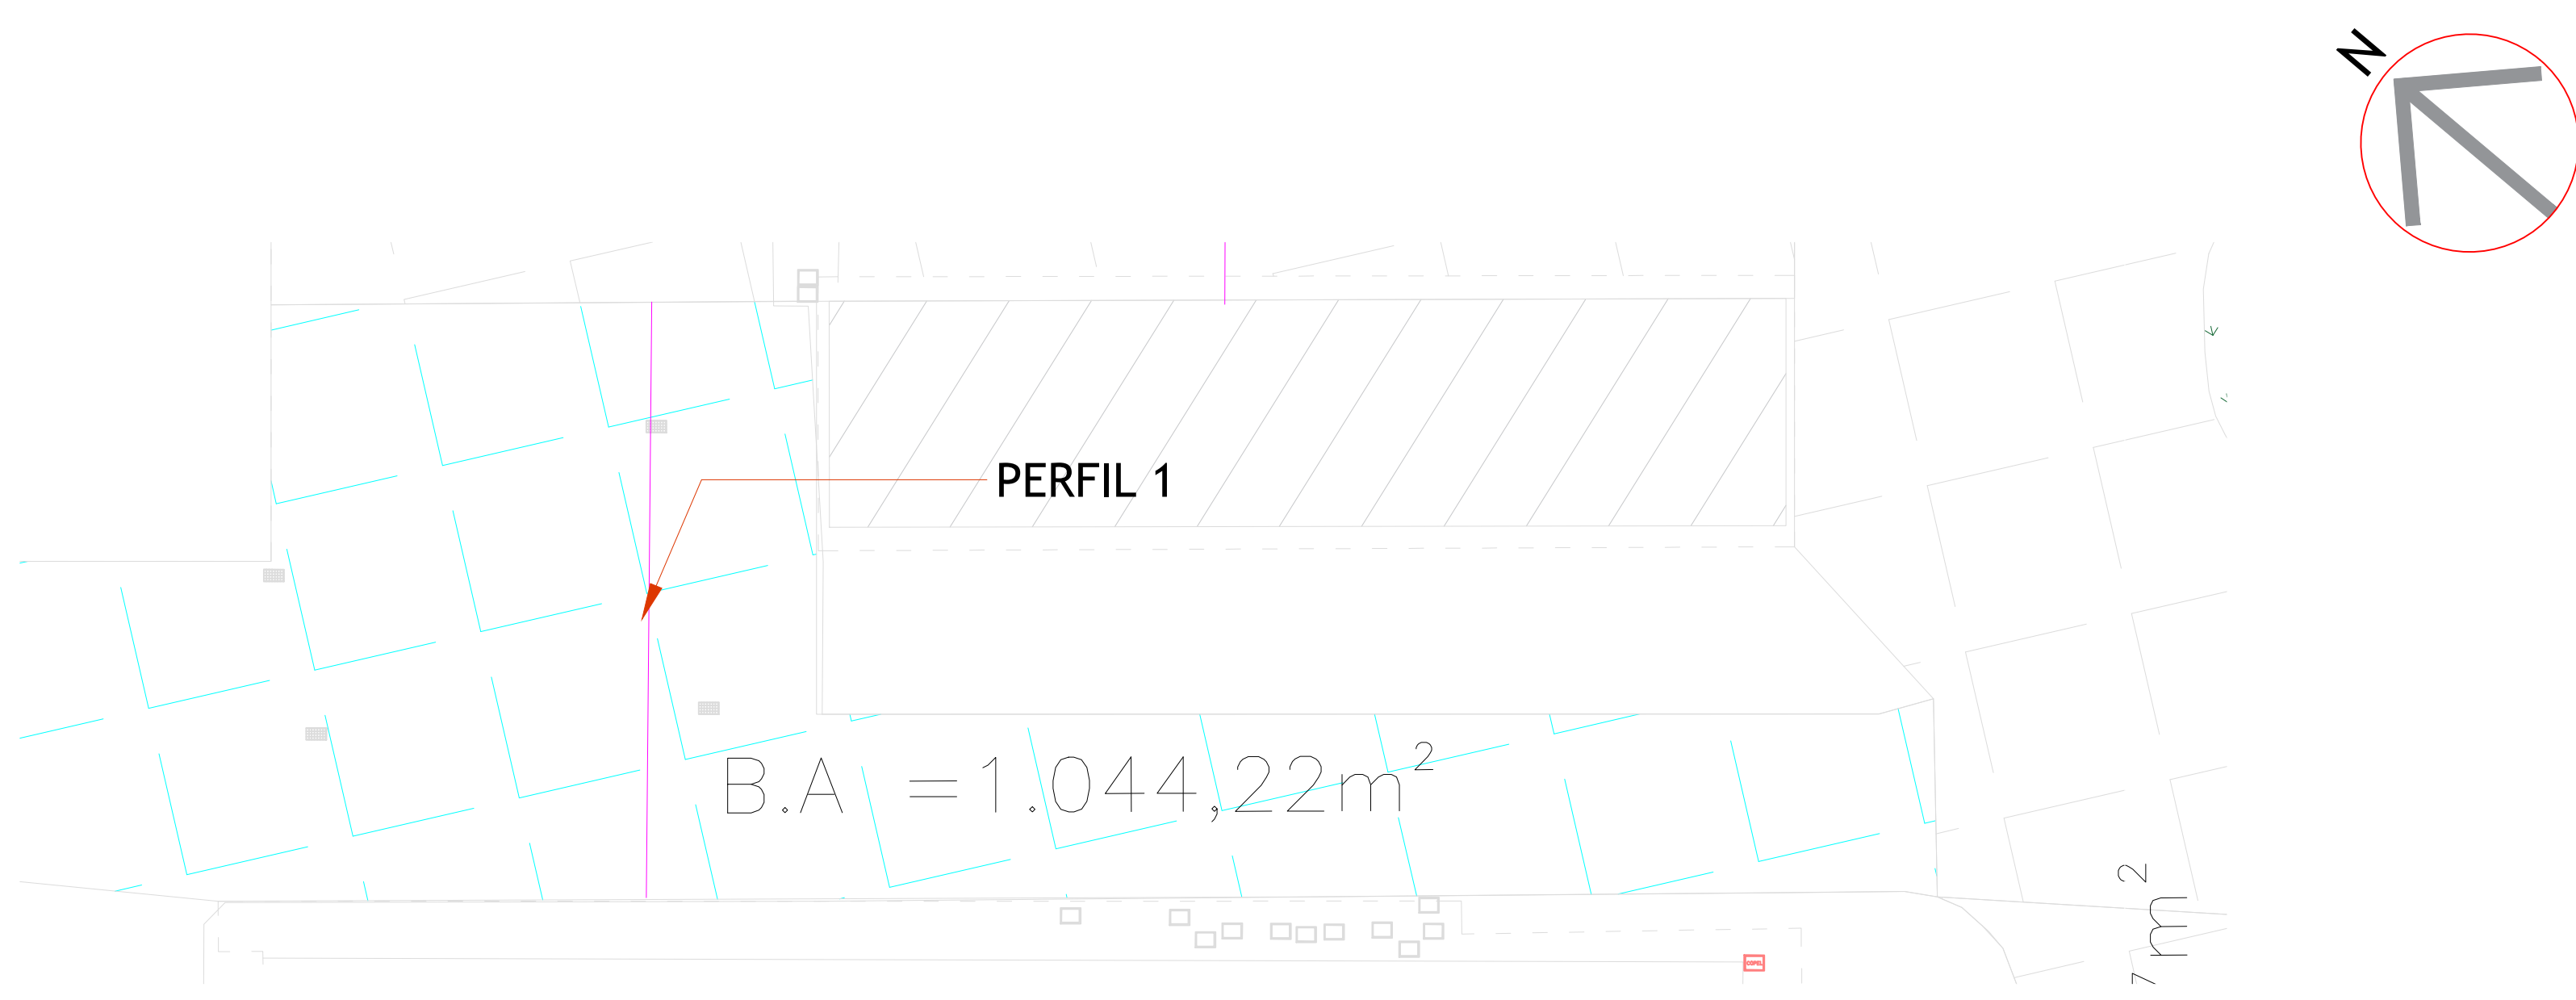


ÁREA 16- BANCO DE ALIMENTOS
ESCALA 1:200


Perfil 1 Banco de Alimentos
Escala: 1/100

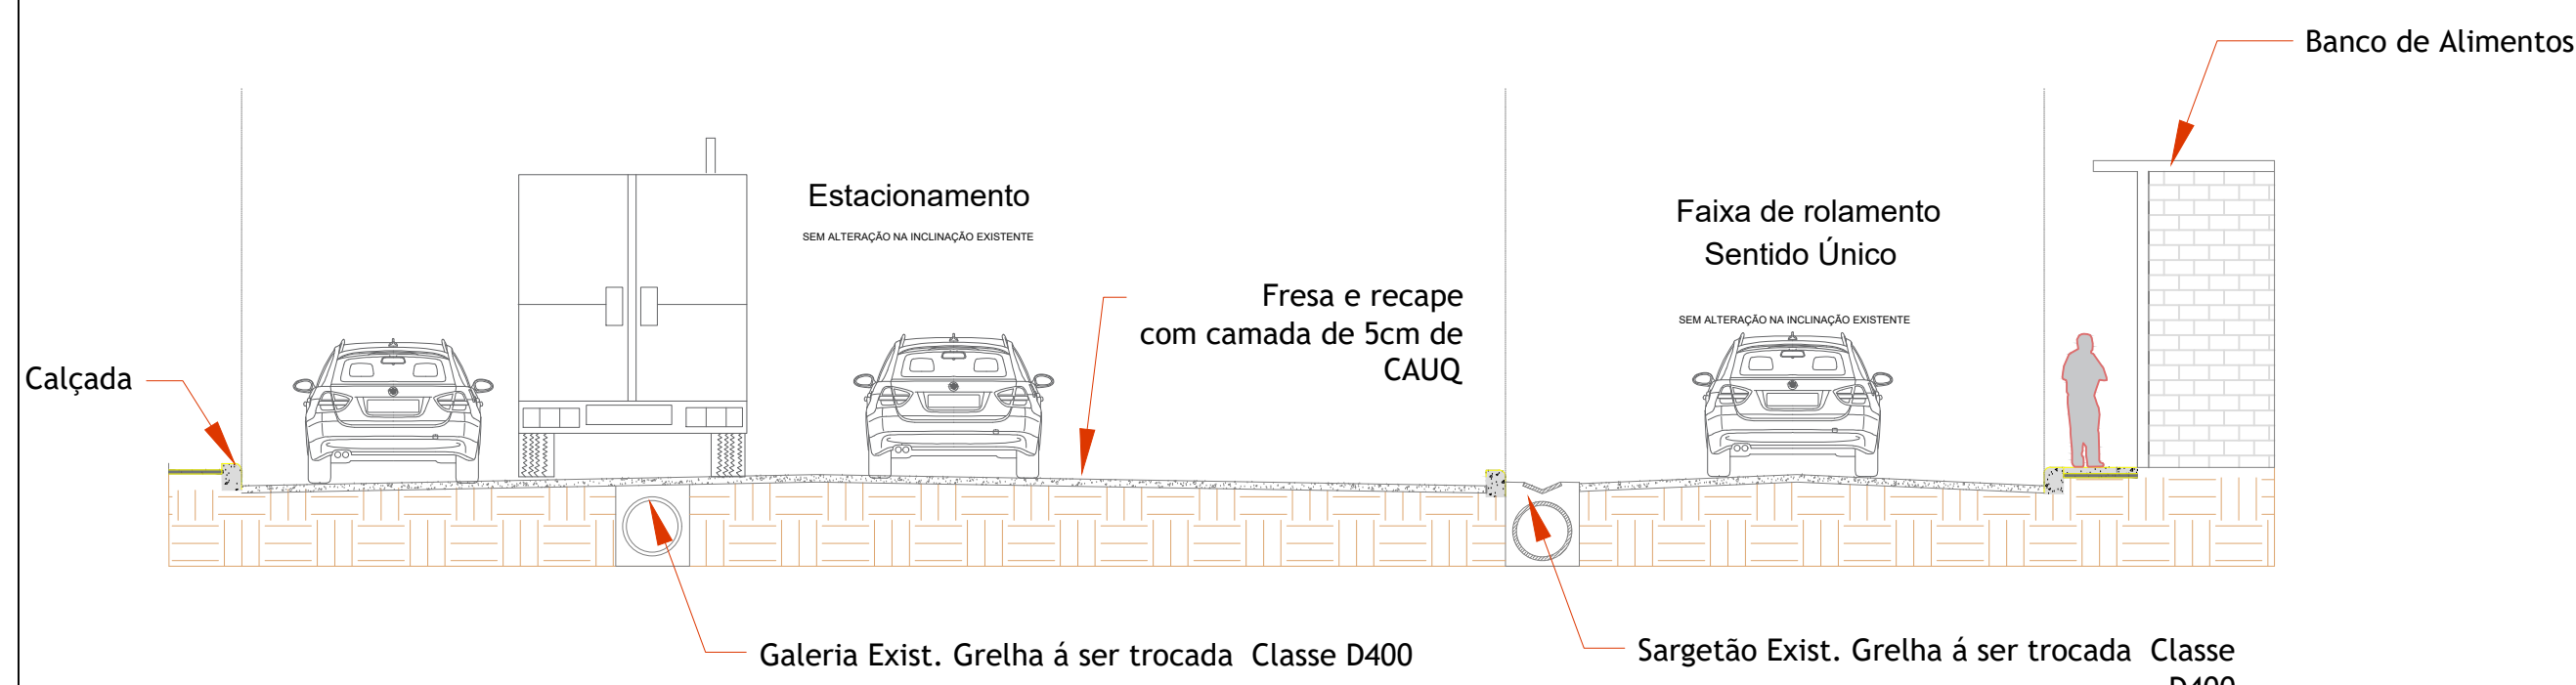


Perfil 1 Mercado Produtor Área externa
Escala: 1/50

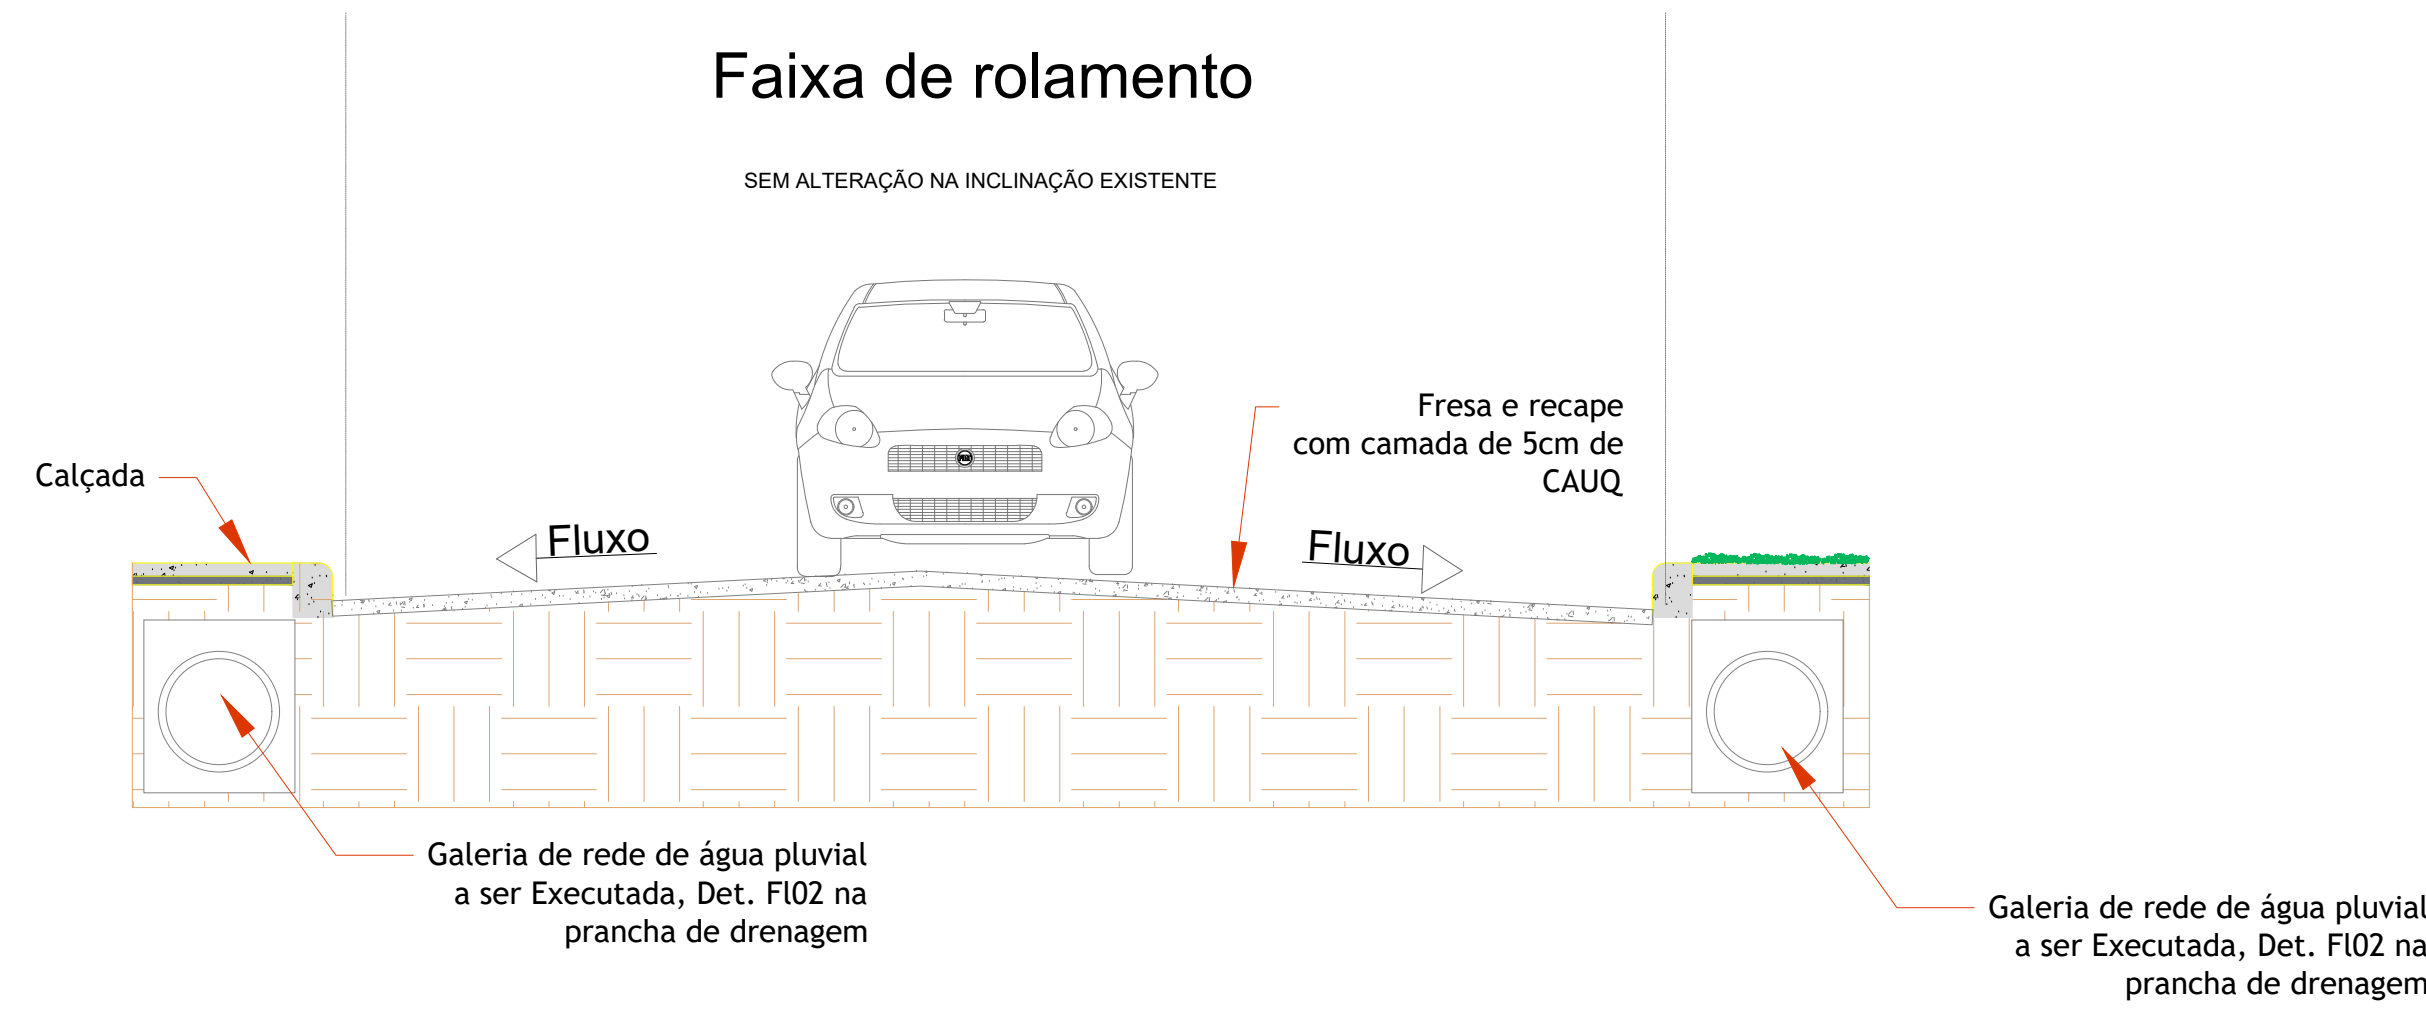

Perfil 3- Detalhamento de Calçada em Paver
Escala: 1/25

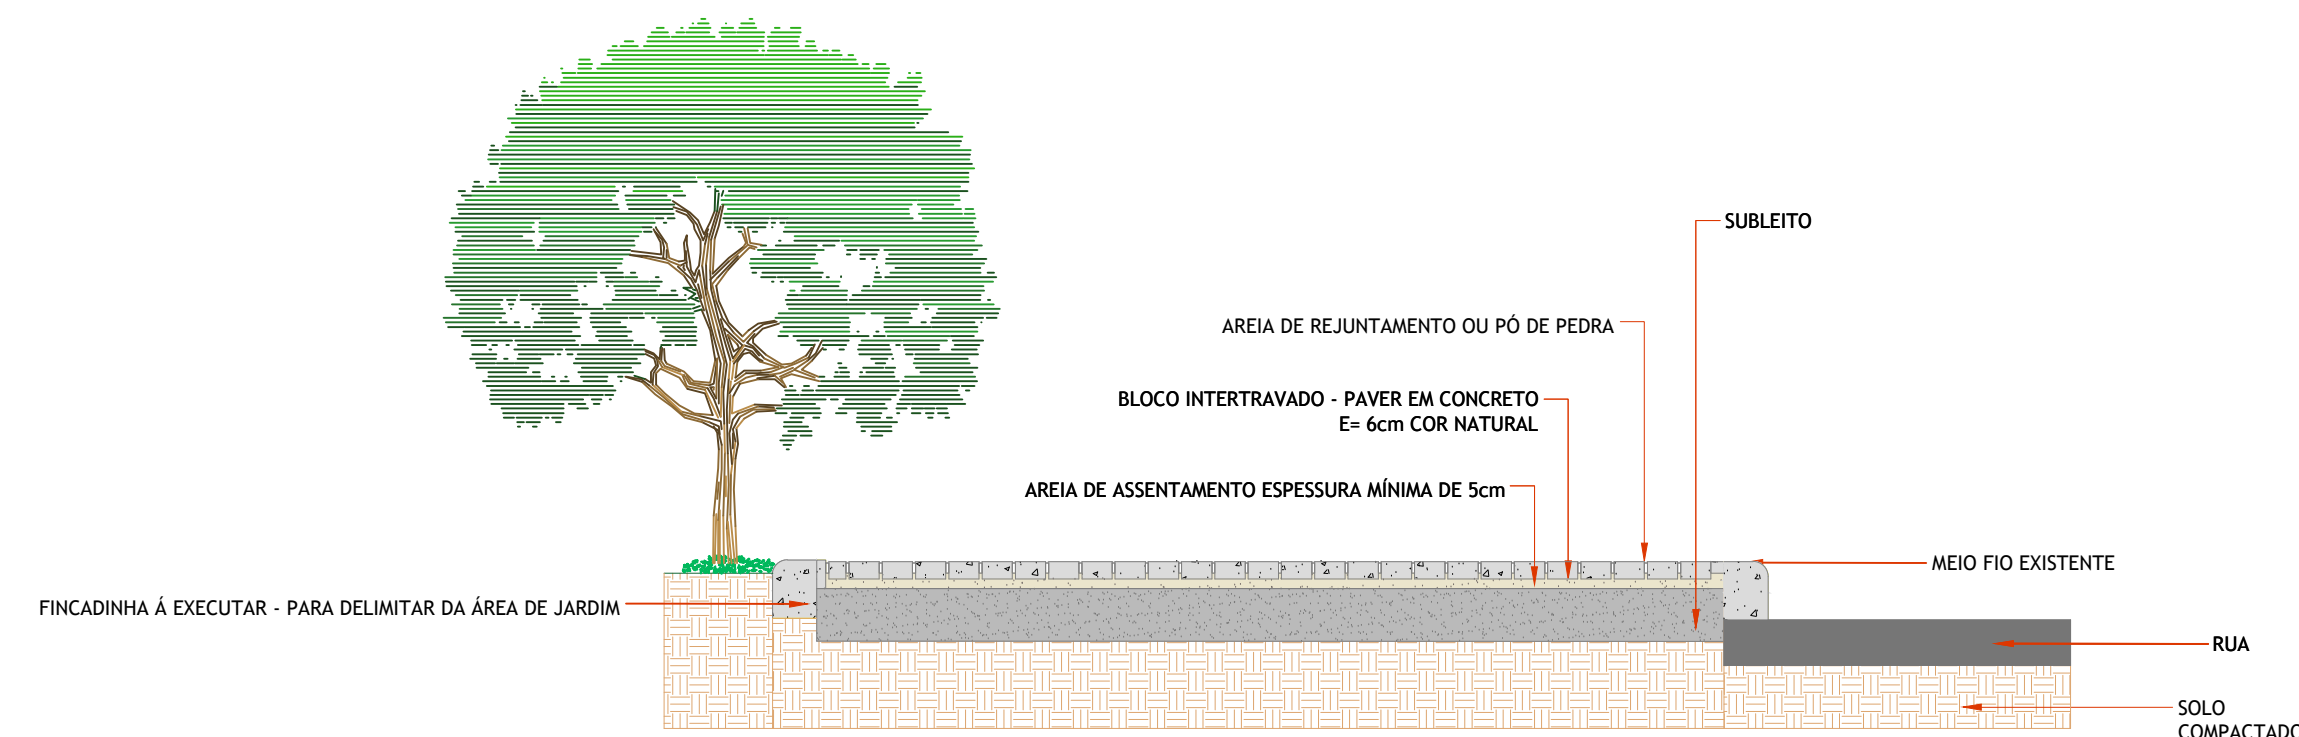


Perfil 2 Mercado Produtor Área externa
Escala: 1/125

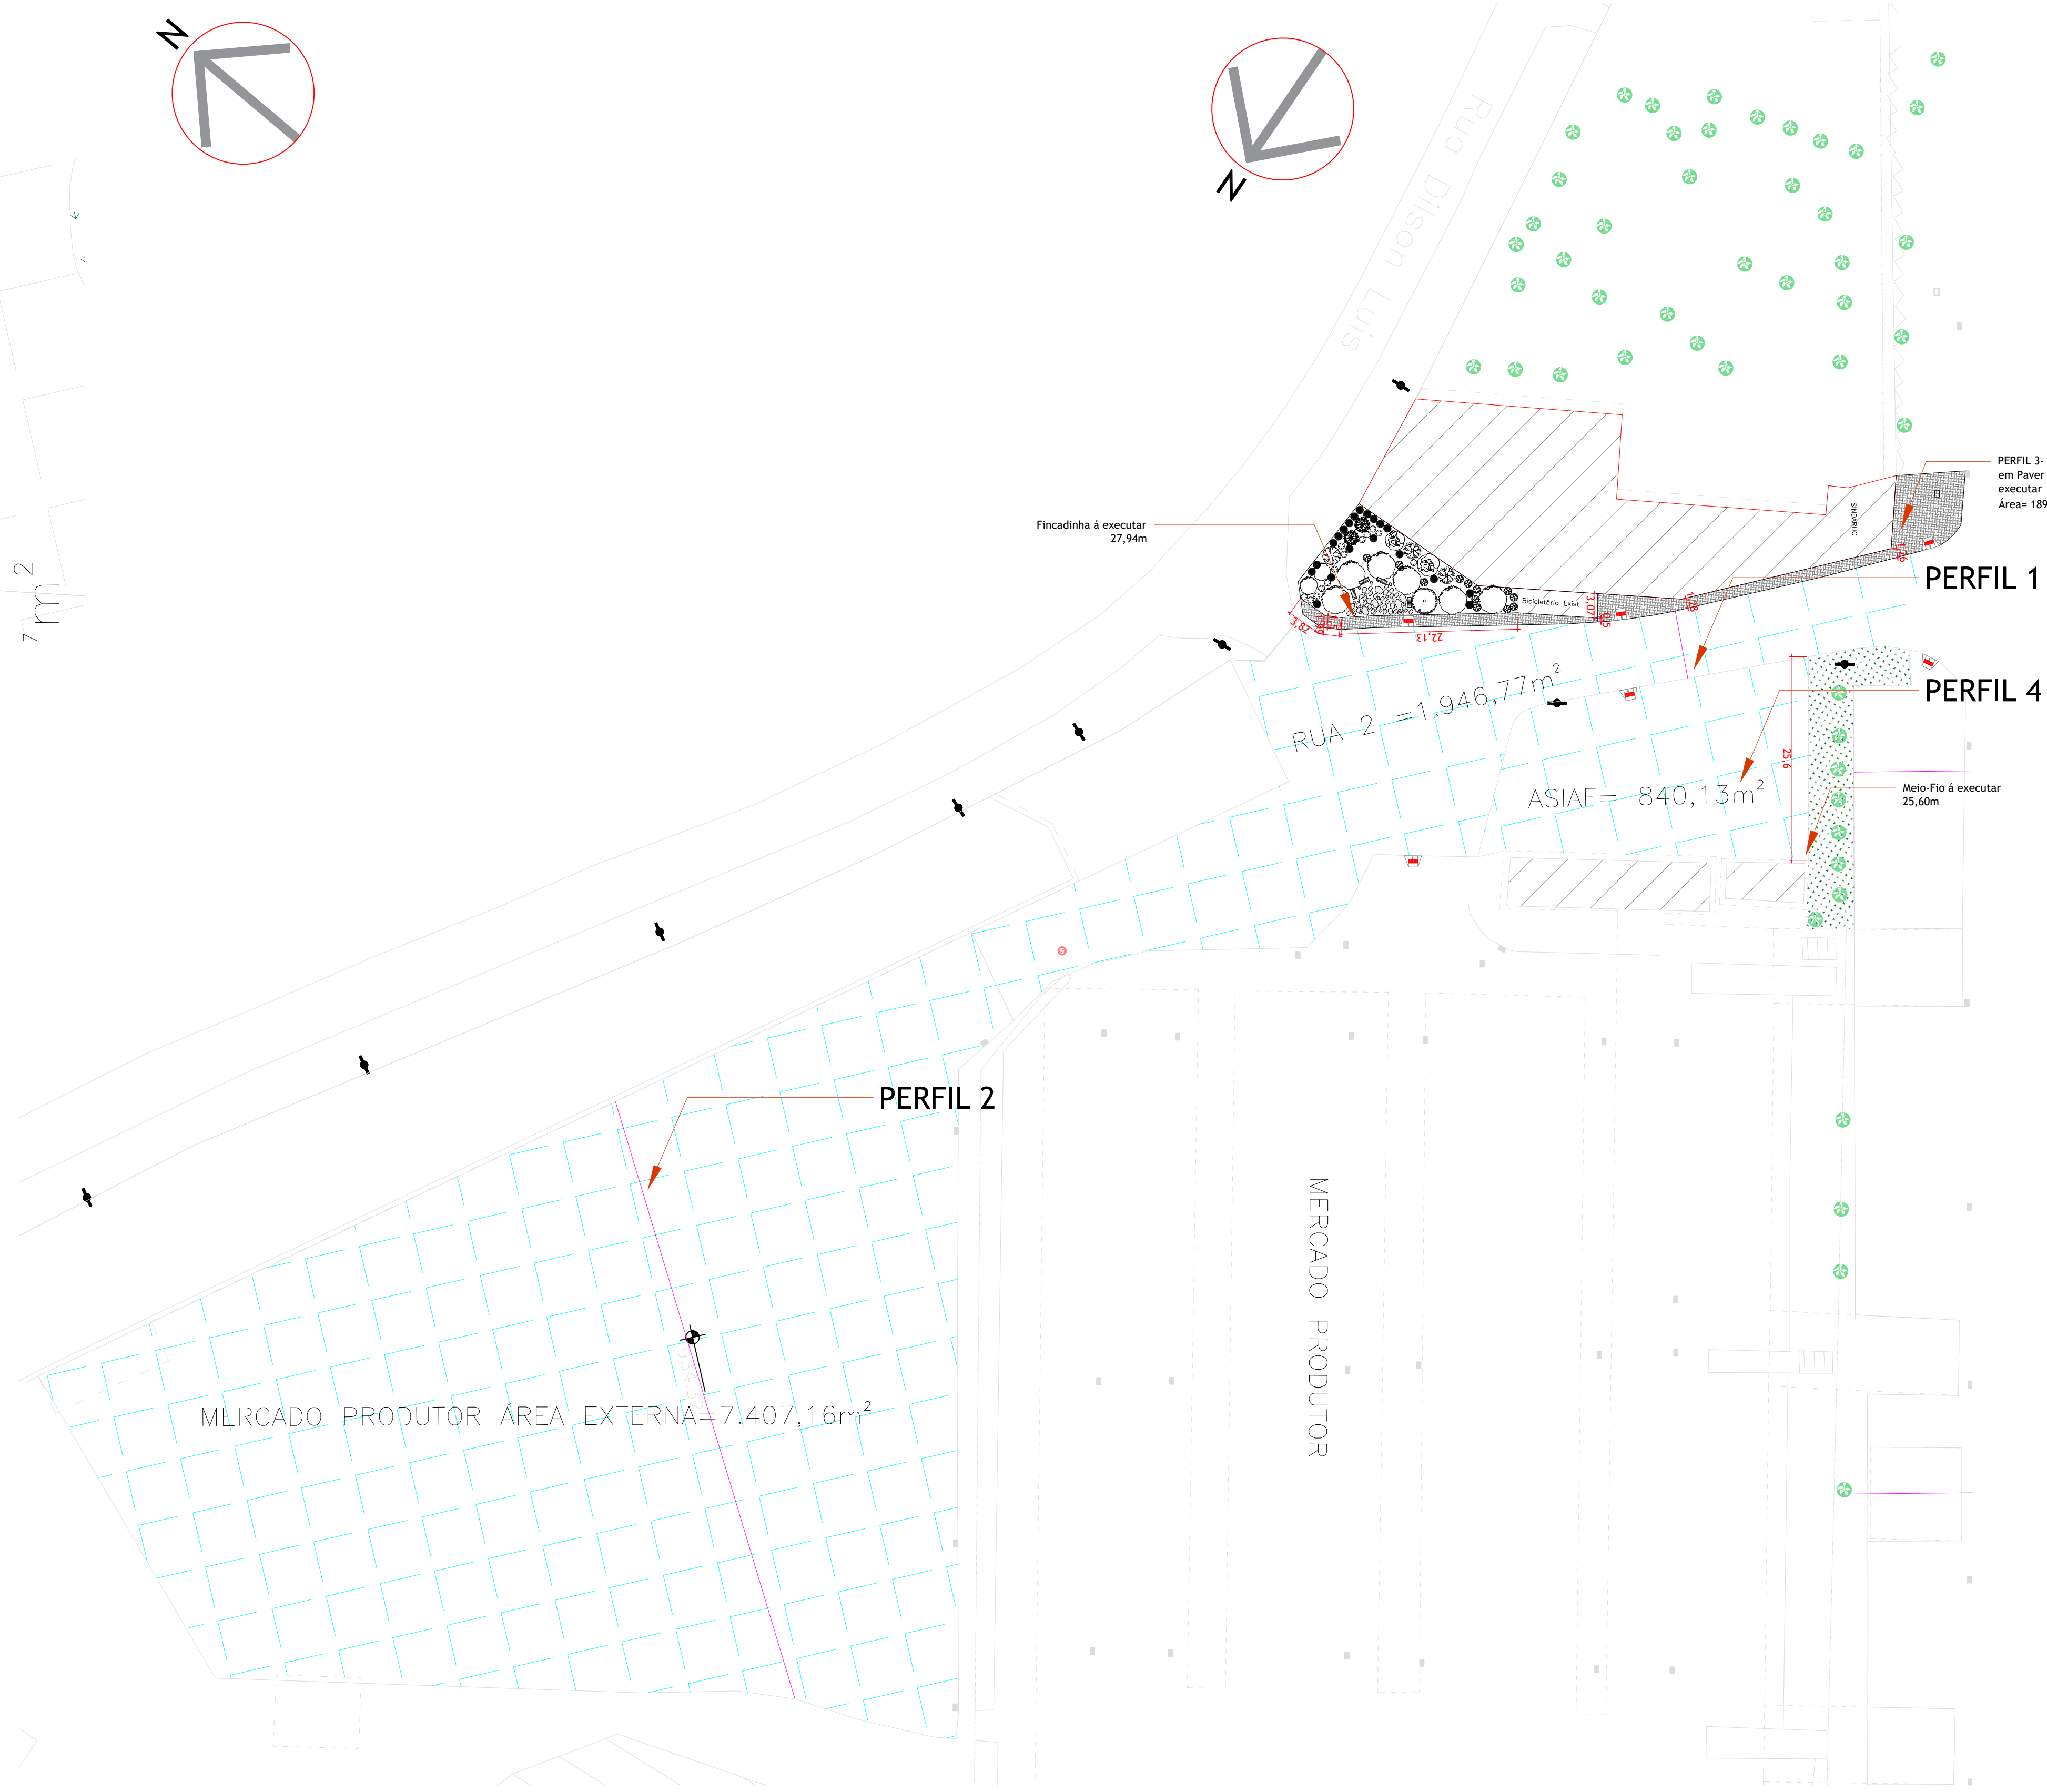

ÁREA 17 - MERCADO DO PRODUTOR - ÁREA EXTERNA
ESCALA 1:500

Perfil 4- Asiaf

Escala: 1/25

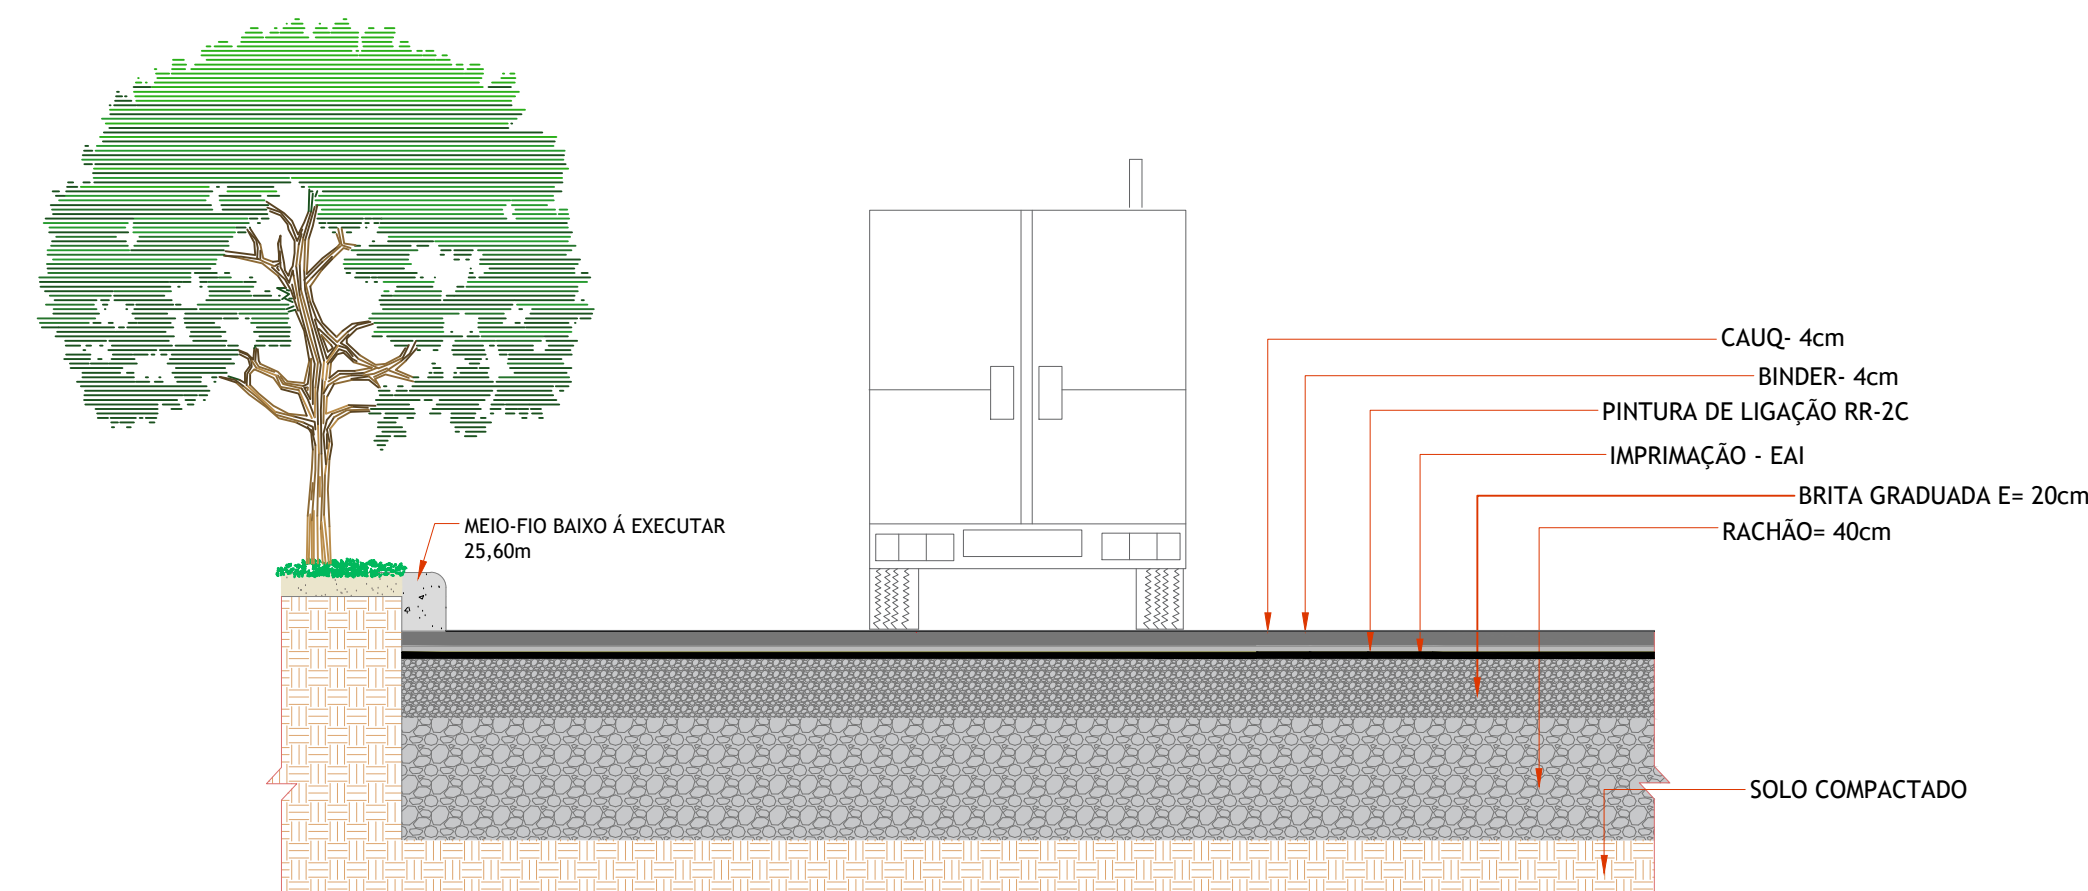


Estacionamento

Faixa de rolamento


Estacionamento

Fresa e recape com camada de 5cm de CAUQ

GRELHA - VISTA SUPERIOR
Sem escala

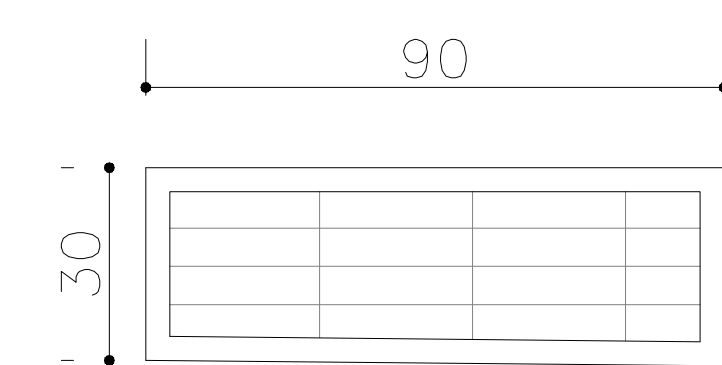

DET. RAMPA DE ACESSIBILIDADE
Escala: 1/25

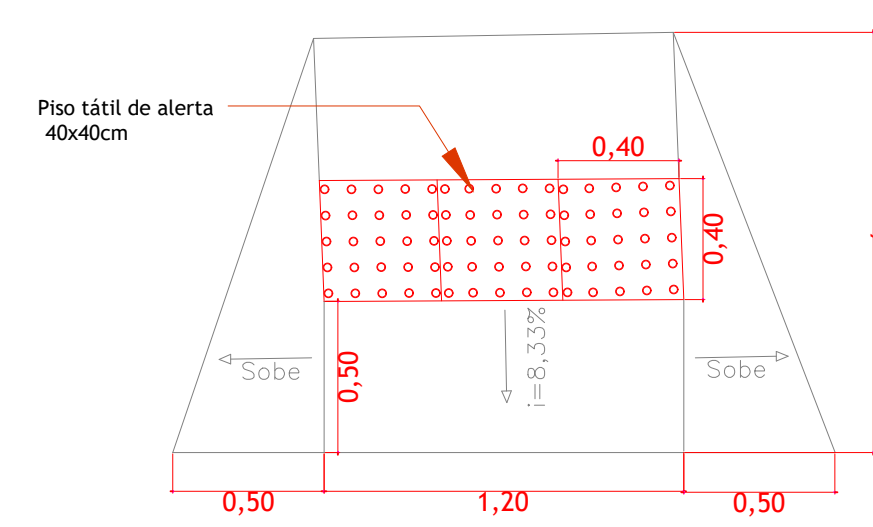

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA



CONVENÇÕES:

- ILUMINAÇÃO EXISTENTE
- CAIXA SANEPAR
- PROJEÇÃO DA COBERTURA
- EDIFICAÇÃO EXISTENTE
- ÁREA DE RECAPEAMENTO E FRESAGEM
- SOLO
- CAÇADA EM PAVER À EXECUTAR

NOTAS DE PROJETO:

- Dimensões em metros, deverá ser conferido in loco
- A fresagem dos locais indicados em projeto, deverá ser executado com espessura variável de até 5cm, de modo a regularizar a superfície existente, conforme projeto.
- Após a fresagem, deverá ser feita a varredura e limpeza do todo trecho indicado no projeto.
- Após a fresagem, deverá ser feita a aplicação do EAI (Emulsão Asfáltica para Imprimação) e do RR-2C para pintura de ligação, conforme a Norma DER/PR - ES-P 17/17. Aplica-se imprimação apenas onde houver bloqueio.
- Após a pintura de ligação, deverá ser executado o recapeamento asfáltico das vias com espessura de 03cm de binder e 03cm de CAUQ, conforme indicado em cada perfil do projeto
- Após a pintura de ligação, deverá ser executado o recapeamento asfáltico das vias com espessura de 5cm CAUQ, conforme indicado em cada perfil no projeto.
- Trecho a ser executado com CAP 50/70, com especificações e temperatura conforme a Norma DER/PR - ES-P 21/17.
- Para as redes de drenagem existentes, deverá ser realizada a instalação de novas grelhas e porta grelha de ferro fundido dúctil tipo "Boca de Leão", classe D400 em vias de tráfego, conforme as especificações da NBR 10160/2005 e B125 ou superior embaixo dos pavilhões com abóbodas, conforme indicação em projeto.



QUADRO DE ÁREA RECAPEAMENTO

- Banco de Alimentos= 1.044,22 m²
- Fundos Mercado Produtor = 10.194,06m²

QUADRO DE ÁREA

- Calçada= 196,83 m²
- Fincadinha para delimitar a área de jardim = 27,94 m
- Meio-Fio baixo = 25,60 m


	CEASA / PR			
	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.			
DEPTO- DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA				
RECAPAMENTO ASFÁLTICO NA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA			09/09	
BANCO DE ALIMENTOS			09	
MERCADO DO PRODUTOR - ÁREA EXTERNA			REV0	
DETALHAMENTO DE PERIS			INDICADA	
			MAY/2023	
PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591/5070214991/0			0909	
REV. 01: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591/5070214991/0			0909	
PROJETO: STEFANY ANDRADE			DIRETORIA	

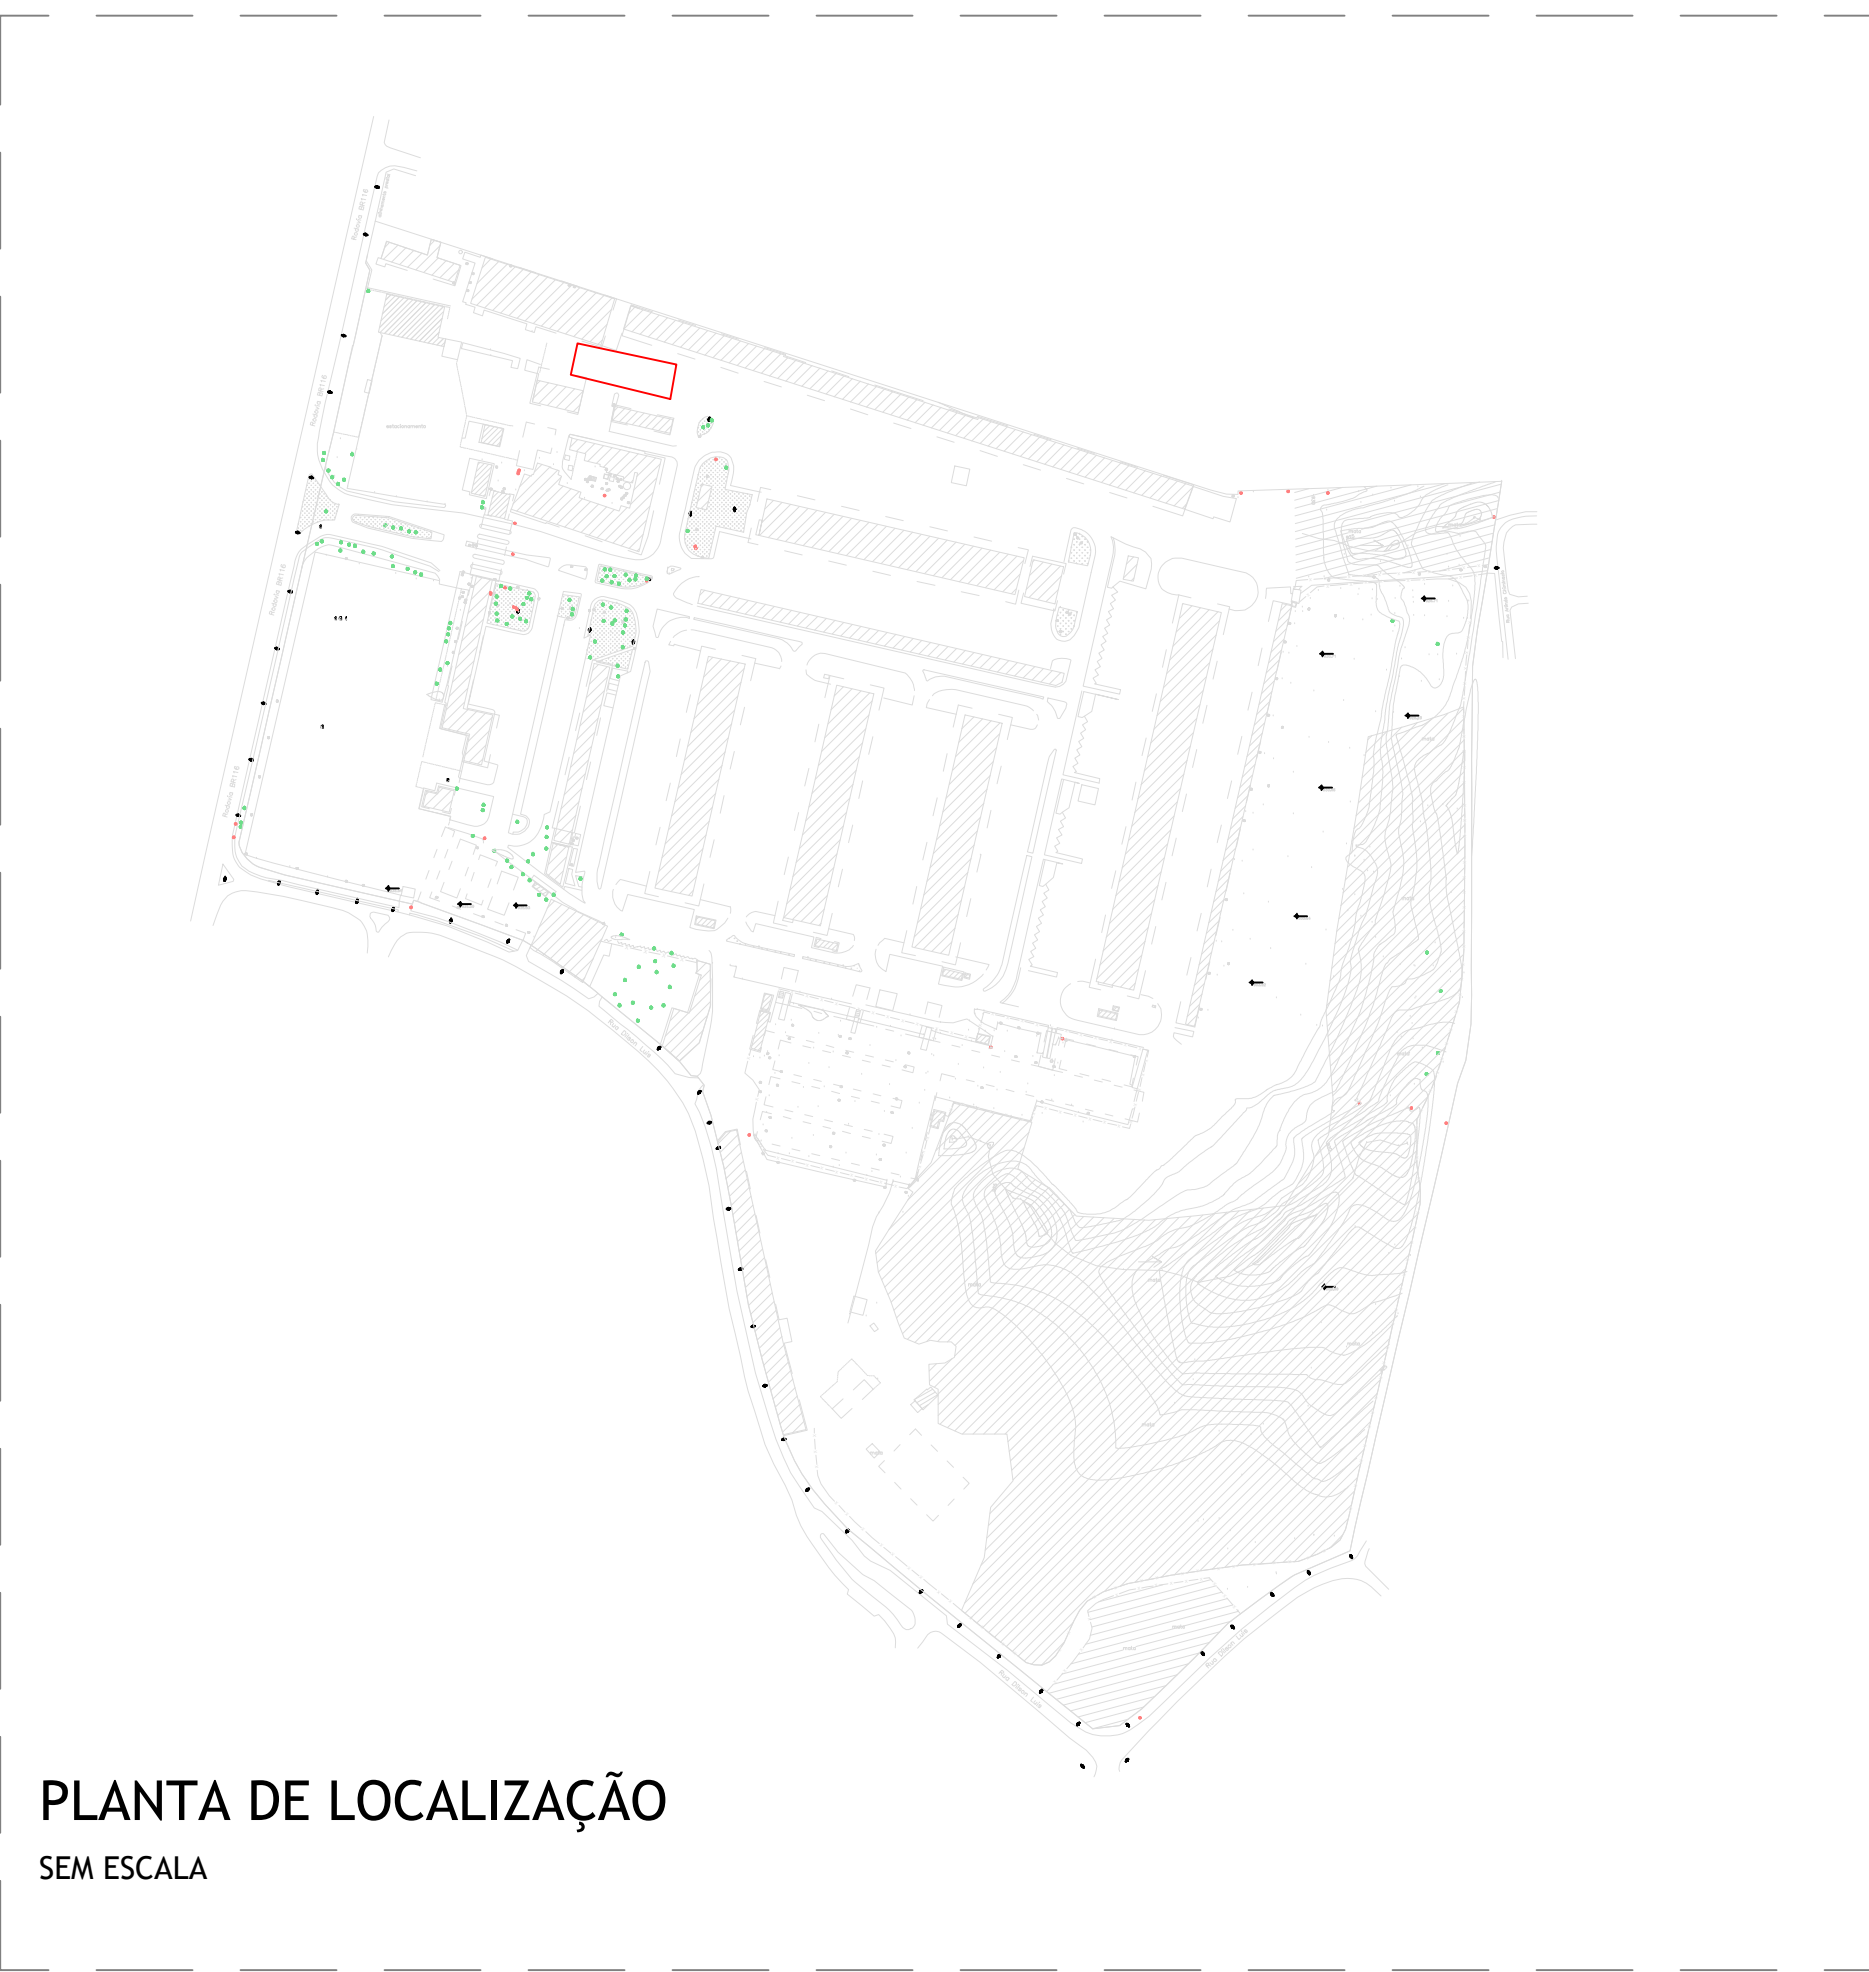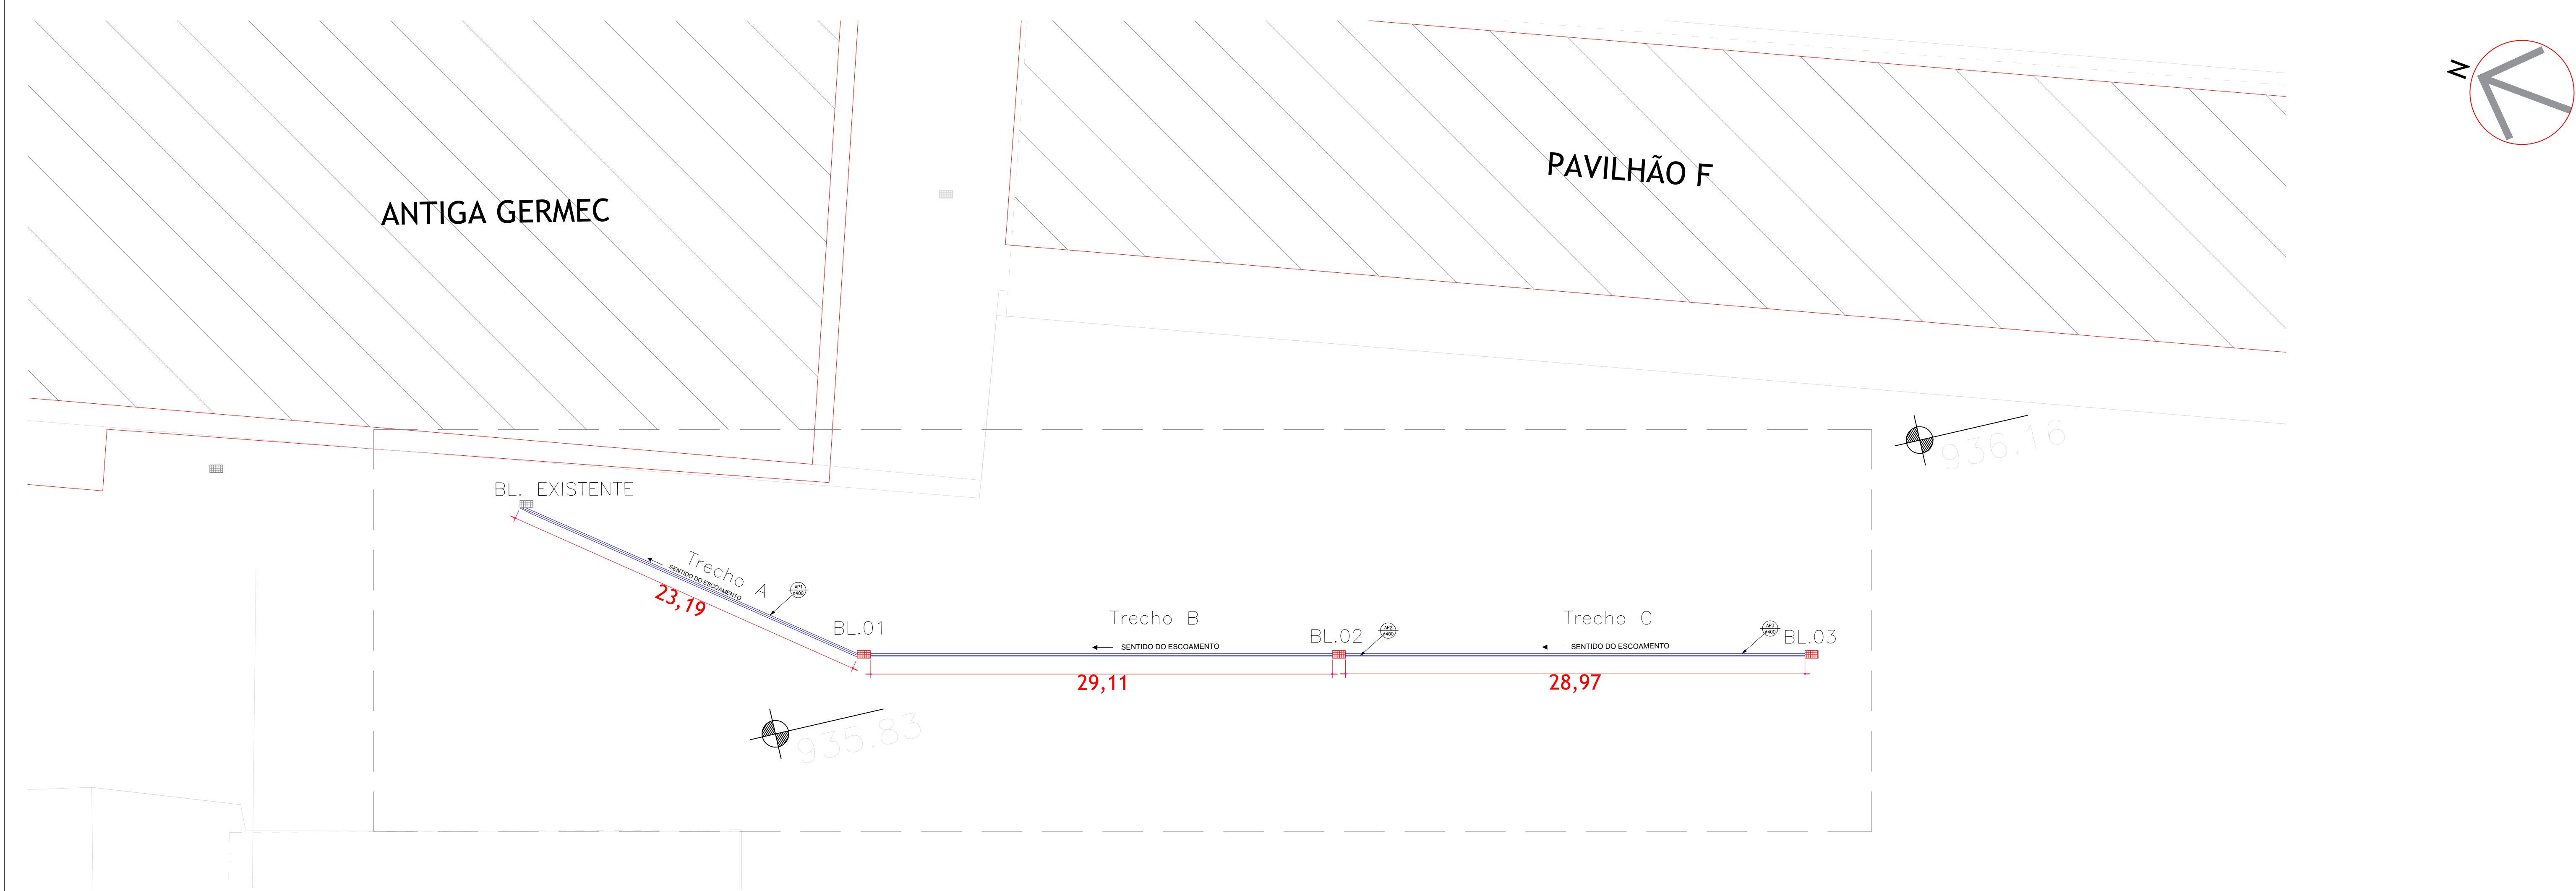


PLANTA BAIXA TRAÇADO - REDE DE DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS
ESCALA 1:200




DETALHAMENTO BL. EXISTENTE AO BL. 03
ESCALA 1:25

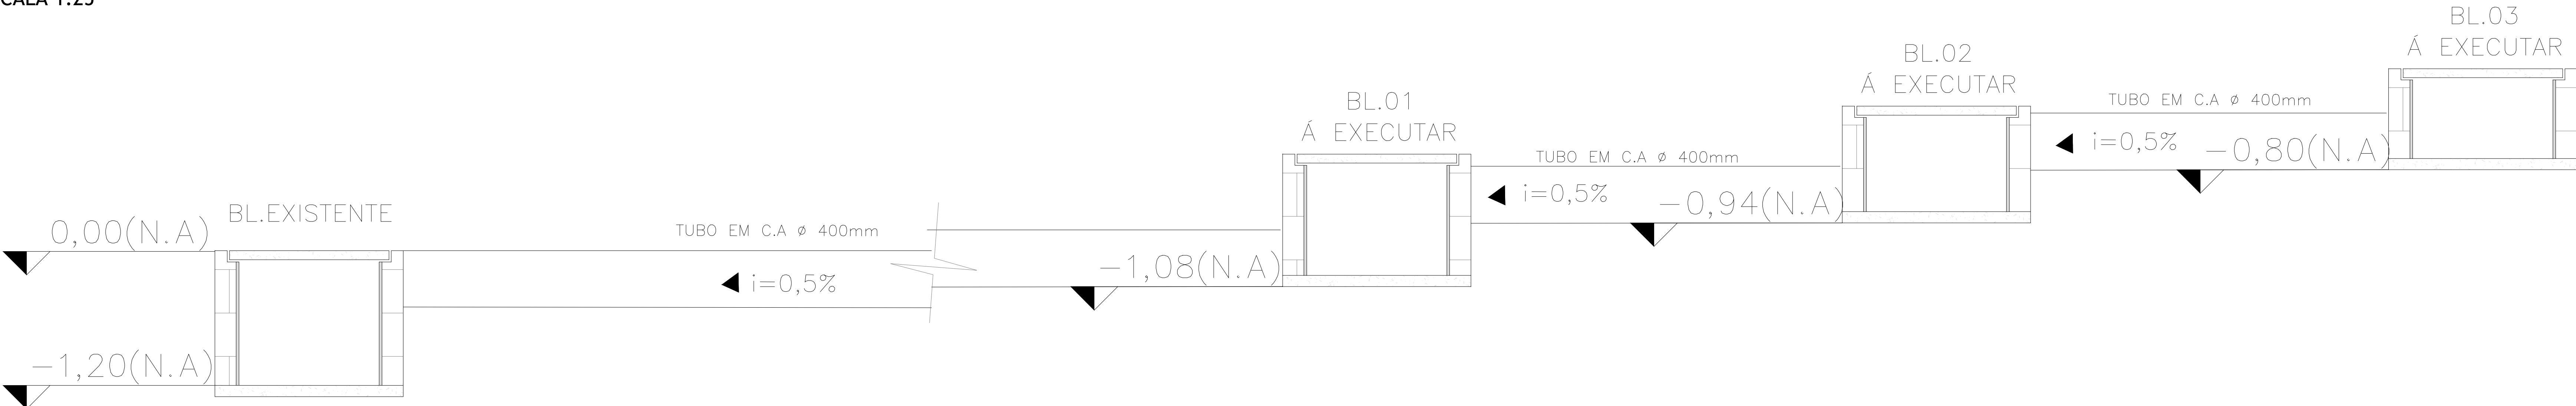


01 DETALHAMENTO BOCA DE LEÃO (BL)
SEM ESCALA

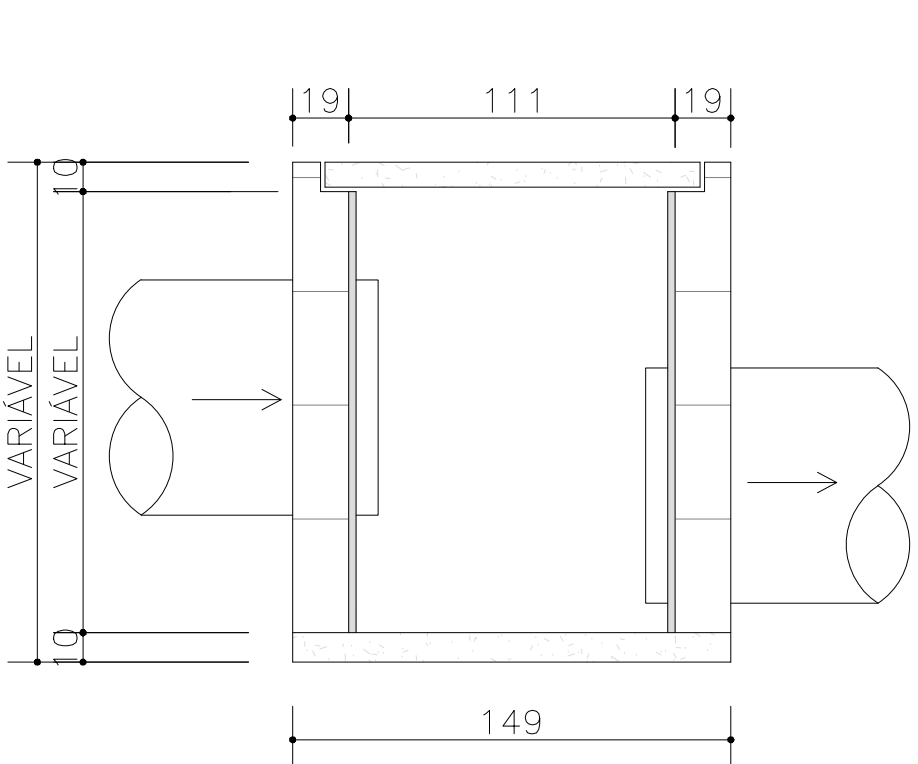

02 DETALHAMENTO GRELHA
SEM ESCALA

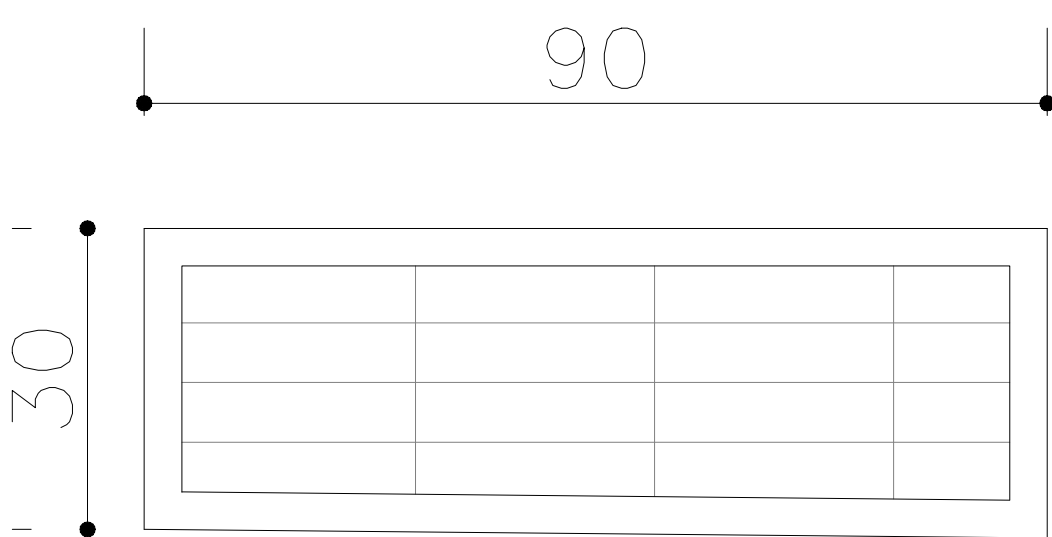

03 DETALHAMENTO DE PERFIL SOLO
SEM ESCALA

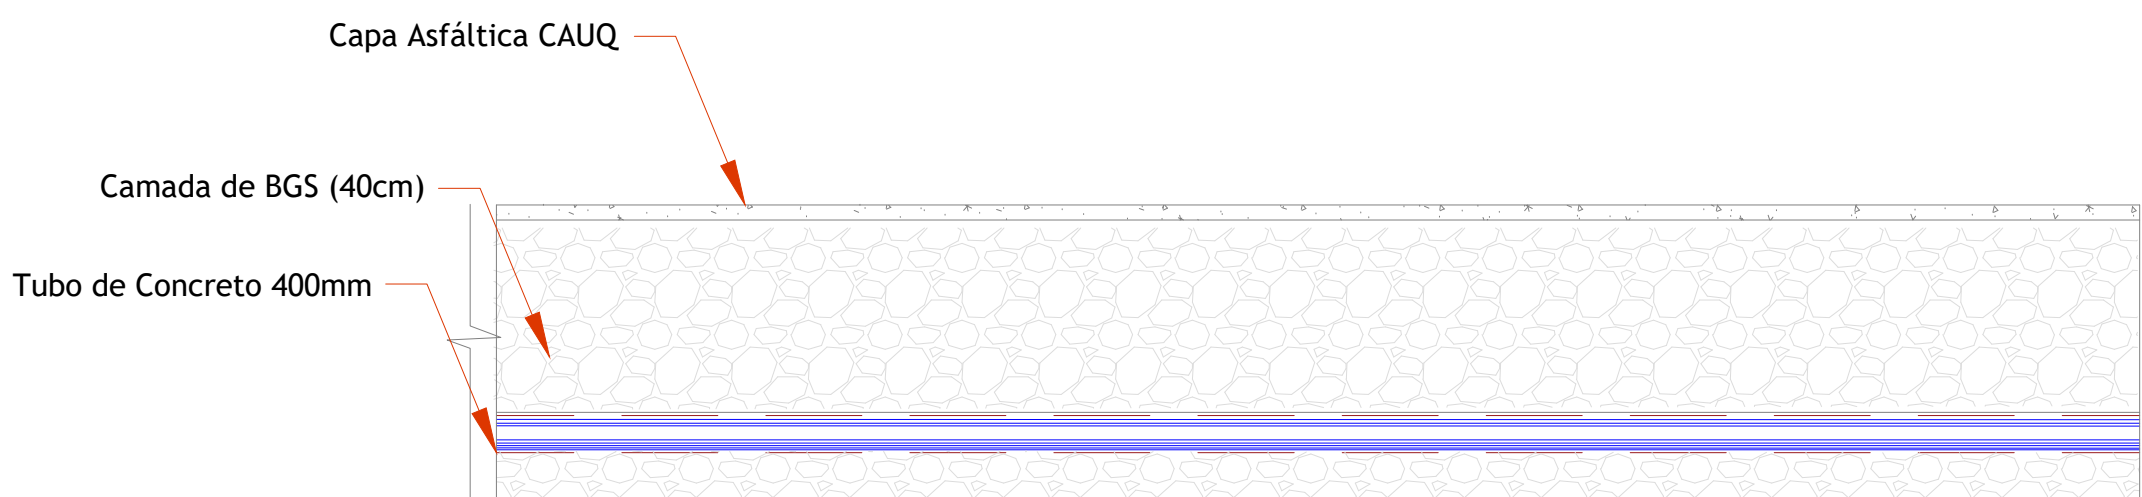


CONVENÇÕES:	
	EDIFICAÇÃO EXISTENTE
	REDE DE DRENAGEM Á EXECUTAR
	REDE DE DRENAGEM EXISTENTE
	TUBULAÇÃO C.A. PARA PASSAGEM ÁGUA PLUVIAL Á EXECUTAR

- NOTAS DE PROJETO:
- Dimensões em metros, deverá ser conferido in loco
 - Para as redes de drenagem existentes, deverá ser realizada a instalação de novas grelhas e porta grelha de ferro fundido dúctil tipo "Boca de Leão", classe D400, conforme as especificações da NBR 10160/2005.
 - Tubulações em C.A, medidas em Milímetros.
 - Declividade mínima para as redes de águas pluviais serão (>0,5%)
 - Em caso de dúvidas, consultar o Engenheiro responsável antecipadamente á execução.



QUADRO DE ÁREA POR TELHA:	
1. Trecho A = 23,19 metros	
2. Trecho B = 29,11 metros	
3. Trecho C = 28,97 metros	

		CEASA / PR			
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.		DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			
PROJETO: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM ÁGUA PLUVIAL - ANTIGA GERMEC/MERCADO DE FLORES		DETALHAMENTO DE PERFIL		01/04	
PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110		PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110		01	
PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110		PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591507024/PR-110		REV	
PROJETO: STEFANY ANDRADE		PROJETO: STEFANY ANDRADE		INDICADA	
				MADO/2023	
				DIRETORIA	

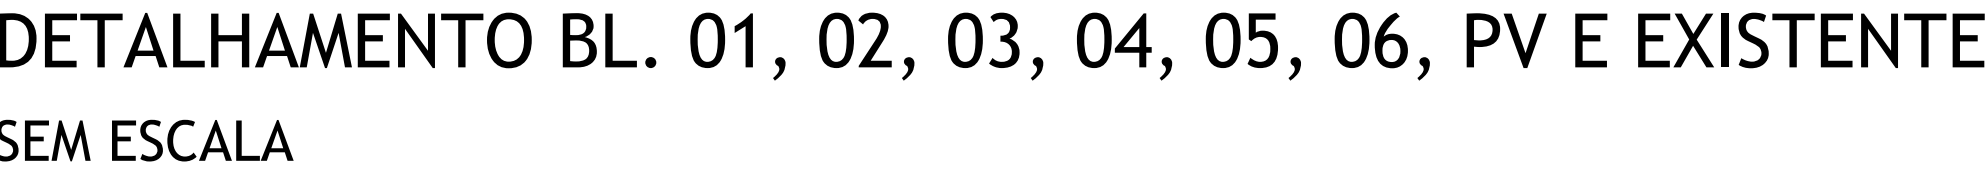

- QUADRO DE ÁREA POR TELHO:**
- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Trecho A = 8,00 metros | 5. Trecho E = 17,00 metros |
| 2. Trecho B = 26,00 metros | 6. Trecho F = 10,00 metros |
| 3. Trecho C = 9,00 metros | 7. Trecho G = 8,00 metros |
| 4. Trecho D = 22,00 metros | |



	CEASA / PR			
	CENTRAS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.			
	DIEN - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			
CEASA/PR	UF CE			DATA 02/04
EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM - APLICADO PRODUTOR			PROJETO 02	
DETALHAMENTO DE PERÍFL			DESENHO REV0	
			TÍTULO INDICADA	
			DATA MARÇO/2025	
PROJETO	RAFAEL GOMES DA SILVA CREA CP/1507014-9991-0			PROJETO
DESENHO	RAFAEL GOMES DA SILVA CREA CP/1507014-9991-0			RAFAEL GOMES DA SILVA
APROVADO	GABRIELE DINIZ			PROJETO
				DIRETORIA

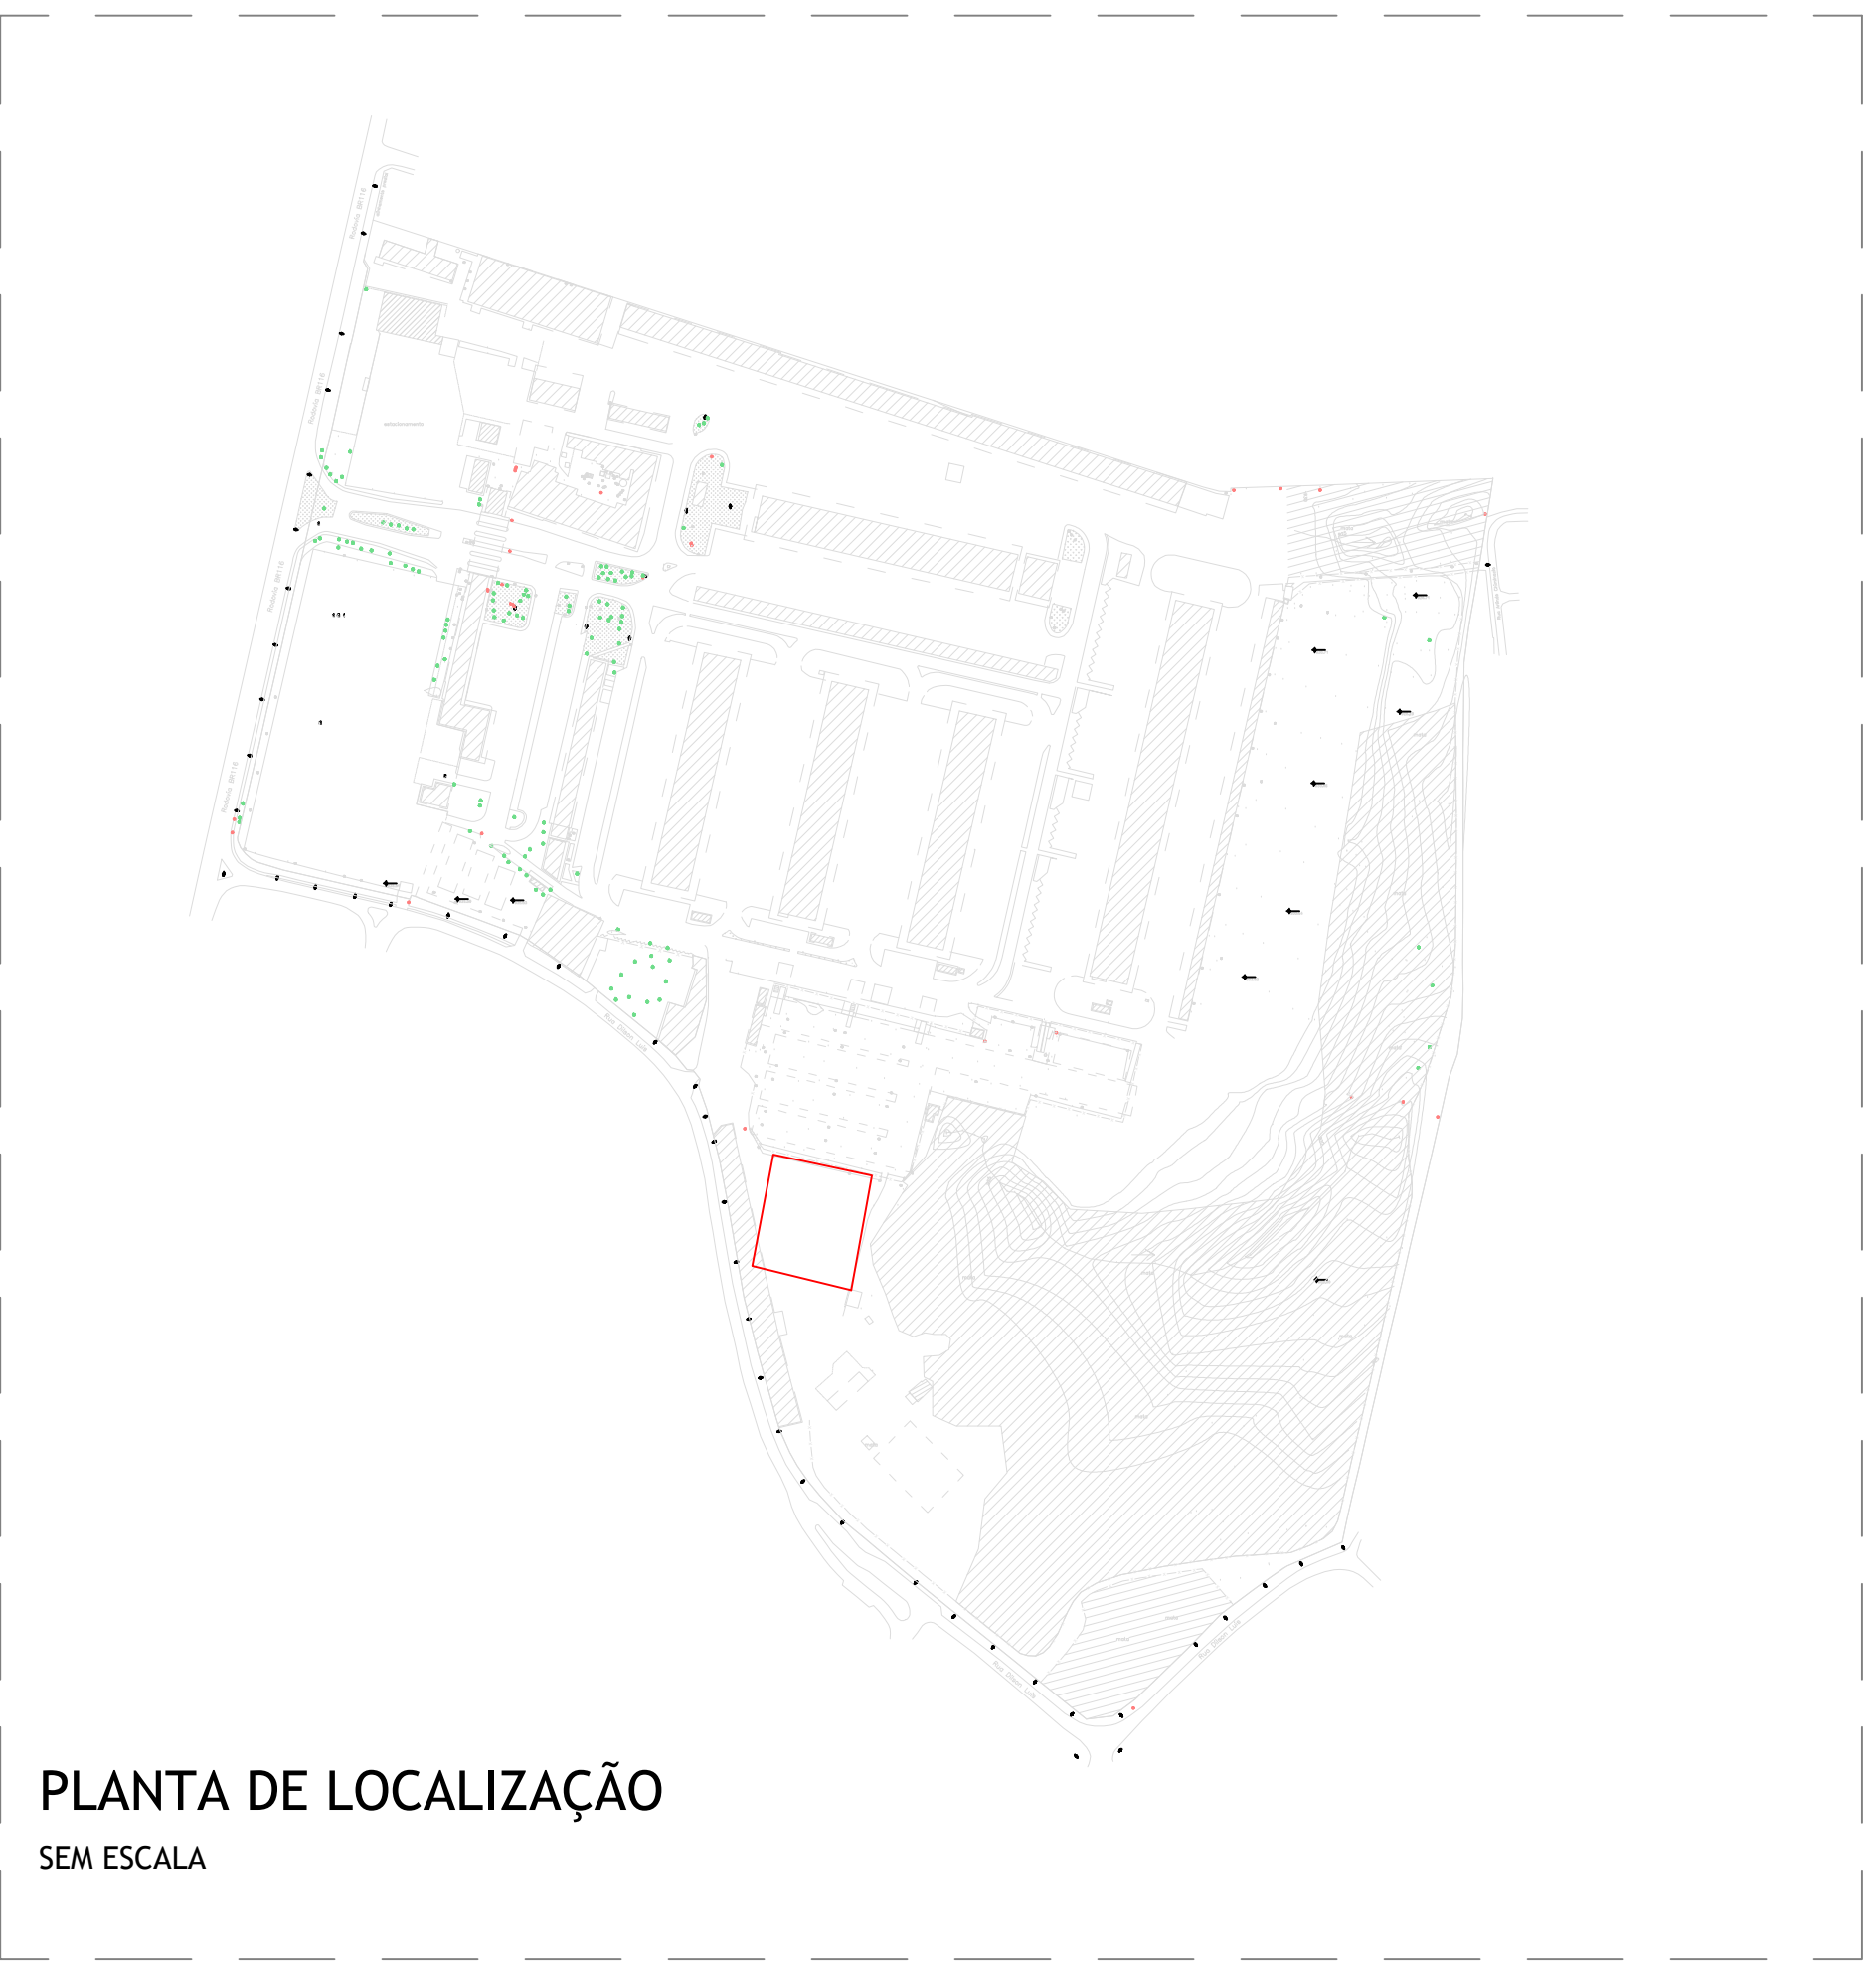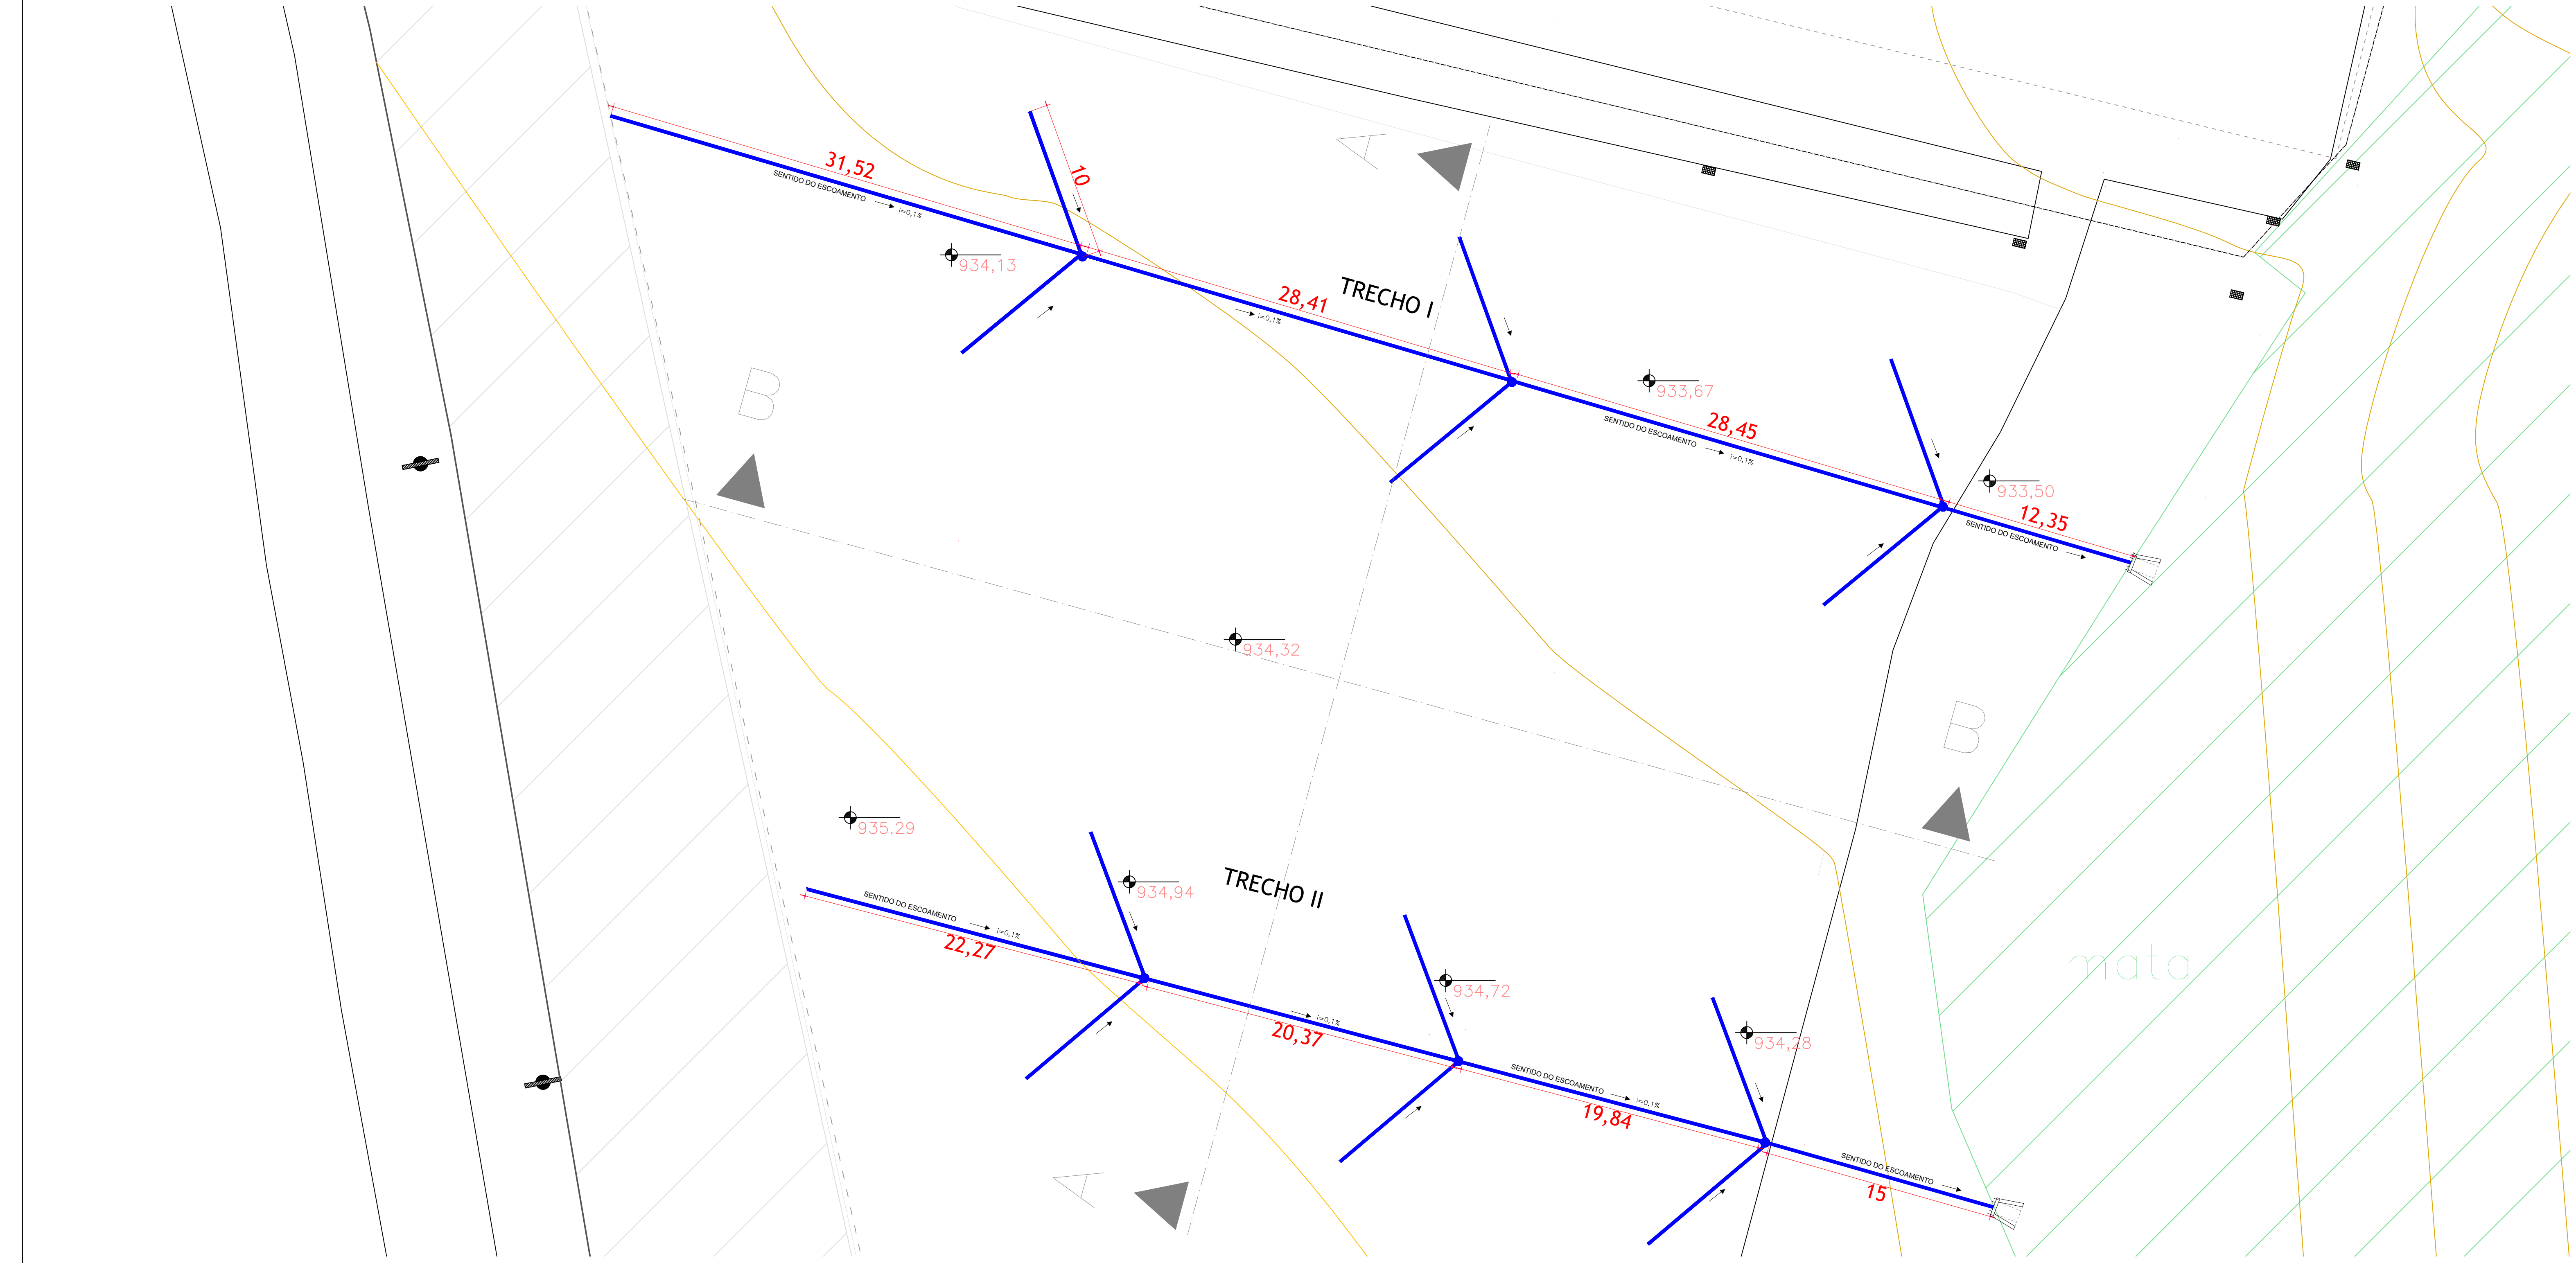



PLANTA BAIXA TRAÇADO - DRENAGEM SUBTERRÂNEA FUNDOS PRODUTOR
ESCALA 1:200




CORTE ESQUEMÁTICO AA
ESCALA 1:25

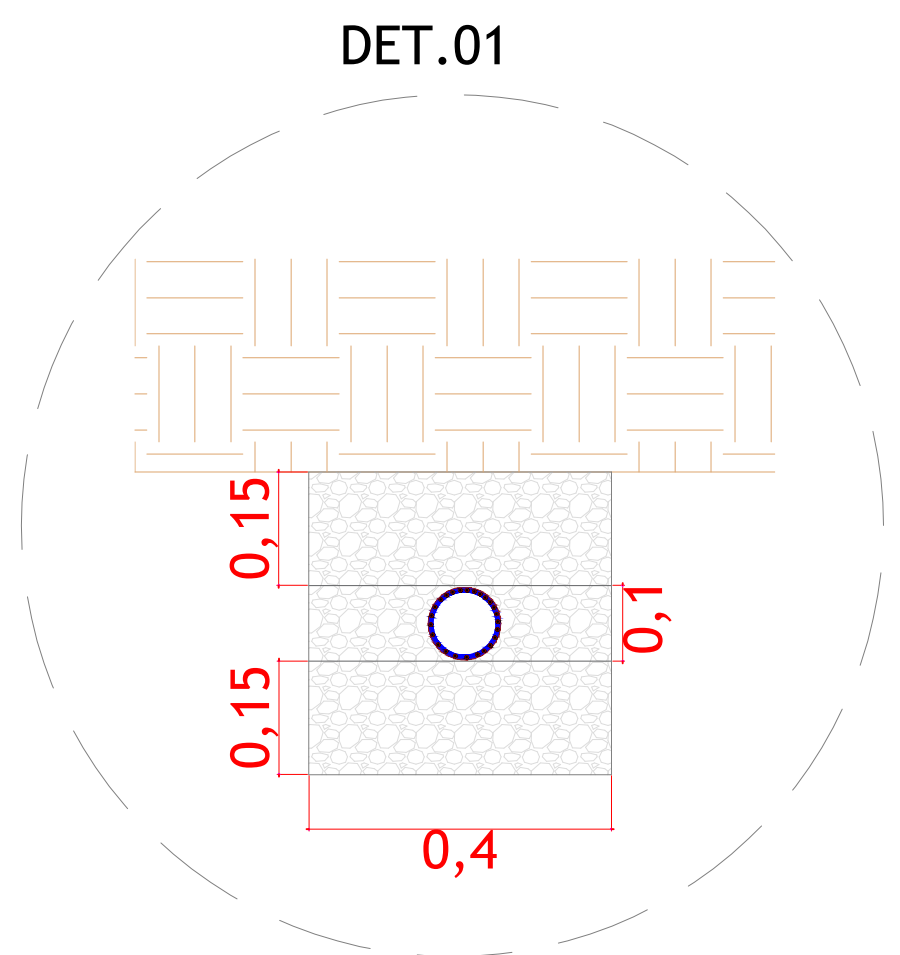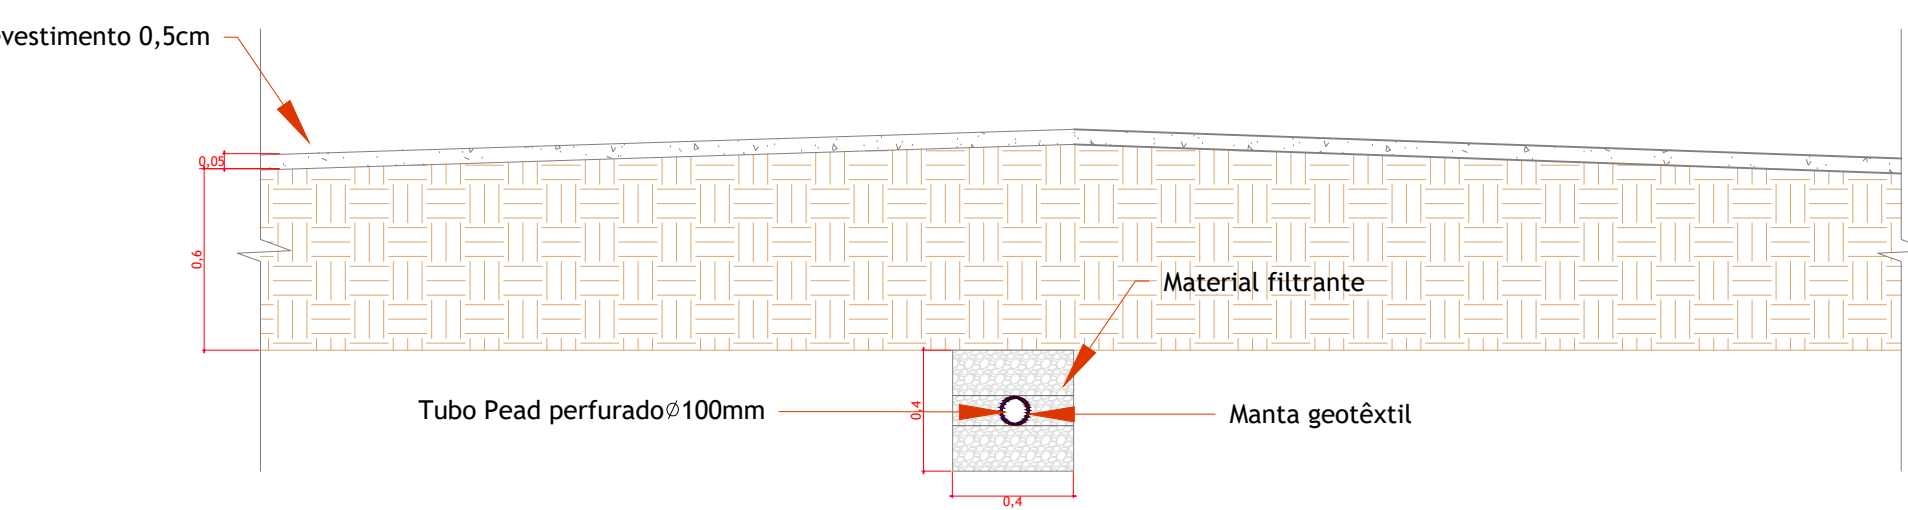

CORTE ESQUEMÁTICO BB' TRECHO I
ESCALA 1:25

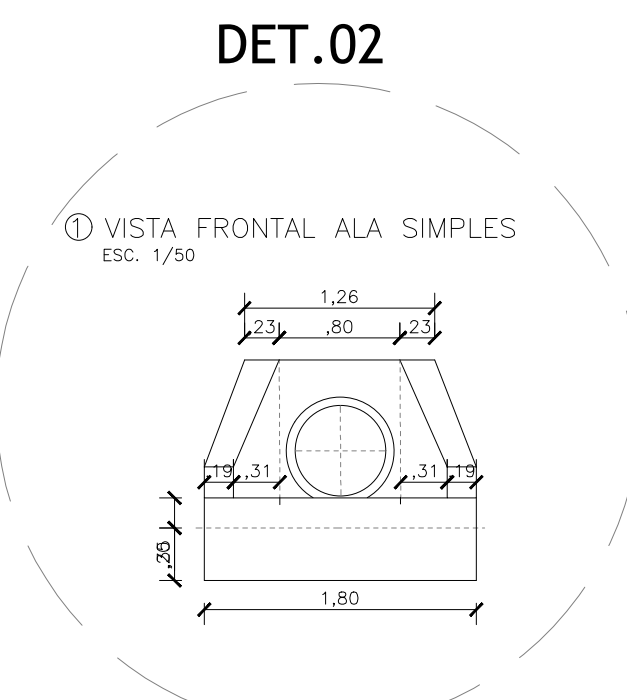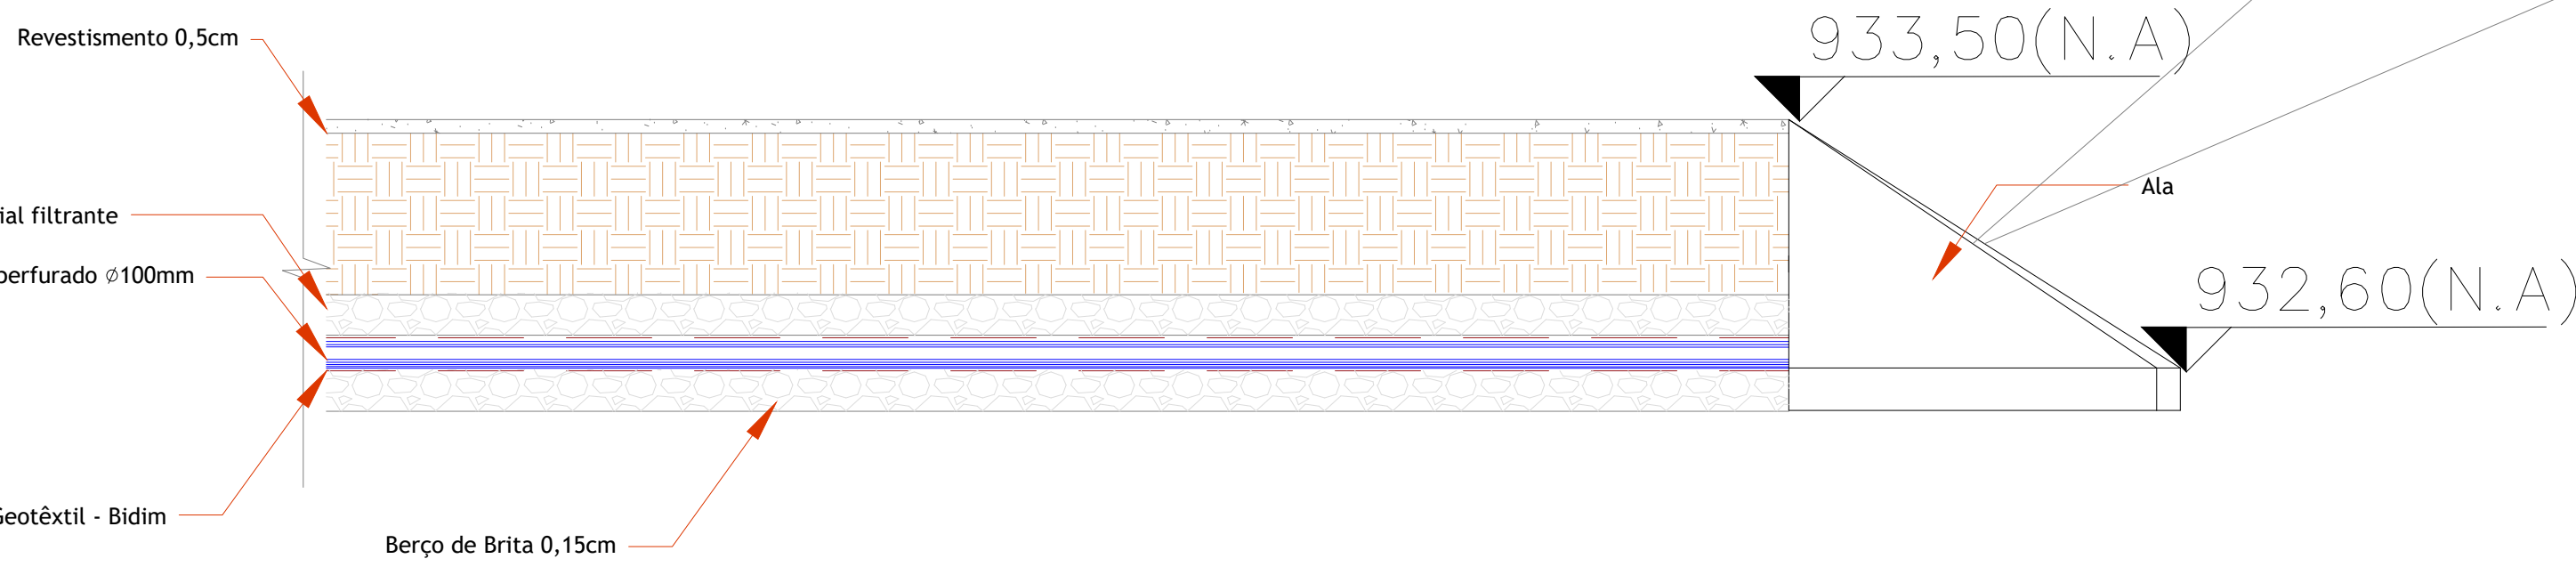






CORTE ESQUEMÁTICO BB' TRECHO II
ESCALA 1:25

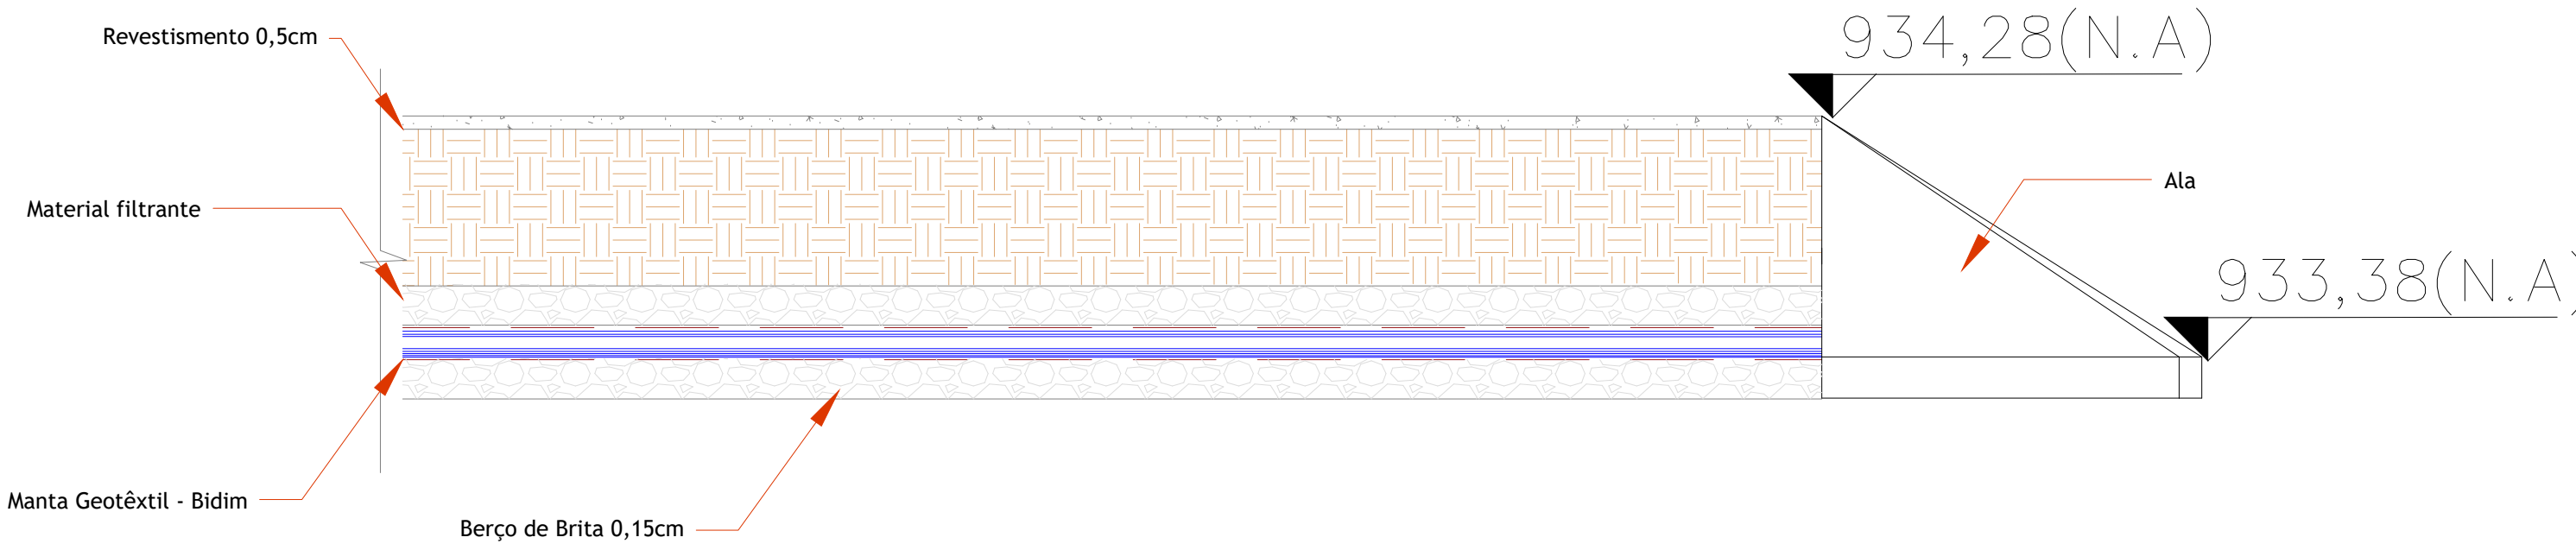


CONVENÇÕES:	
	EDIFICAÇÃO EXISTENTE
	REDE DE DRENAGEM EXISTENTE
	MATERIAL FILTRANTE
	TUBO DRENO EM PEAD 100mm
	MANTA GEOTÊXTIL

- NOTAS DE PROJETO:
1. Dimensões em metros, deverá ser conferido in loco
 2. Tubulações PEAD, medidas em Milímetros.
 3. Declividade mínima para as redes de águas pluviais serão (>0,5%)
 4. Em caso de dúvidas, consultar o Engenheiro responsável antecipadamente à execução.

		CEASA / PR			
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.					
DIENH - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA					
PROJETO: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM SUBTERRÂNEA - FUNDOS MERCADO PRODUTOR		DETALHAMENTO DE PERFIL		03/04	
PROJETO: 03		REV: 01		INDICADA	
DATA: MAIO/2023					
PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591/5070214991-0		PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA			
PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591/5070214991-0					
PROJETO: STEFANY ANDRADE					

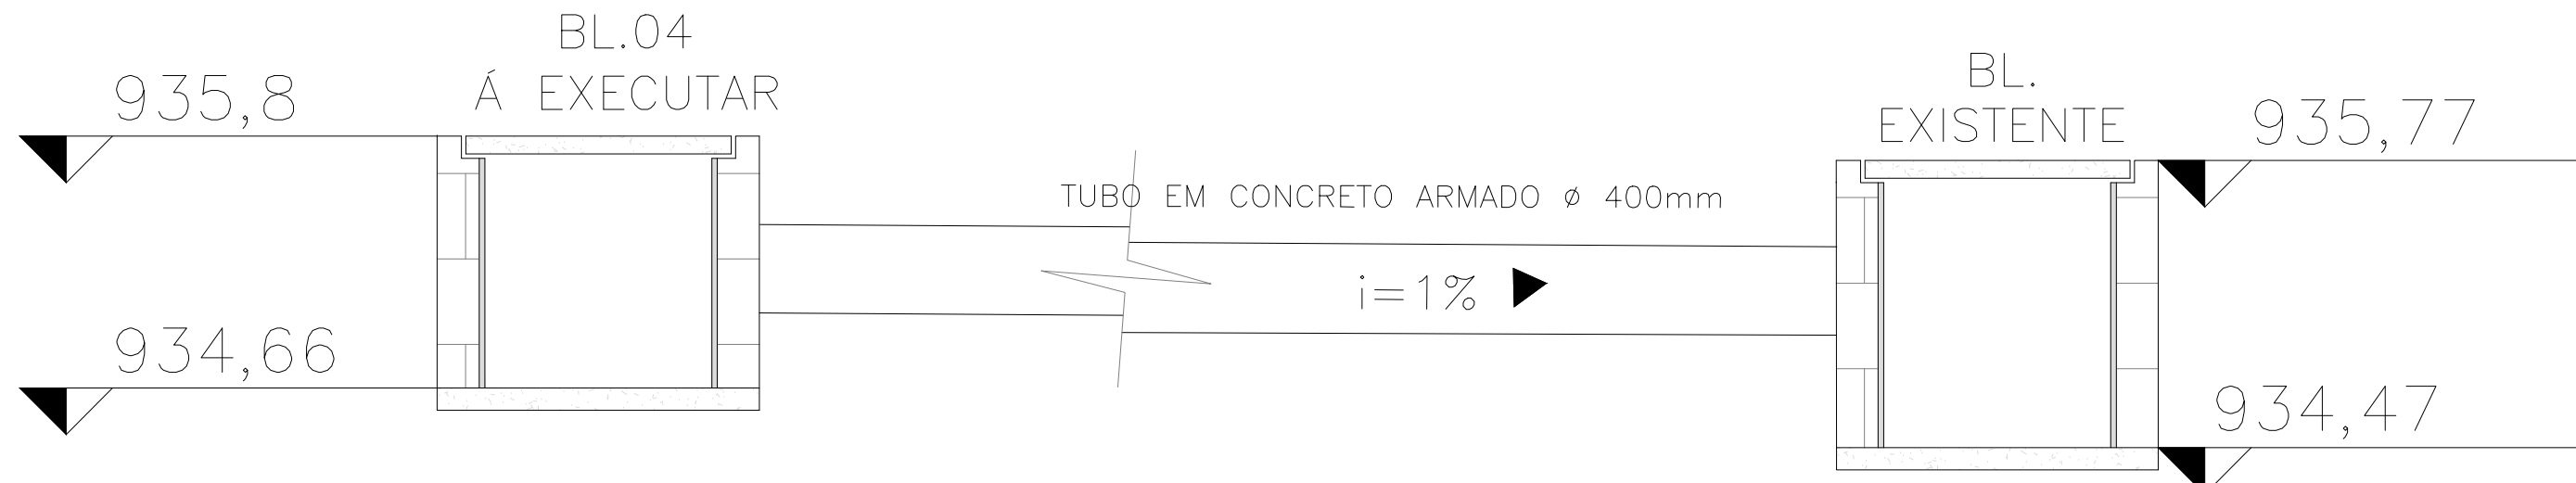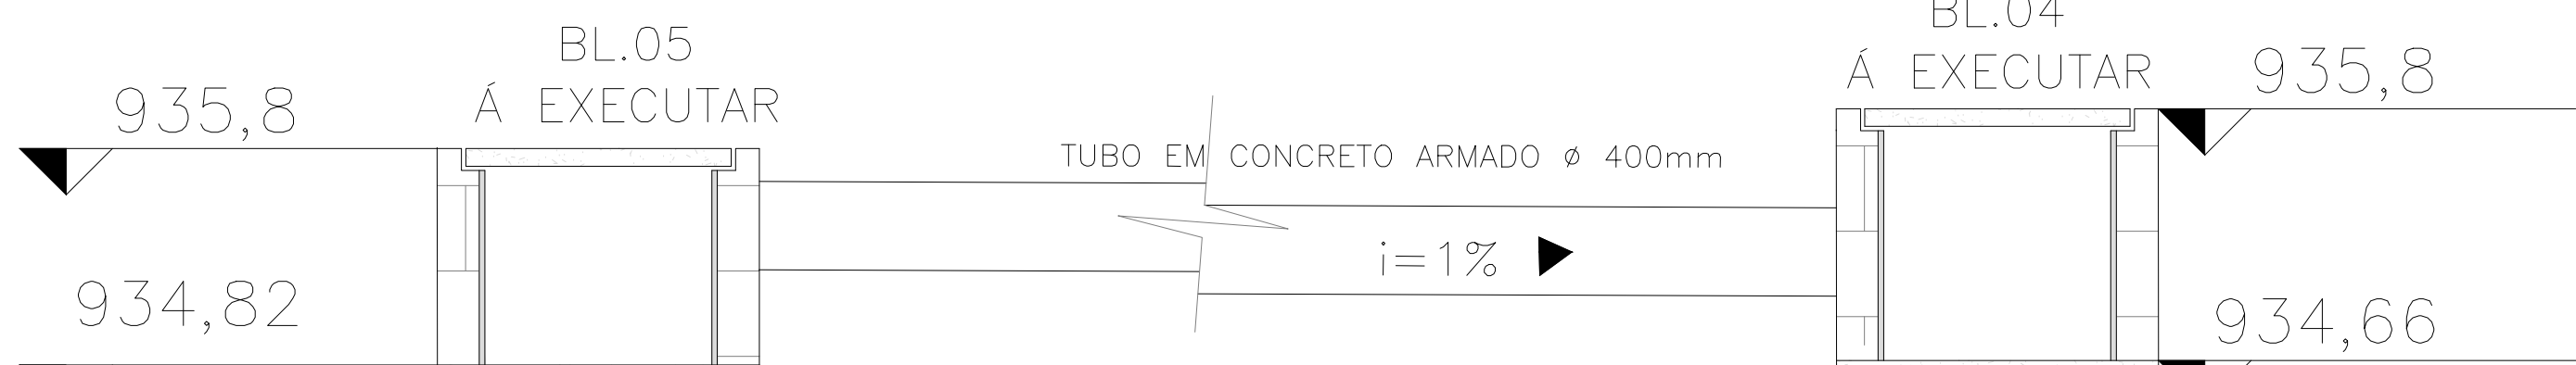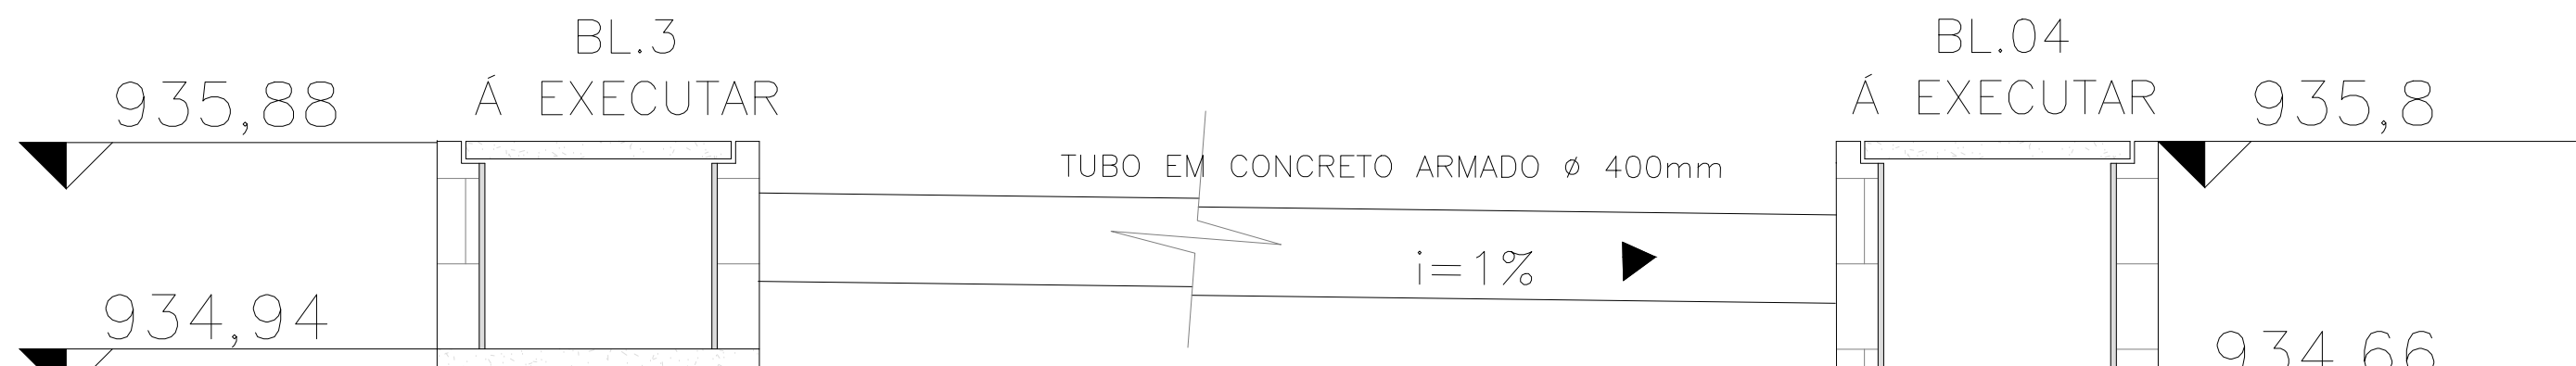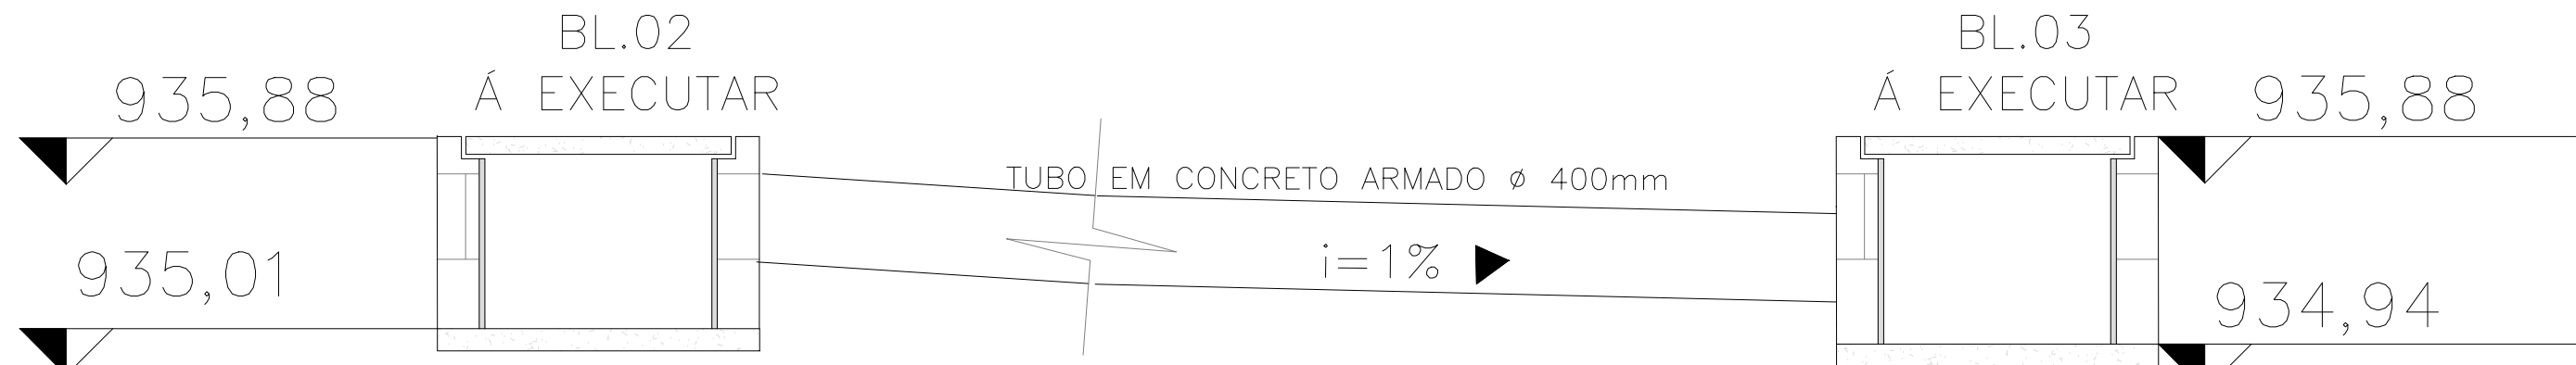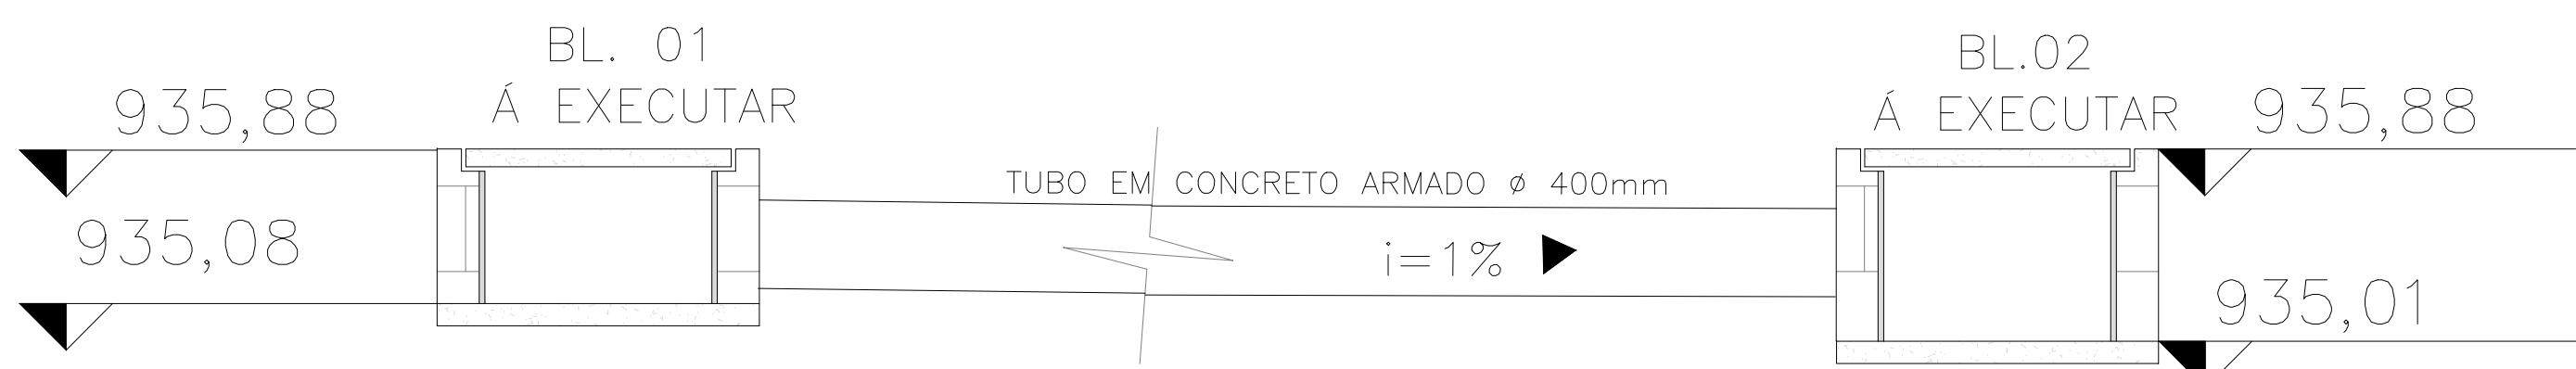



DETALHAMENTO BL. 01, 02, 03, 04, 05 E EXISTENTE
ESCALA 1:500

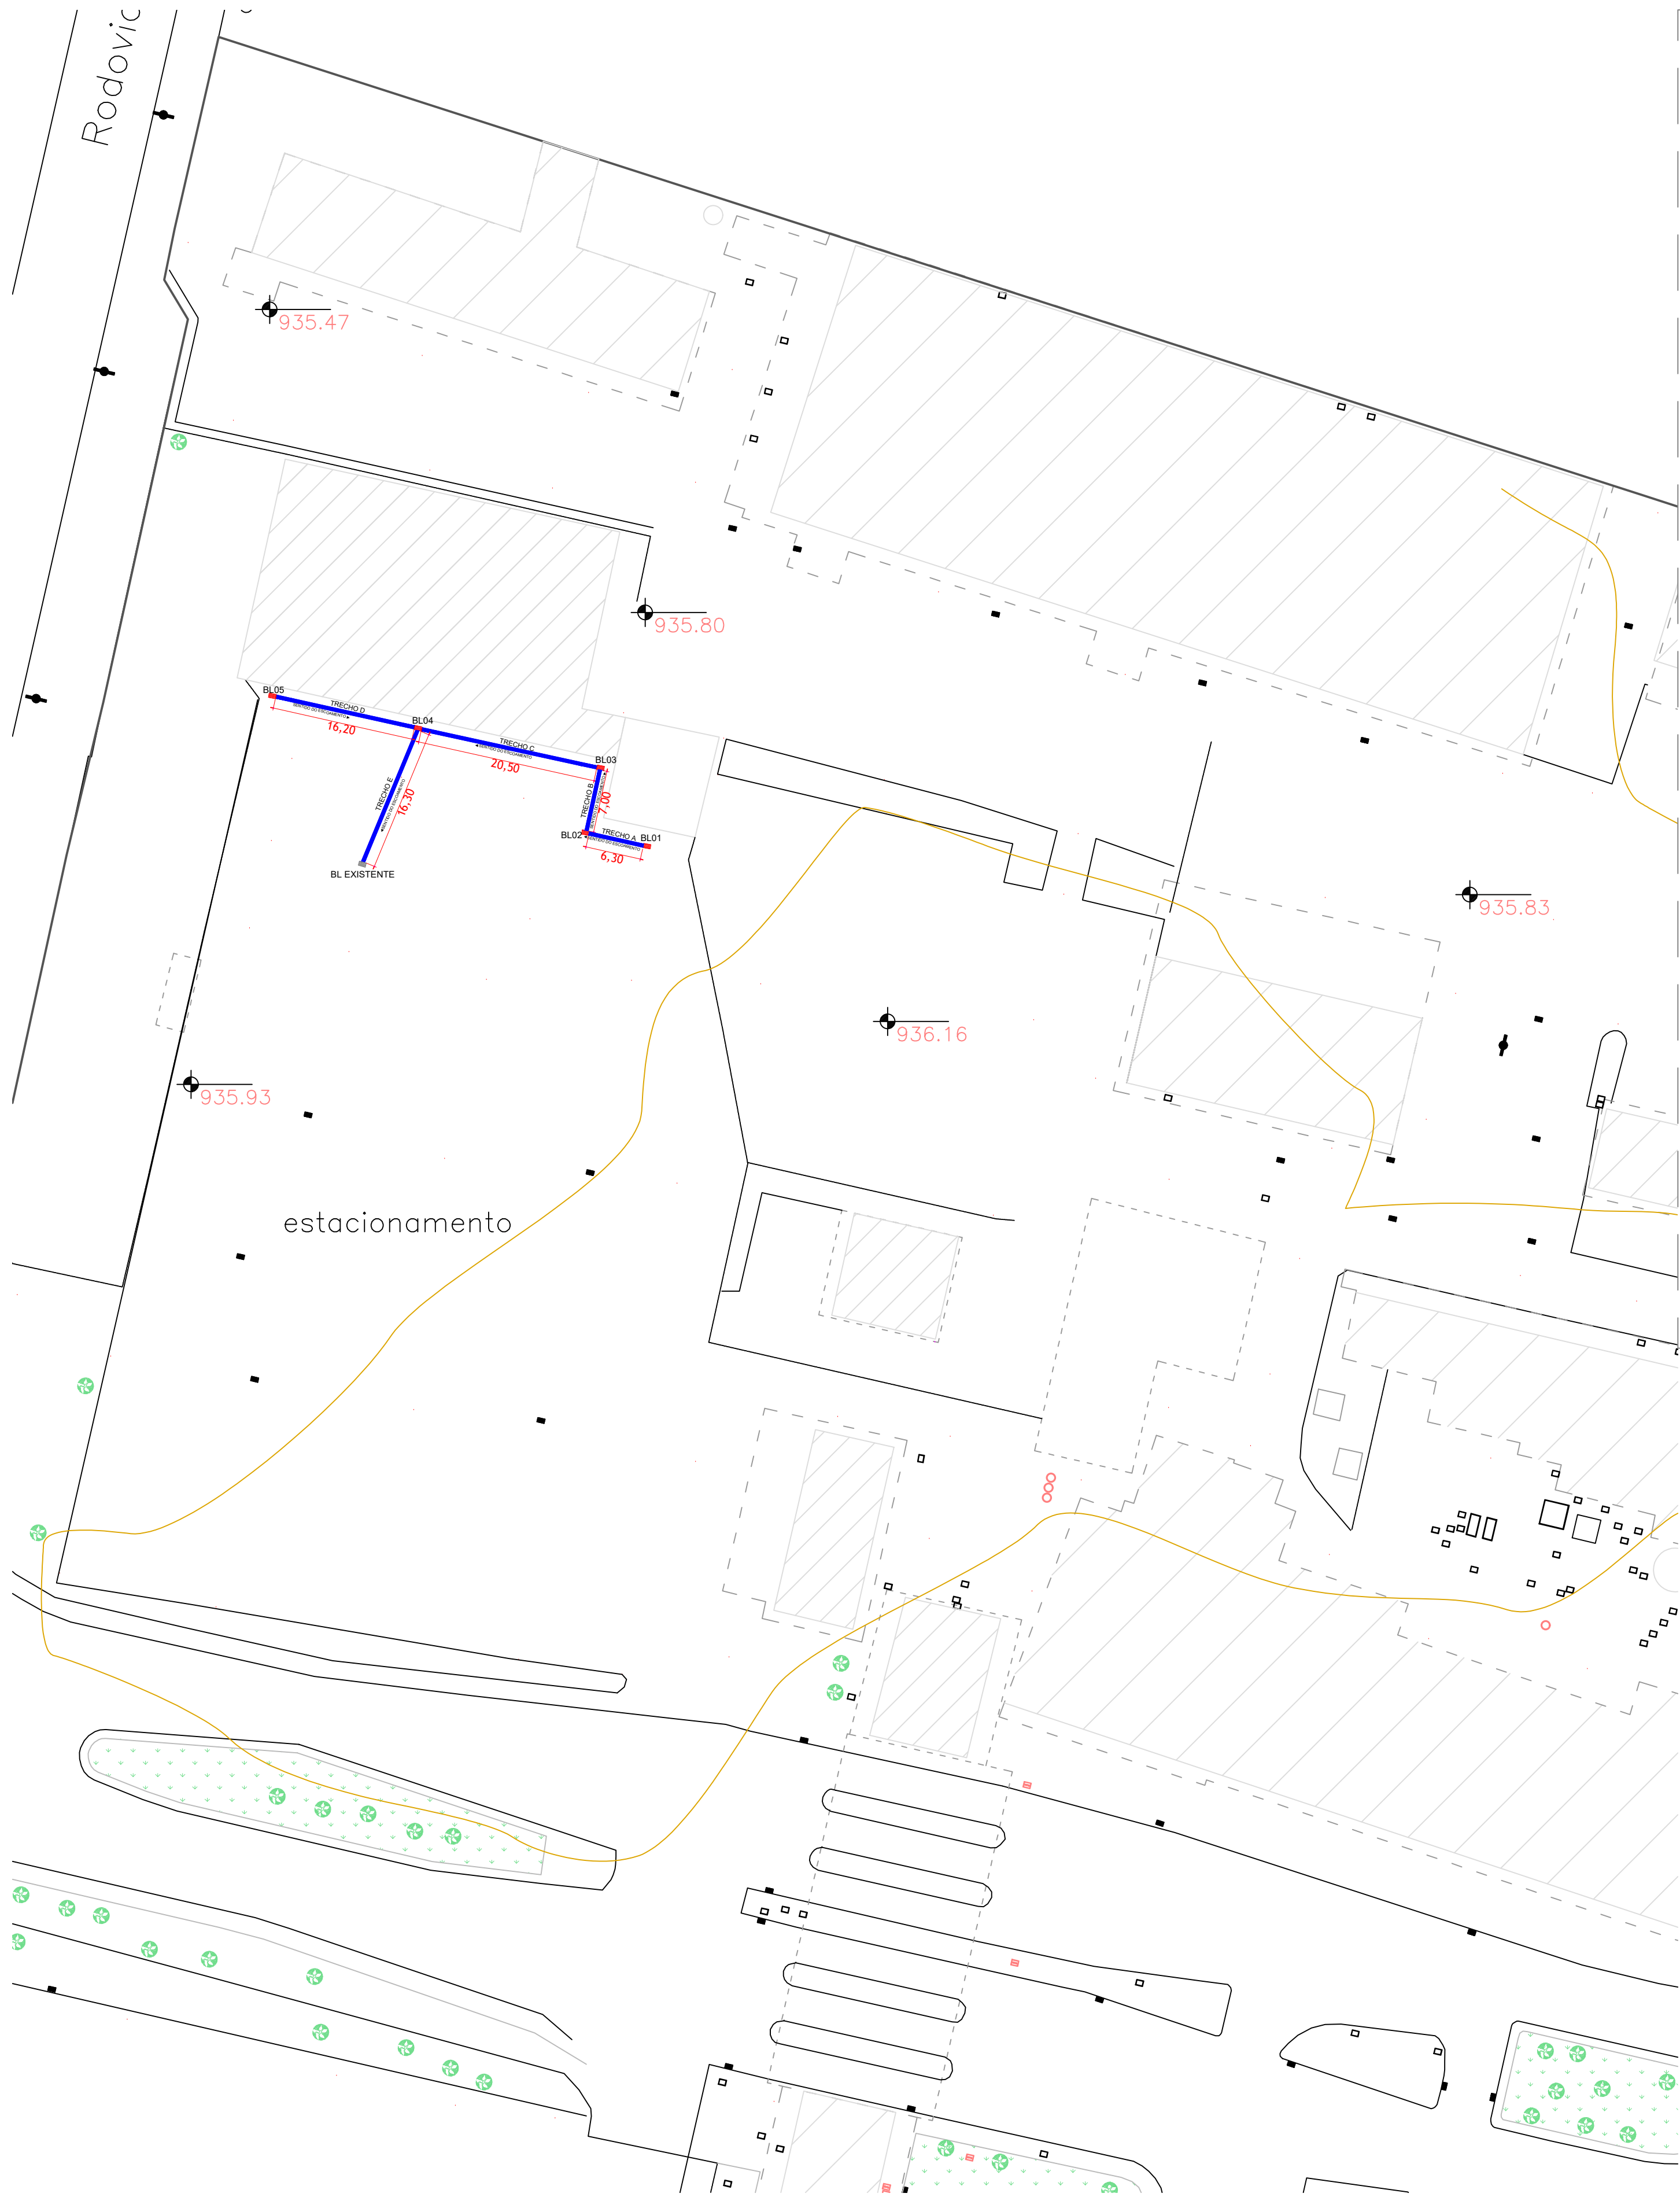

PLANTA BAIXA TRAÇADA - REDE DE DRENAGEM BORRACHARIA
ESCALA 1:500



DETALHE 01 – BOCA-DE-LEÃO (BL)

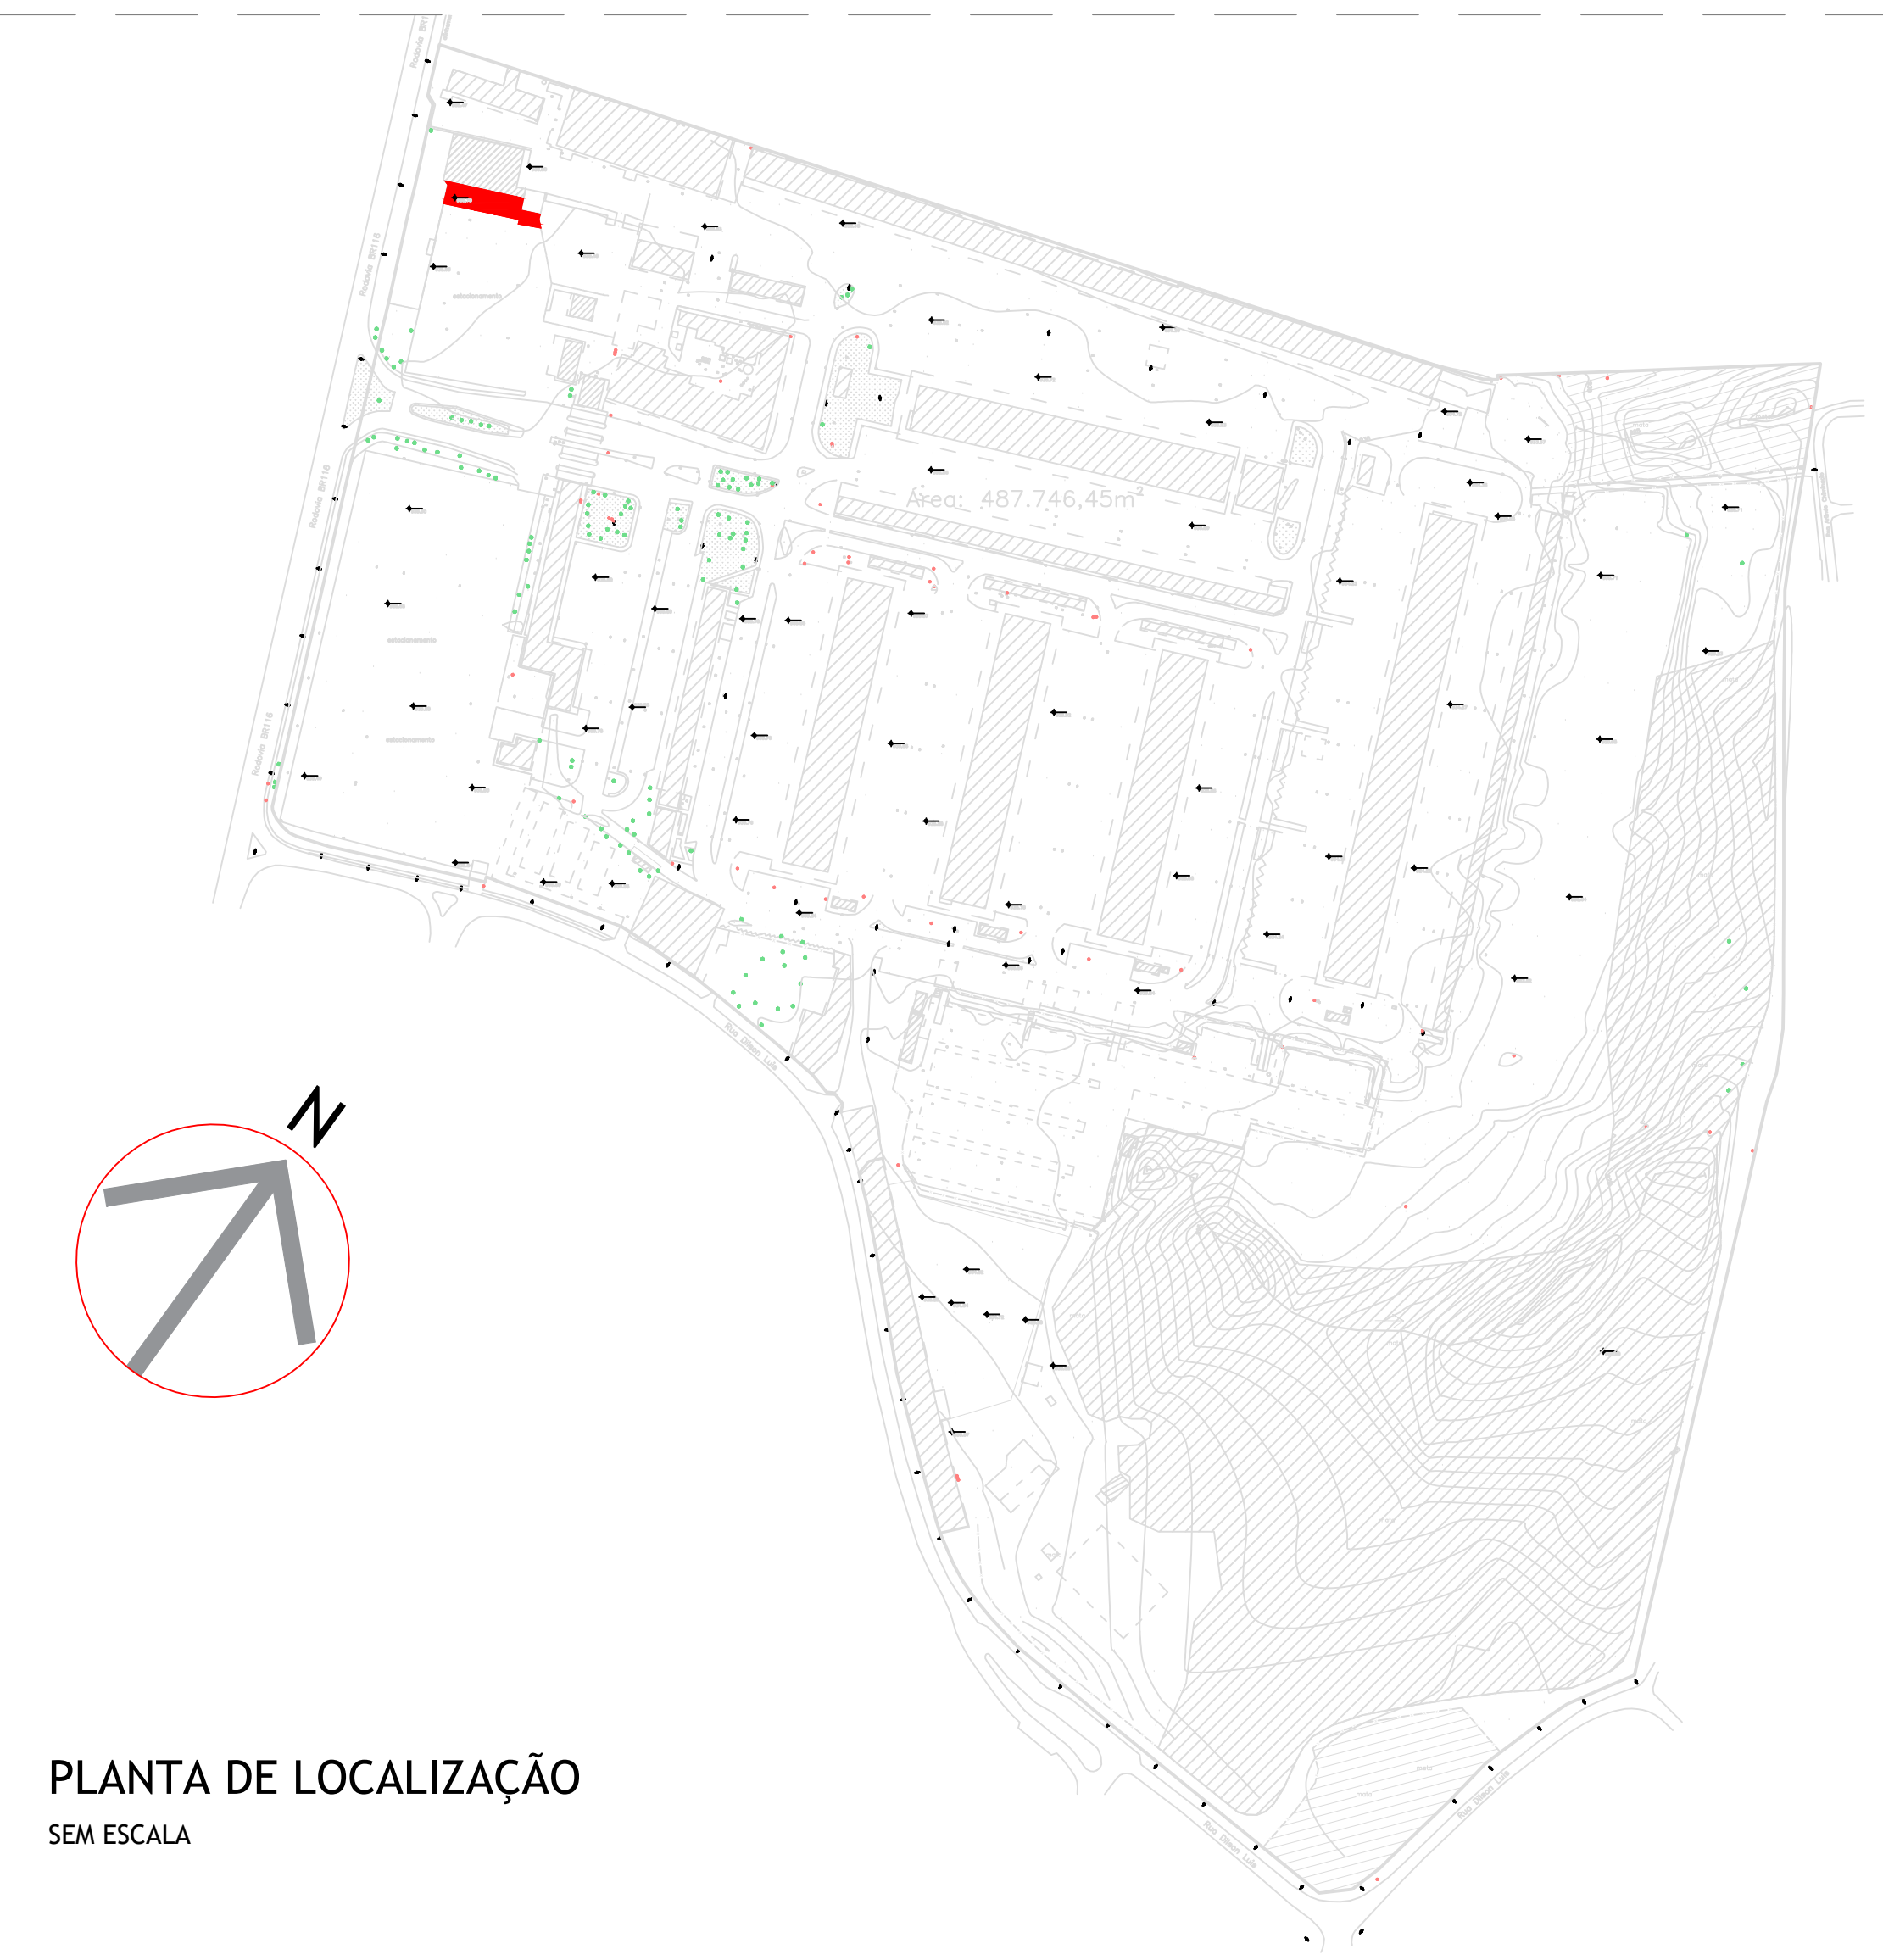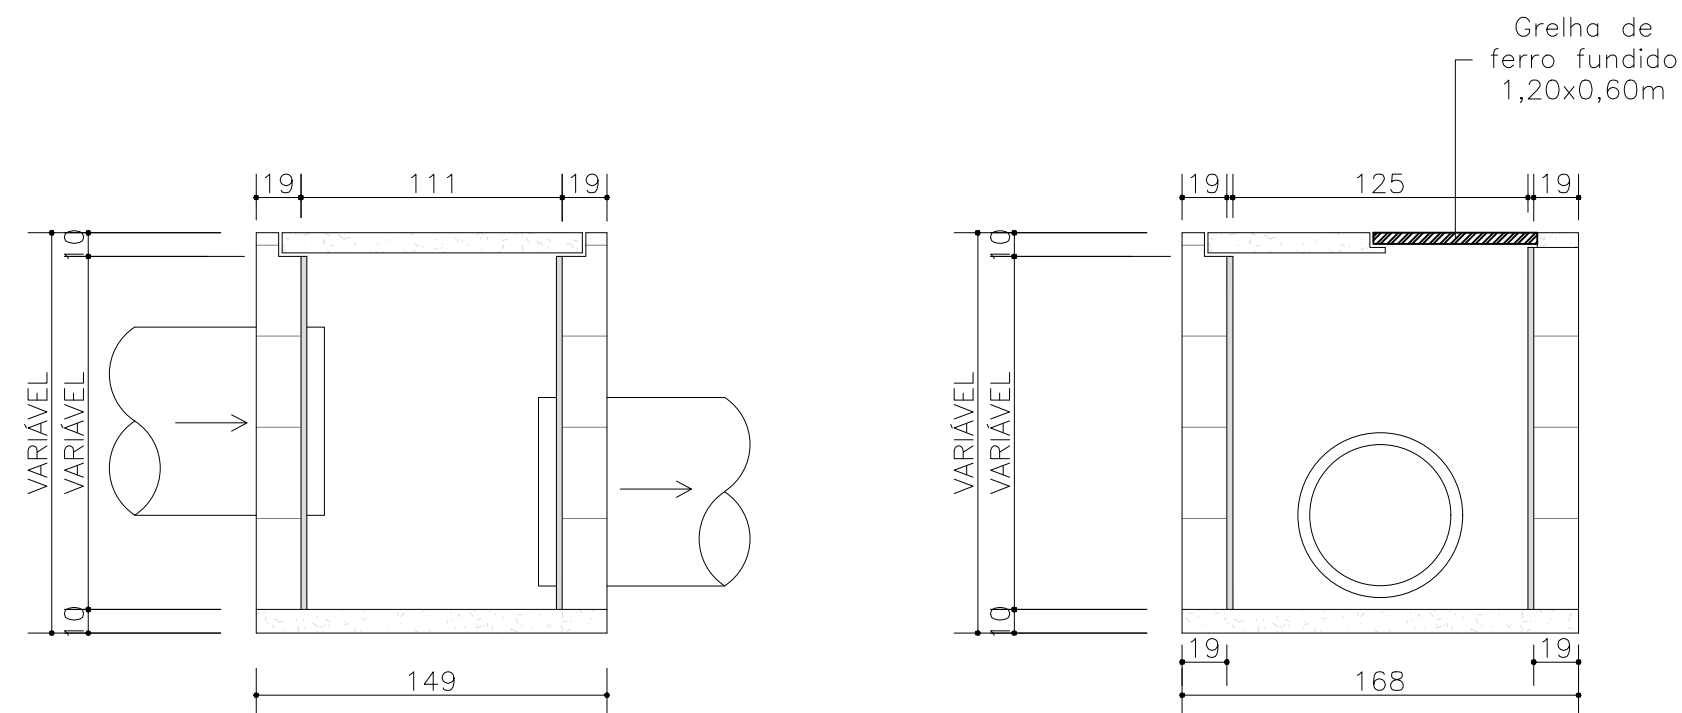



PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

- CONVENÇÕES:
- EDIFICAÇÃO EXISTENTE
 - REDE DE DRENAGEM Á EXECUTAR
 - REDE DE DRENAGEM EXISTENTE
 - TUBULAÇÃO EM C.A. PARA PASSAGEM ÁGUA PLUVIAL Á EXECUTAR

- NOTAS DE PROJETO:
- Dimensões em metros, deverá ser conferido in loco
 - Para as redes de drenagem existentes, deverá ser realizada a instalação de novas grelhas e porta grelha de ferro fundido dúctil tipo "Boca de Leão", classe D400, conforme as especificações da NBR 10160/2005.
 - Tubulações em concreto armado, medidas em Milímetros.
 - Declividade mínima para as redes de águas pluviais serão (>0,5%)
 - Em caso de dúvidas, consultar o Engenheiro responsável antecipadamente à execução.

QUADRO DE ÁREA POR TELHA:	
1. Trecho A = 6,30 metros	4. Trecho D = 16,20 metros
2. Trecho B = 7,00 metros	5. Trecho E = 16,30 metros
3. Trecho C = 20,50 metros	


		CEASA / PR			
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.					
DIENH - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA					
PROJETO: EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM ÁGUA PLUVIAL - BORRACHARIA				DATA: 04/04	
				REV: 04	
				REV: REV	
				REV: INDICADA	
				REV: MAIO/2023	
PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591/5070214991/0		PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA			
PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591/5070214991/0					
PROJETO: GABRIELE DINIZ					

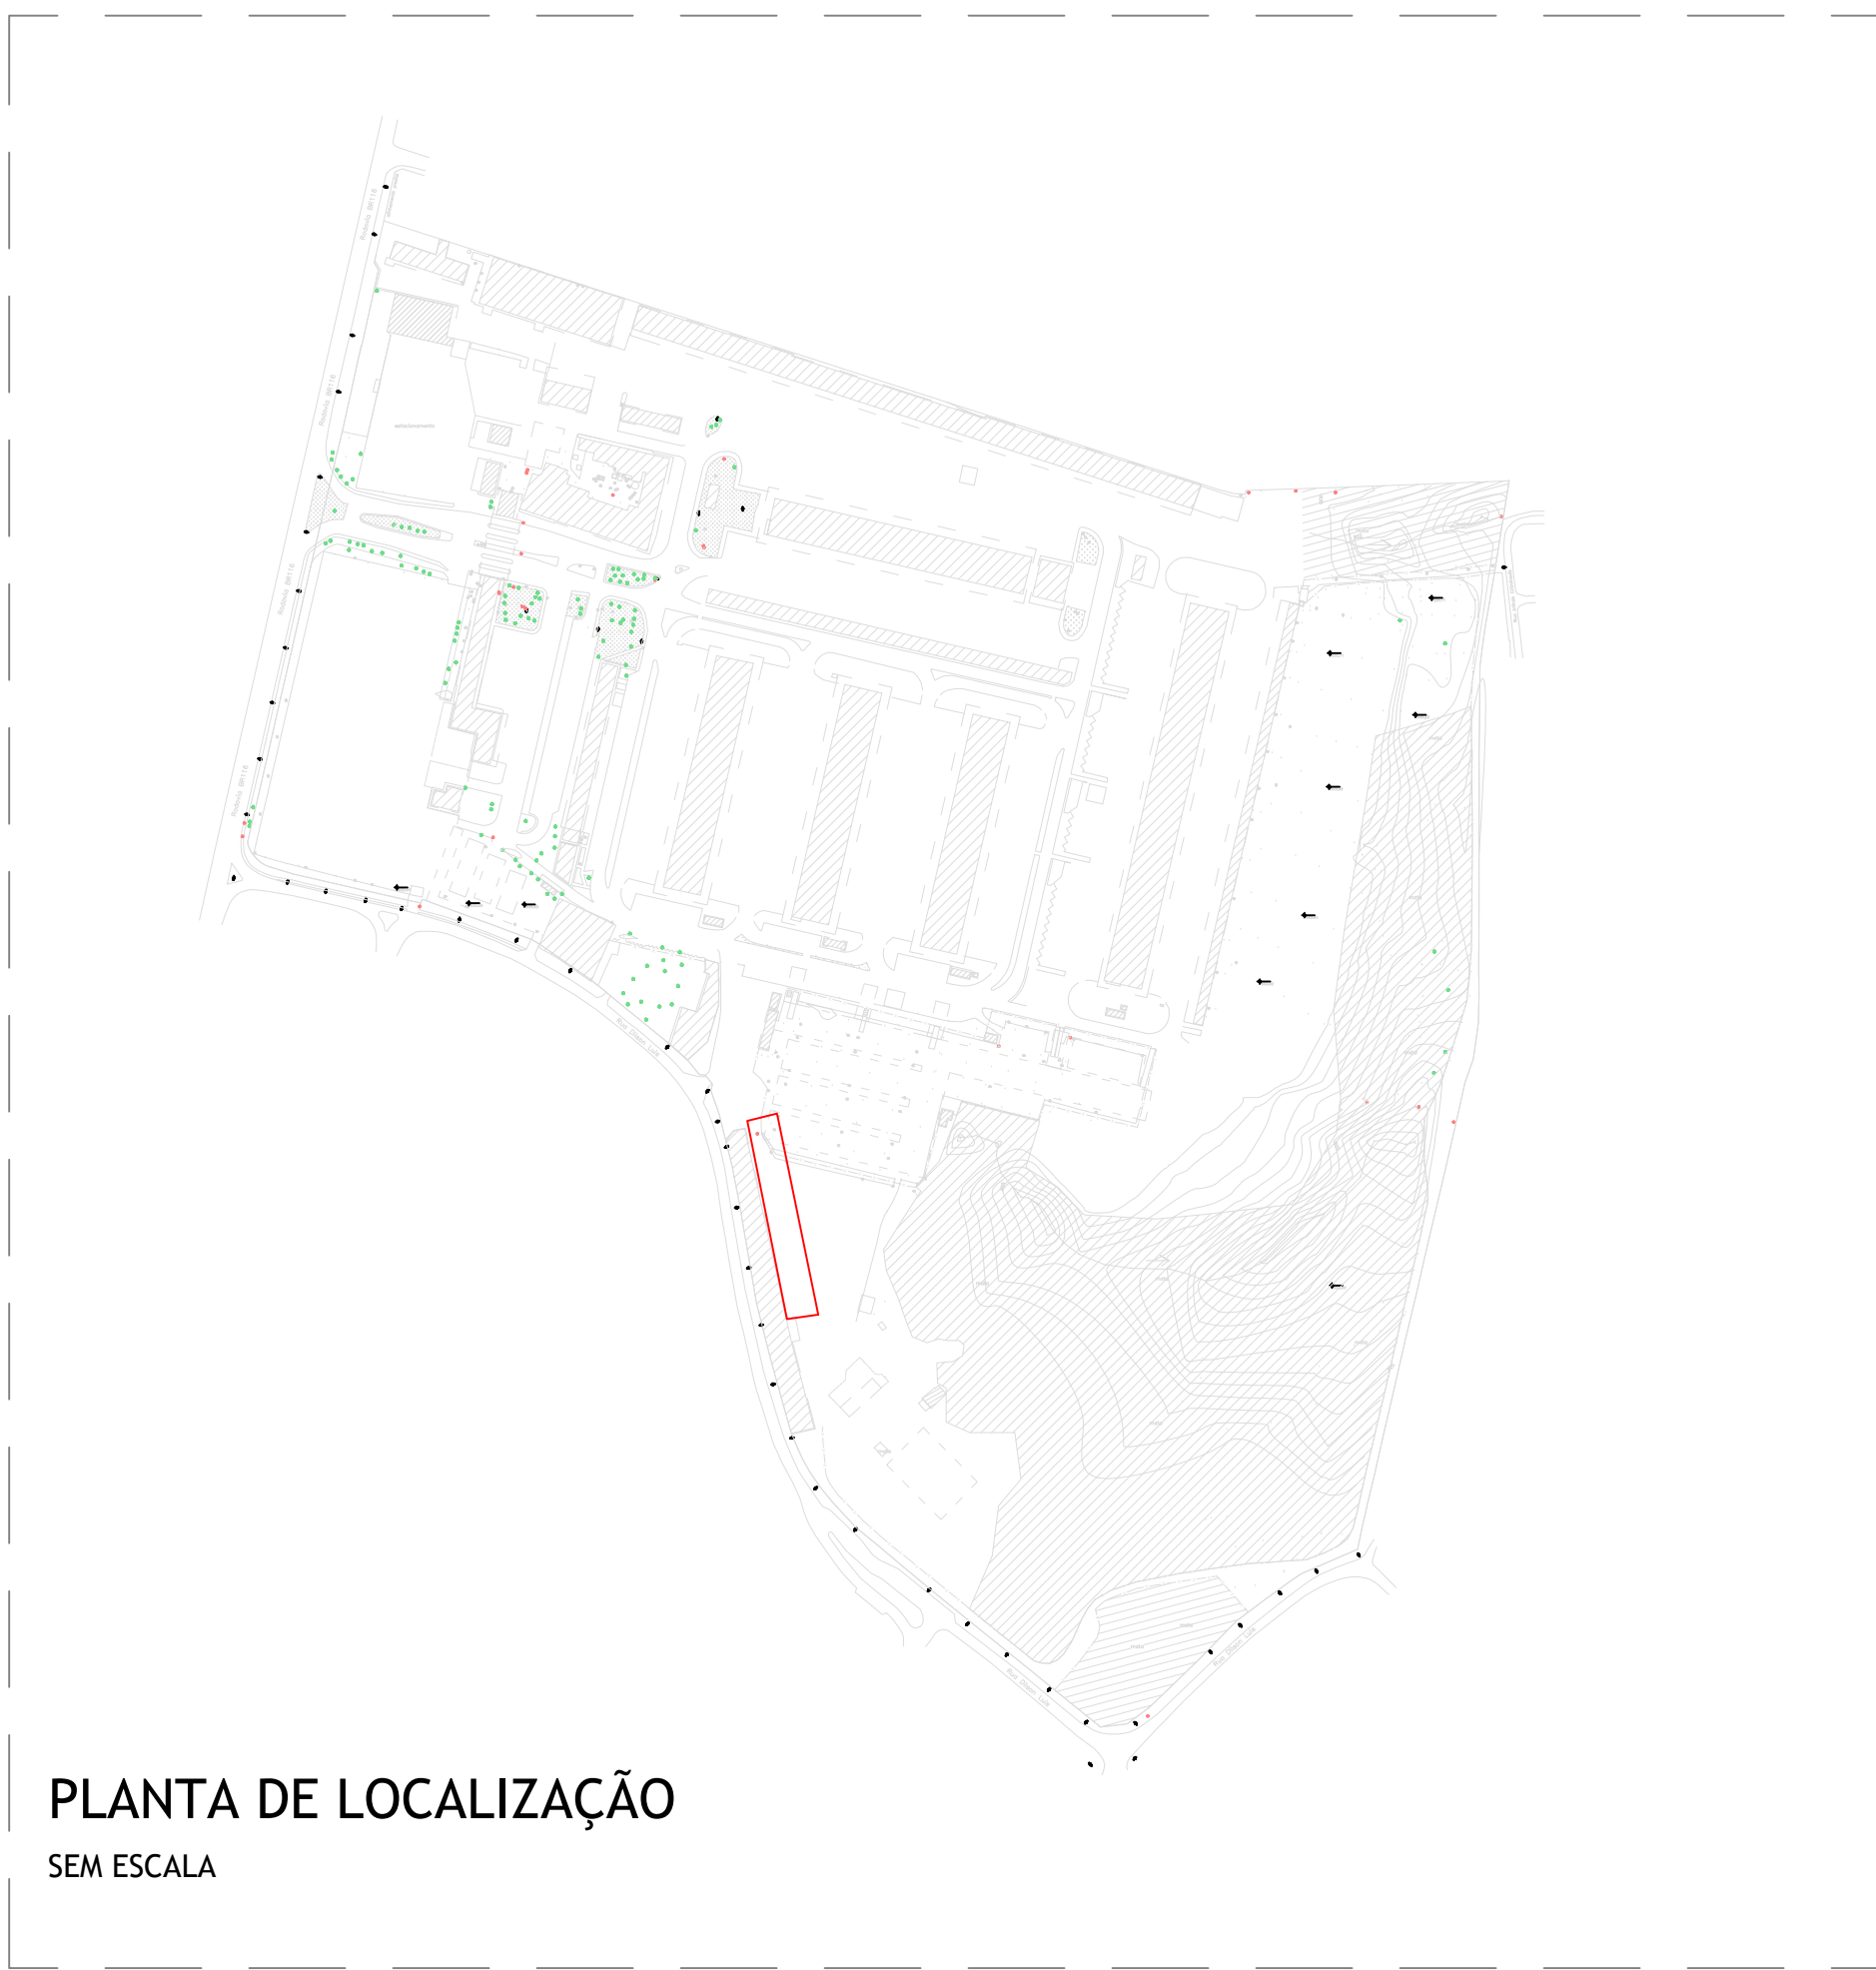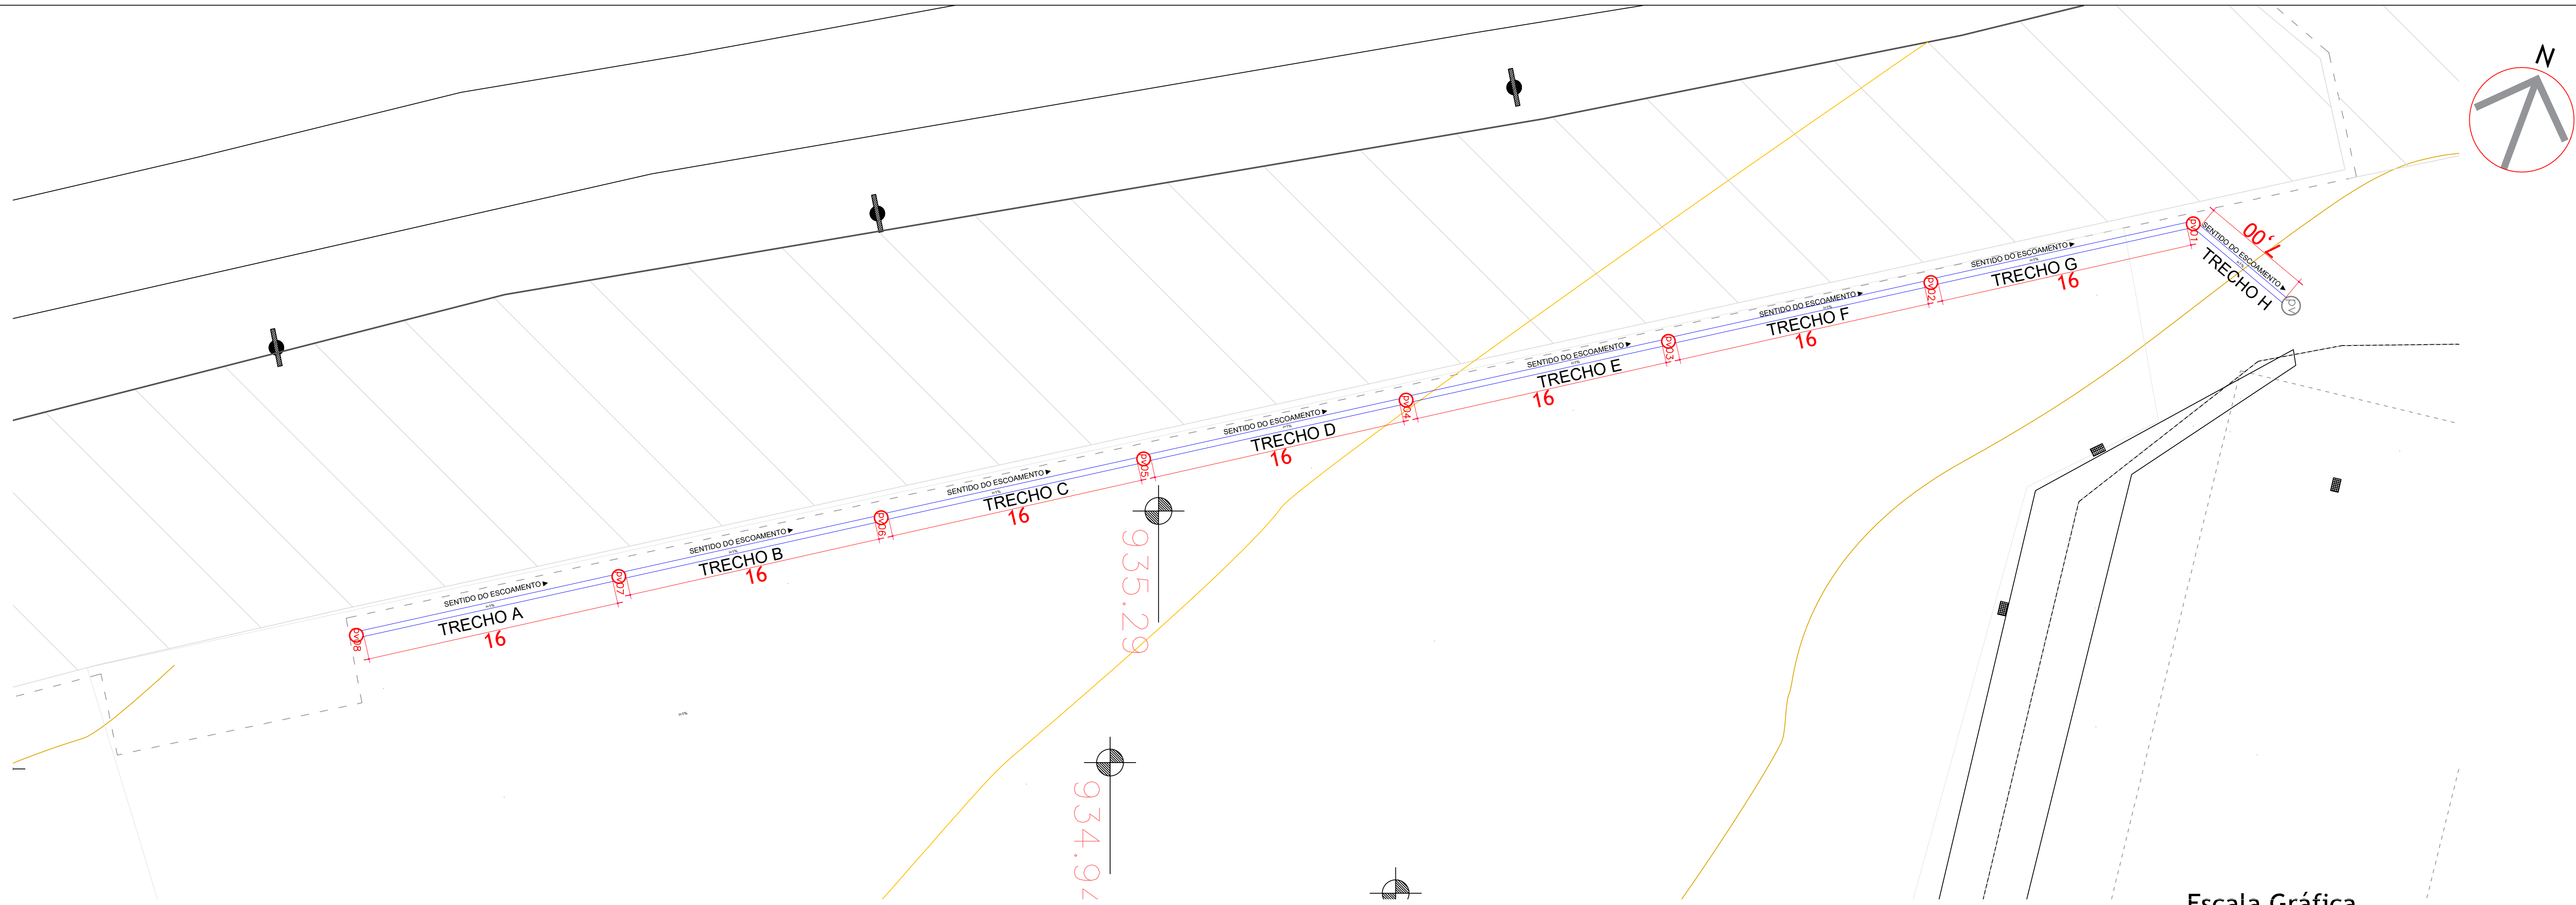


PLANTA BAIXA TRAÇADO - REDE DE ESGOTO
ESCALA 1:200




DETALHAMENTO PV 08 A PV 05
ESCALA 1:50

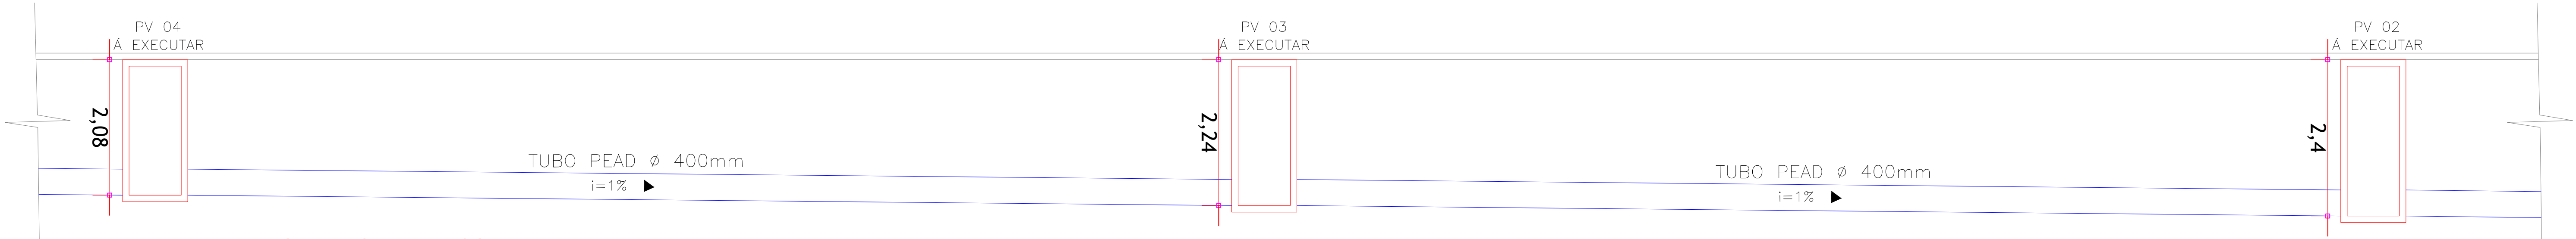


DETALHAMENTO PV 04 PV 02
ESCALA 1:50

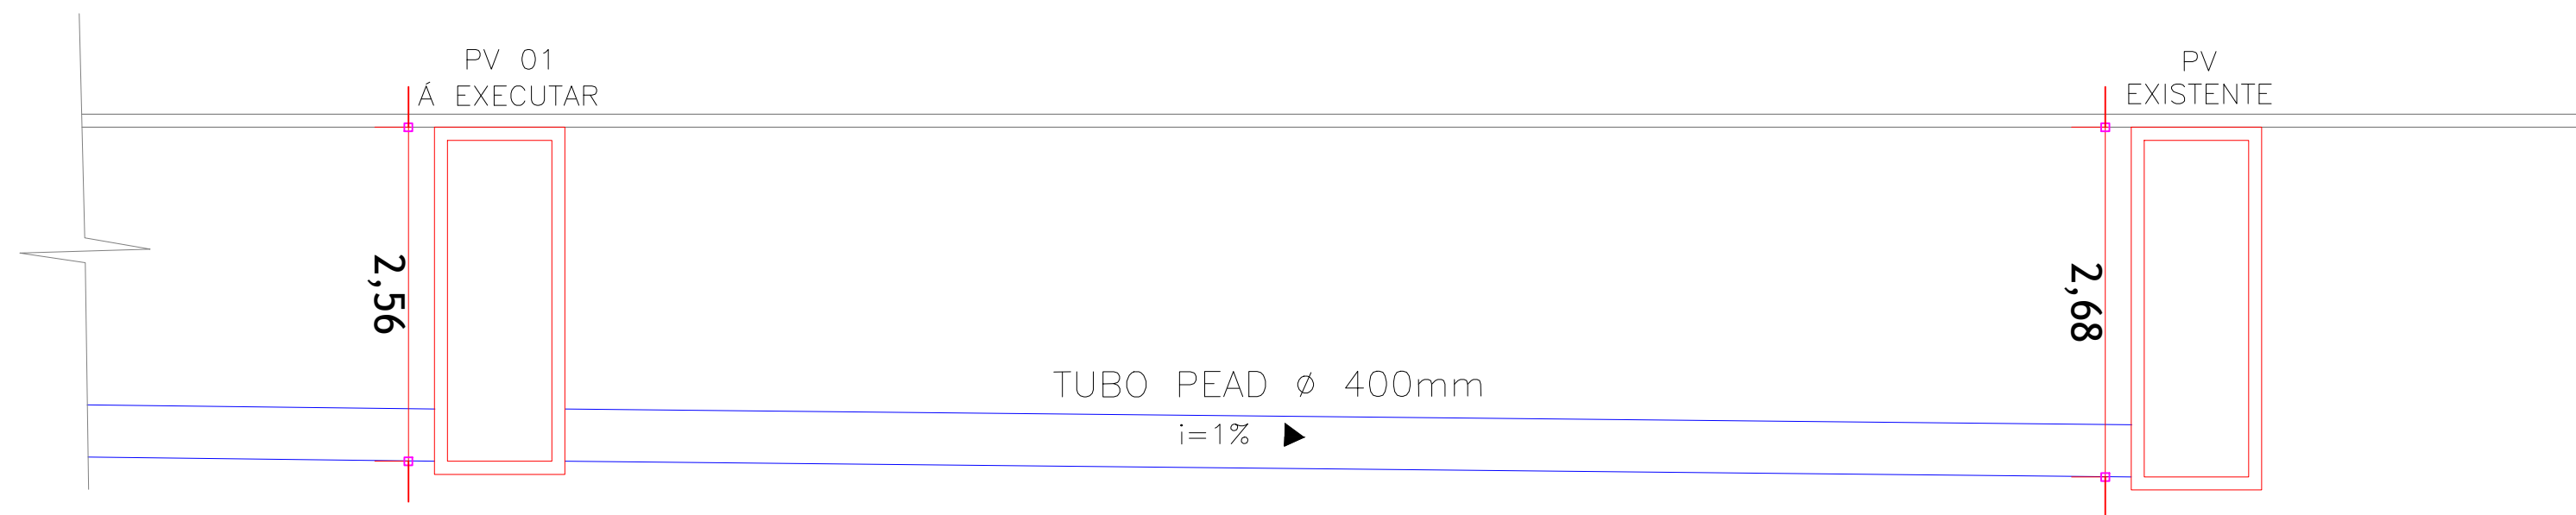

DETALHAMENTO PV 01 A PV EXISTENTE
ESCALA 1:50

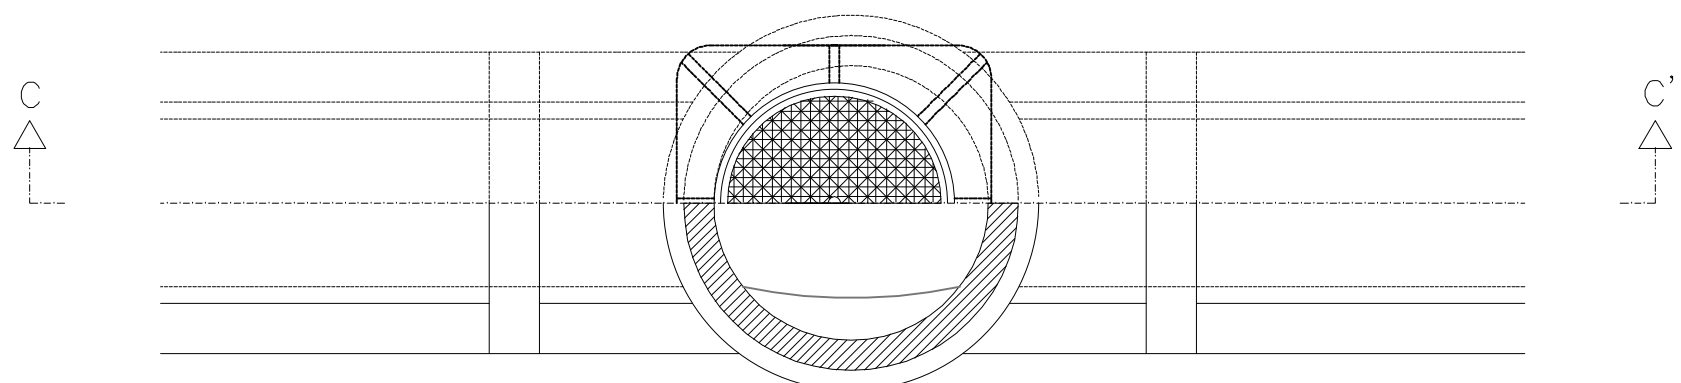

PV - POÇO DE VISITA (ESQUEMÁTICO SIMPLES)
SEM ESCALA

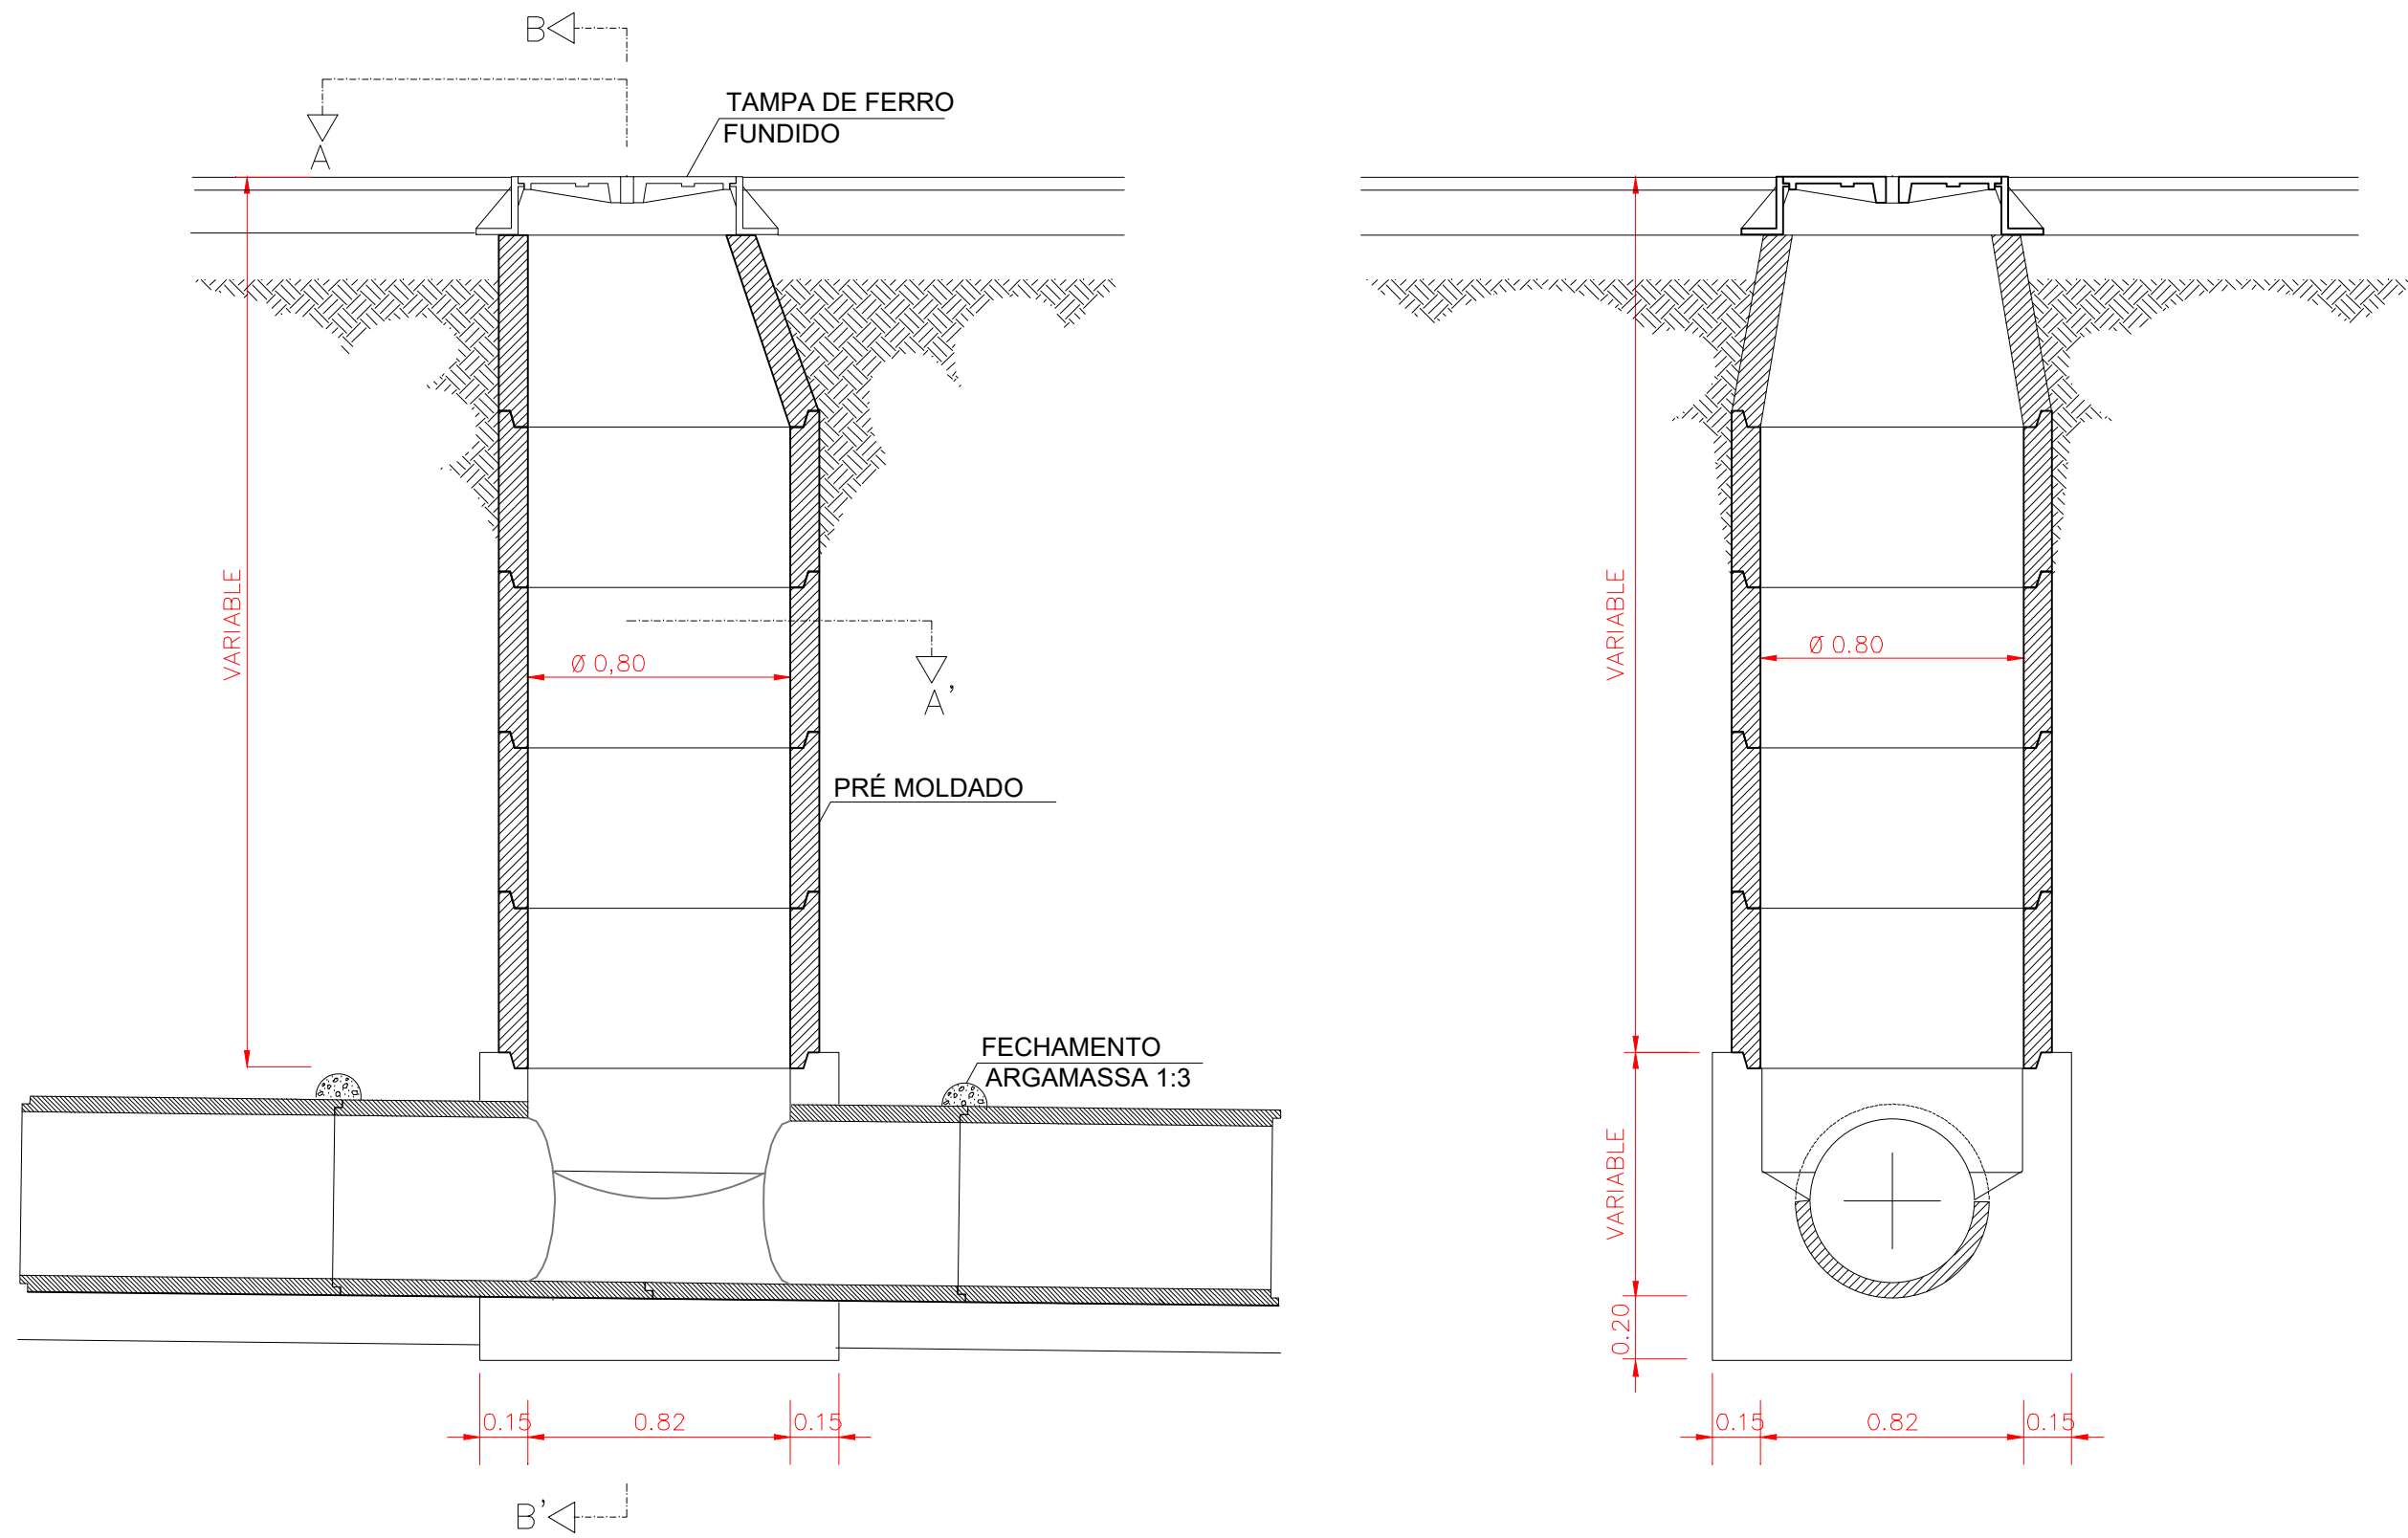

PV - POÇO DE VISITA (ESQUEMÁTICO SIMPLES)
SEM ESCALA

CONVENÇÕES:

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

PV

REDE DE ESGOTO Á EXECUTAR

PV

REDE DE ESGOTO EXISTENTE

TUBULAÇÃO PEAD PARA PASSAGEM DE ESGOTO

NOTAS DE PROJETO:

1. Dimensões em metros, deverá ser conferido in loco

2. Tubulações PEAD, medidas em Milímetros.

3. Declividade mínima para as redes de esgoto serão (1%)

4. Em caso de dúvidas, consultar o Engenheiro responsável antecipadamente à execução.

CEASA / PR

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.

DIENH- DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591/507021-4/PR-1/0

REV: 01

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591/507021-4/PR-1/0

REV: 01

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591/507021-4/PR-1/0

REV: 01

PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 591/507021-4/PR-1/0

REV: 01

EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO

DETALHAMENTO DE PERFIL


01/01

01


REV

INDICADA


JANHO/2023

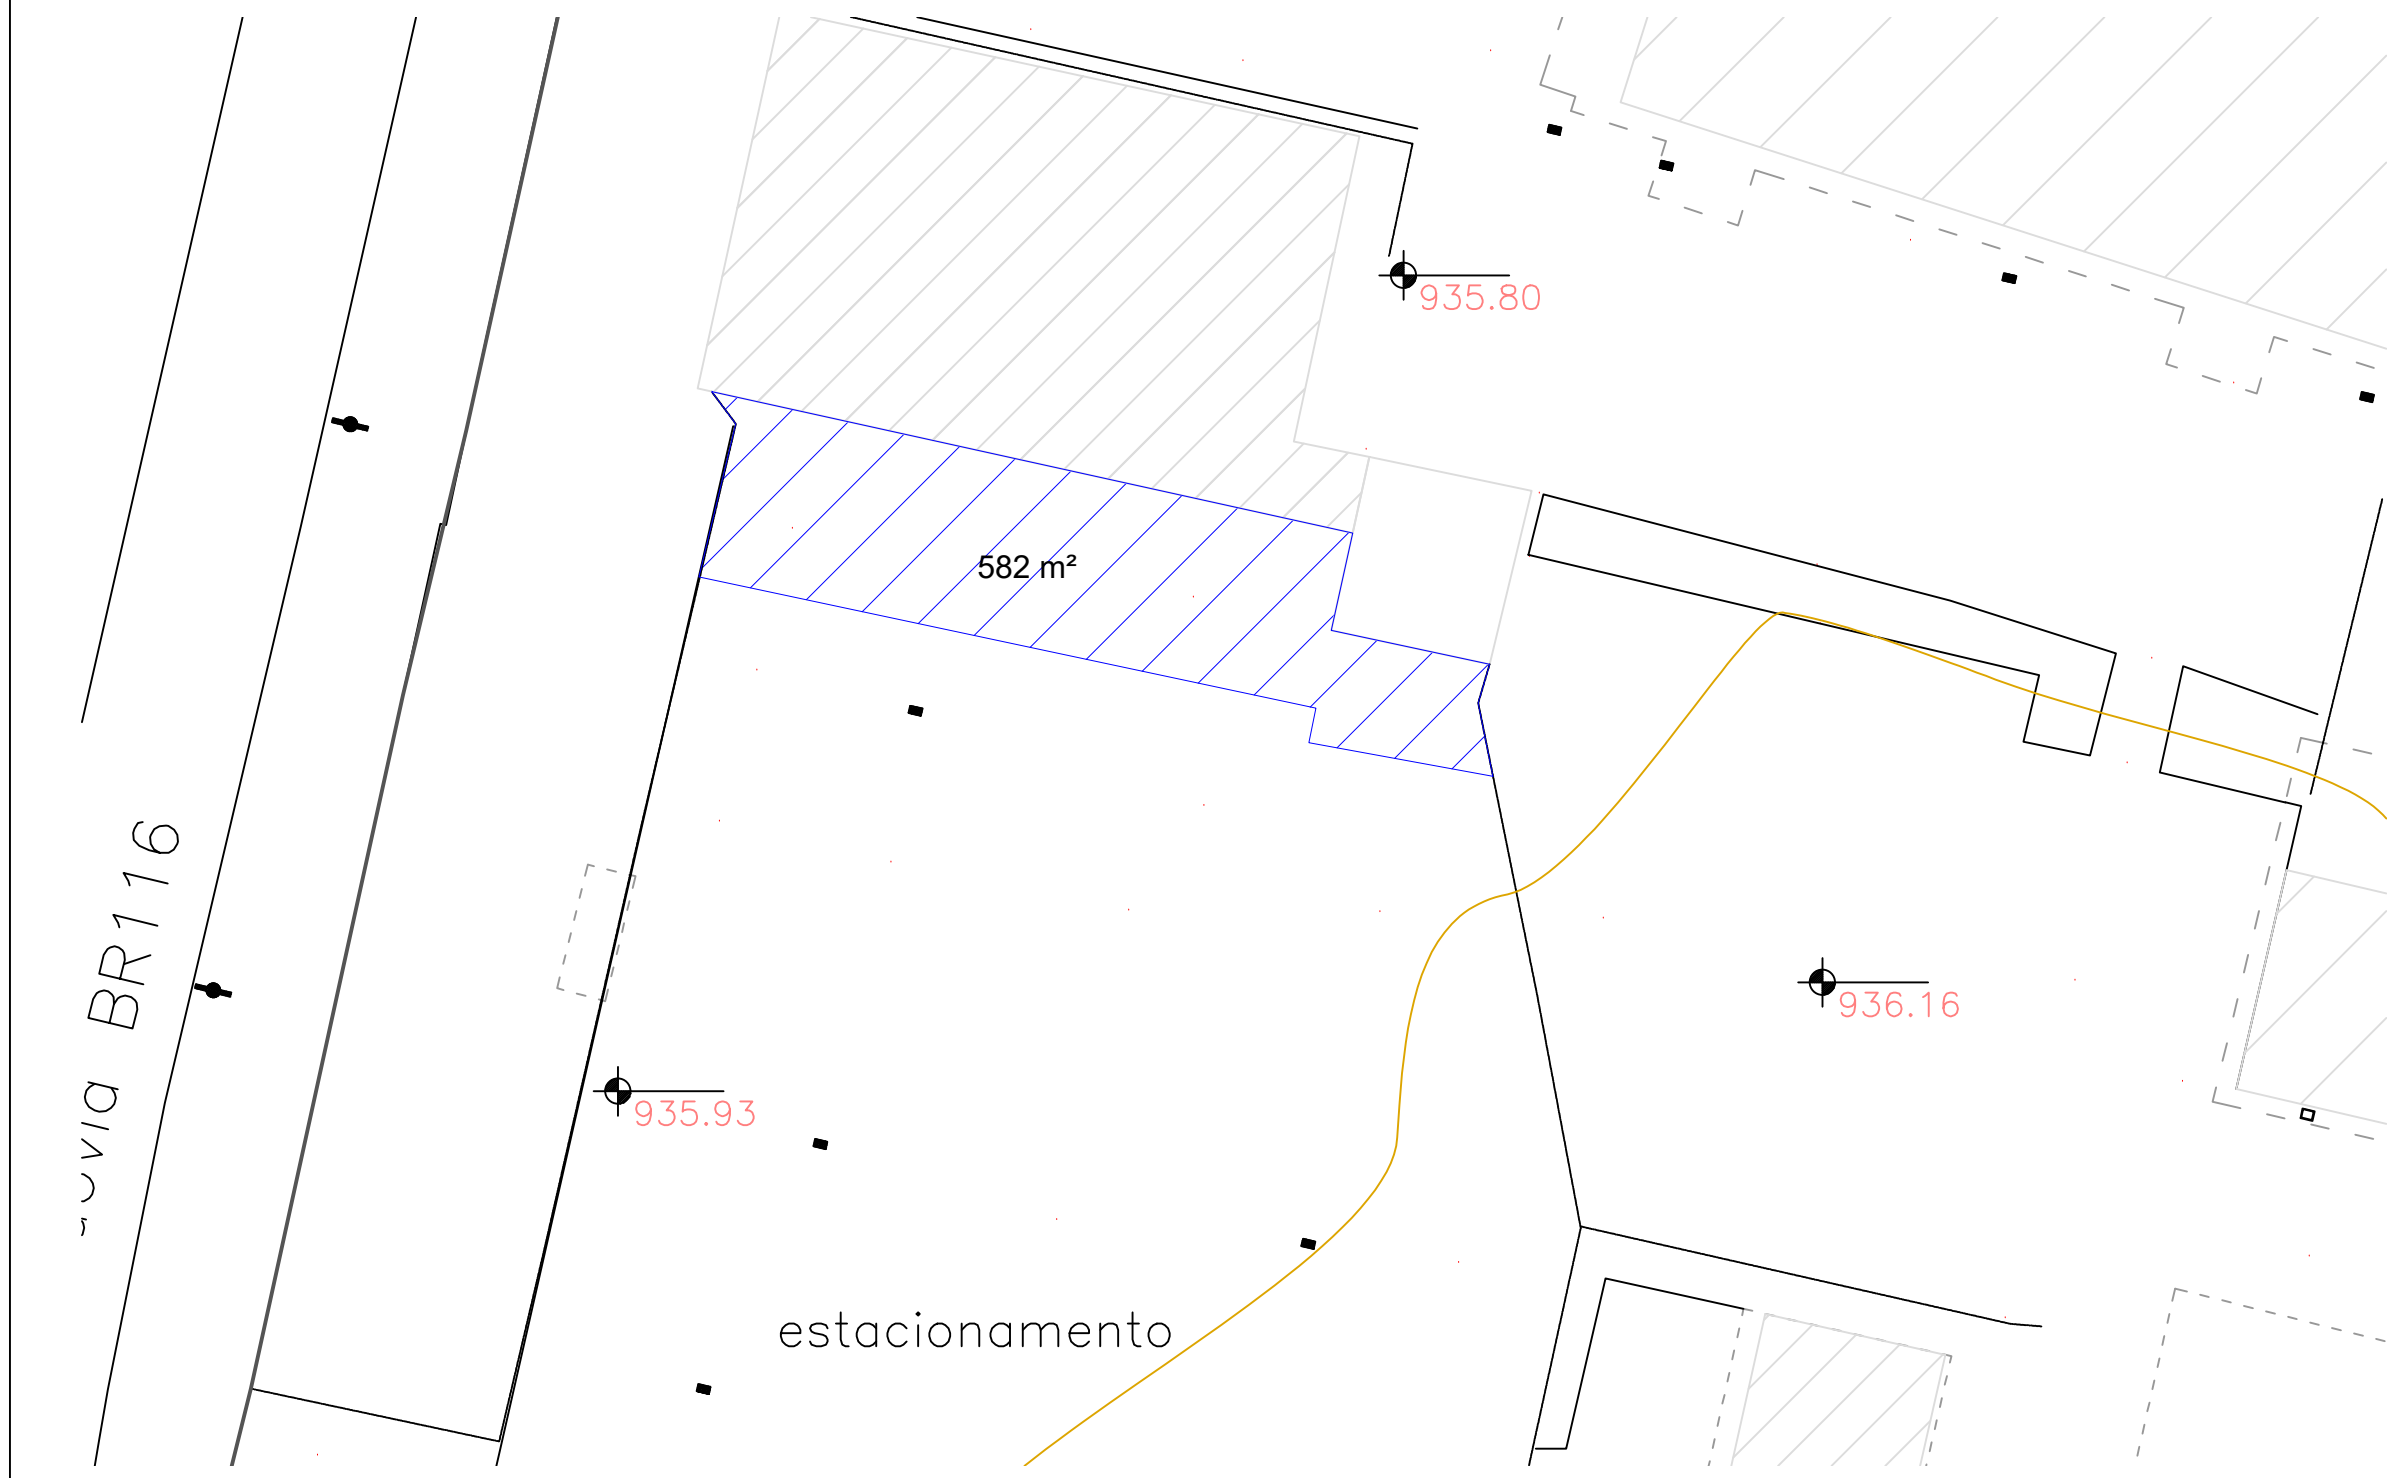


ÁREA 18 - ESTACIONAMENTO NORTE/BORRACHARIAS
ESCALA 1:500

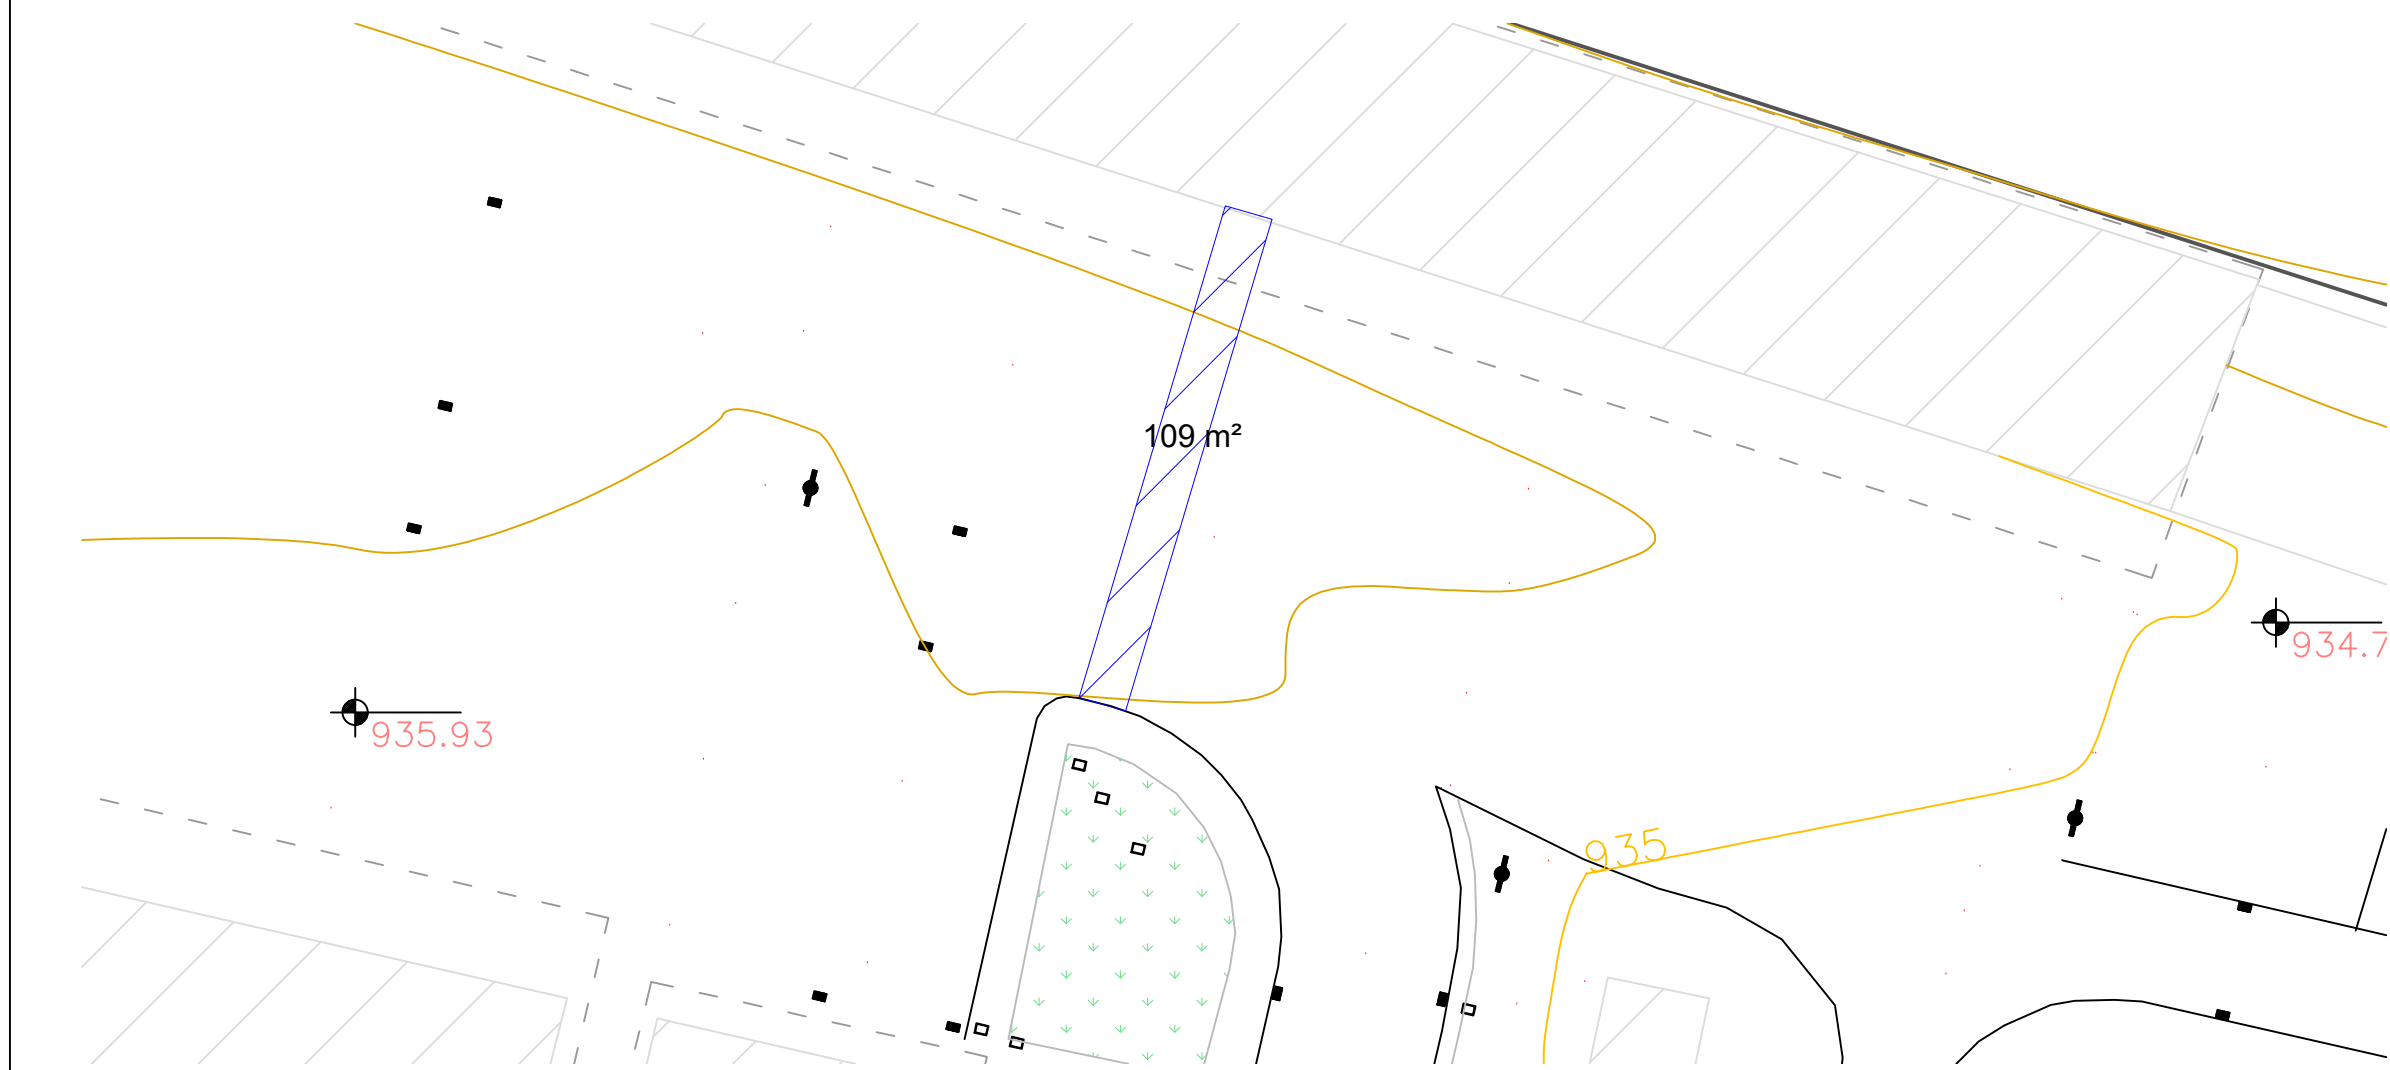


ÁREA 8 - PAVILHÃO E/PAVILHÃO F
ESCALA 1:500

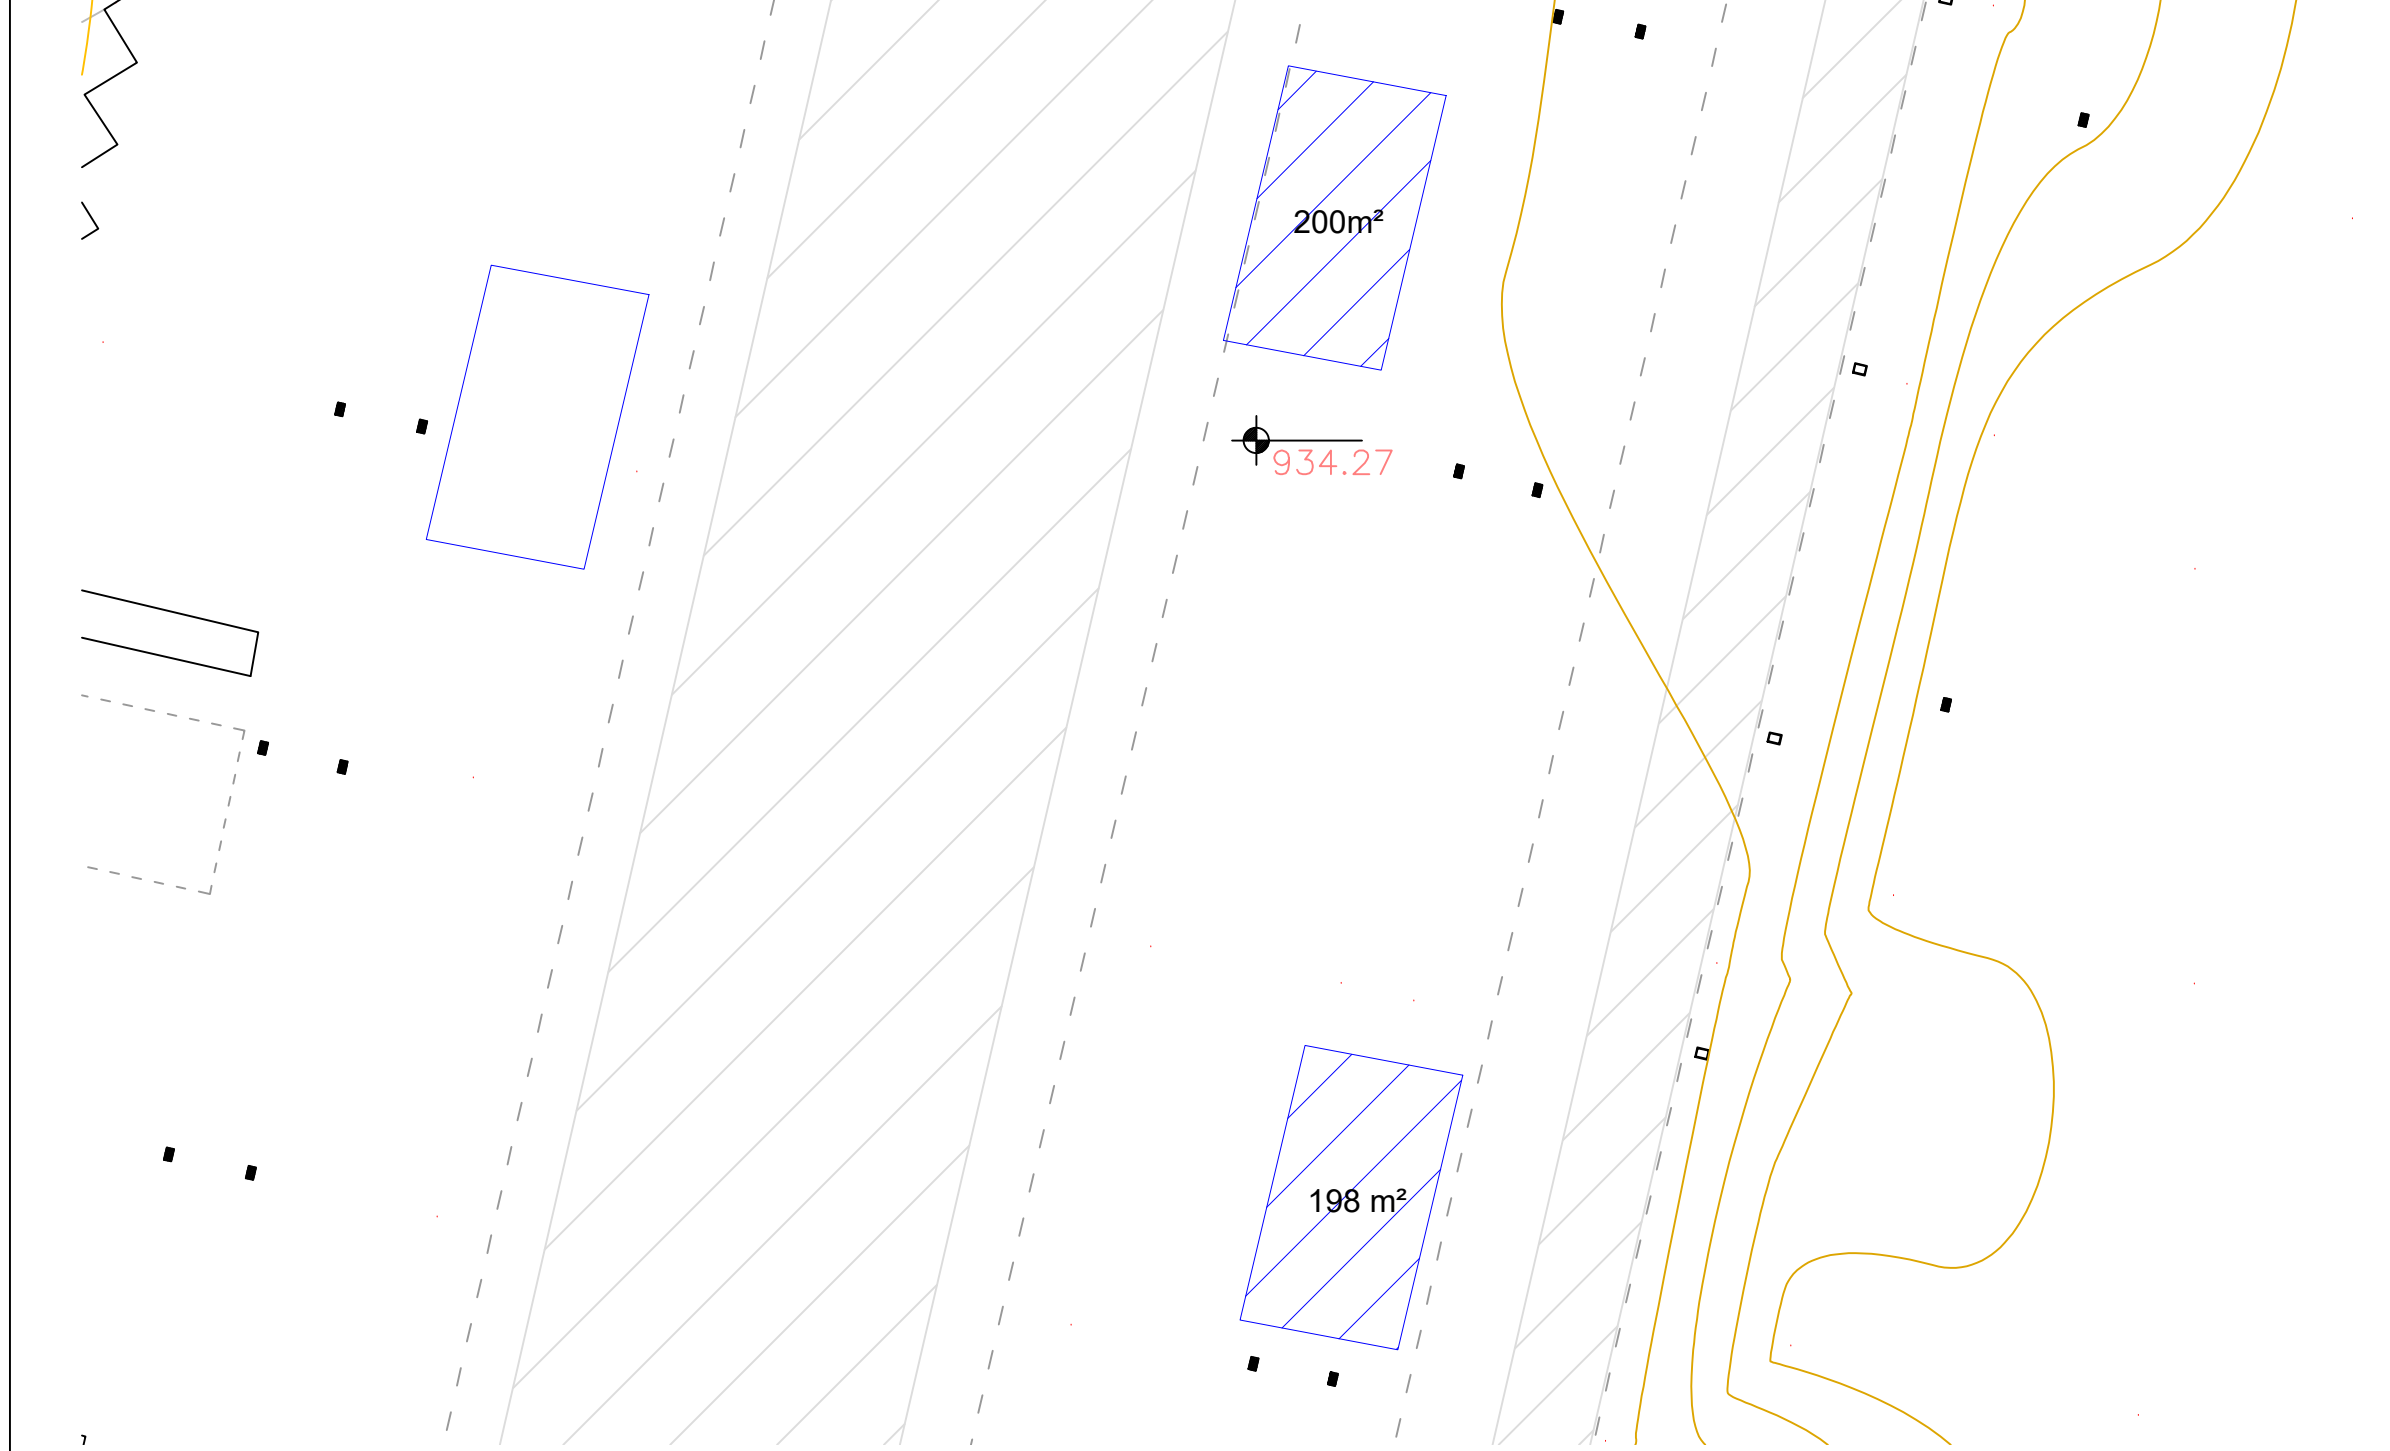


ÁREA 7 - PAVILHÃO D/PAVILHÃO H
ESCALA 1:500

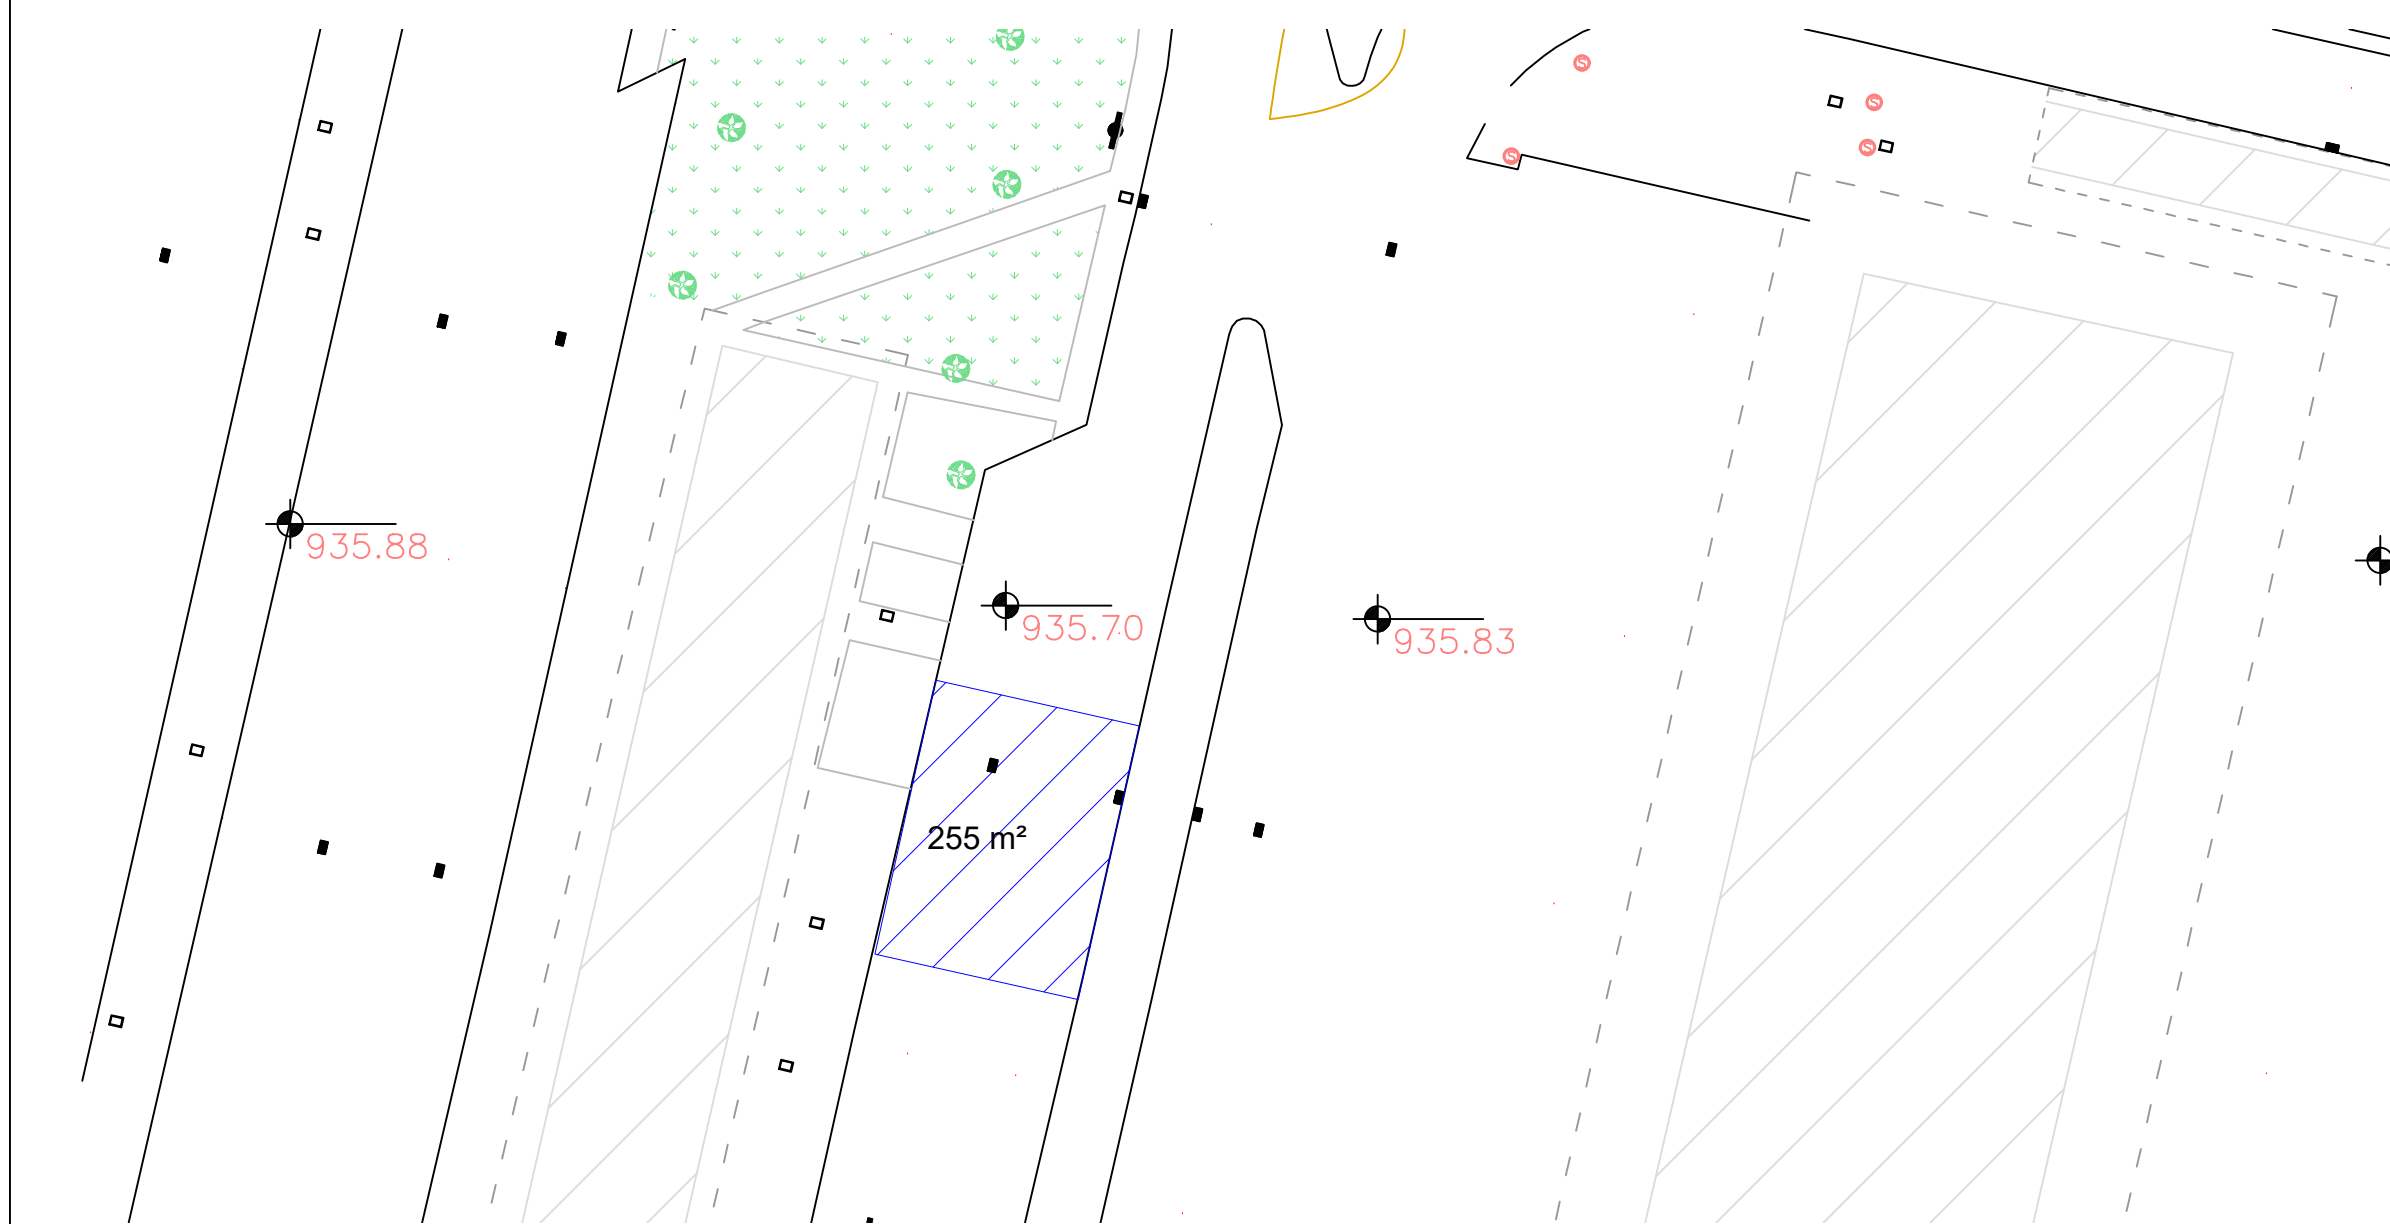

ÁREA 1 - DITEC
ESCALA 1:500

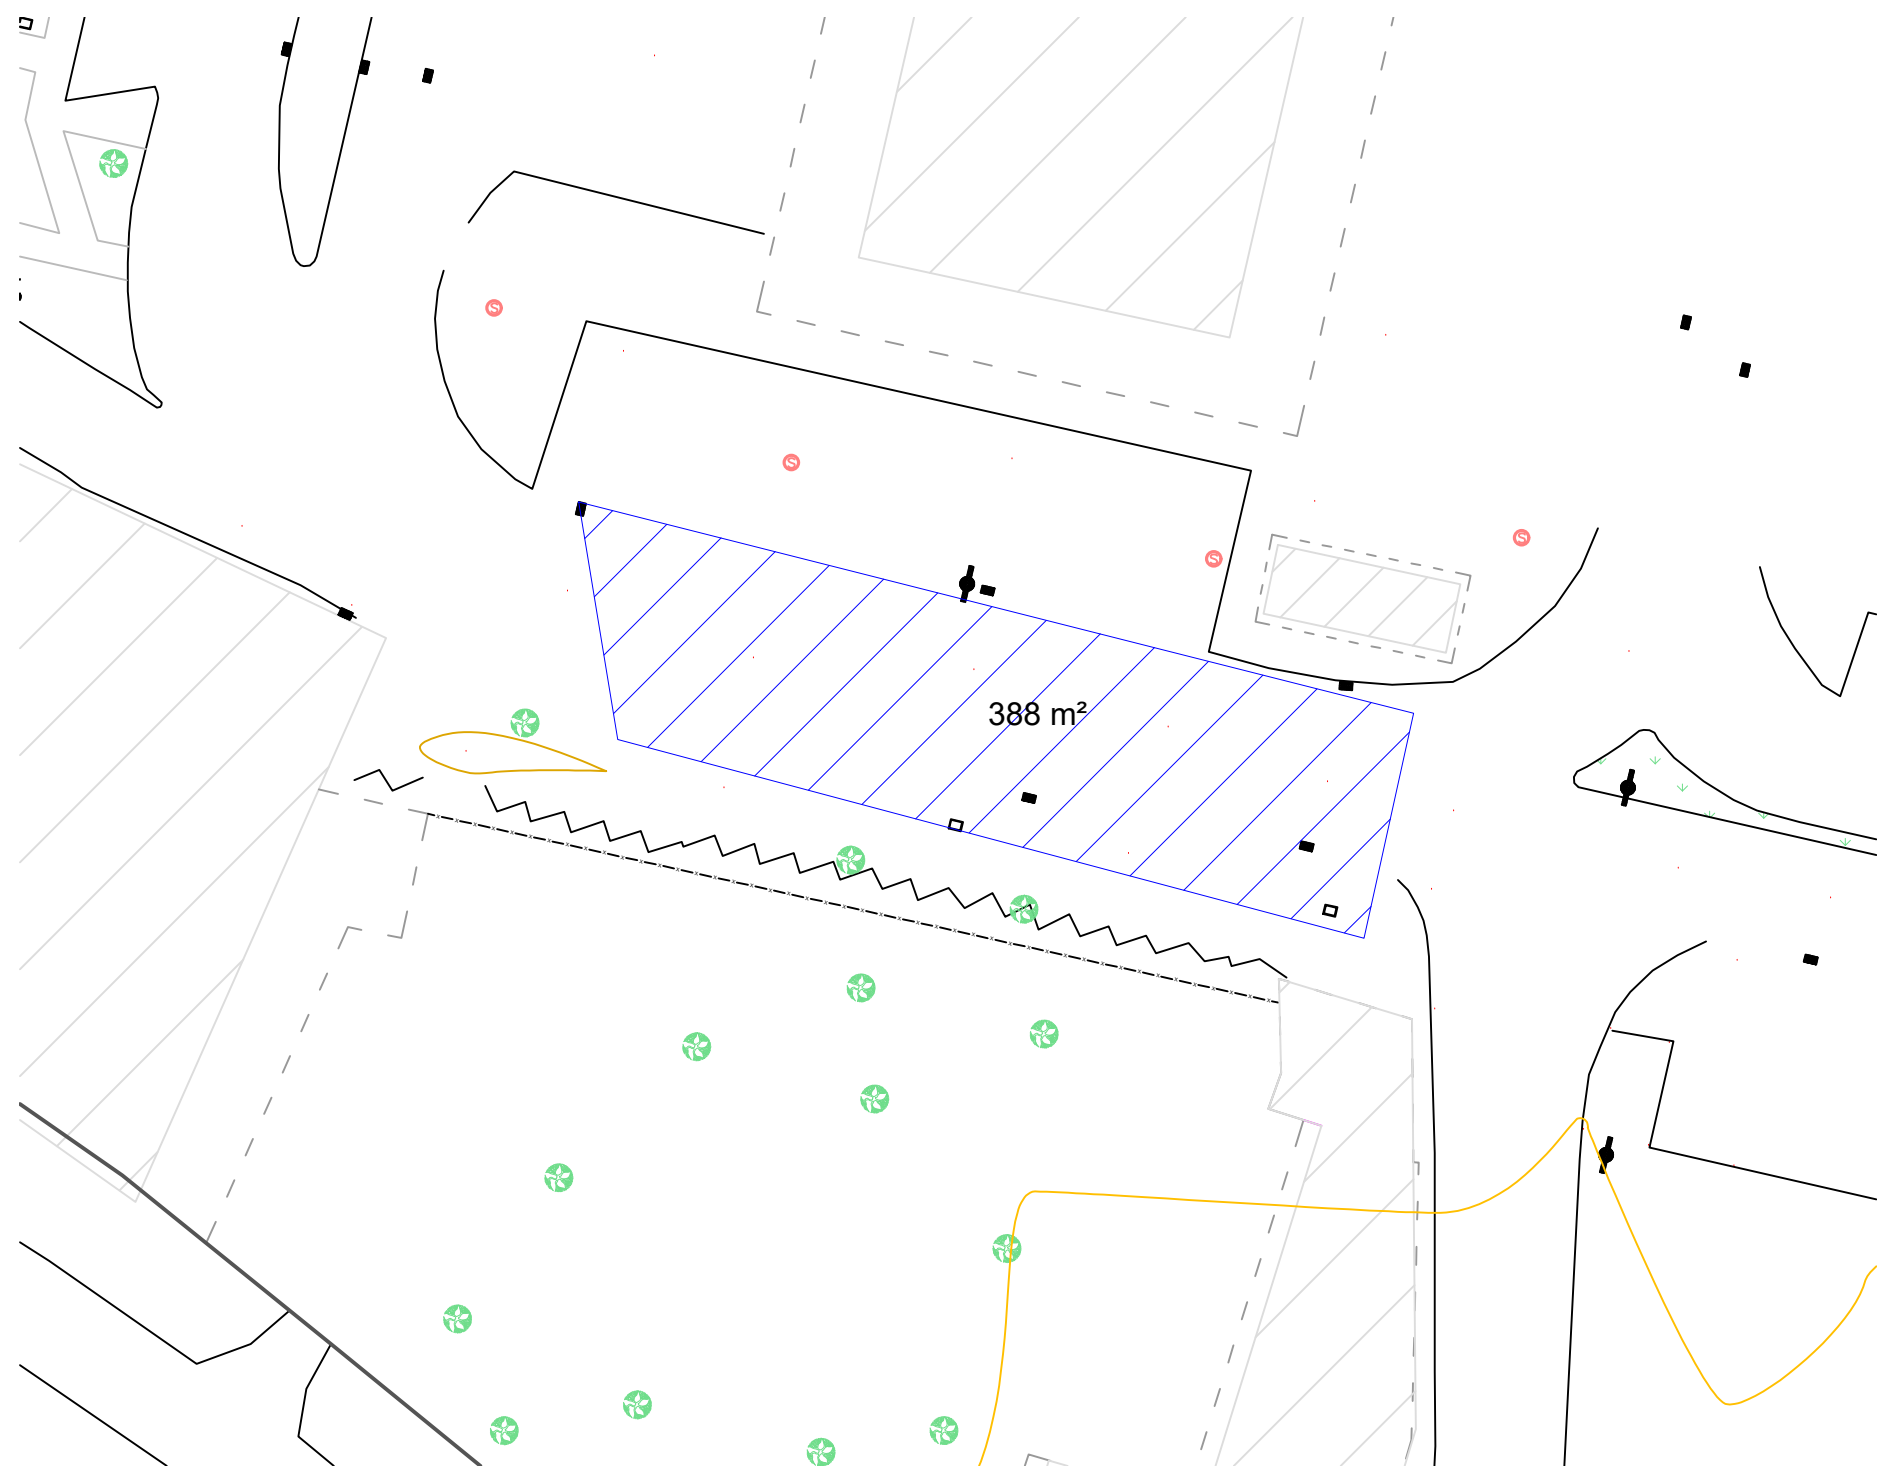


ÁREA 10 - RUA DE ACESSO 1 - MERCADO PRODUTOR
E ATACADISTA
ESCALA 1:500

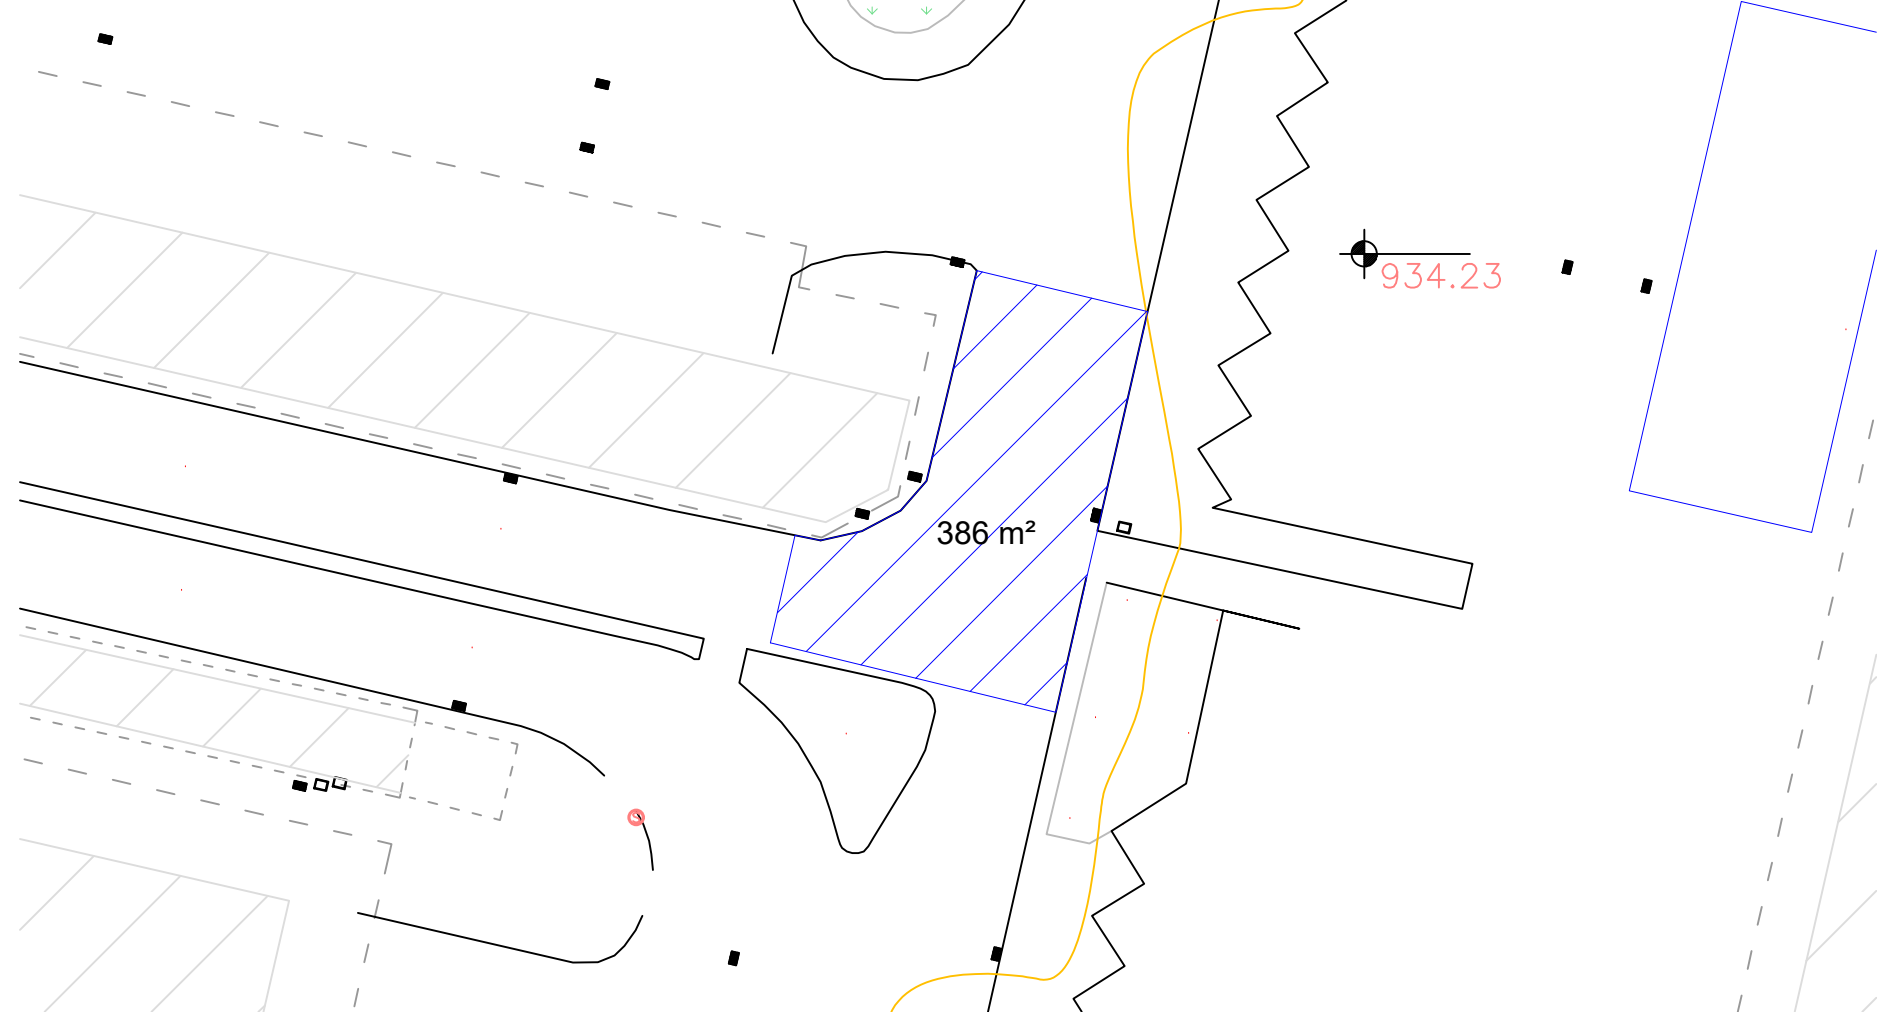


ÁREA 9- FUNDOS PAV. G
ESCALA 1:500





ÁREA 6 - DOCAS/PAVILHÃO D
ESCALA 1:500

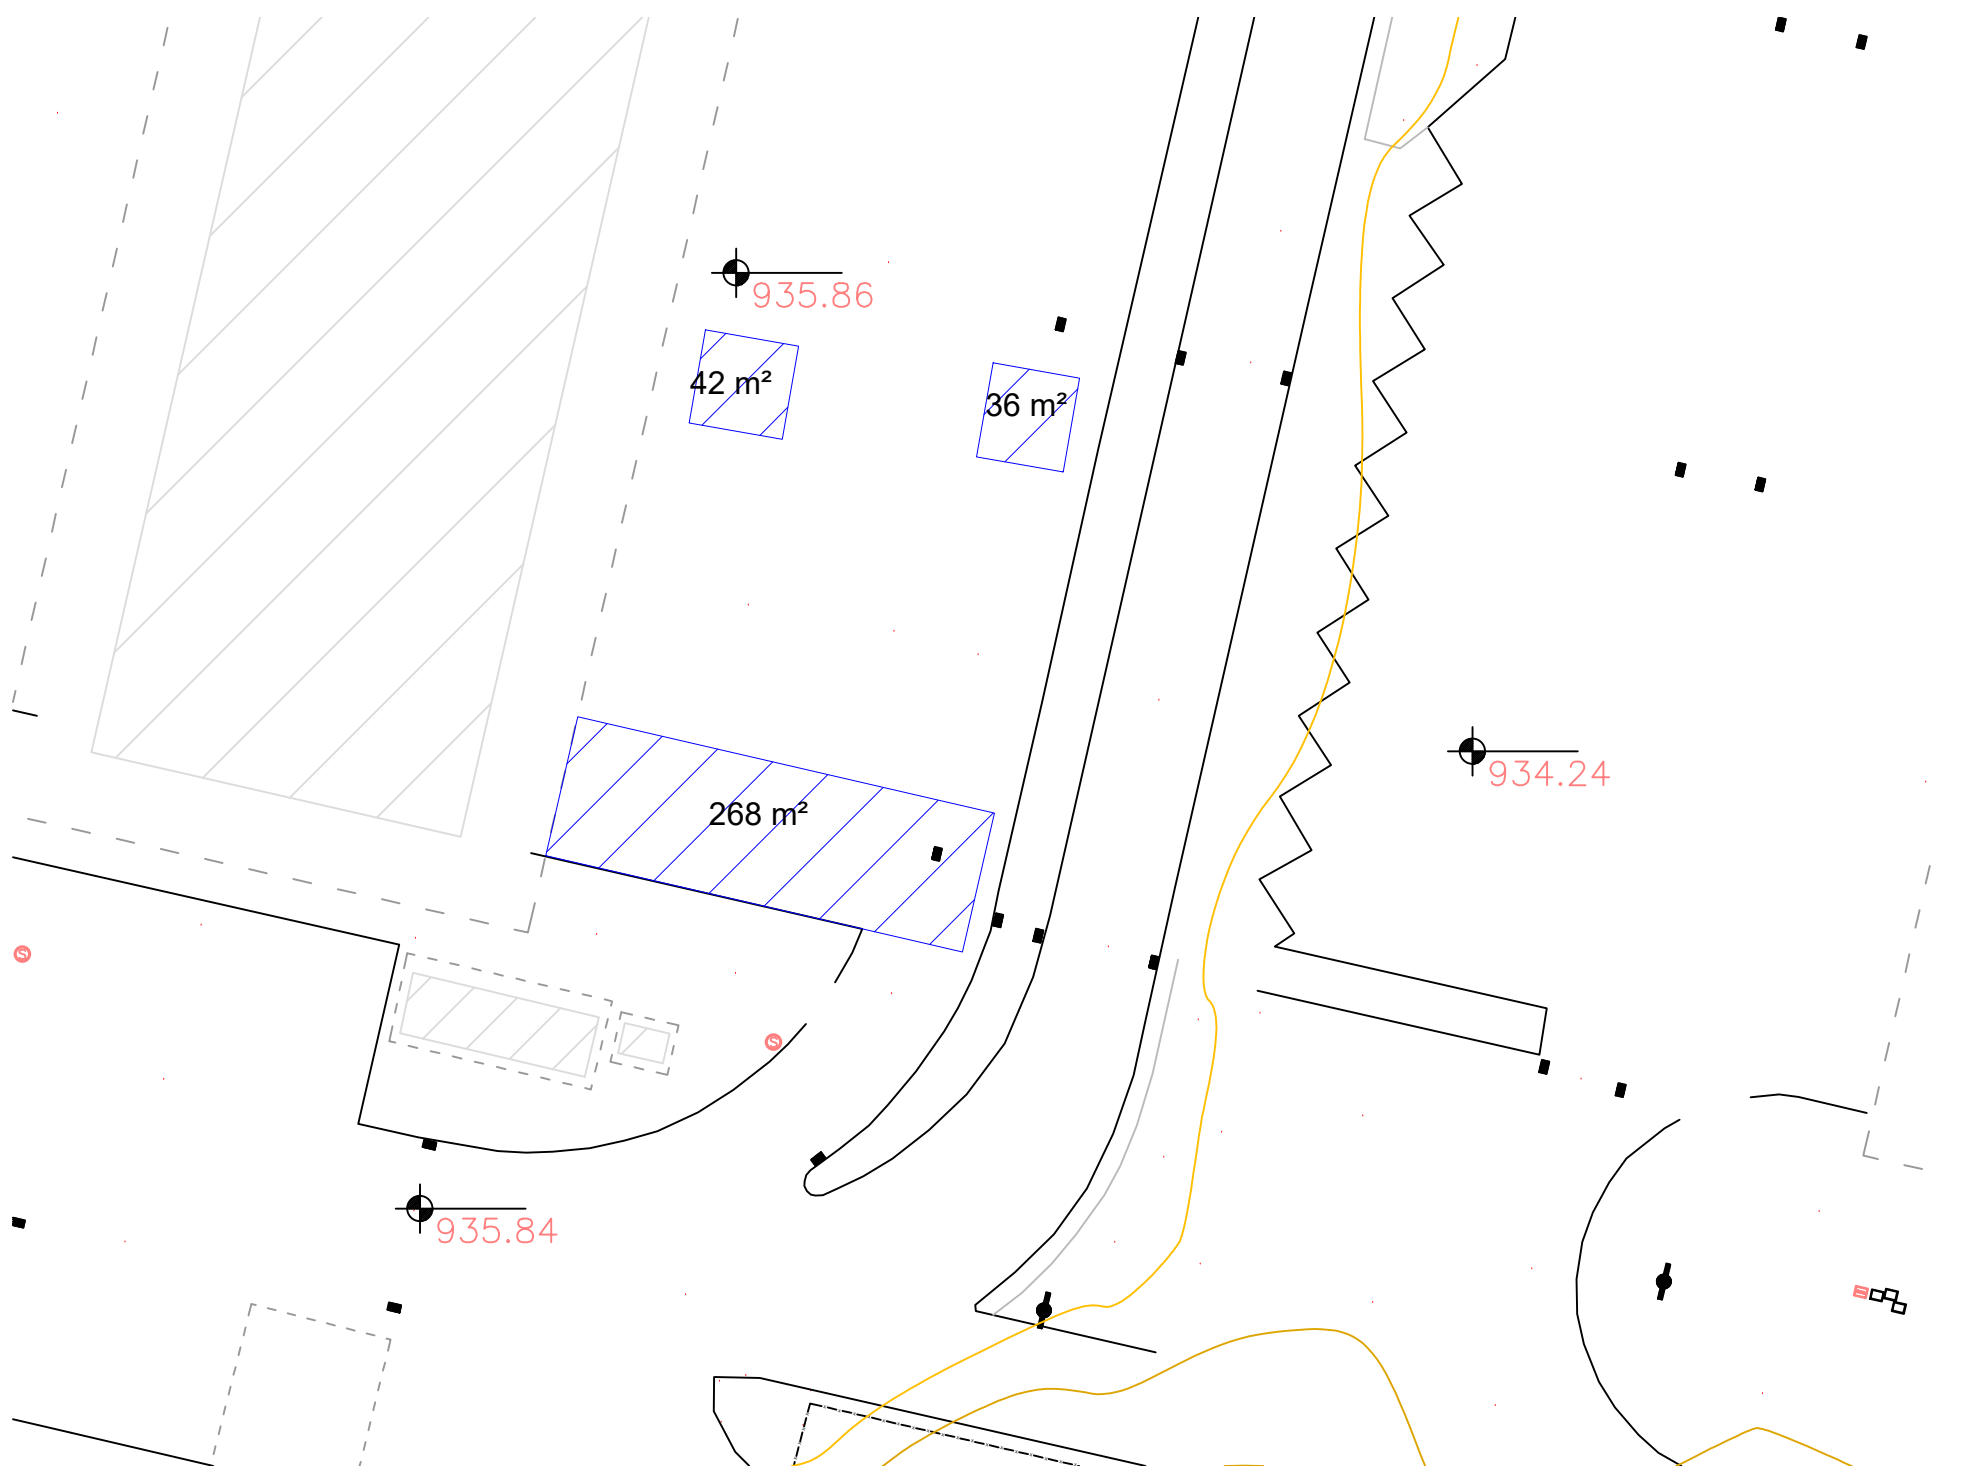

ÁREA 5 - FUNDOS PAVILHÃO C
ESCALA 1:500

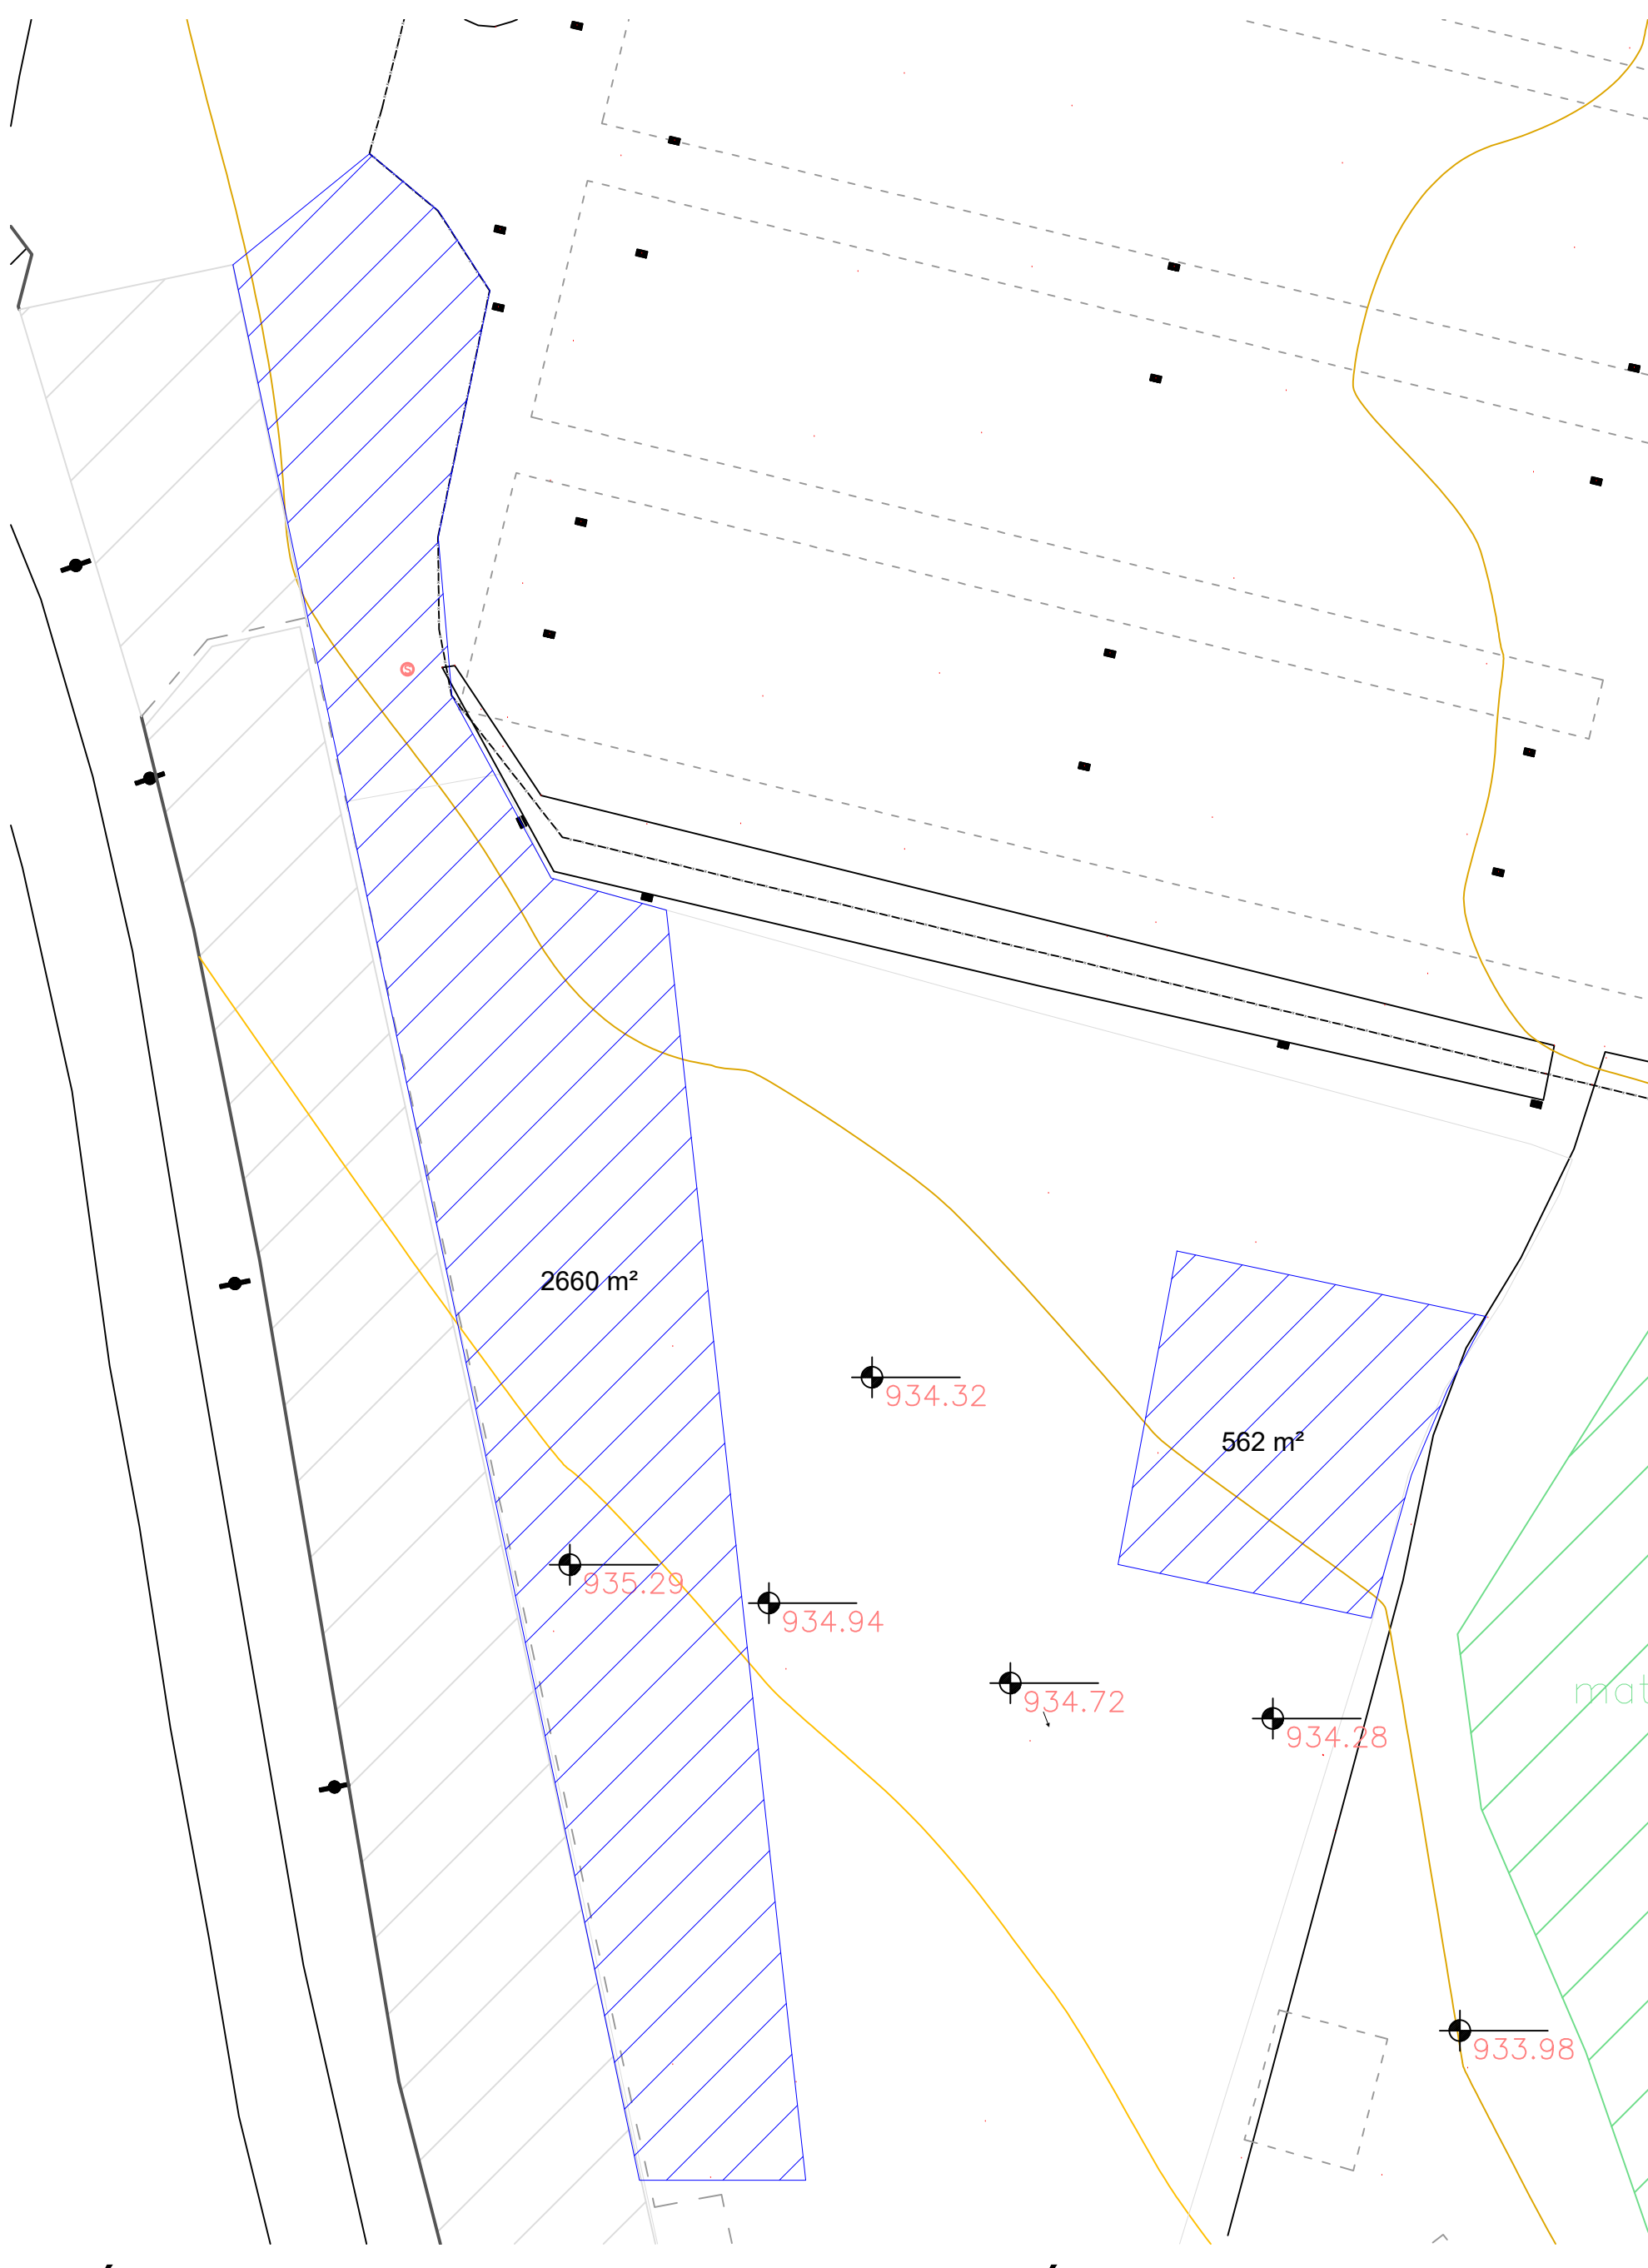


ÁREA 17 - MERCADO PRODUTOR - ÁREA EXTERNA
ESCALA 1:500

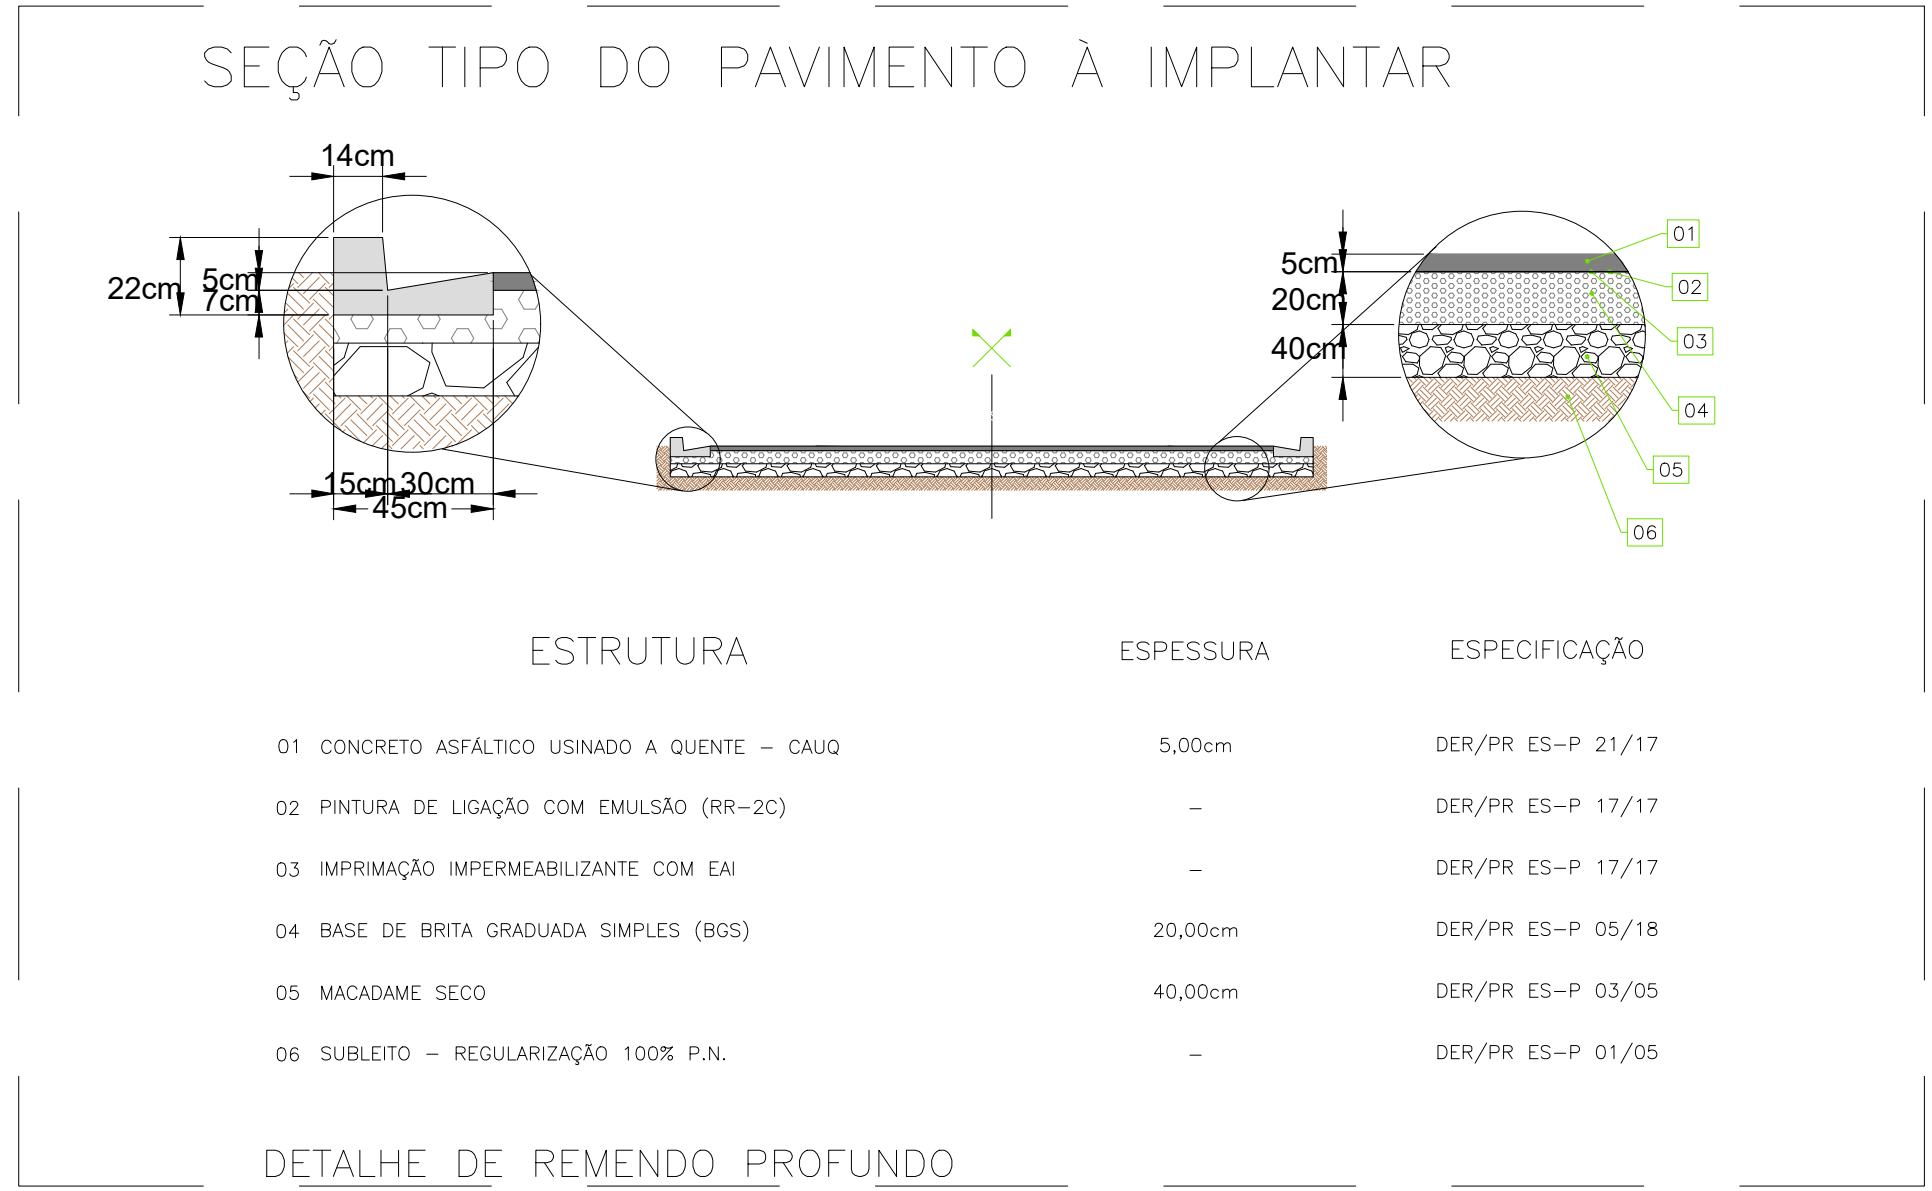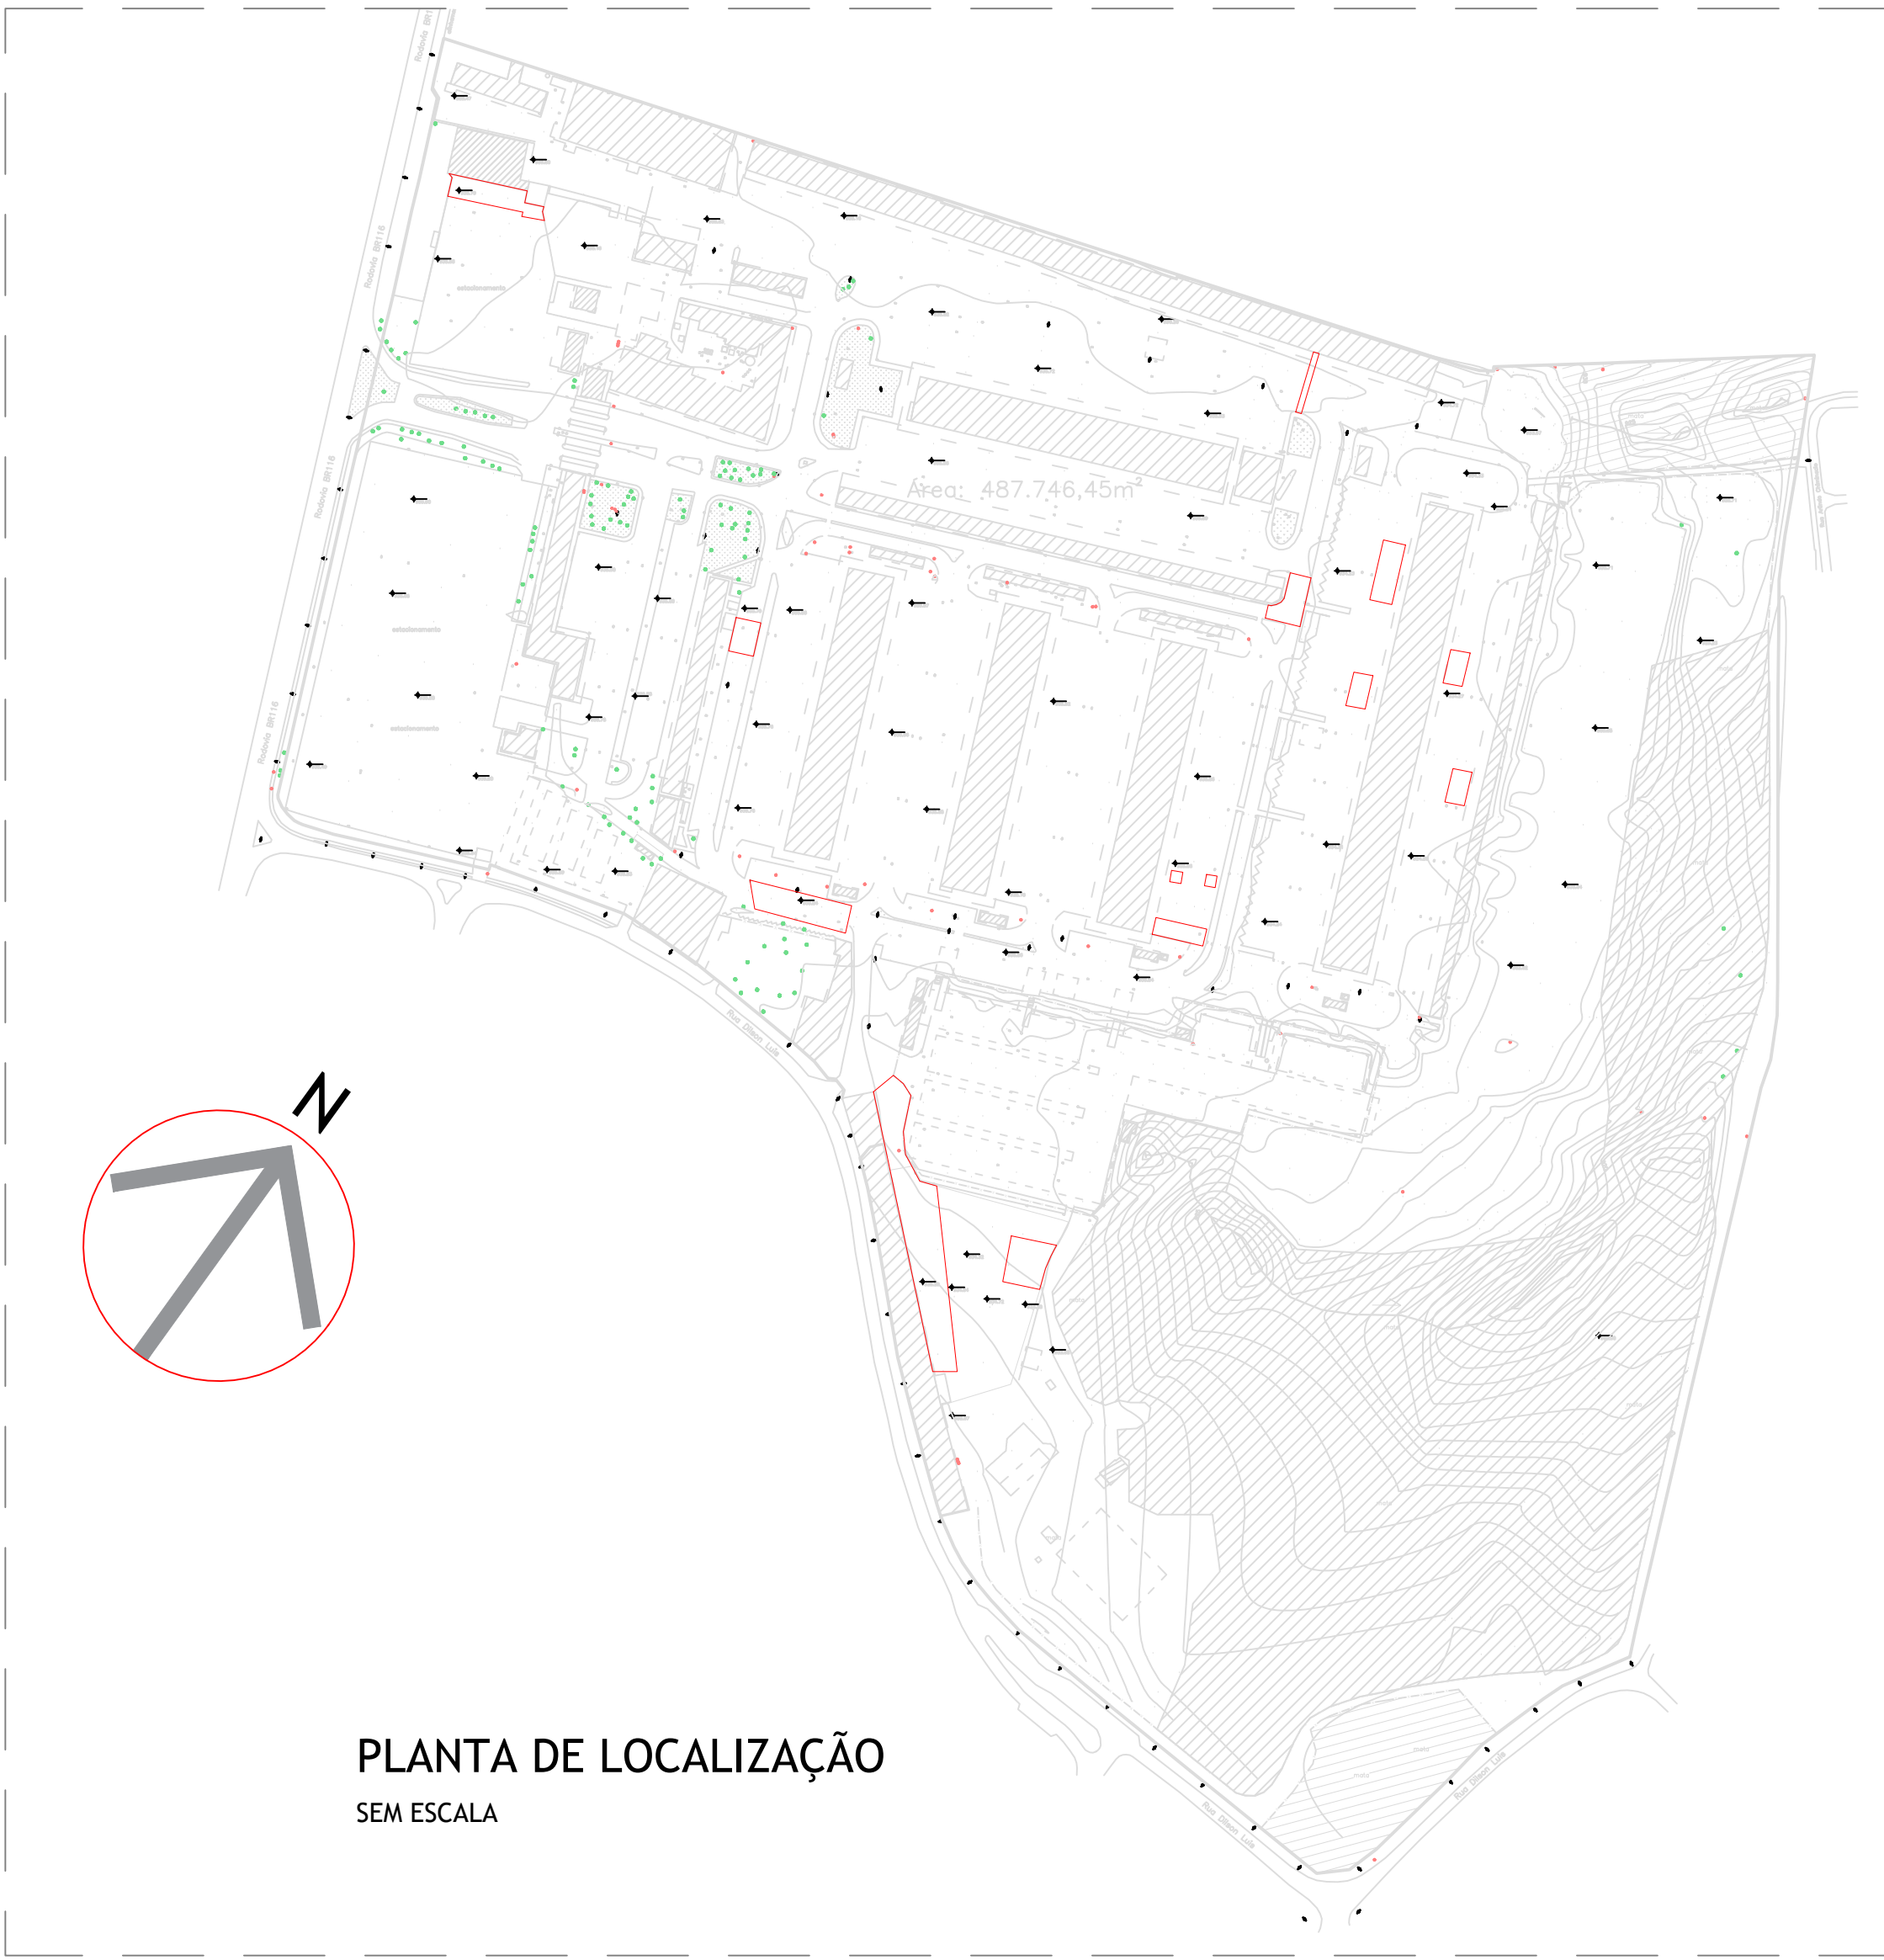

QUADRO DE ÁREAS

LOCAL		ÁREA
01	FRETE BORRACHARIA	582 m²
02	PAV. F E PAV. E	109 m²
03	PAVILHÃO D E PAV. H	398 m²
04	PAV. M	255 m²
05	FRETE SINDARUC	388 m²
06	FUNDOS PAV. G	386 m²
07	PAV. DOCAS E PAV. D	607 m²
08	FUNDO PAV. C	346 m²
09	FUNDO MERCADO PRODUTOR	3222 m²

	CEASA / PR	01/01
	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.	
DIENH- DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA		01
REMEMO PROFUNDO NA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA		REVIS
		INDICADA
		MAIO/2023
PROJETO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 09/1070214991/0	ASSINADO: RAFAEL GOMES DA SILVA	
APROVADO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 09/1070214991/0		
ELABORADO: GABRIELE DINIZ		DIRETORIA


[illegible]

QUANTITATIVOS SÍMBOLOS	
	15,60m ²
QUANTITATIVOS SETAS Á REMOVER	
	1,37m ³
	1,87m ³


  	02 Unidades
	02 Unidades


CEASA / PR	
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.	
DIENGE - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	
DOCS. PRELIMINAR SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PROVISÓRIA NA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA DT DE EMISSÃO 01/07 PLANO Nº 01 REVISÃO REV0 PROJETO INDICADA DATA JUNHO/2023	
PROJETO RAFAEL GOMES DA SILVA CEASA SP-5070214991-0	DATA RAFAEL GOMES DA SILVA
ENQ. DE PLO RAFAEL GOMES DA SILVA CEASA SP-5070214991-0	DATA RAFAEL GOMES DA SILVA
DESENVOLVIDA STEFANY ANDRADE	DESENVOLVIDA DIRETORIA

QUANTITATIVOS PORTARIA EXTERNA	
SINALIZAÇÃO VERTICAL	
R-3 	01 Unidade
R-6c 	05 Unidades
R-19/20 	03 Unidades
R-24a 	03 Unidades
R-1 	01 Unidade

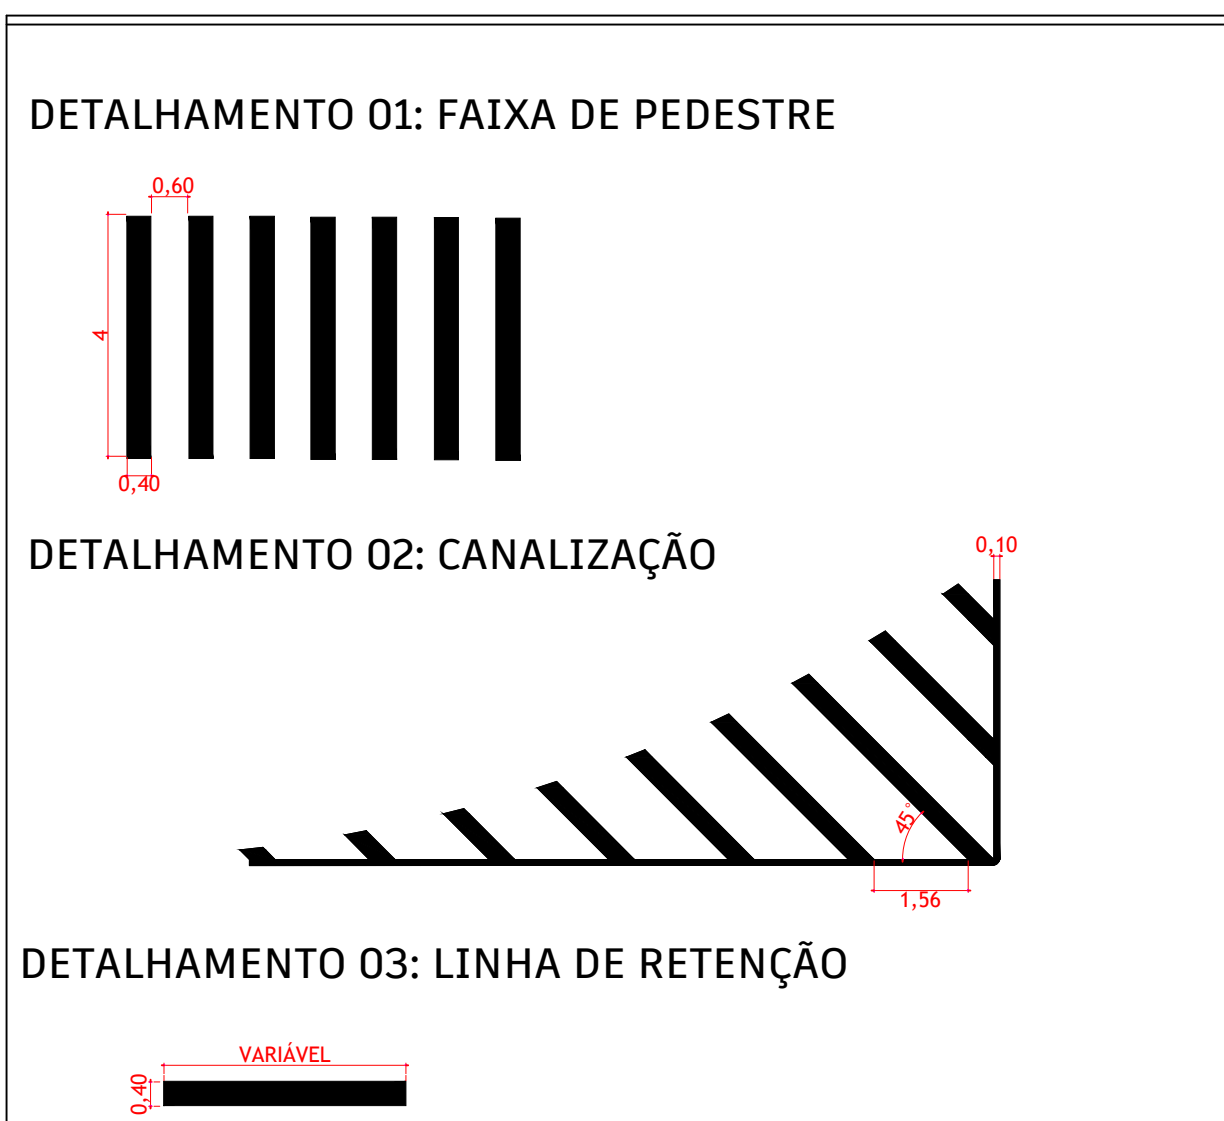


SINALIZAÇÃO VERTICAL	
R-4b 	02 Unidades
R-6c 	01 Unidade
R-19/20 	06 Unidades
R-24a 	02 Unidades
R-1 	06 Unidades
R-25c 	02 Unidades
R-4a 	03 Unidades
A-18 	02 Unidades
R-37 	02 Unidades

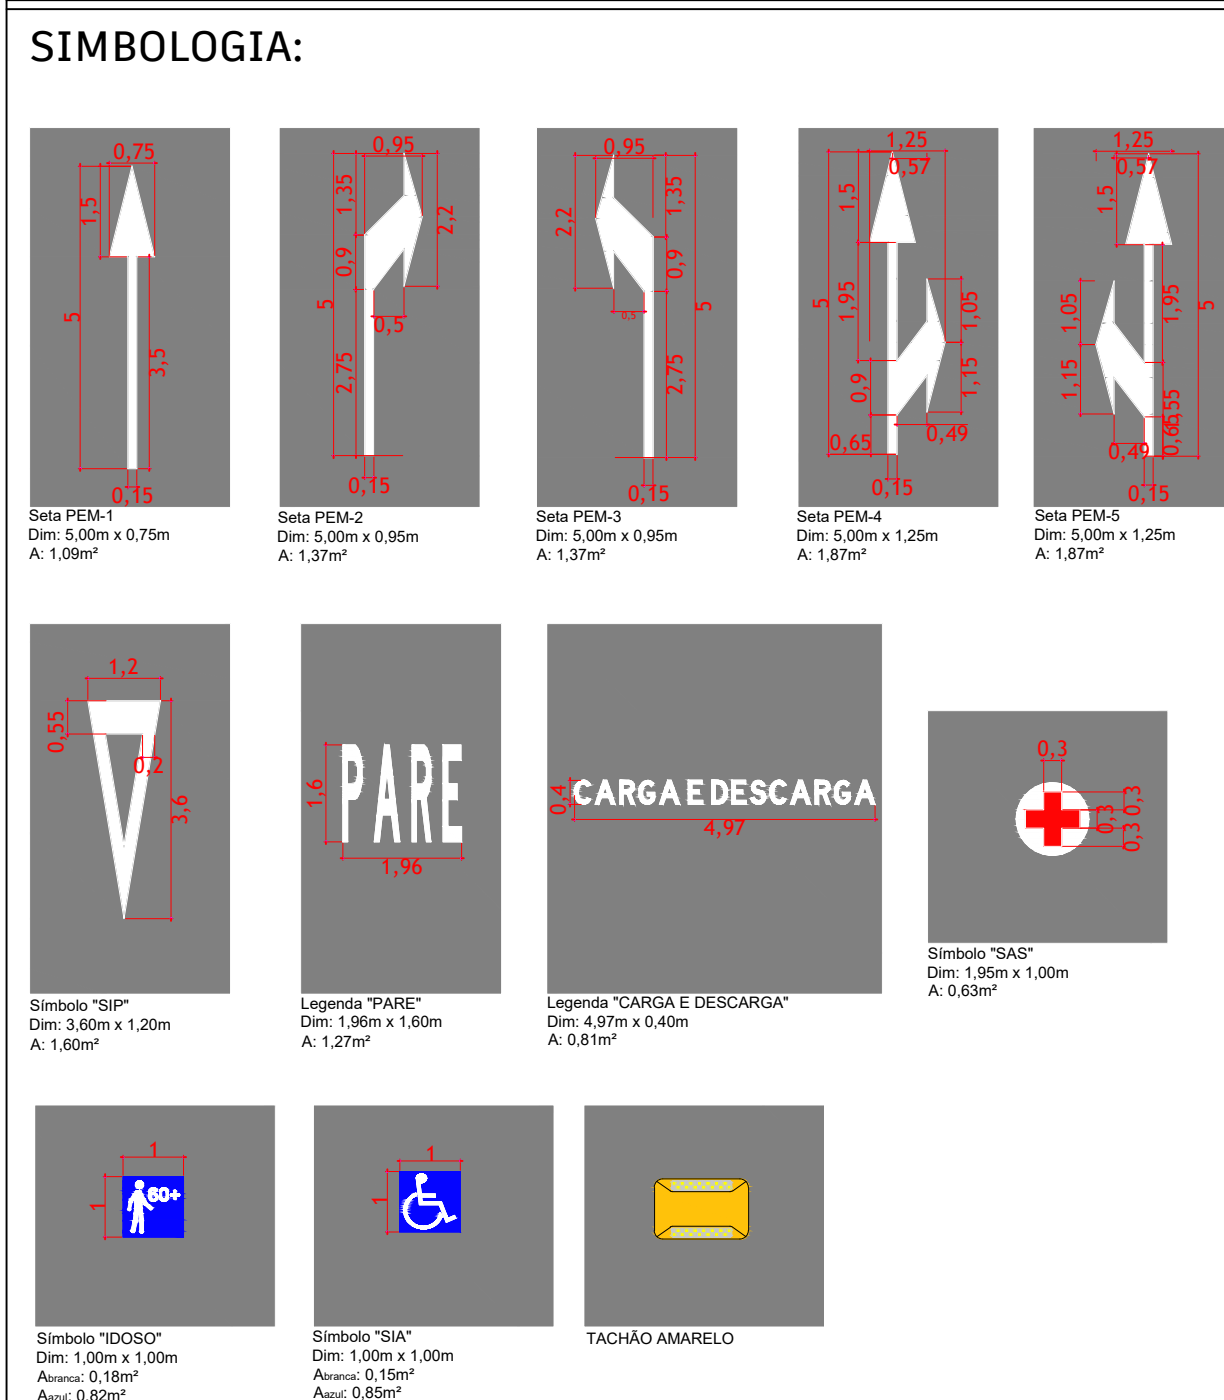[illegible]

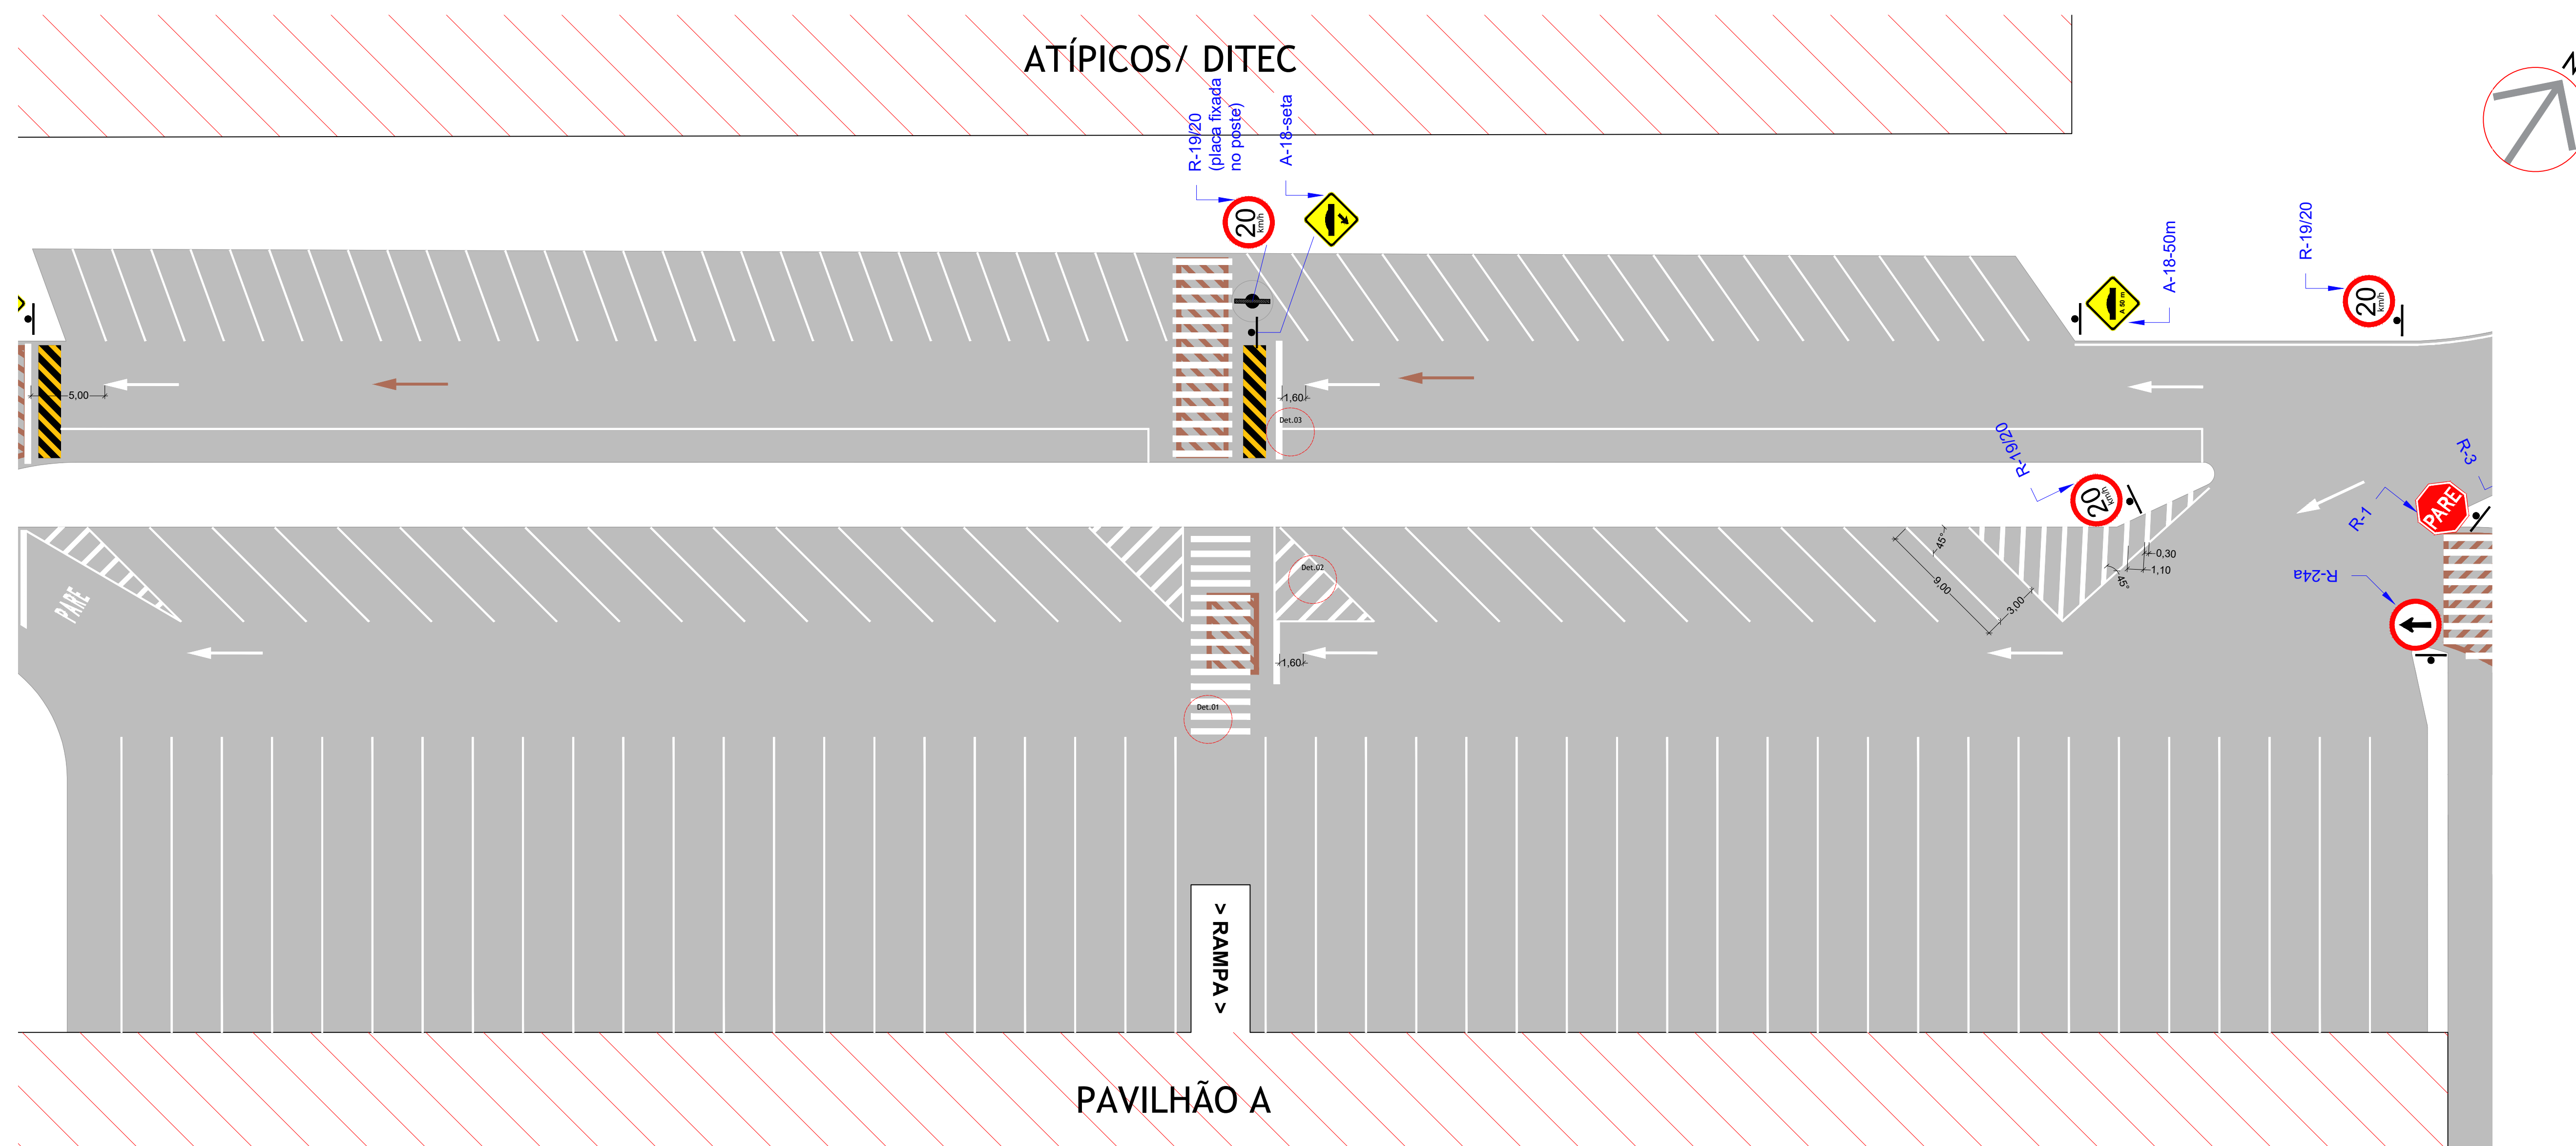



PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PAVILHÃO ATÍPICOS DITEC/ PAVILHÃO A
ESCALA 1:200

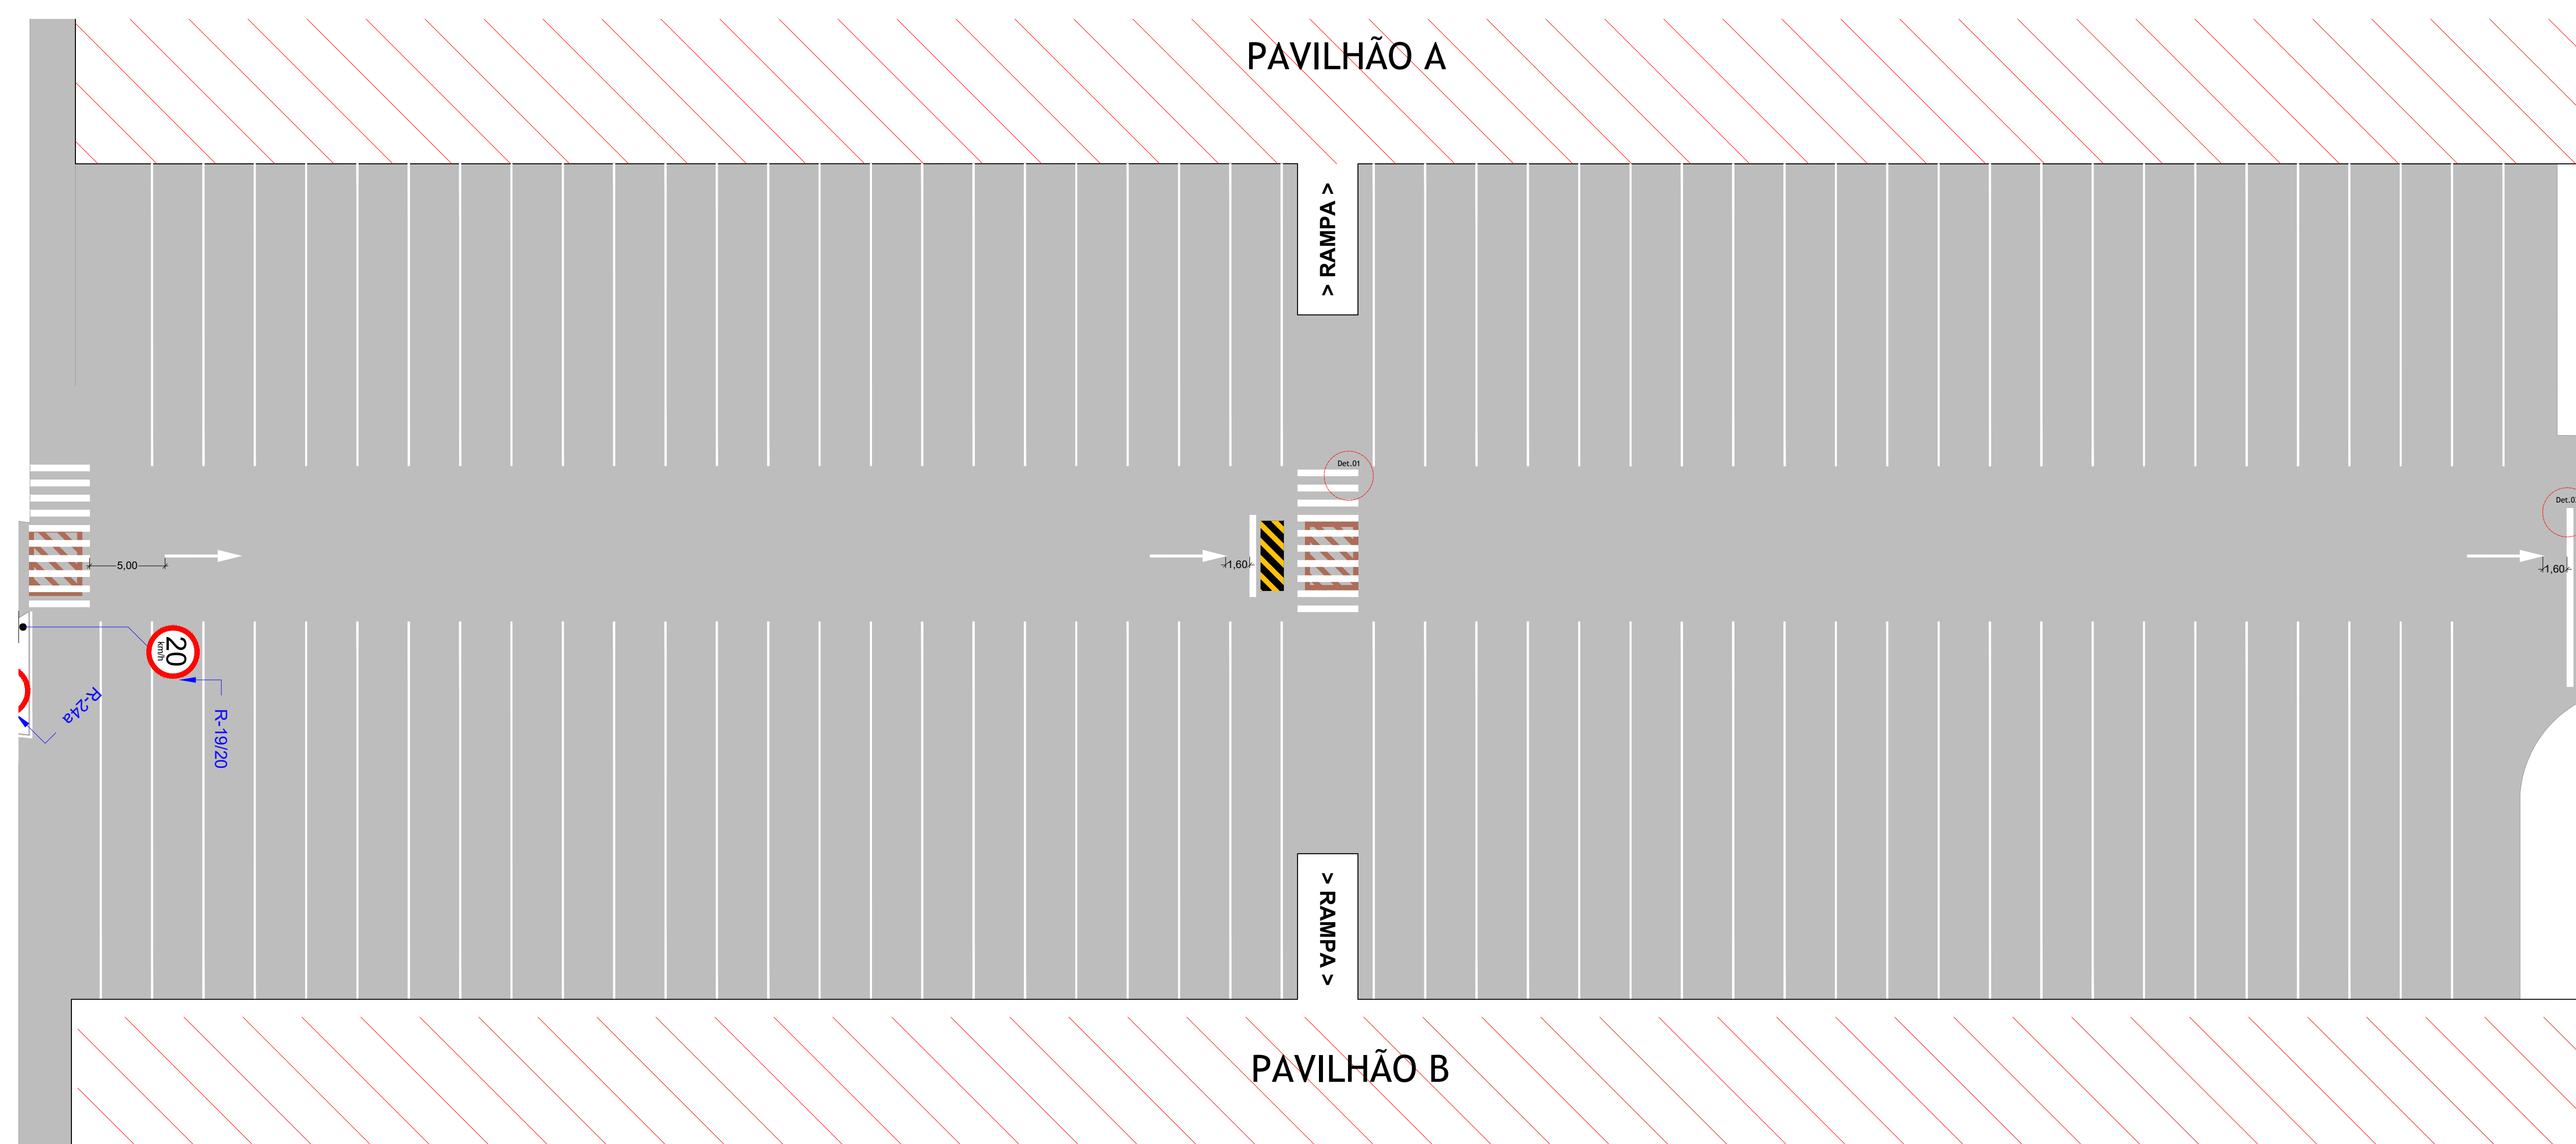


PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PAVILHÃO A / PAVILHÃO B
ESCALA 1:200

QUANTITATIVOS ATÍPICOS DITEC /PAV. A		
SINALIZAÇÃO VERTICAL		
R-19/20		03 Unidades
R-24a		01 Unidades
R-1		02 Unidades
A-18		02 Unidades

QUANTITATIVOS ATÍPICOS DITEC / PAV. A	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	
MER - MARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO	1,607,69m
LCA - CANALIZAÇÃO	21,55m ²
LRE - LINHA DE RETENÇÃO	10,73m ²
FTP - FAIXA DE PEDESTRE	38,40m ²
LOMBADAS	22,80m ²
QUANTITATIVOS SETAS	
	7,63m ²
QUANTITATIVOS SIMBOLOS	
	11,51m ²
A REMOVER	
	2,18m ²
	31,77m ²

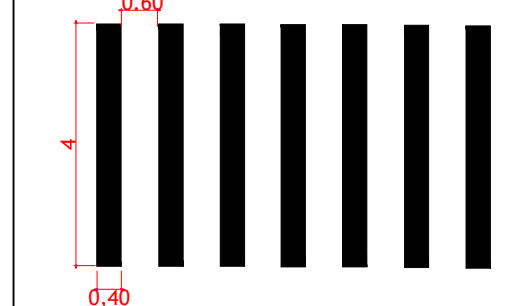




DETALHAMENTO 02: CANALIZAÇÃO

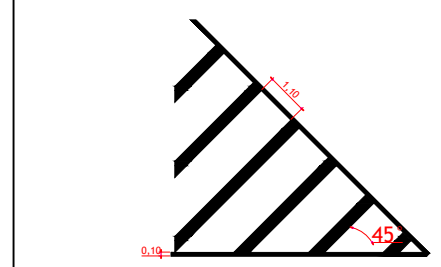



DETALHAMENTO 03: LINHA DE RETENÇÃO




SIMBOLOGIA:

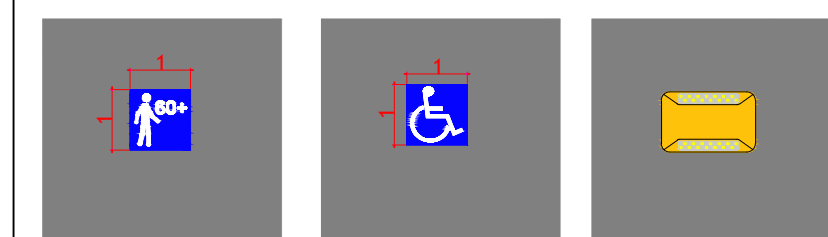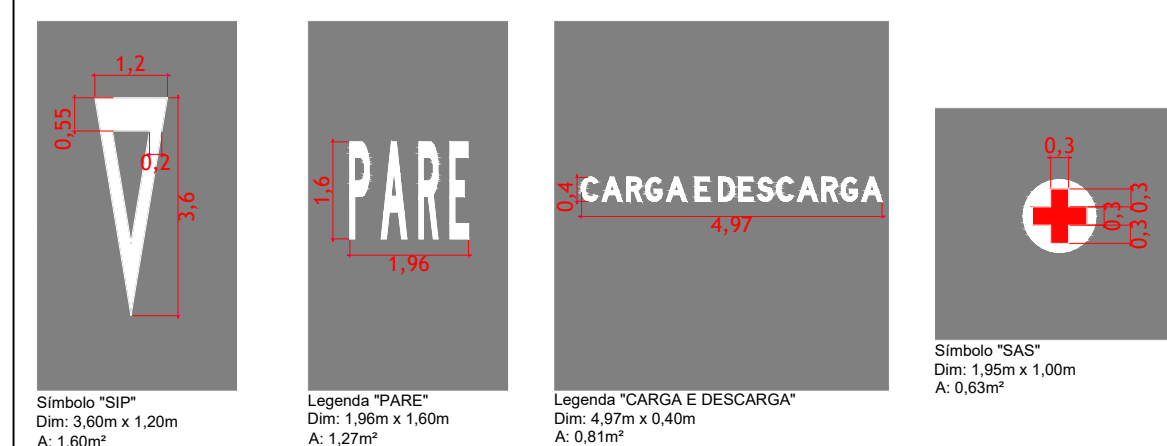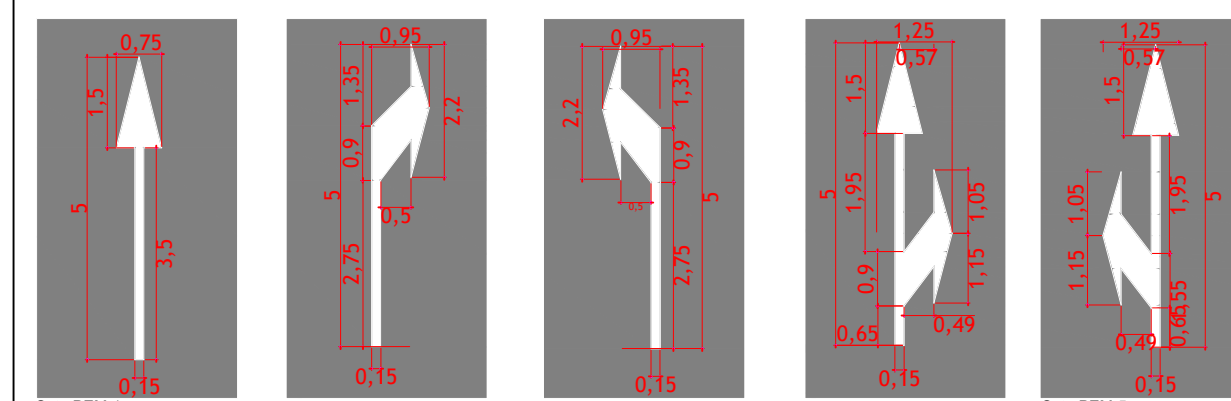


LEGENDA:

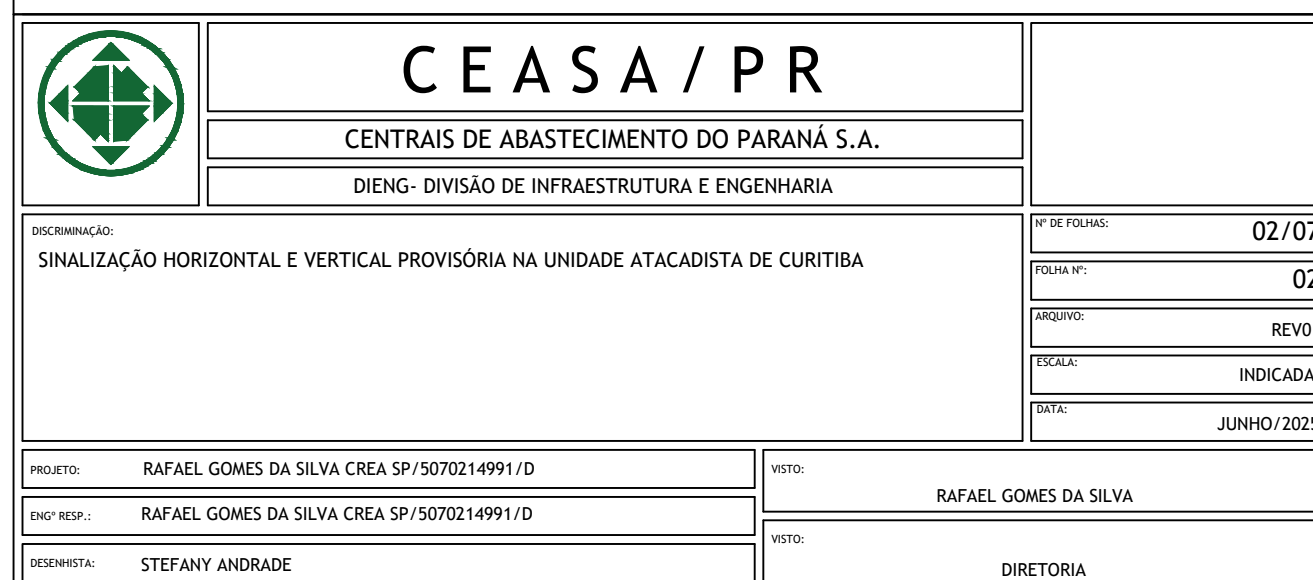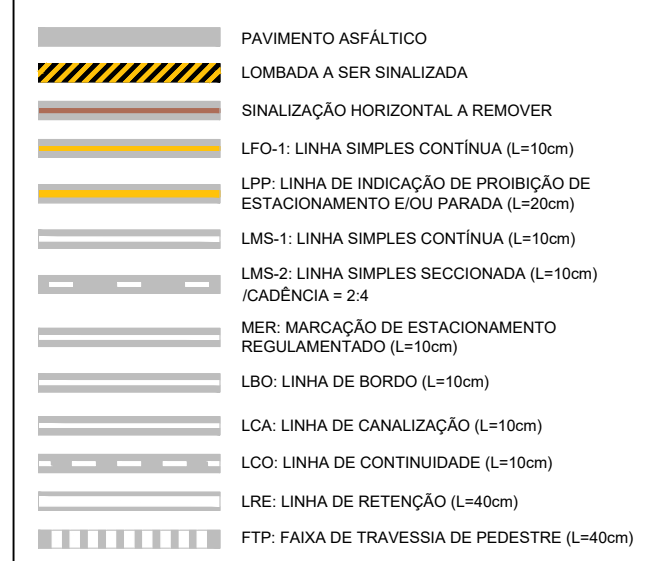





PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PAVILHÃO B/ PAVILHÃO C
ESCALA 1:200

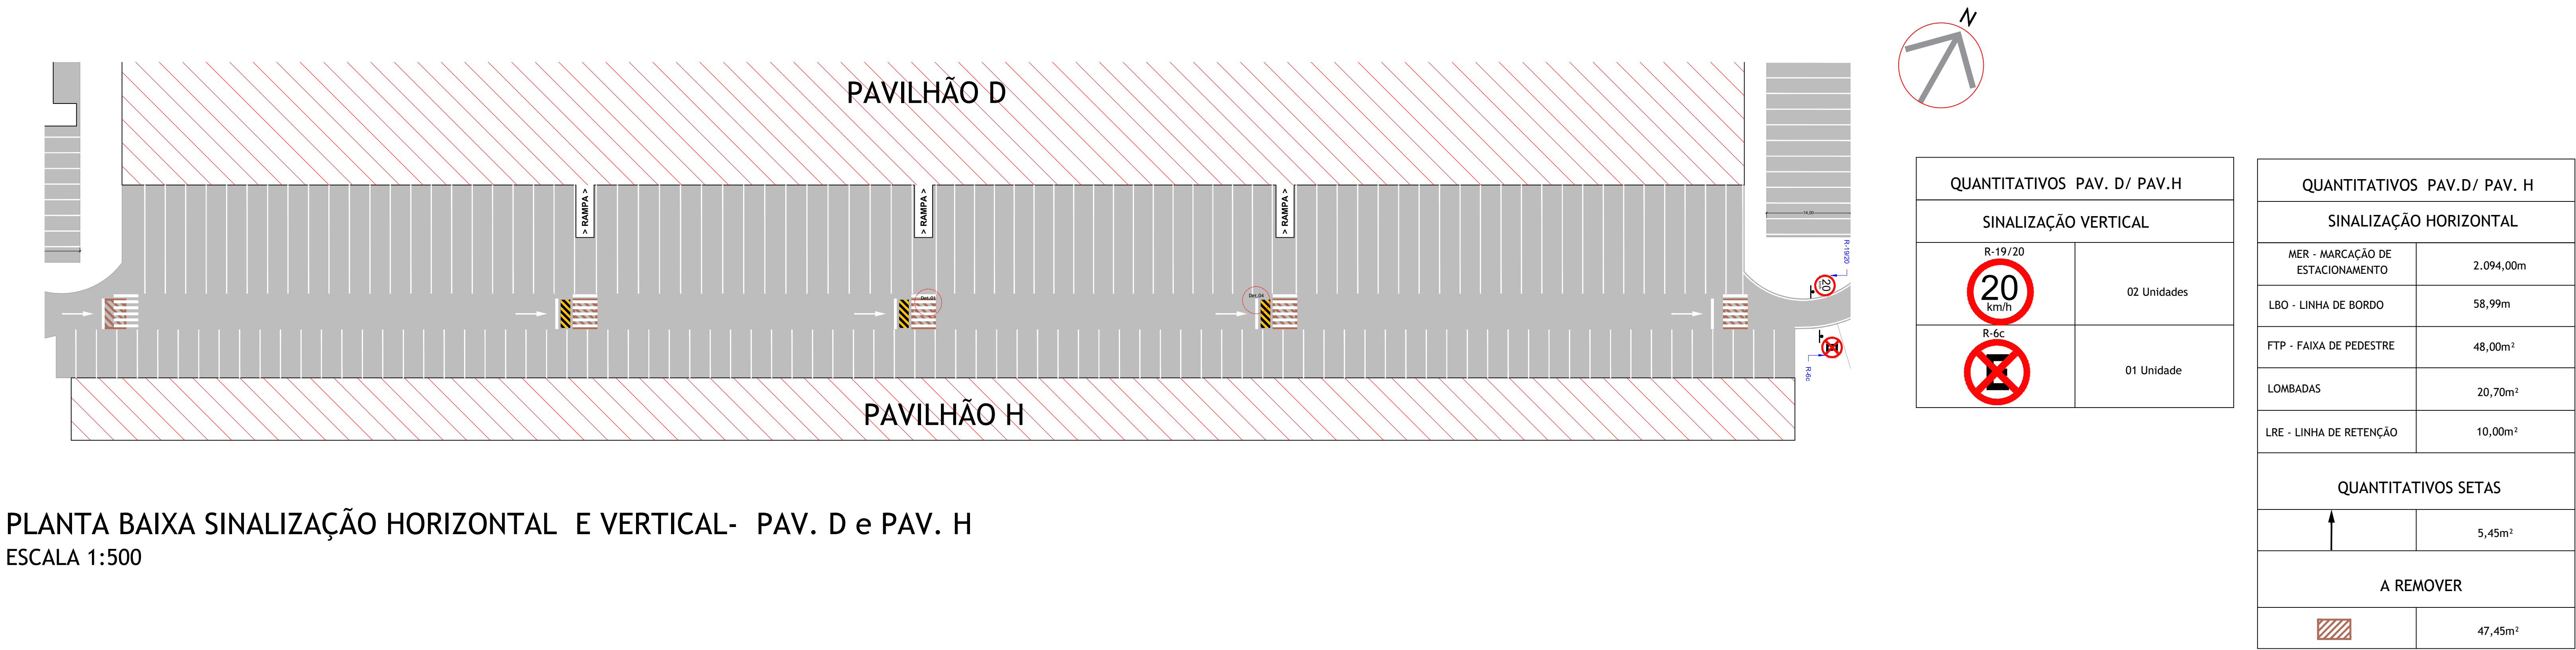


PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- PAV. D e PAV. H
ESCALA 1:500

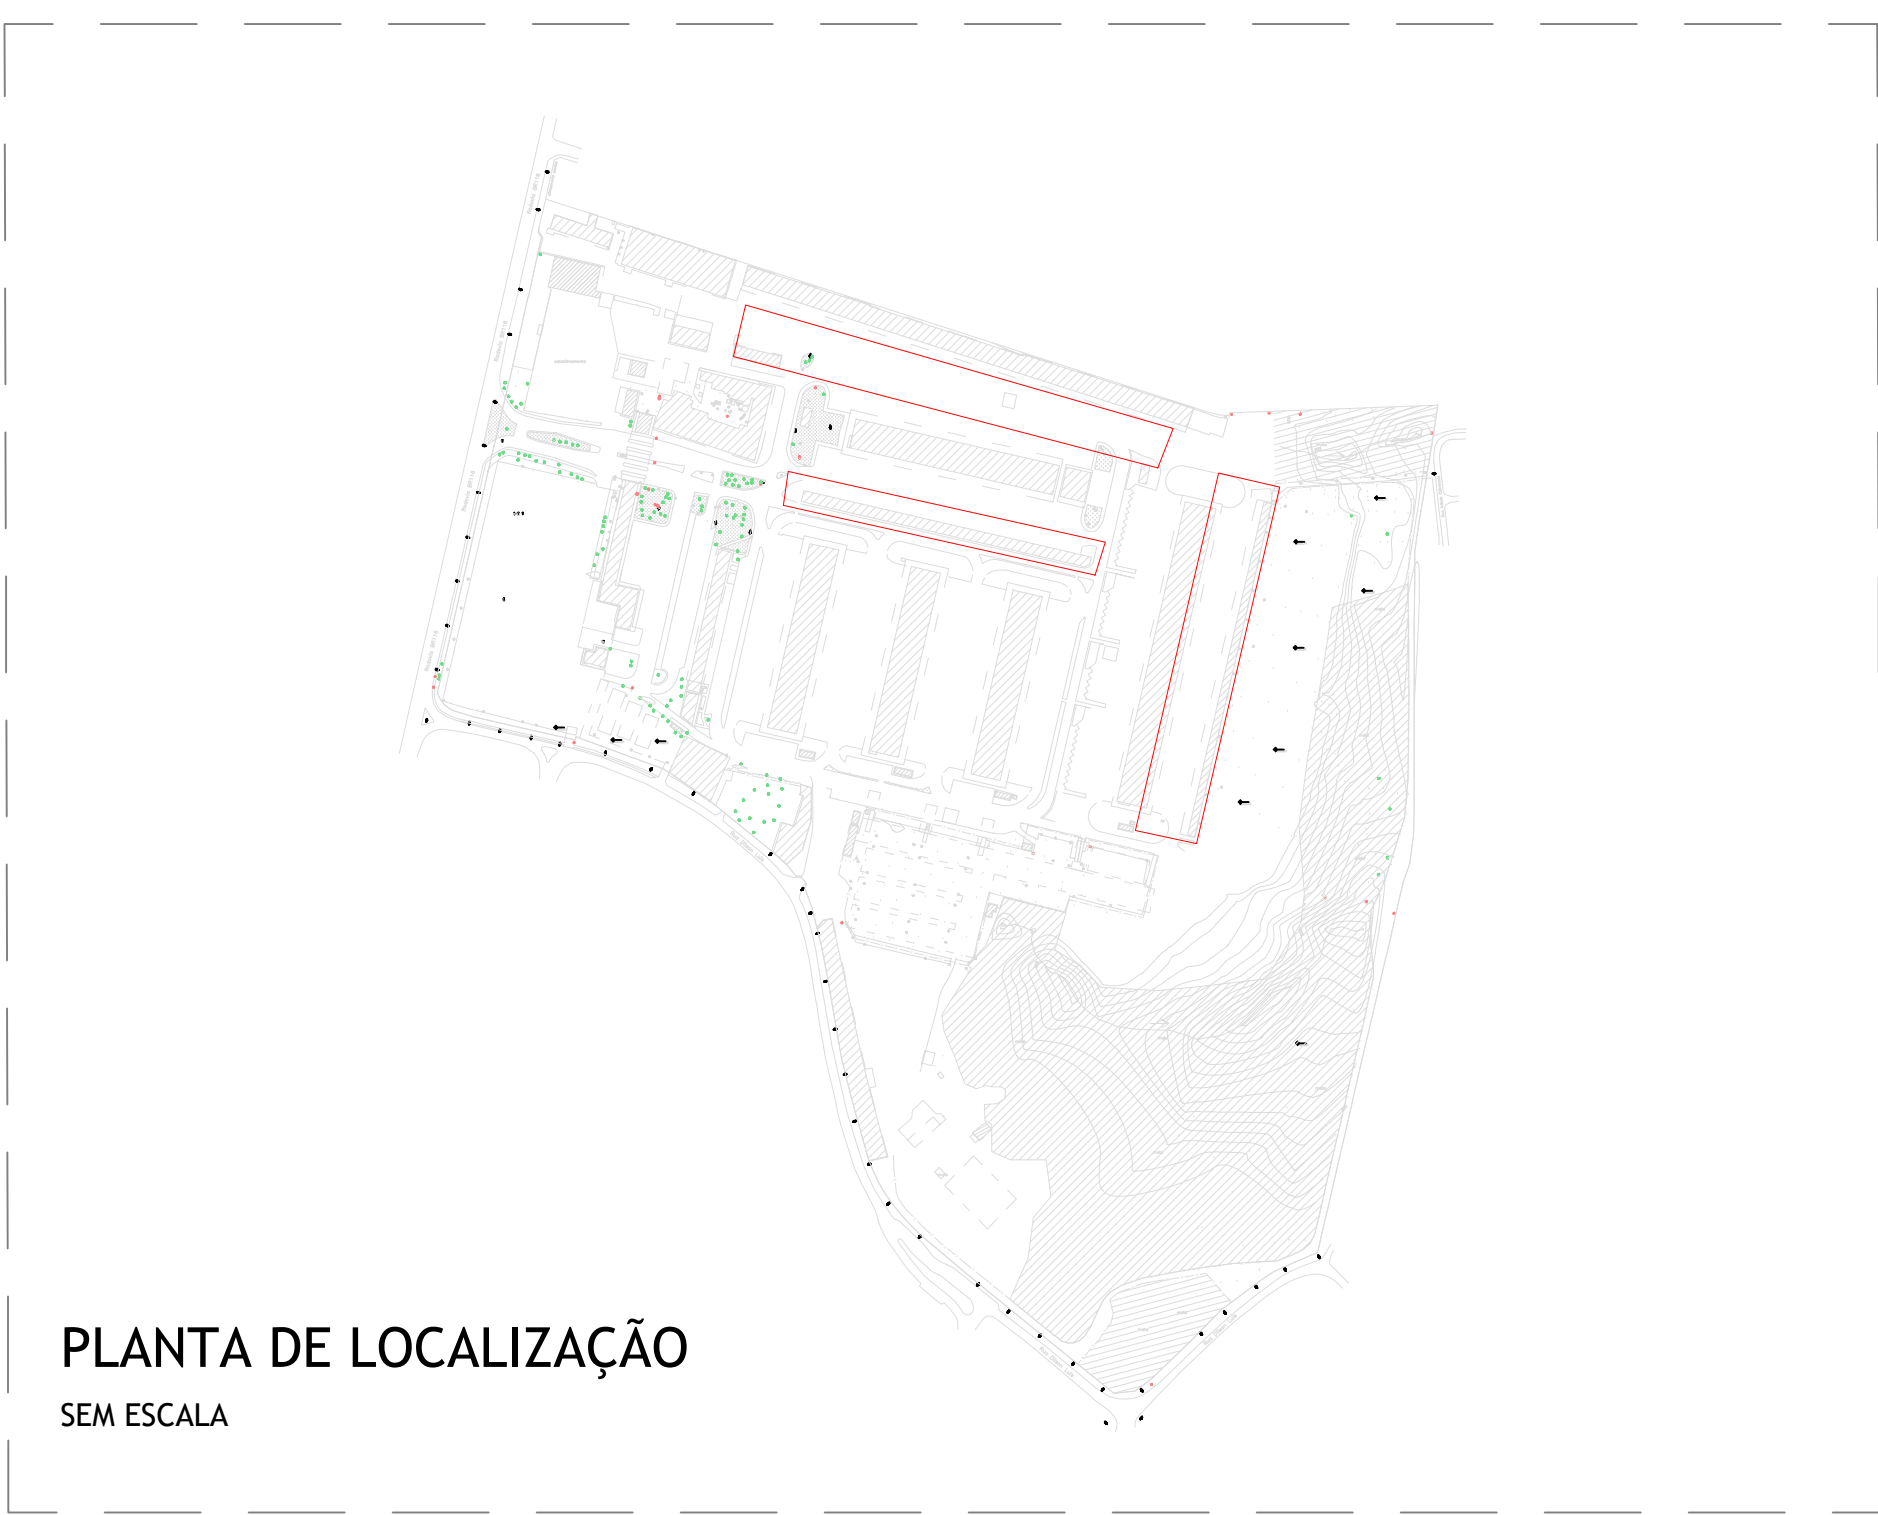

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

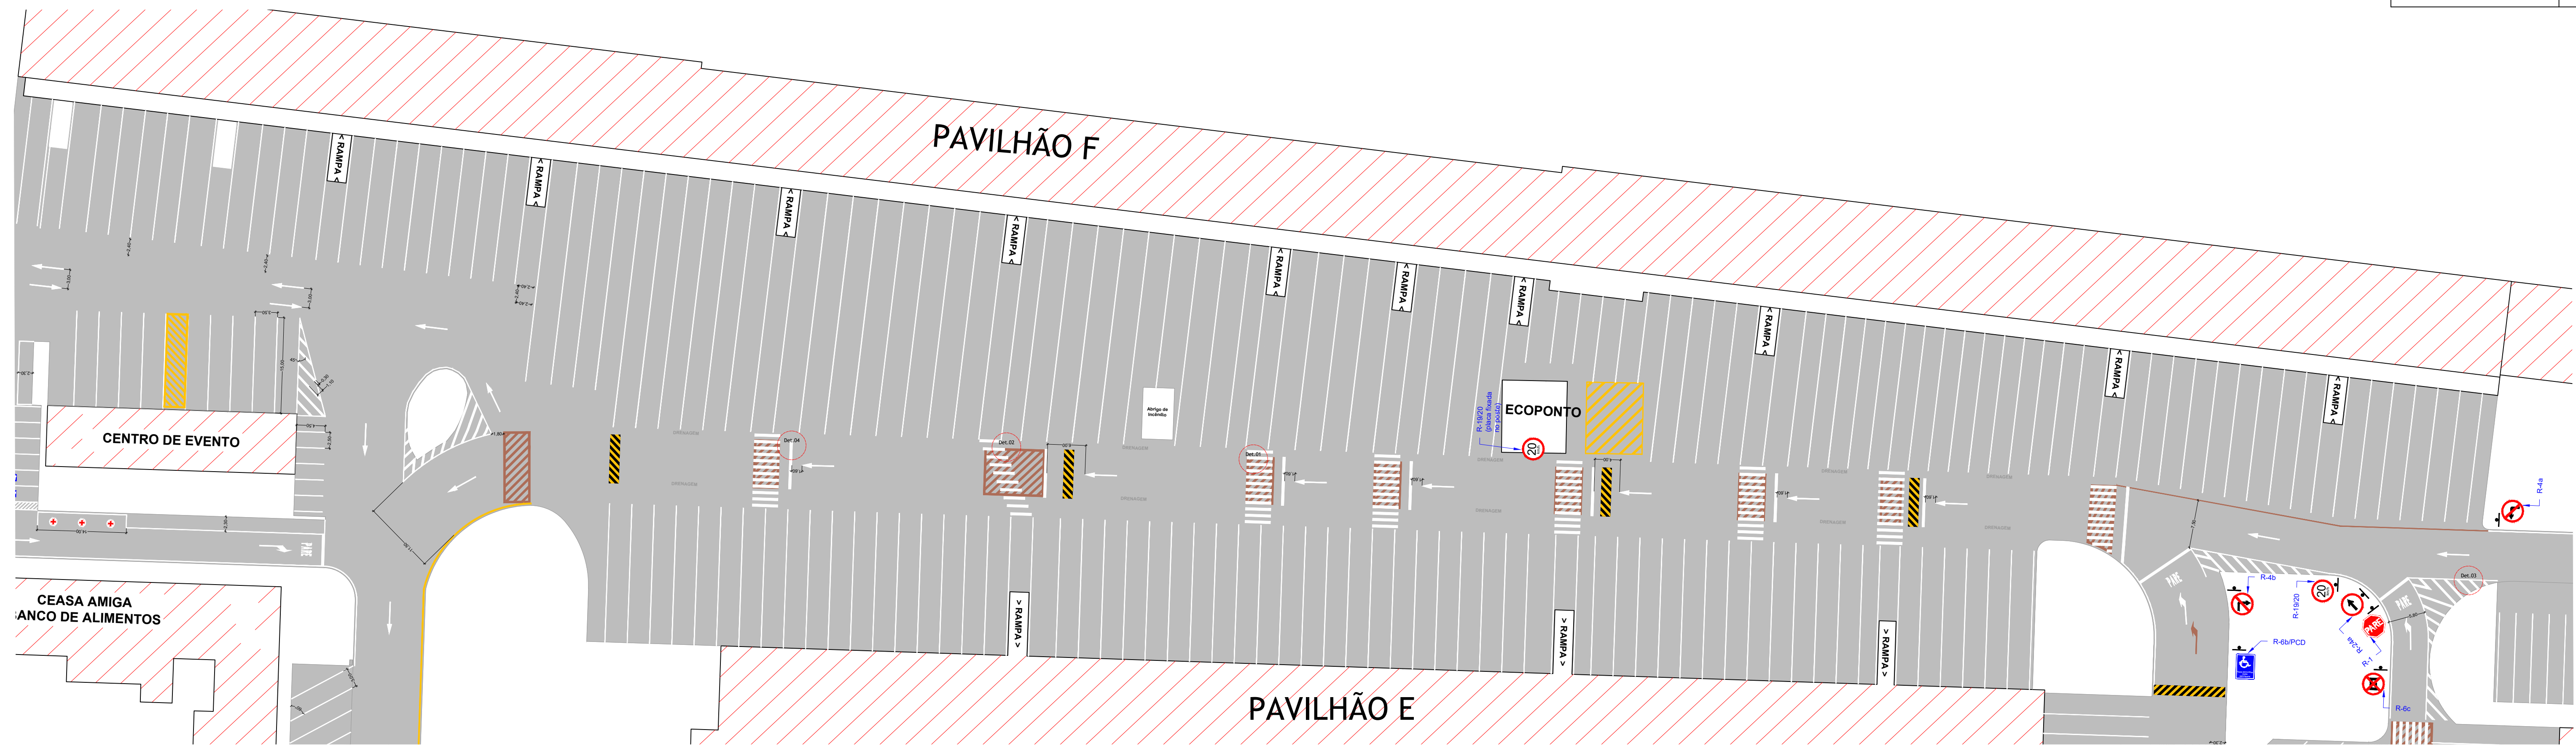


PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PAVILHÃO F/PAVILHÃO E
ESCALA 1:500

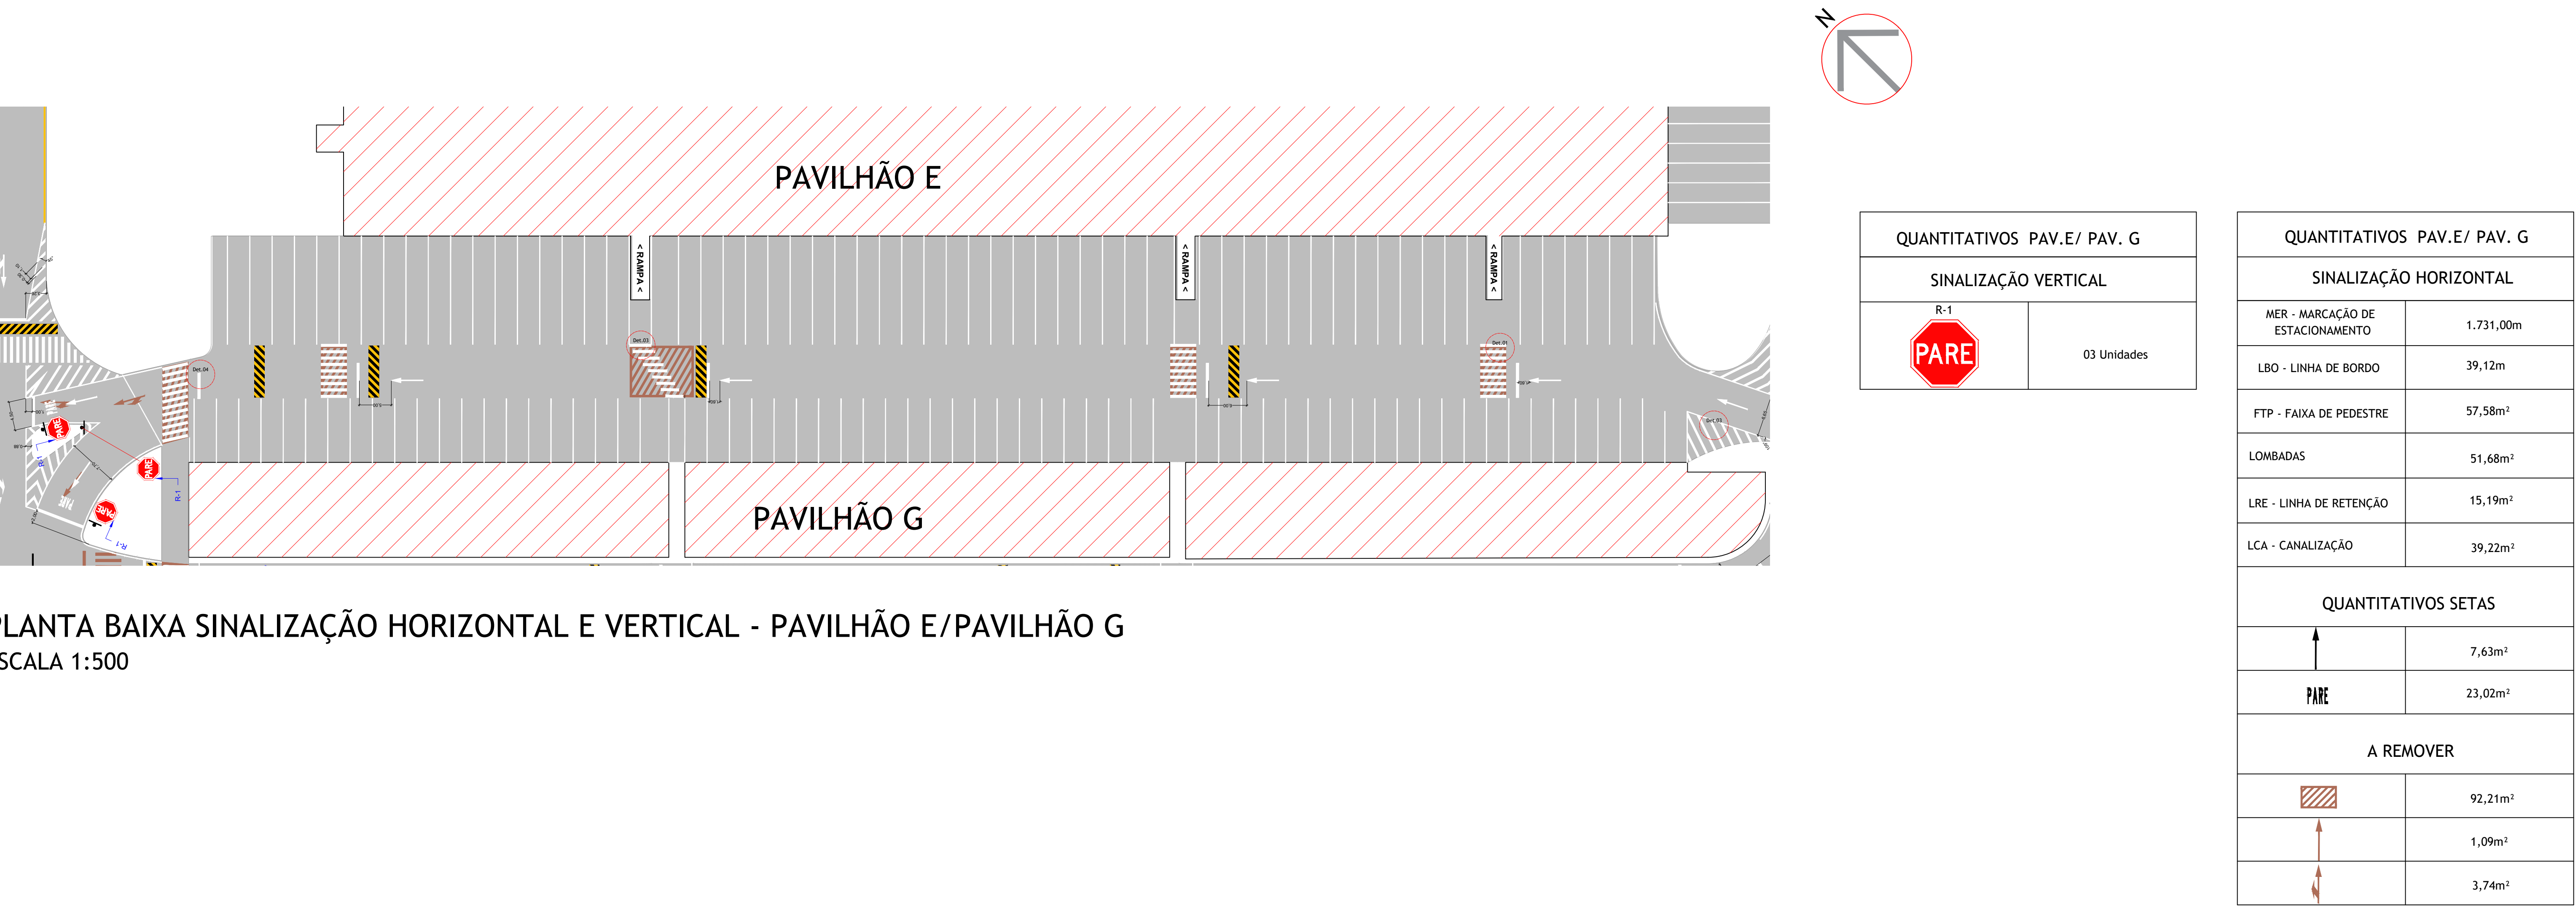


PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - PAVILHÃO E/PAVILHÃO G
ESCALA 1:500


DETALHAMENTO 01: FAIXA DE PEDESTRE

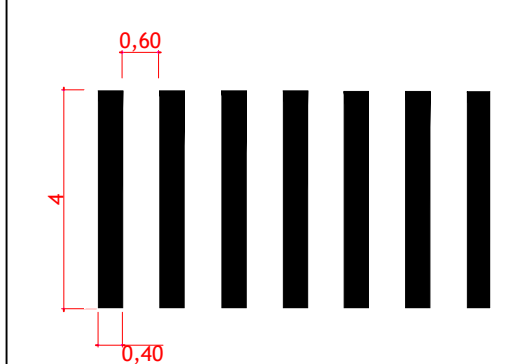


DETALHAMENTO 02: FAIXA DE PEDESTRE DIAGONAL

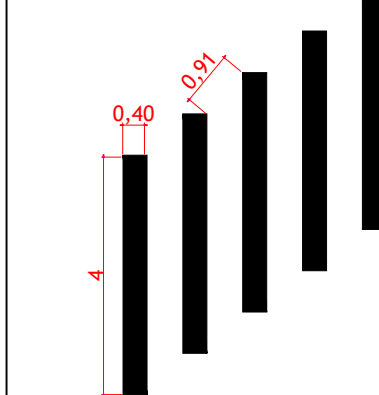


DETALHAMENTO 03: CANALIZAÇÃO

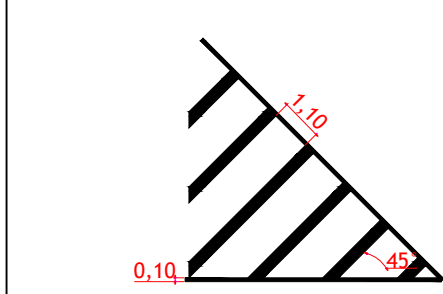


DETALHAMENTO 04: LINHA DE RETENÇÃO

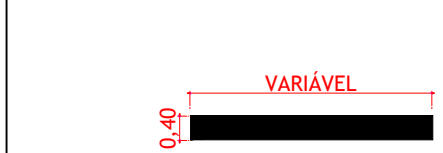


SIMBOLOGIA:

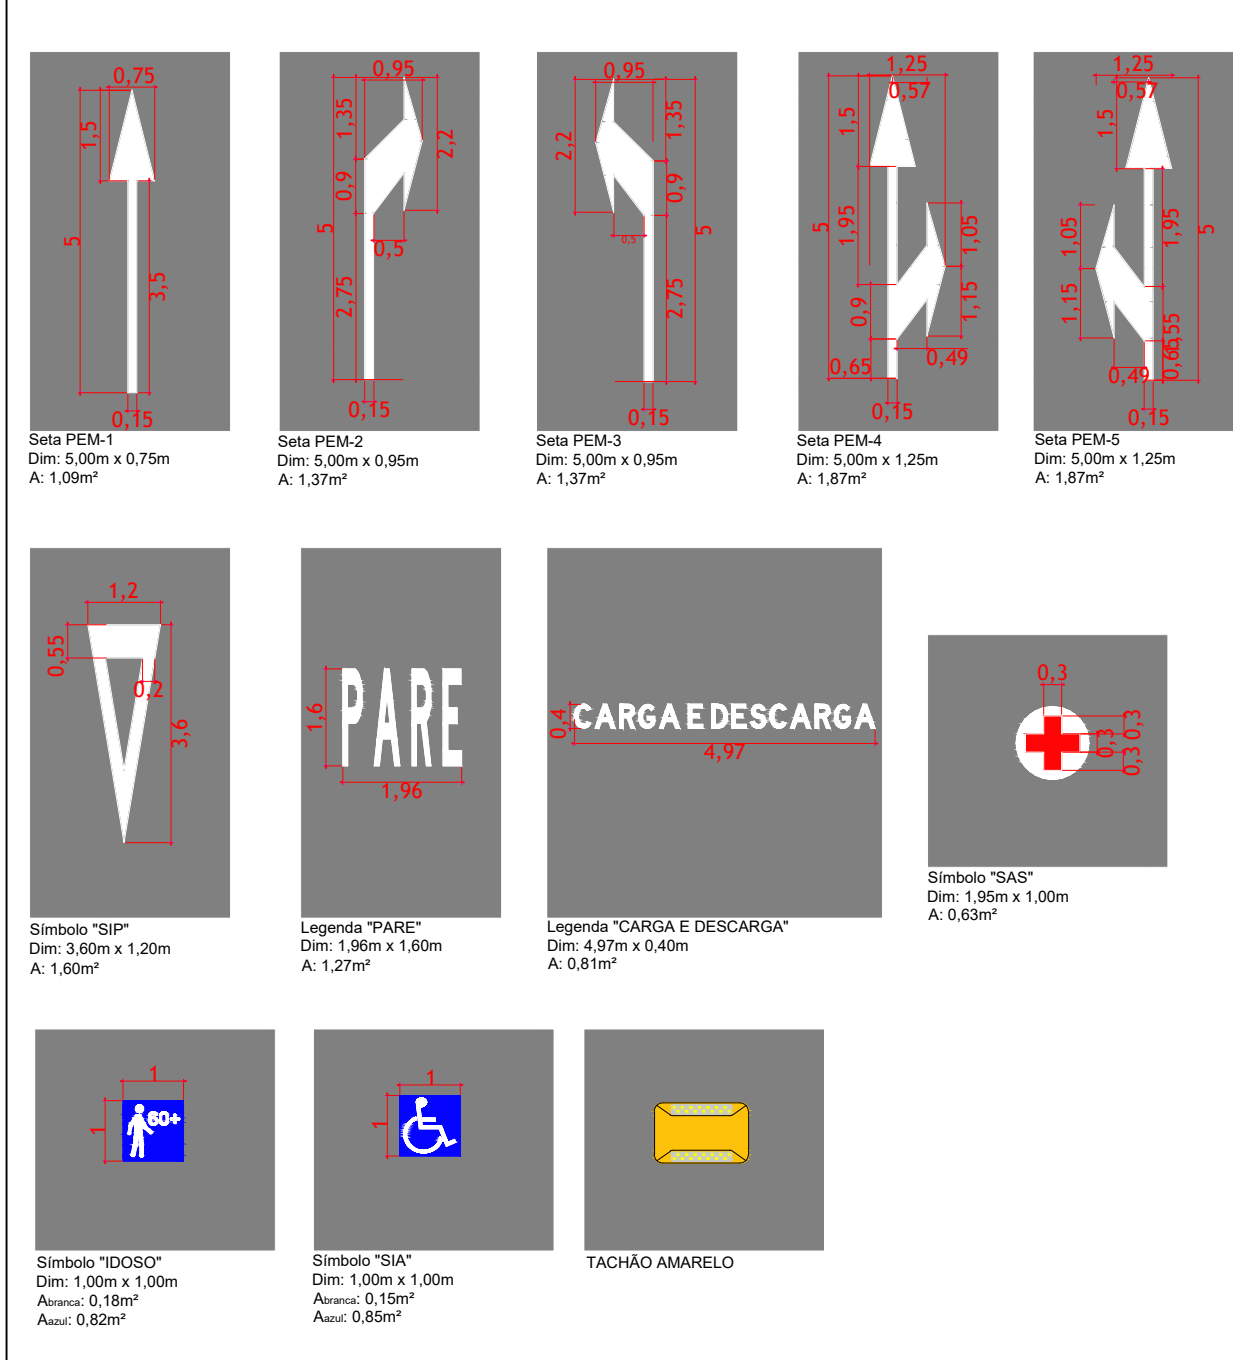


LEGENDA:

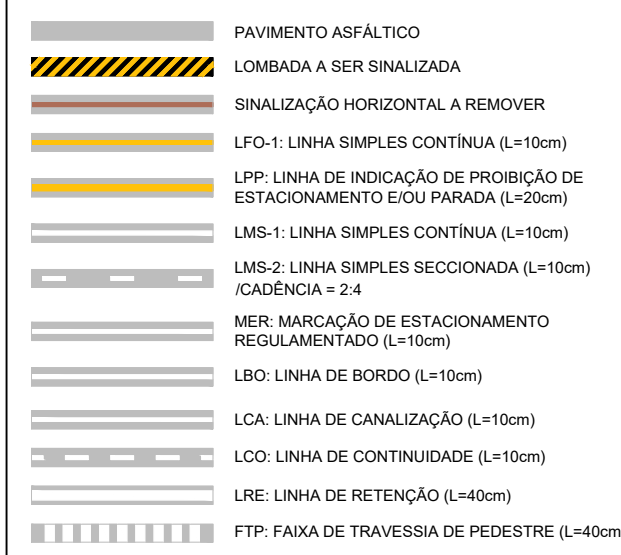


		CEASA / PR			
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.					
DEPTO- DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA					
PROJETO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PROVISÓRIA NA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA		FECHA: 04/07		FOLHA: 04	
ELABORADO: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 59150702/4991-0		REVISADO: RAFAEL GOMES DA SILVA		REVISOR: RGV	
APROVADO: STEFANY ANDRADE		DATA: 04/07/2023		INDICADA: INDICADA	

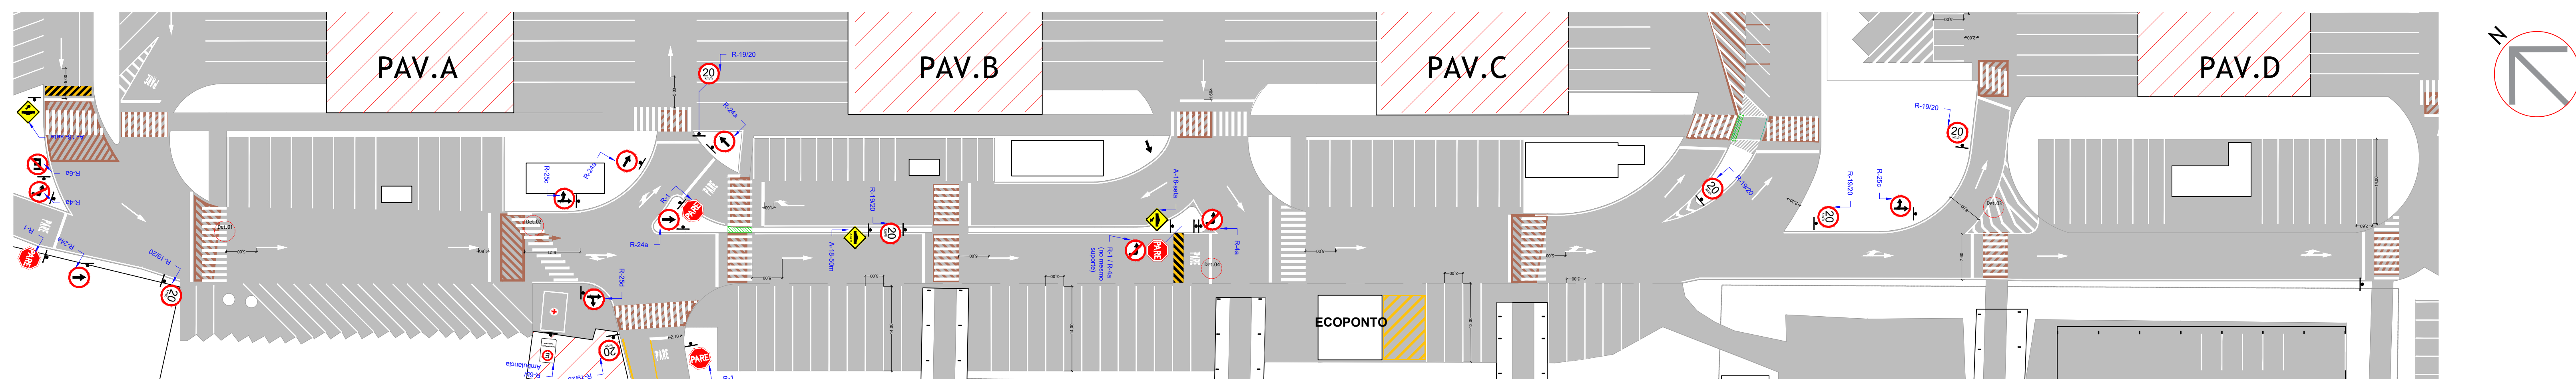


PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - RUA DE ACESSOS 01
ESCALA 1:500

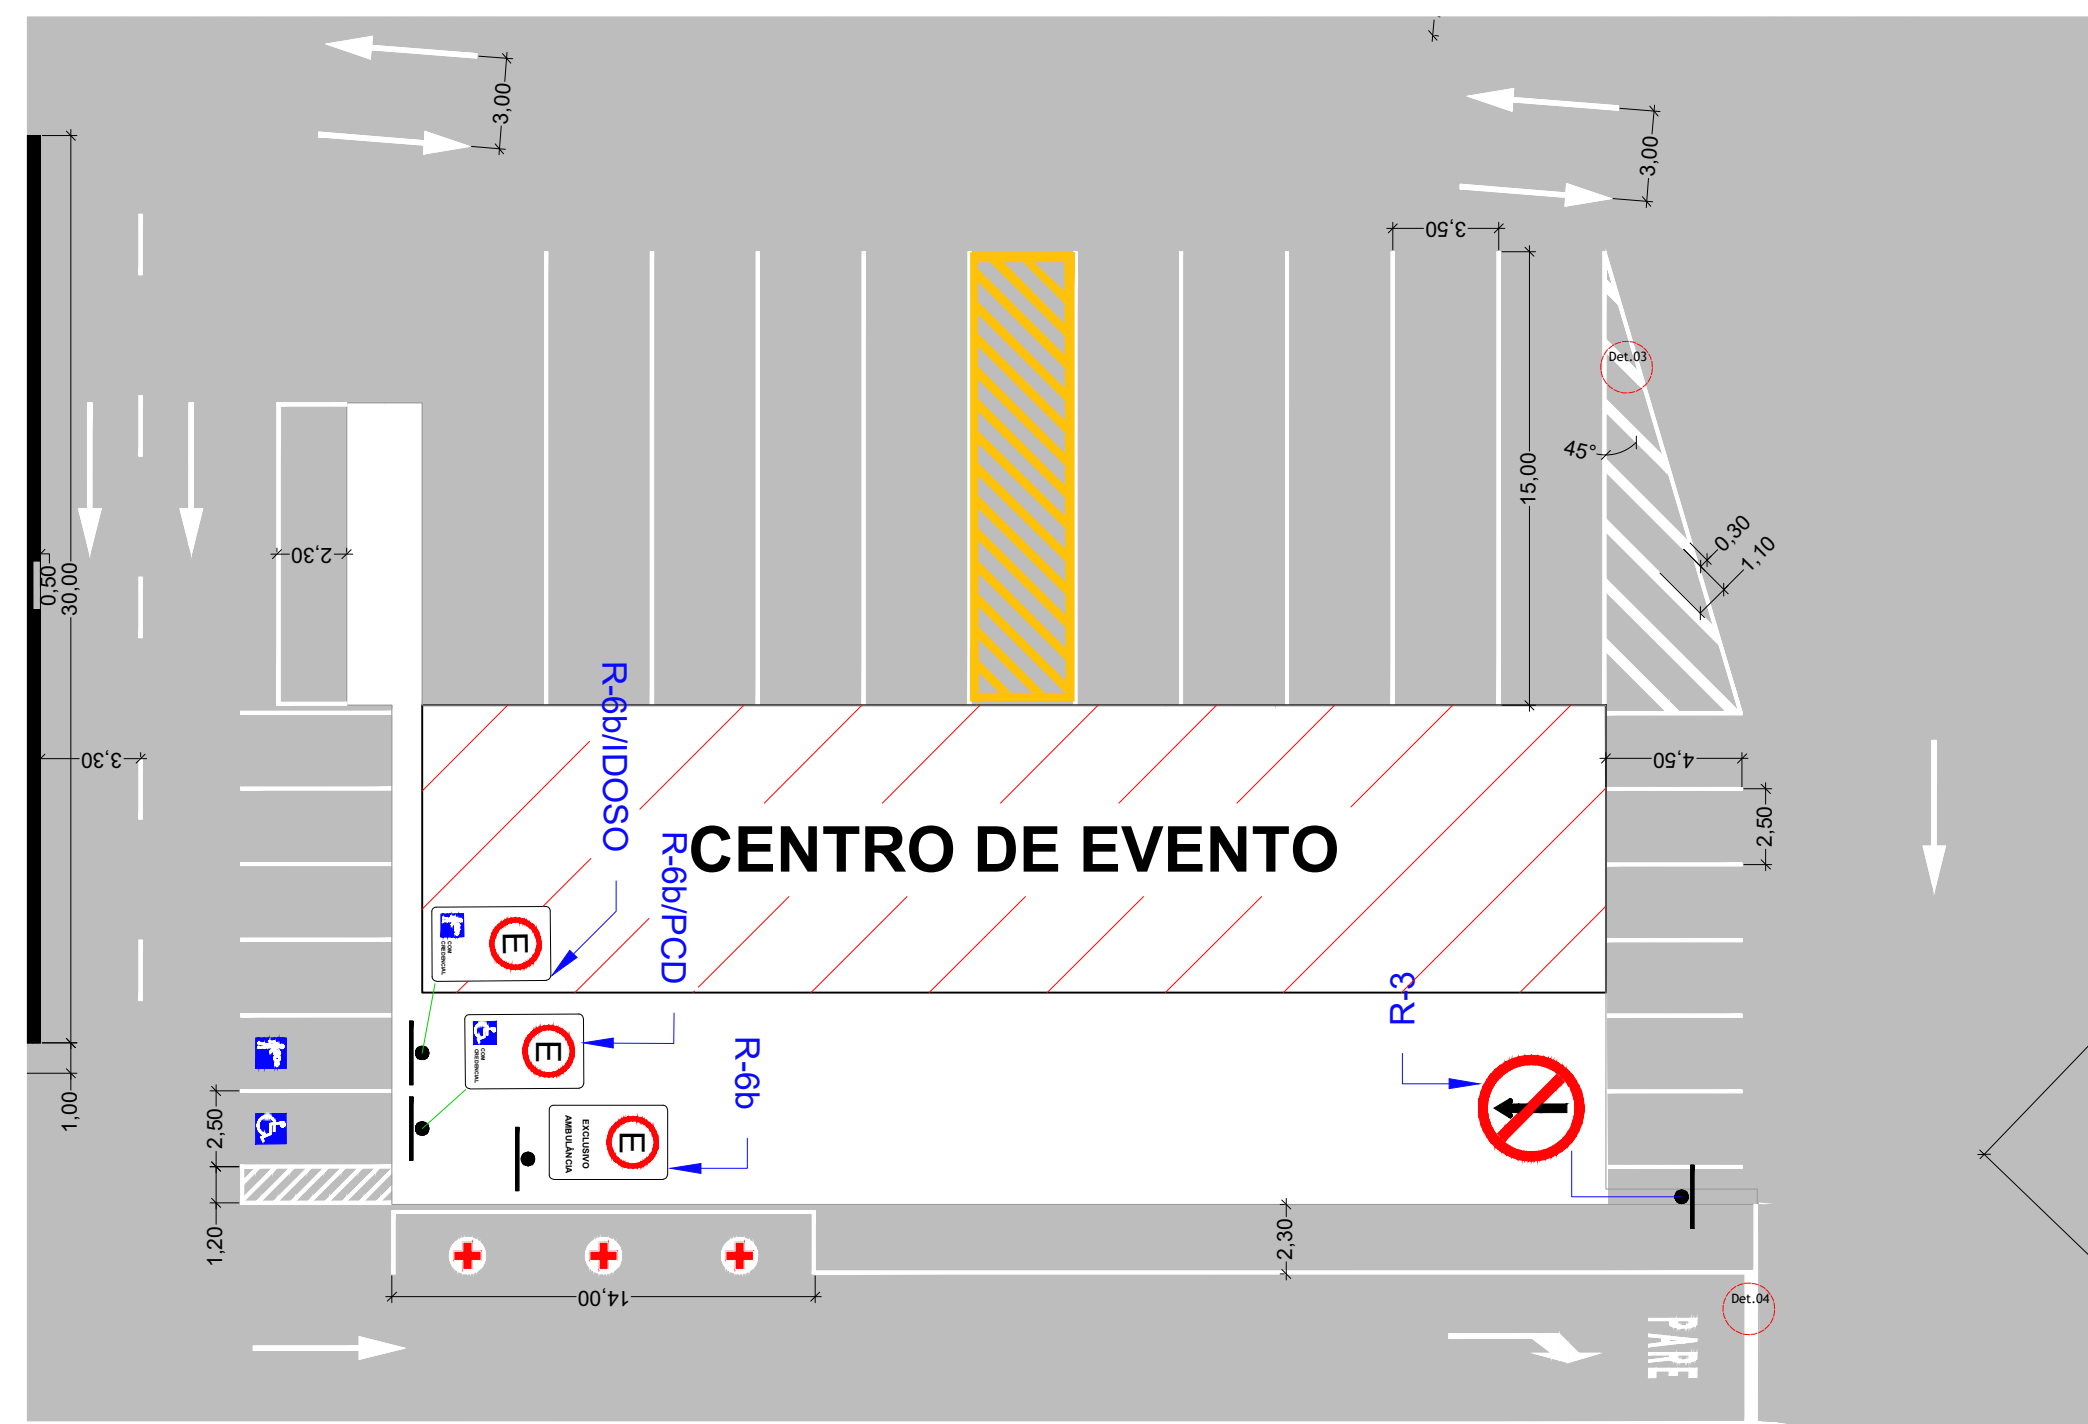

PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL BANCO DE ALIMENTOS
ESCALA 1:200

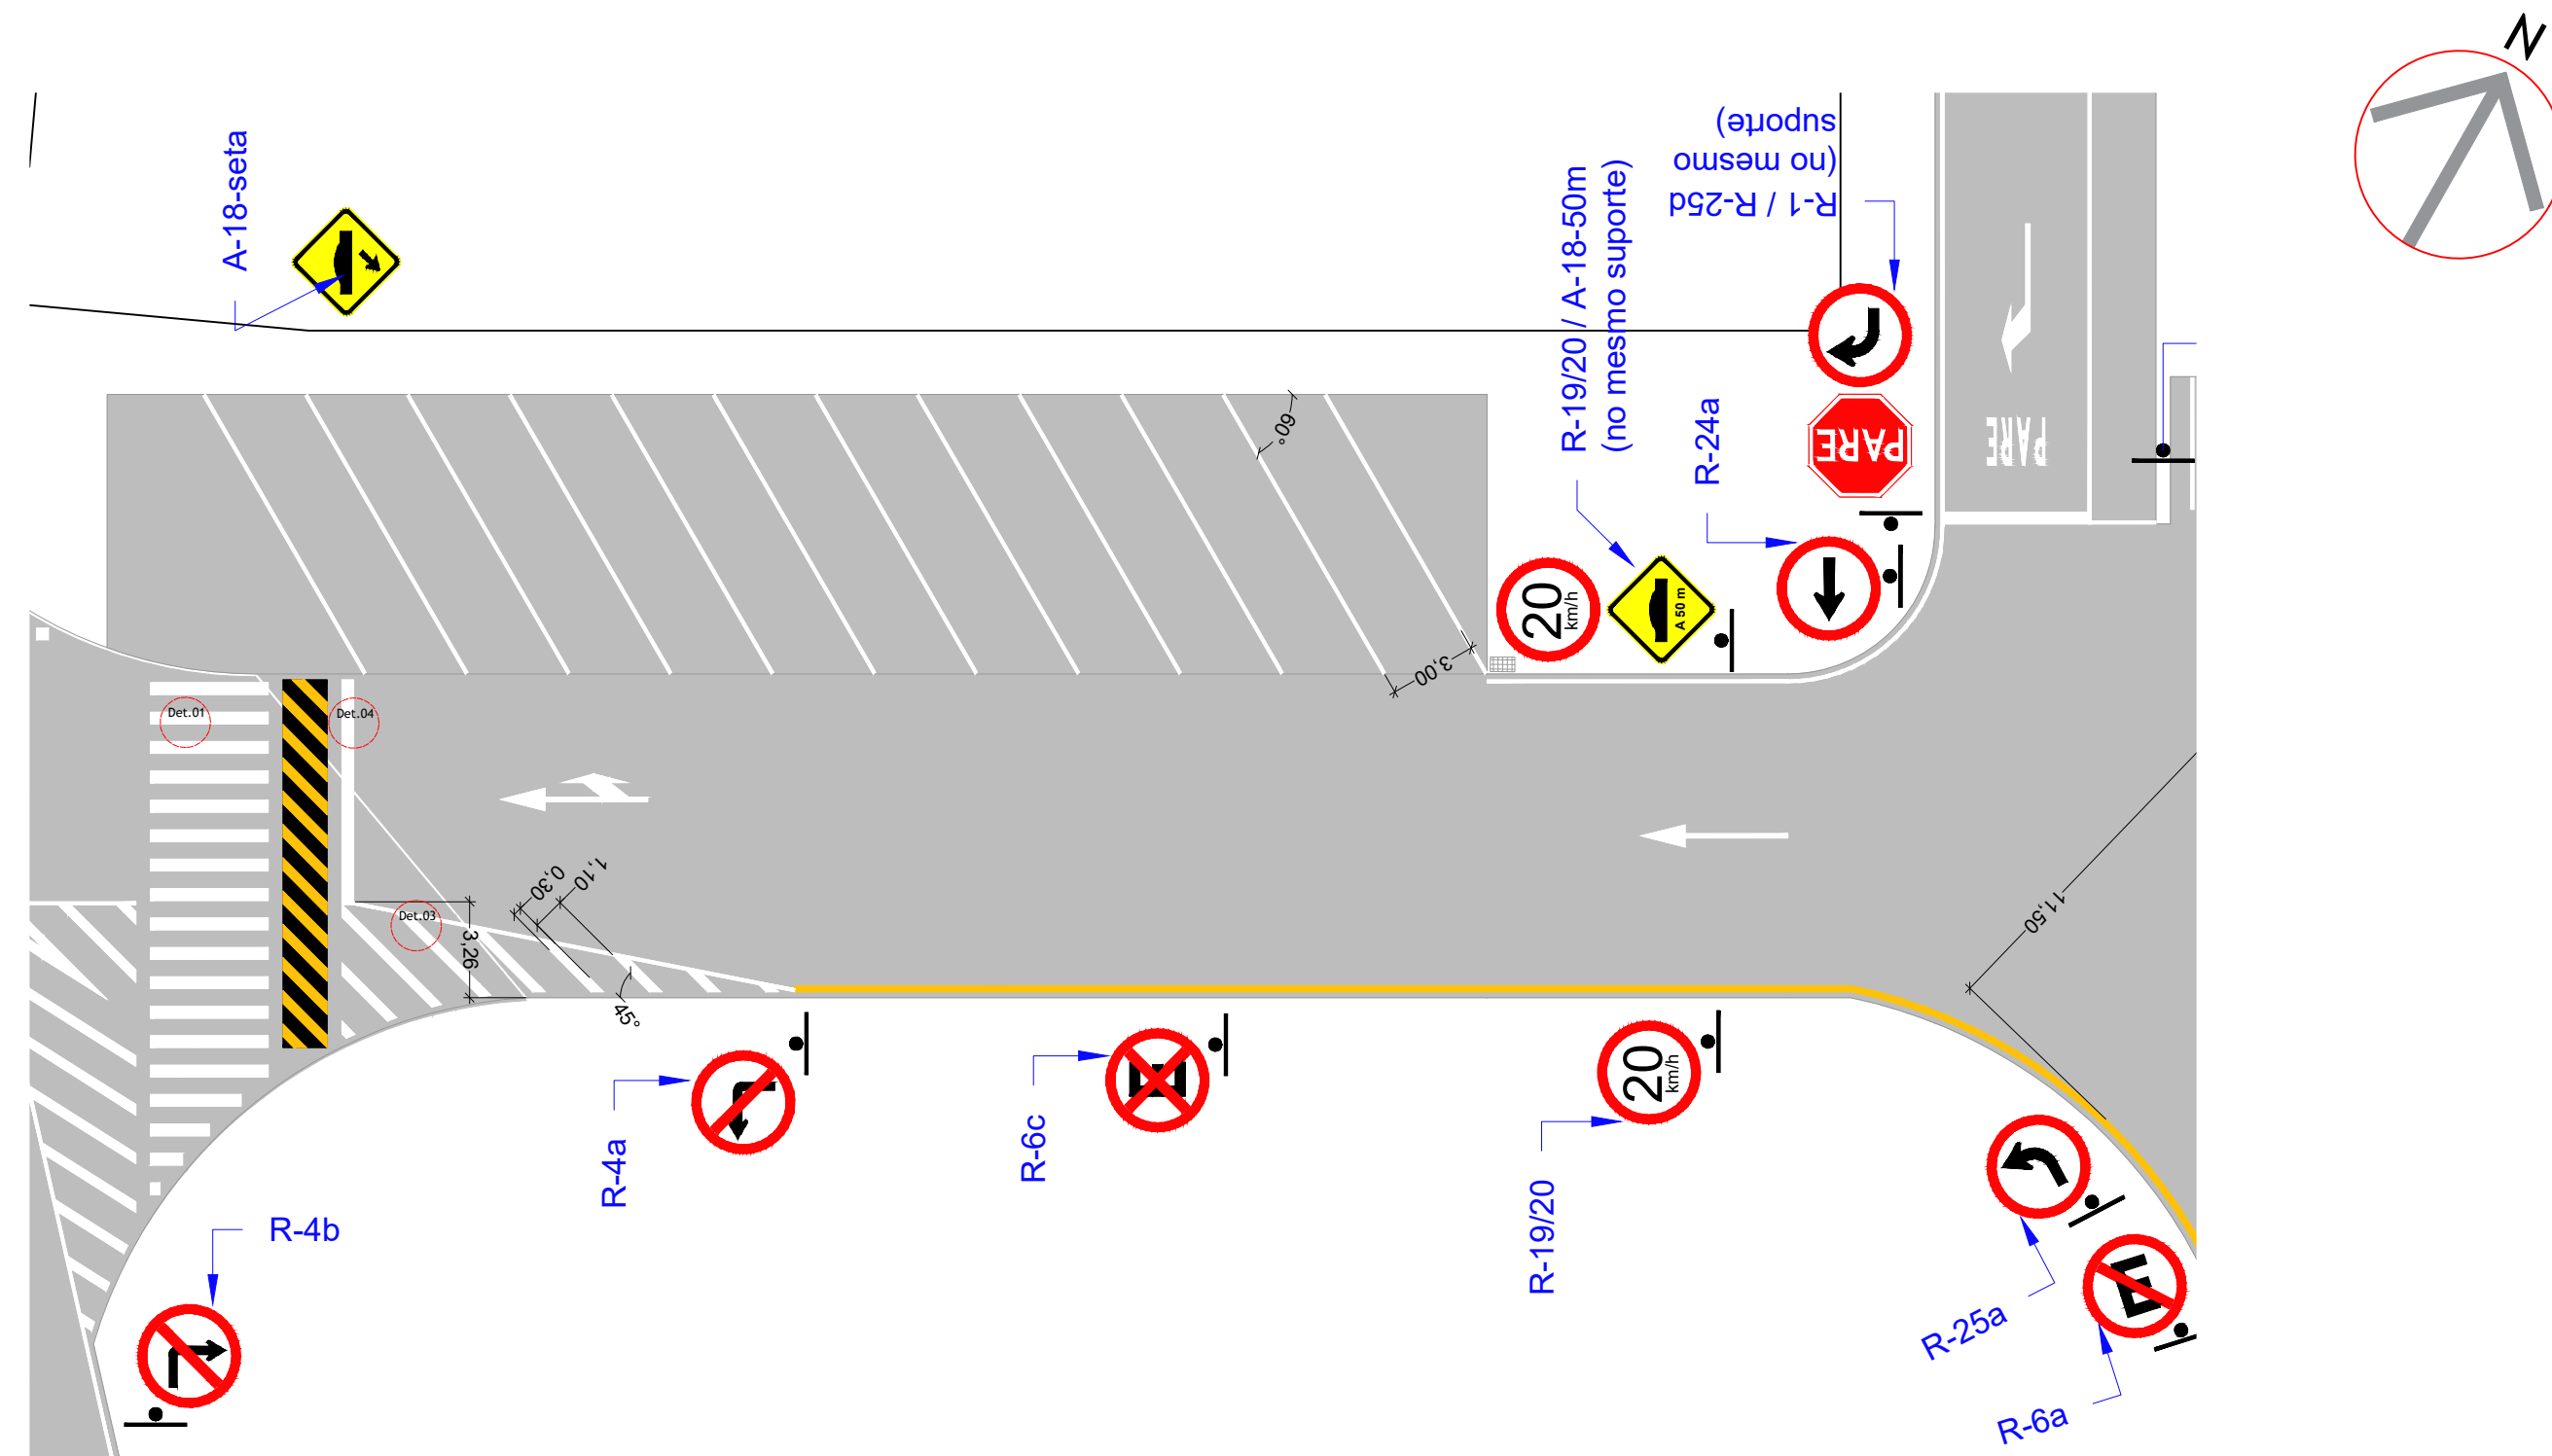




PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL FRENTE ENEKA
ESCALA 1:200

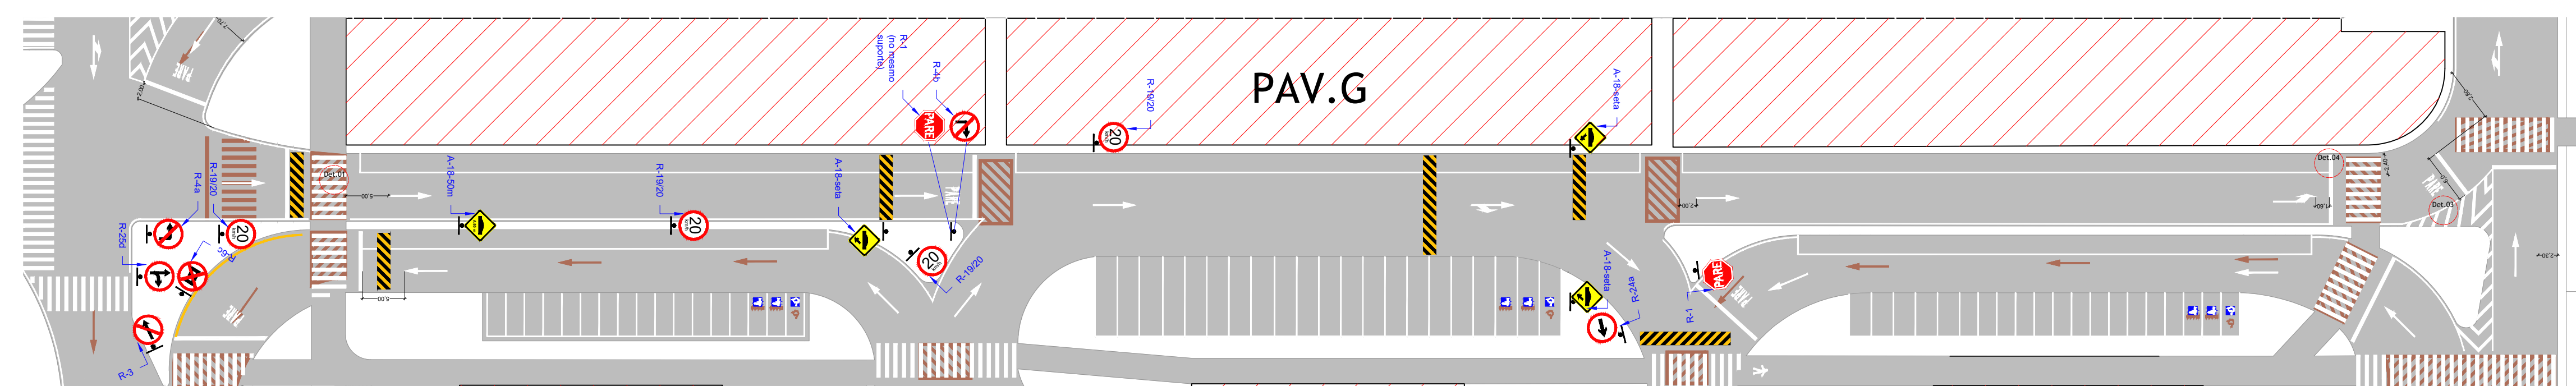


PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL ILHAS
ESCALA 1:200

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO


SEM ESCALA

QUANTITATIVOS - RUA DE ACESSOS 01	
SINALIZAÇÃO VERTICAL	
R-19/20 	07 Unidades
R-6a 	01 Unidade
R-24a 	04 Unidades
R-1 	05 Unidades
A-18 	03 Unidades
R-6a 	01 Unidade
R-23a 	01 Unidade
R-4a 	03 Unidades
R-25b 	01 Unidade
R-25c 	03 Unidades
R-6b/ABRULHANCIA 	01 Unidade



QUANTITATIVOS RUA DE ACESSOS 01	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	
MER - MARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO	1,020,88m
LBO - LINHA DE BORDO	1,024,64m
FTP - FAIXA DE PEDESTRE	229,71m²
LOMBADAS	12,15m²
LRE - LINHA DE RETENÇÃO	65,70m²
ÁREA DE CONFLITO (AMARELO)	16,00m²
LCA - CANALIZAÇÃO	13,63m²
QUANTITATIVOS SETAS	
	11,59m³
	1,37m³
PAVE 	11,51m³
	7,48m³
	1,87m³
A REMOVER	
	241,32m³
	1,09m³
	3,74m³

QUANTITATIVOS - BANCO DE ALIMENTOS	
SINALIZAÇÃO VERTICAL	
R-3 	01 Unidade
R-6b 	01 Unidade
R-6b/PCD 	01 Unidade
R-6b/IDOSO 	01 Unidade



QUANTITATIVOS BANCO DE ALIMENTOS	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	
MER - MARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO	266,00m
LRE - LINHA DE RETENÇÃO	5,64m ²
LCA - CANALIZAÇÃO	8,28m ²
LMS-2 - LINHA SECCIONADA	10,00m
ÁREA DE CONFLITO (AMARELO)	26,03m ²
QUANTITATIVOS SETAS	
	8,72m ²
	11,51m ²
	1,37m ²

QUANTITATIVOS - RUA FRENTE AO ENEMA		
SINALIZAÇÃO VERTICAL		
R-19/20		02 Unidades
R-6c		01 Unidade
R-24a		01 Unidade
R-1		01 Unidade
A-18		2 Unidades
R-6a		01 Unidade
R-25a		01 Unidade
R-4b		01 Unidade
R-4a		03 Unidades


QUANTITATIVOS RUA FRENTE AO ENKA	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	
MER - MARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO	130,92m
LB0 - LINHA DE BORDO	175,10m
FTP - FAIXA DE PEDESTRE	28,80m²
LOMBADAS	18,75m²
LRE - LINHA DE RETENÇÃO	15,90m²
LCA - CANALIZAÇÃO	10,63m²
LPP - LINHA DE BORDO (AMARELA)	118,64m
QUANTITATIVOS SETAS	
	1,09m²
	1,87m²

QUANTITATIVOS ILHAS	
SINALIZAÇÃO VERTICAL	
R-19/20 	04 Unidades
R-4b 	02 Unidades
R-24a 	01 Unidade
R-1 	04 Unidades
A-18 	04 Unidades
R-6c 	01 Unidade
R-25a 	01 Unidade
R-4a 	01 Unidades
R-25d 	01 Unidade


QUANTITATIVOS ILHAS	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	
MER - MARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO	870,70m
LBO - LINHA DE BORDO	368,08m
FTP - FAIXA DE PEDESTRE	150,34m ²
LOMBADAS	77,33m ²
LRE - LINHA DE RETENÇÃO	30,29m ²
LINHA DE BORDO (AMARELA)	41,53m
LCA - CANALIZAÇÃO	11,03m ²
QUANTITATIVOS SETAS	
	14,17m ²
	1,37m ²
	46,04m ²
	3,74m ²
A REMOVER	
	98,77m ²
	6,54m ²

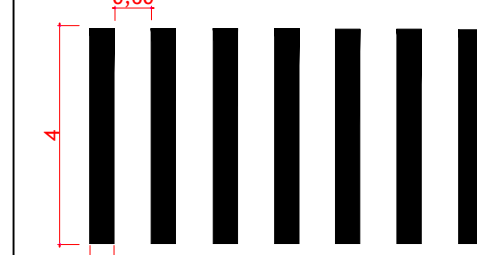

DETALHAMENTO 02: FAIXA DE PEDESTRE DIAGONAL

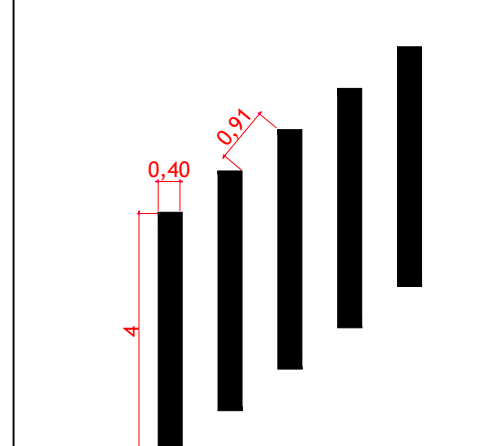


DETALHAMENTO 03: CANALIZAÇÃO

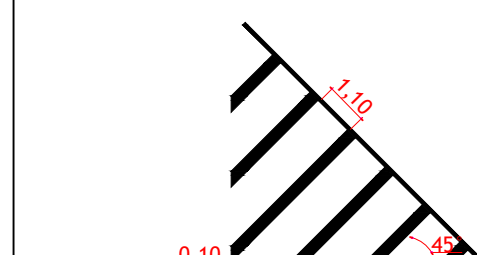



DETALHAMENTO 04: LINHA DE RETENÇÃO




SIMBOLOGIA:

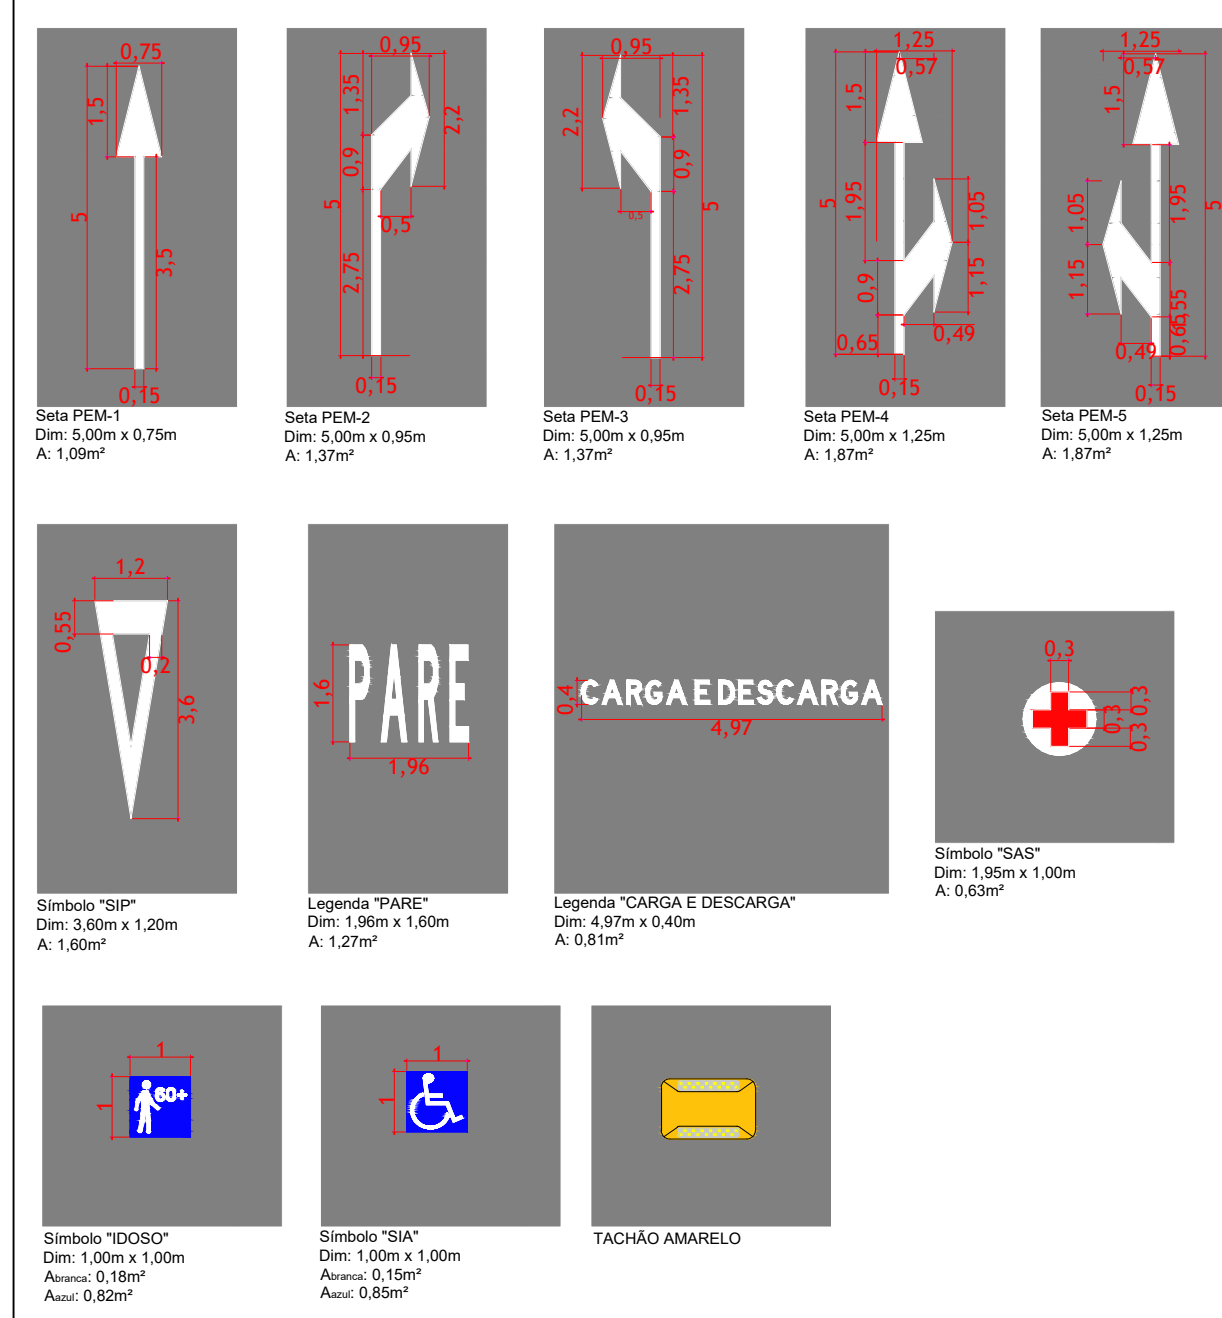


LEGENDA:

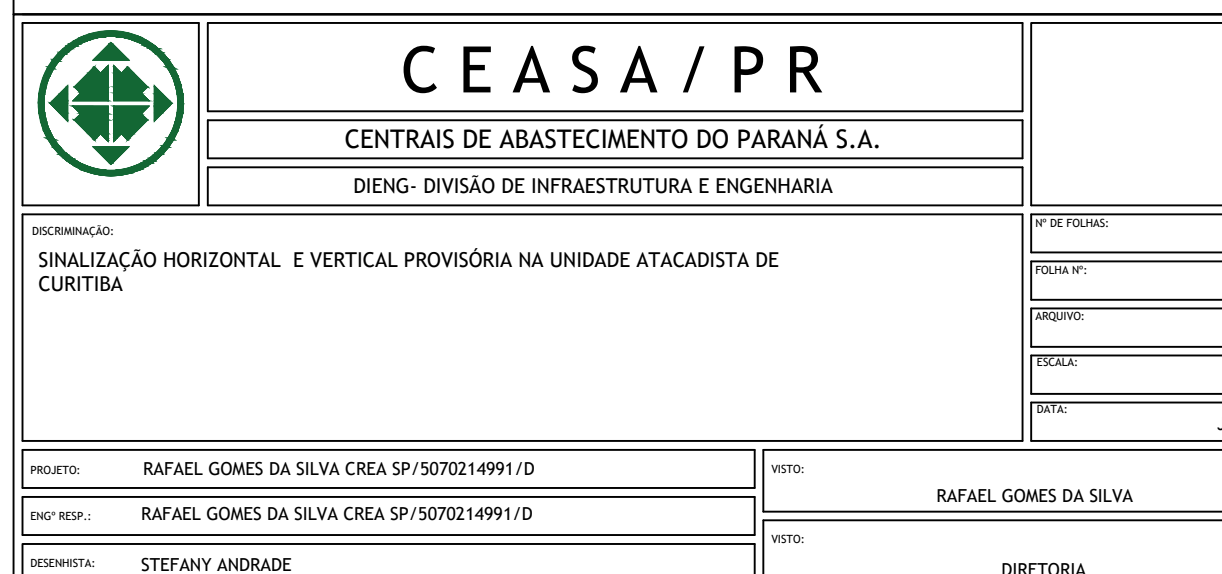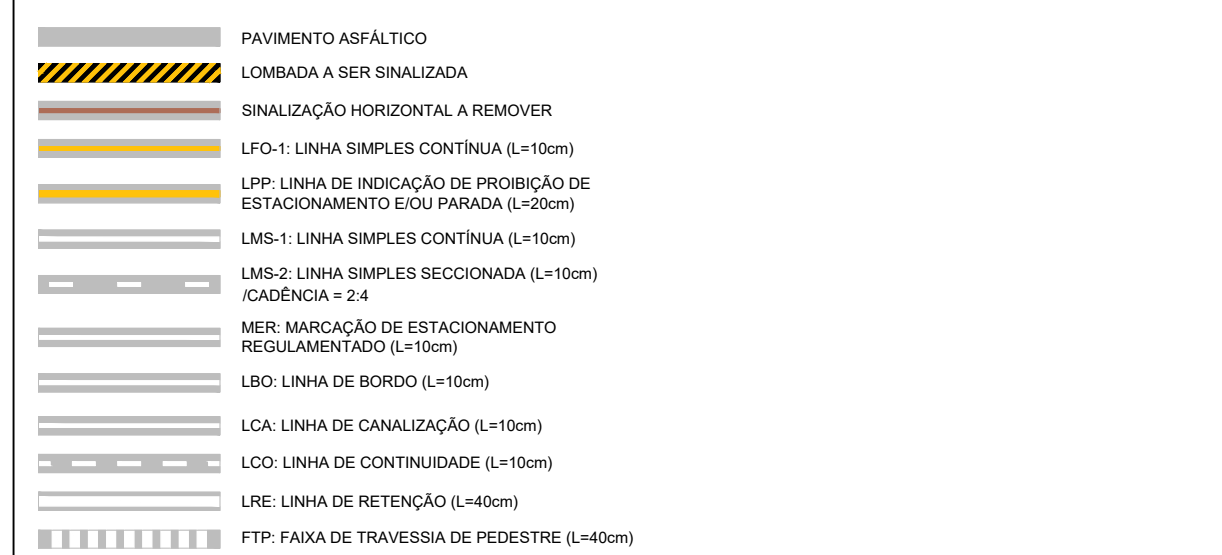


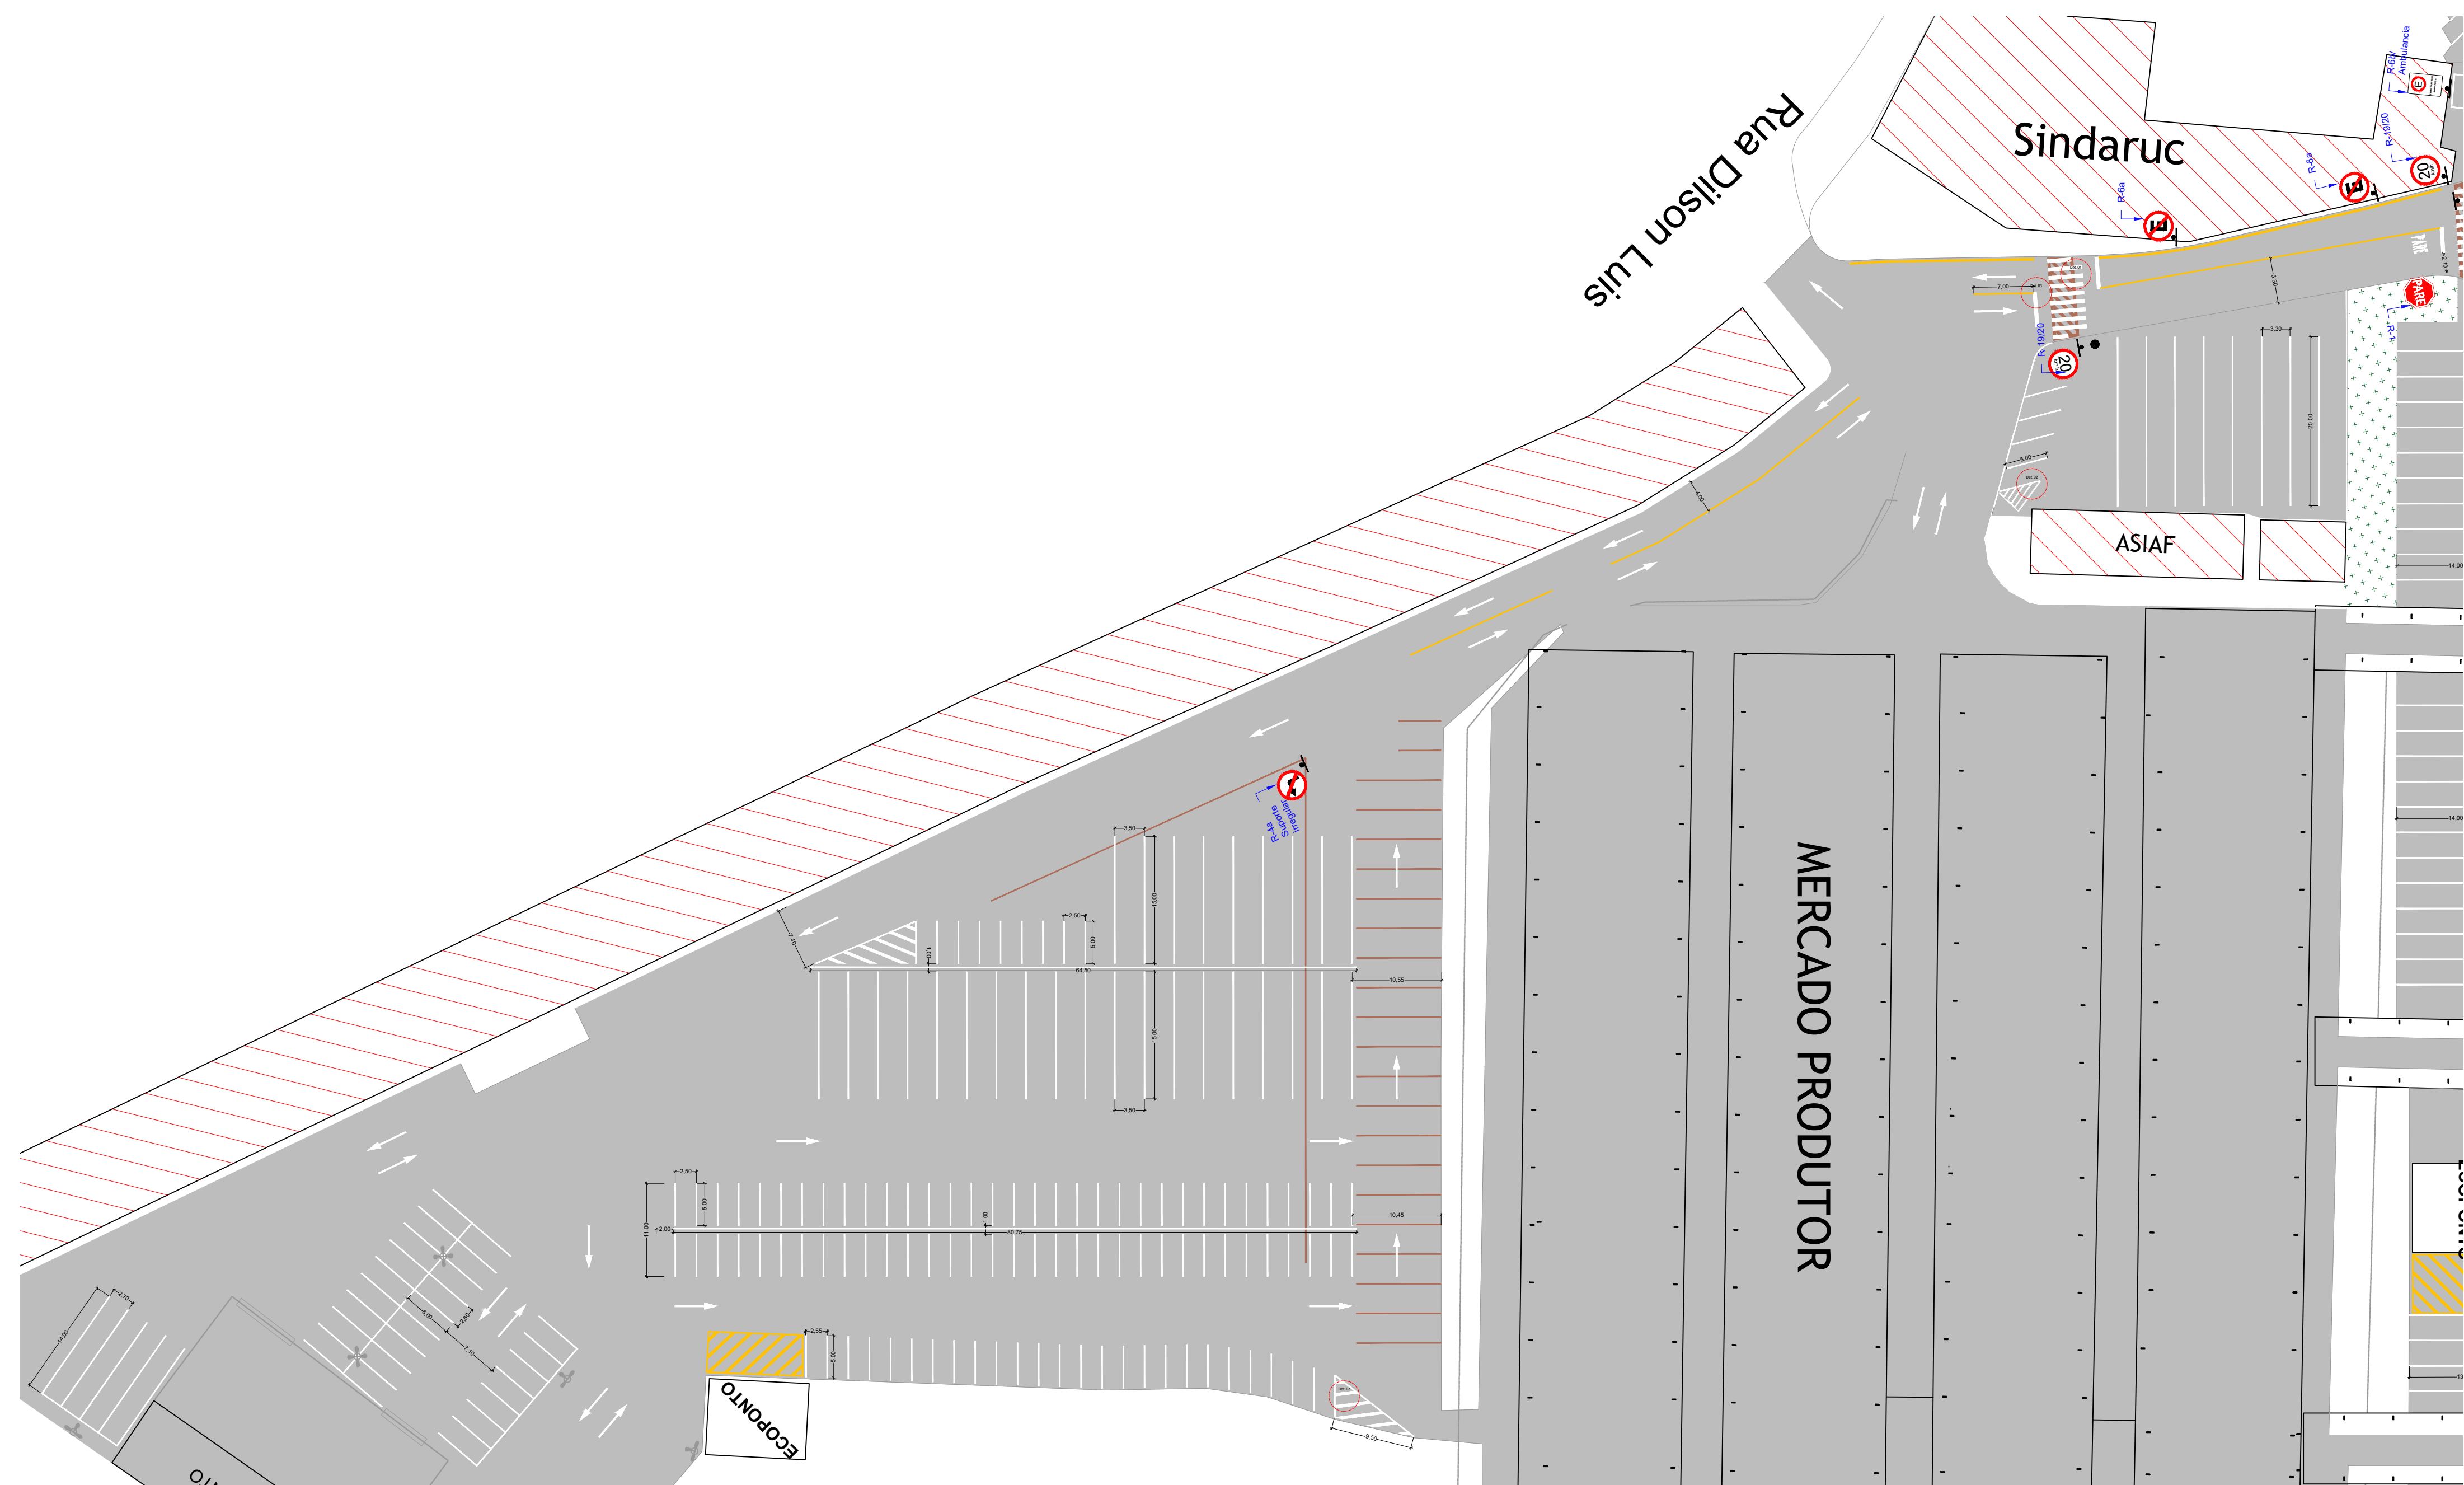



PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL ESTACIONAMENTO EXTERNO MERCADO PRODUTOR
ESCALA 1:500

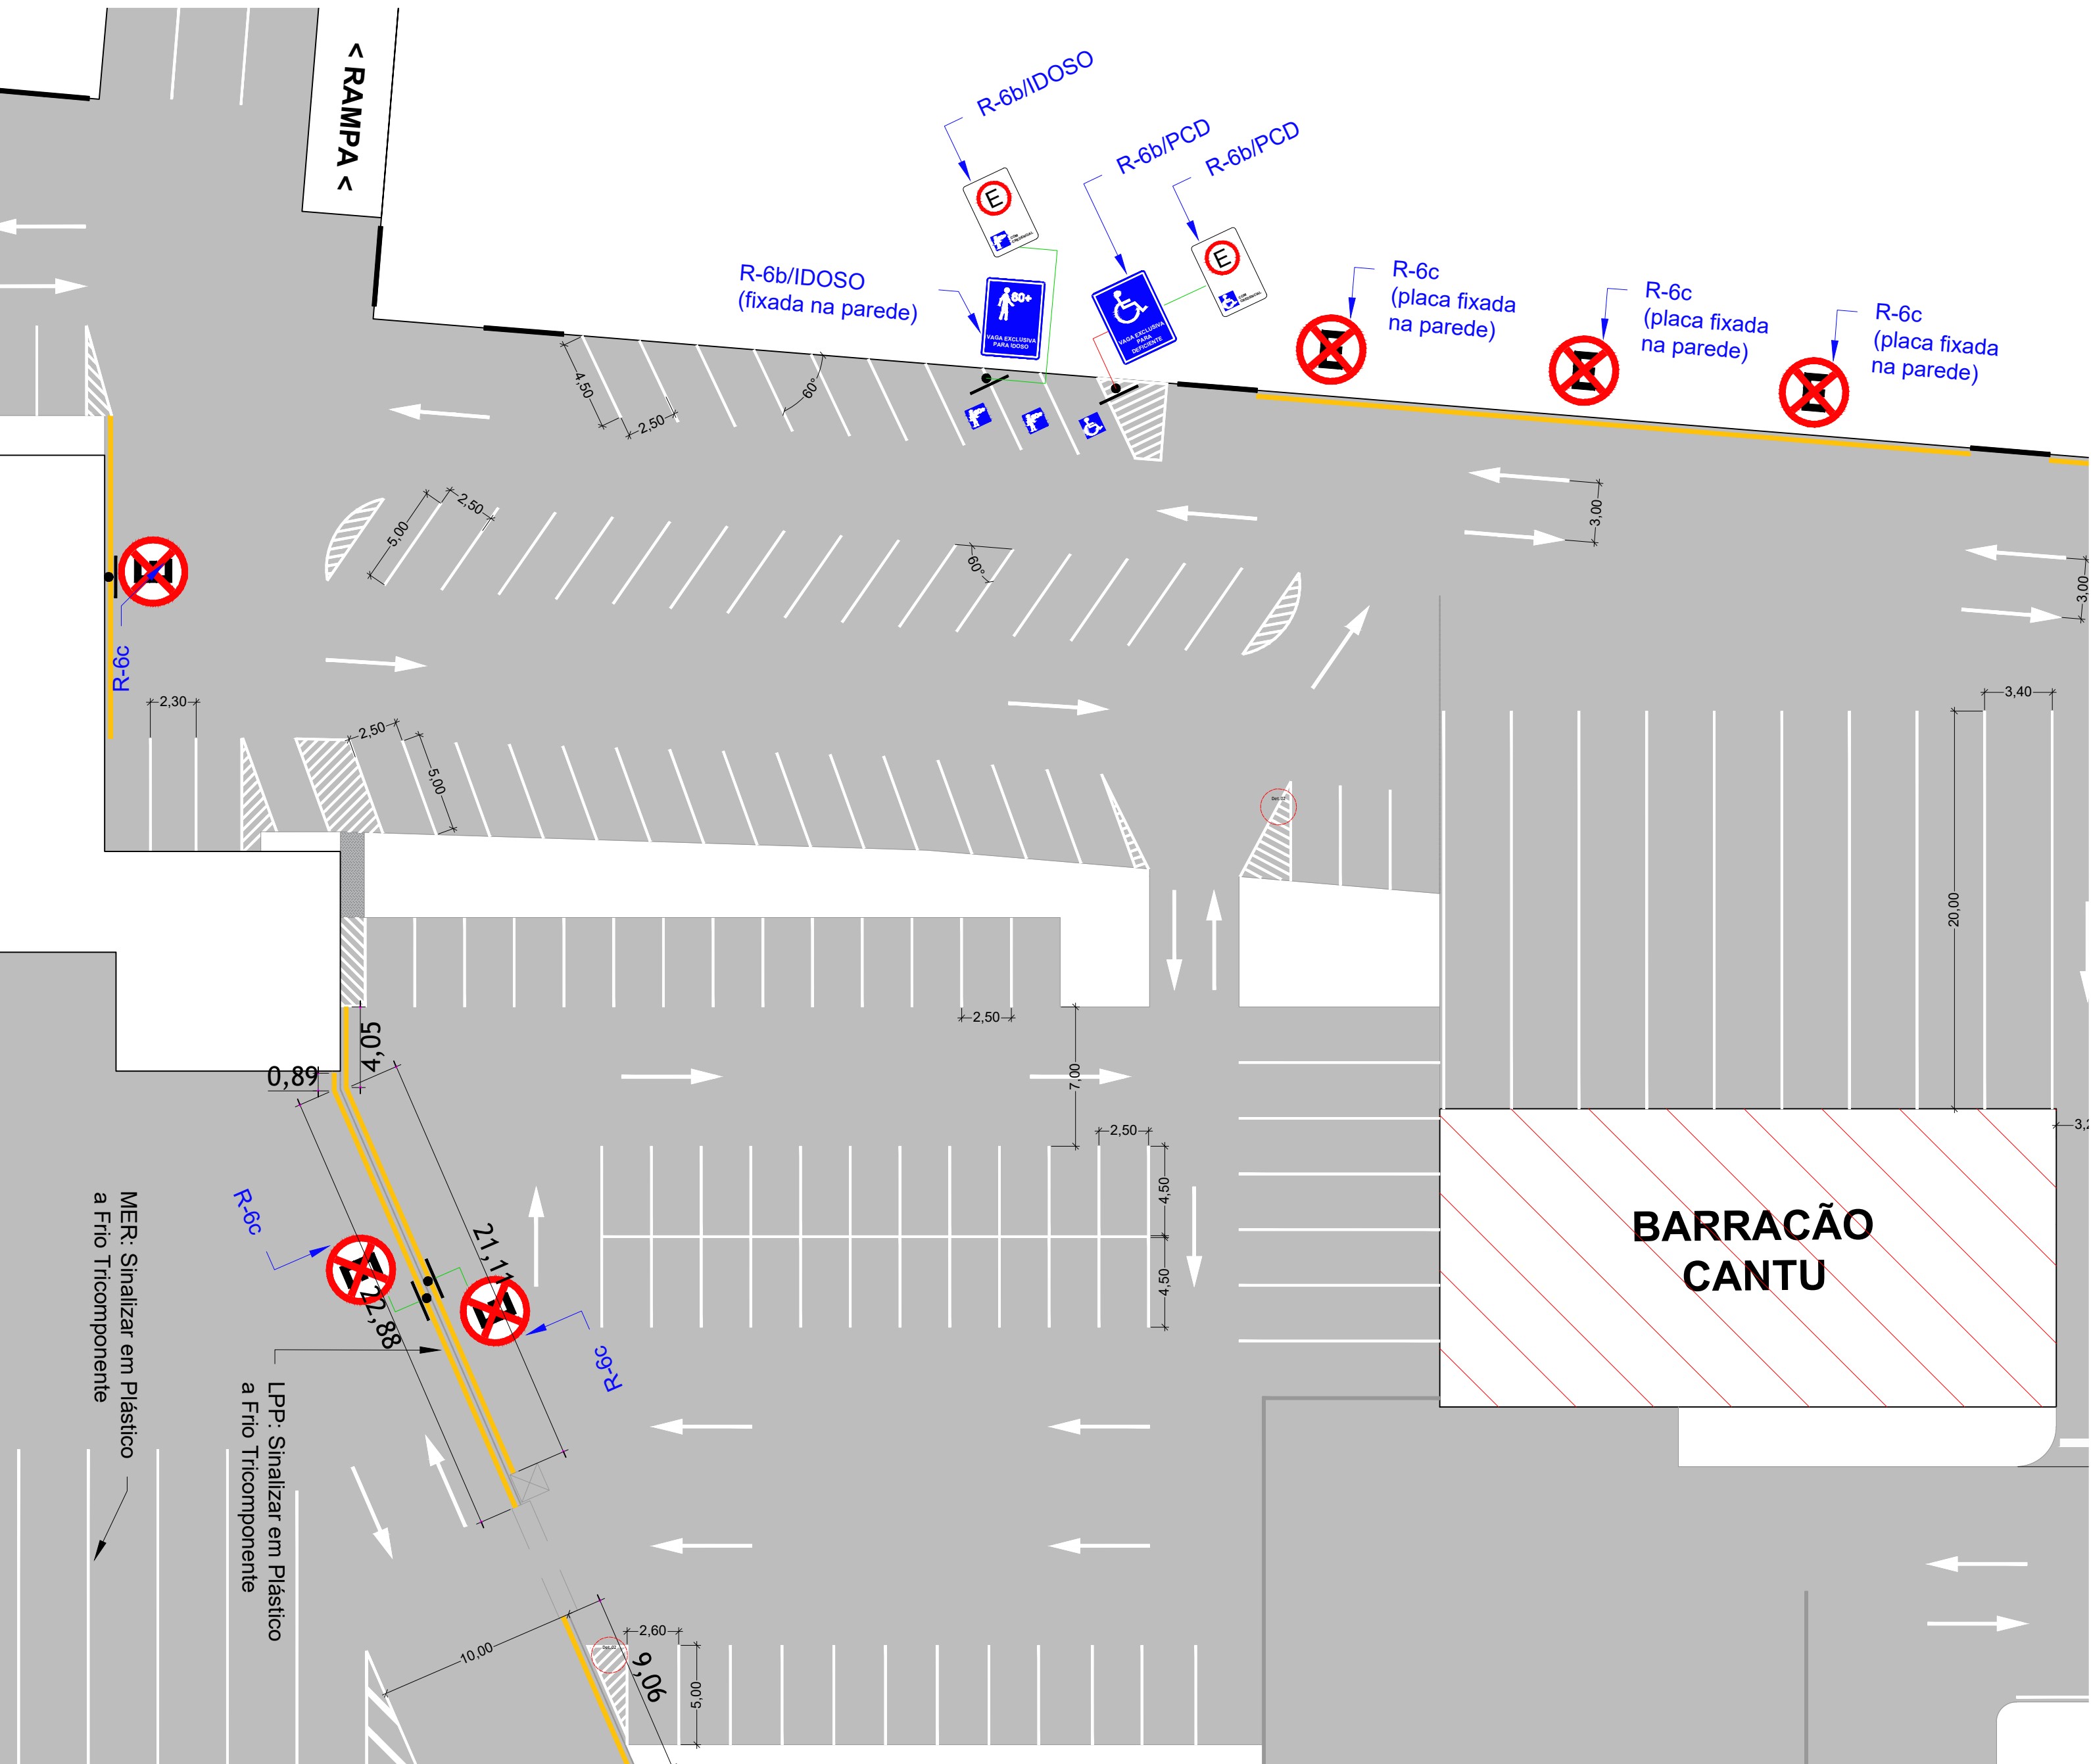








PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL MERCADO DE FLORES/ ANTIGA GERÊNCIA
ESCALA 1:200

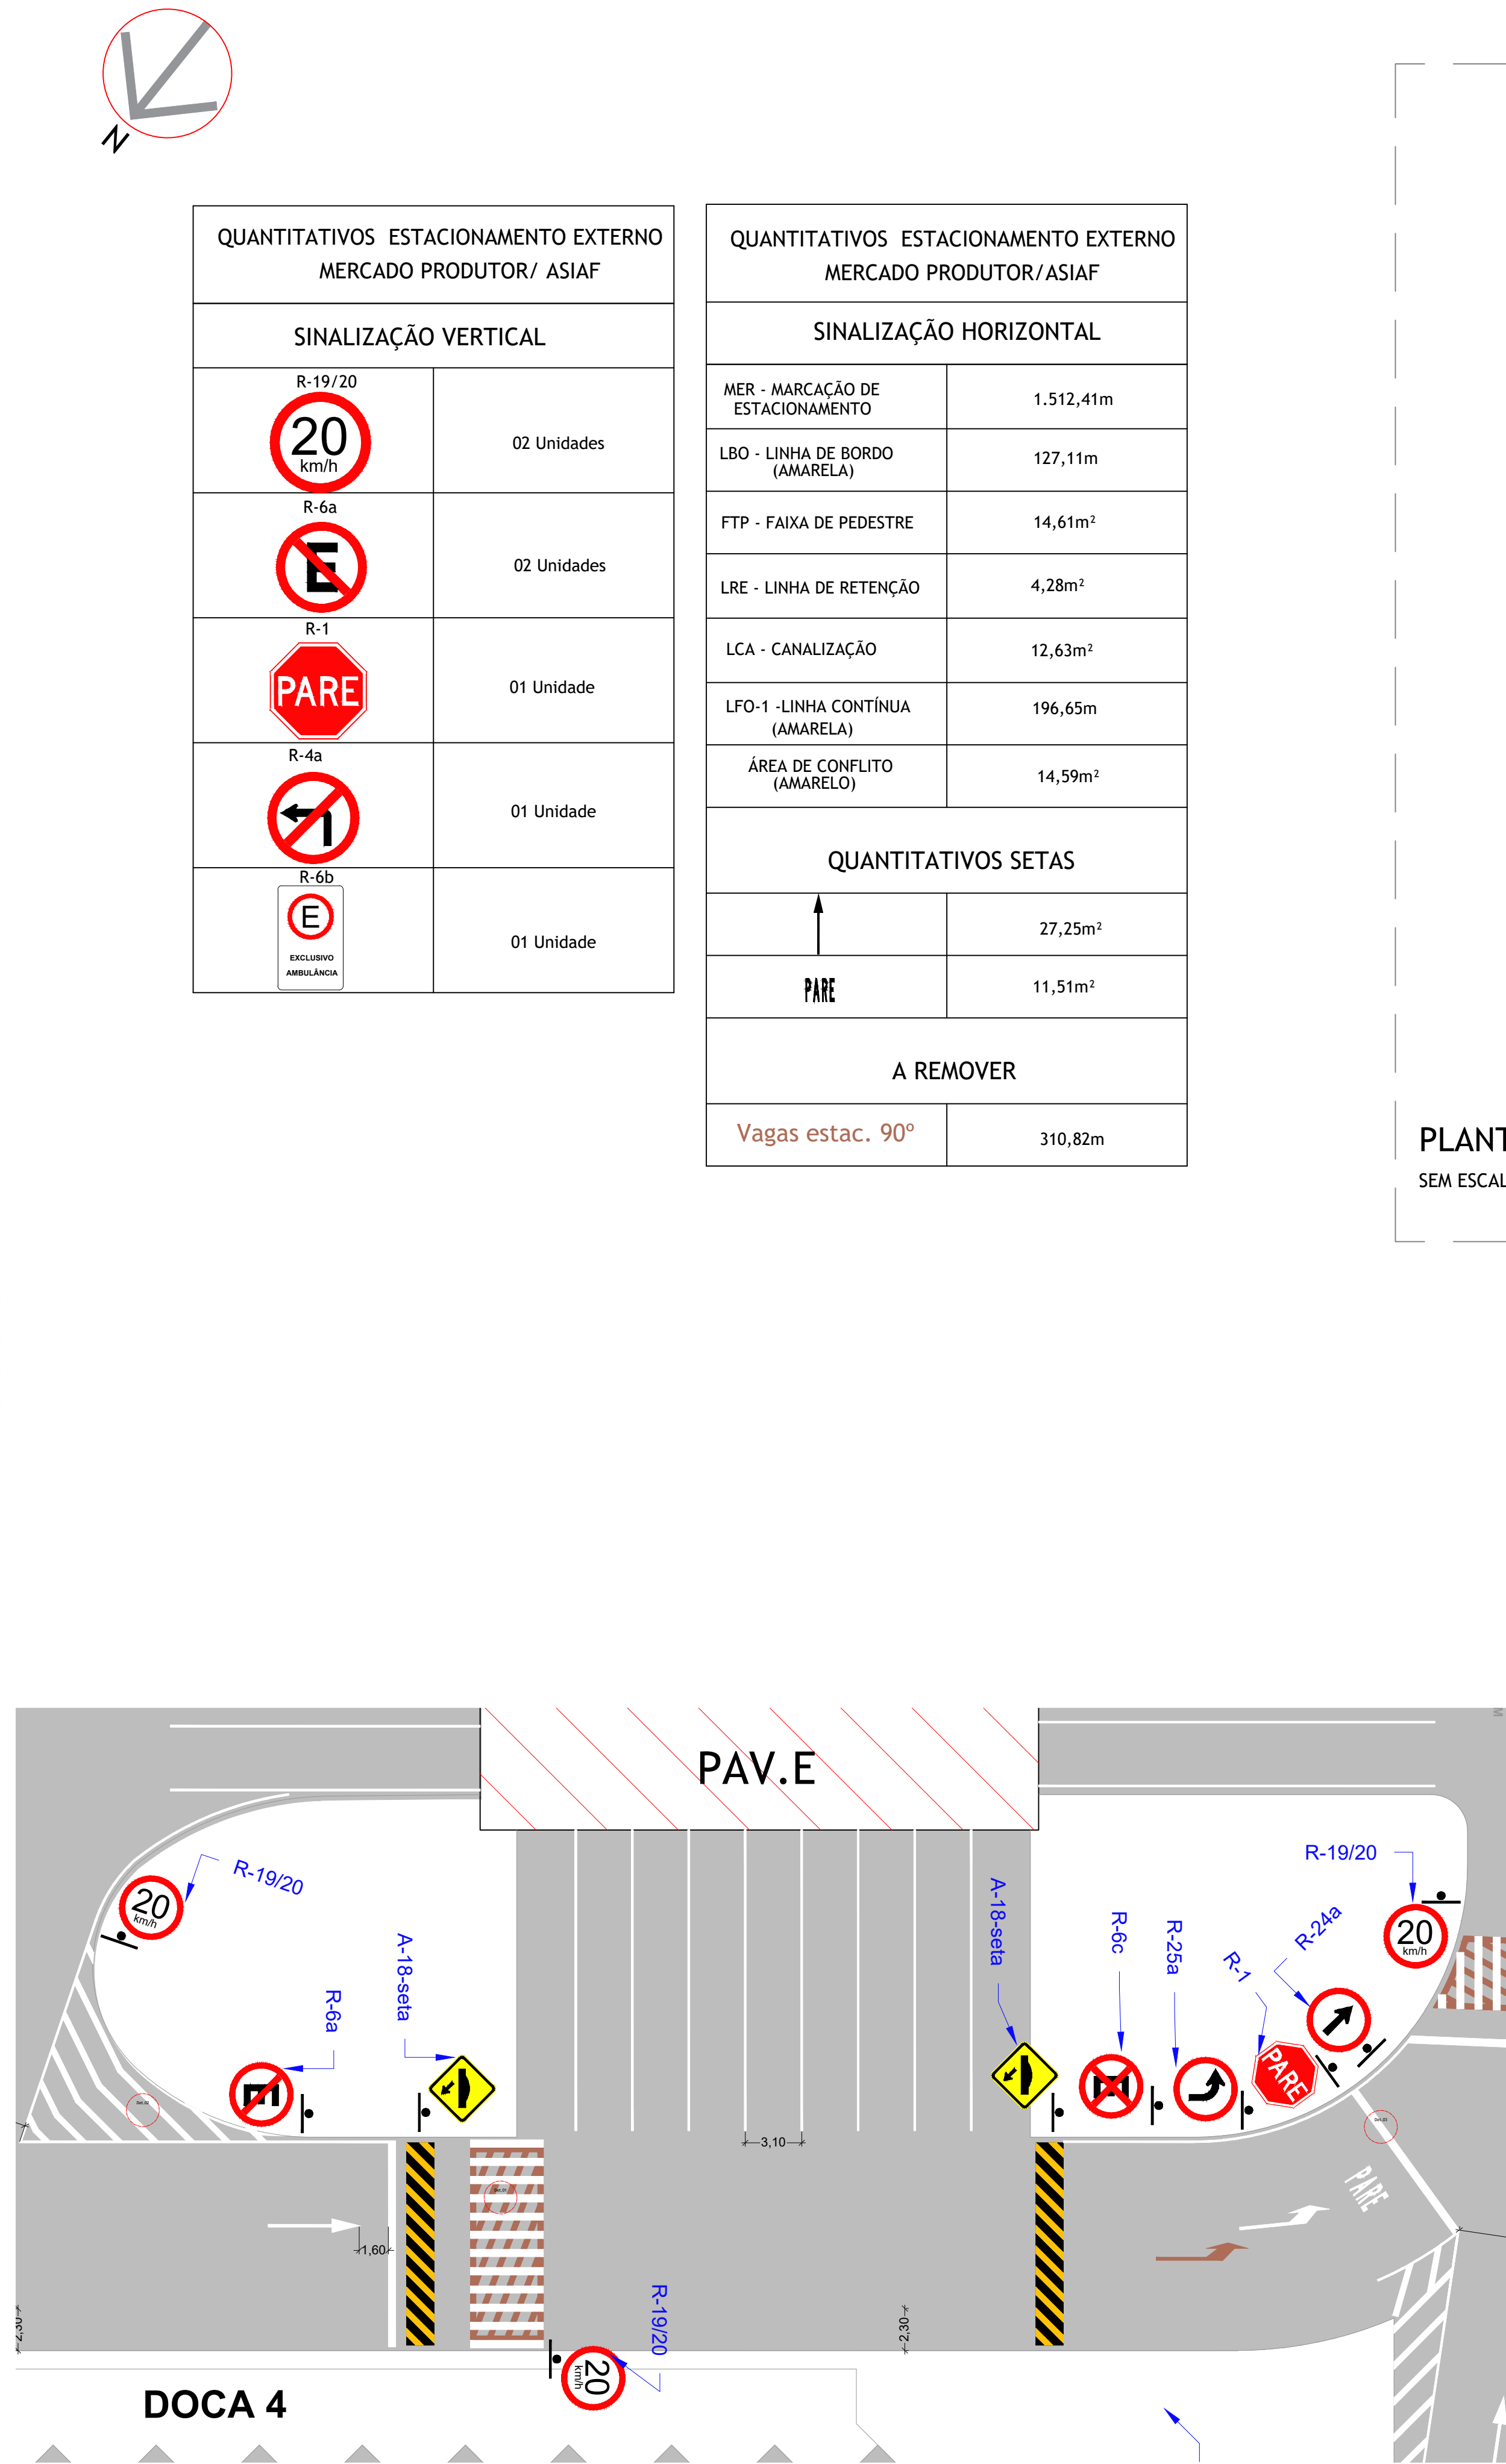

PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - FUNDOS PAVILHÃO E
ESCALA 1:200

QUANTITATIVOS MERCADO DE FLORES E ANTIGA GERÊNCIA	
SINALIZAÇÃO VERTICAL	
	06 Unidades
	01 Unidade
	01 Unidade
	01 Unidade
	01 Unidade
	01 Unidade

QUANTITATIVOS MERCADO DE FLORES E ANTIGA GERÊNCIA	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	
MER - MARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO	738,50m
LCA - CANALIZAÇÃO	11,60m²
LPP - LINHA DE PROIBIÇÃO DE PARADA/ ESTACIONAR	112,83m
QUANTITATIVOS SETAS	
	19,62m²

QUANTITATIVOS FUNDOS PAV. E	
SINALIZAÇÃO VERTICAL	
	03 Unidades
	01 Unidade
	01 Unidade
	01 Unidade
	2 Unidades
	01 Unidade
	01 Unidade


QUANTITATIVOS FUNDOS PAV. E	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	
MER - MARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO	132,00m
LBO - LINHA DE BORDO	41,15m
FTP - FAIXA DE PEDESTRE	19,20m²
LOMBADAS	33,30m²
LRE - LINHA DE RETENÇÃO	8,32m²
LCA - CANALIZAÇÃO	10,63m²
QUANTITATIVOS SETAS	
	1,09m²
	1,37m²
	11,51m²
A REMOVER	
	17,28m²
	1,37m²

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA


DETALHAMENTO 01: FAIXA DE PEDESTRE




DETALHAMENTO 02: CANALIZAÇÃO

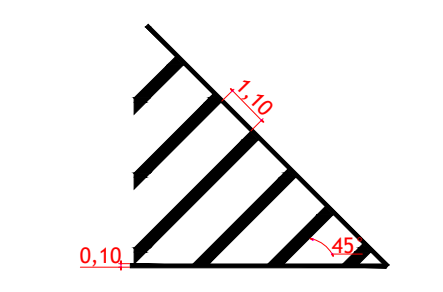


DETALHAMENTO 03: LINHA DE RETENÇÃO





SIMBOLOGIA:

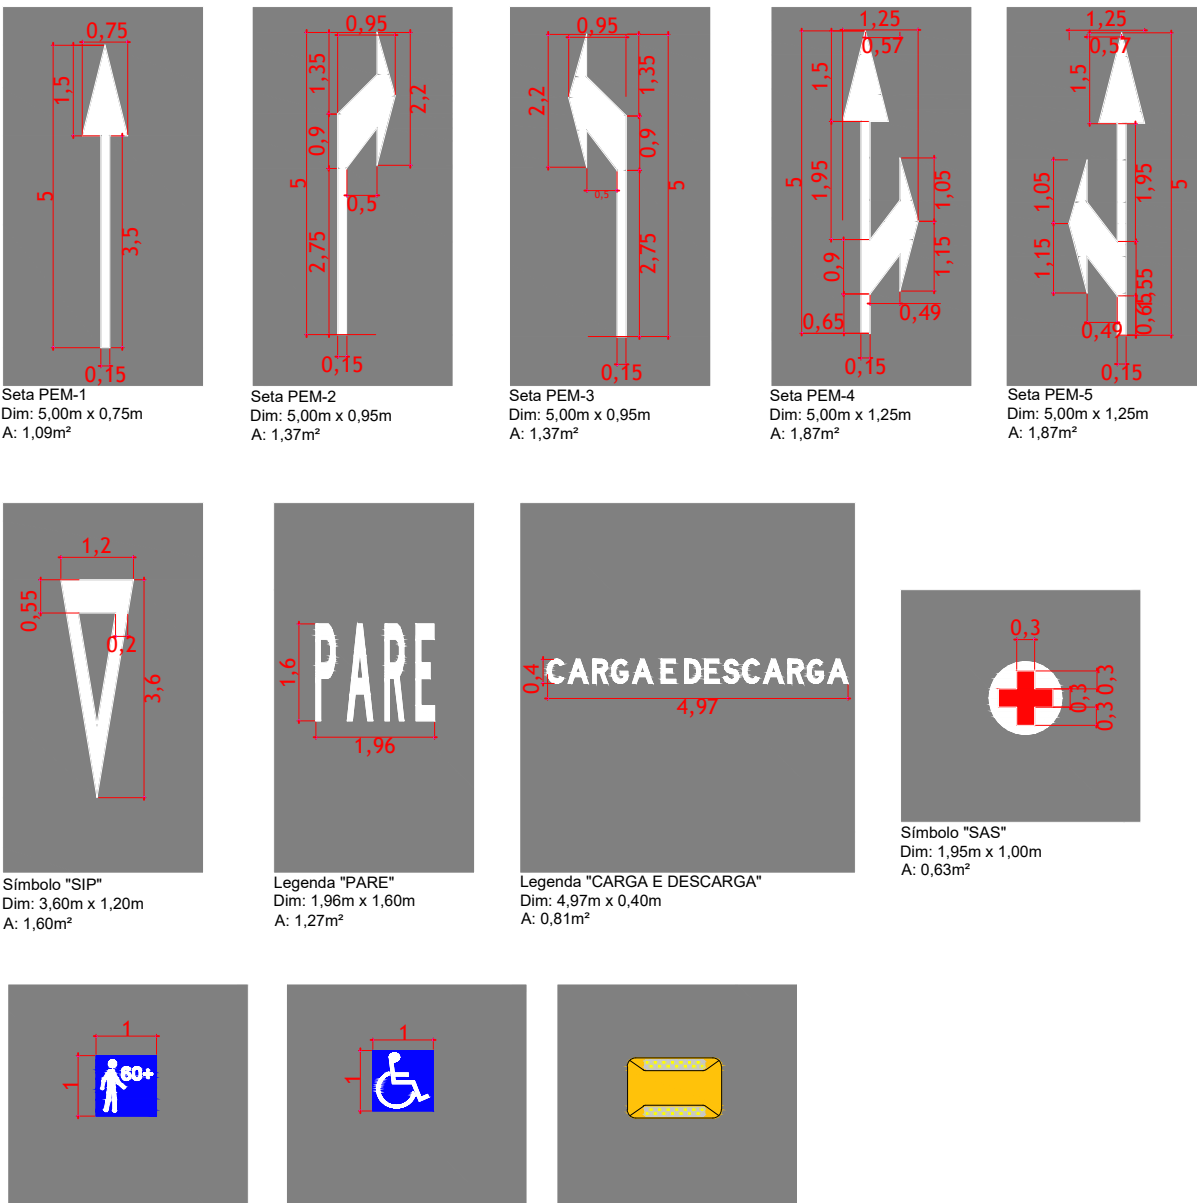


LEGENDA:

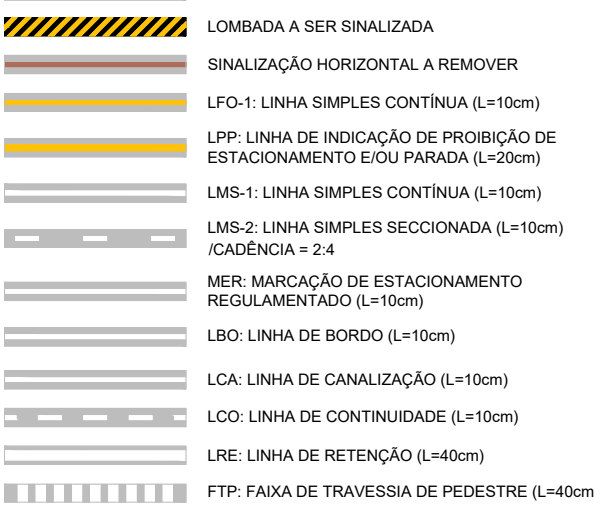

		CEASA / PR			
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.					
DIEN - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA					
PROJETO: SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PROVISÓRIA NA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA		DATA: 06/07/2023		REV: 06	
AUTOR: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 59/50702-4/PR-10		REVISOR: RAFAEL GOMES DA SILVA		INDICADA: 06/07/2023	
APROVADO: STEFANY ANDRADE		DATA: 06/07/2023		DIETORIA: 06/07/2023	

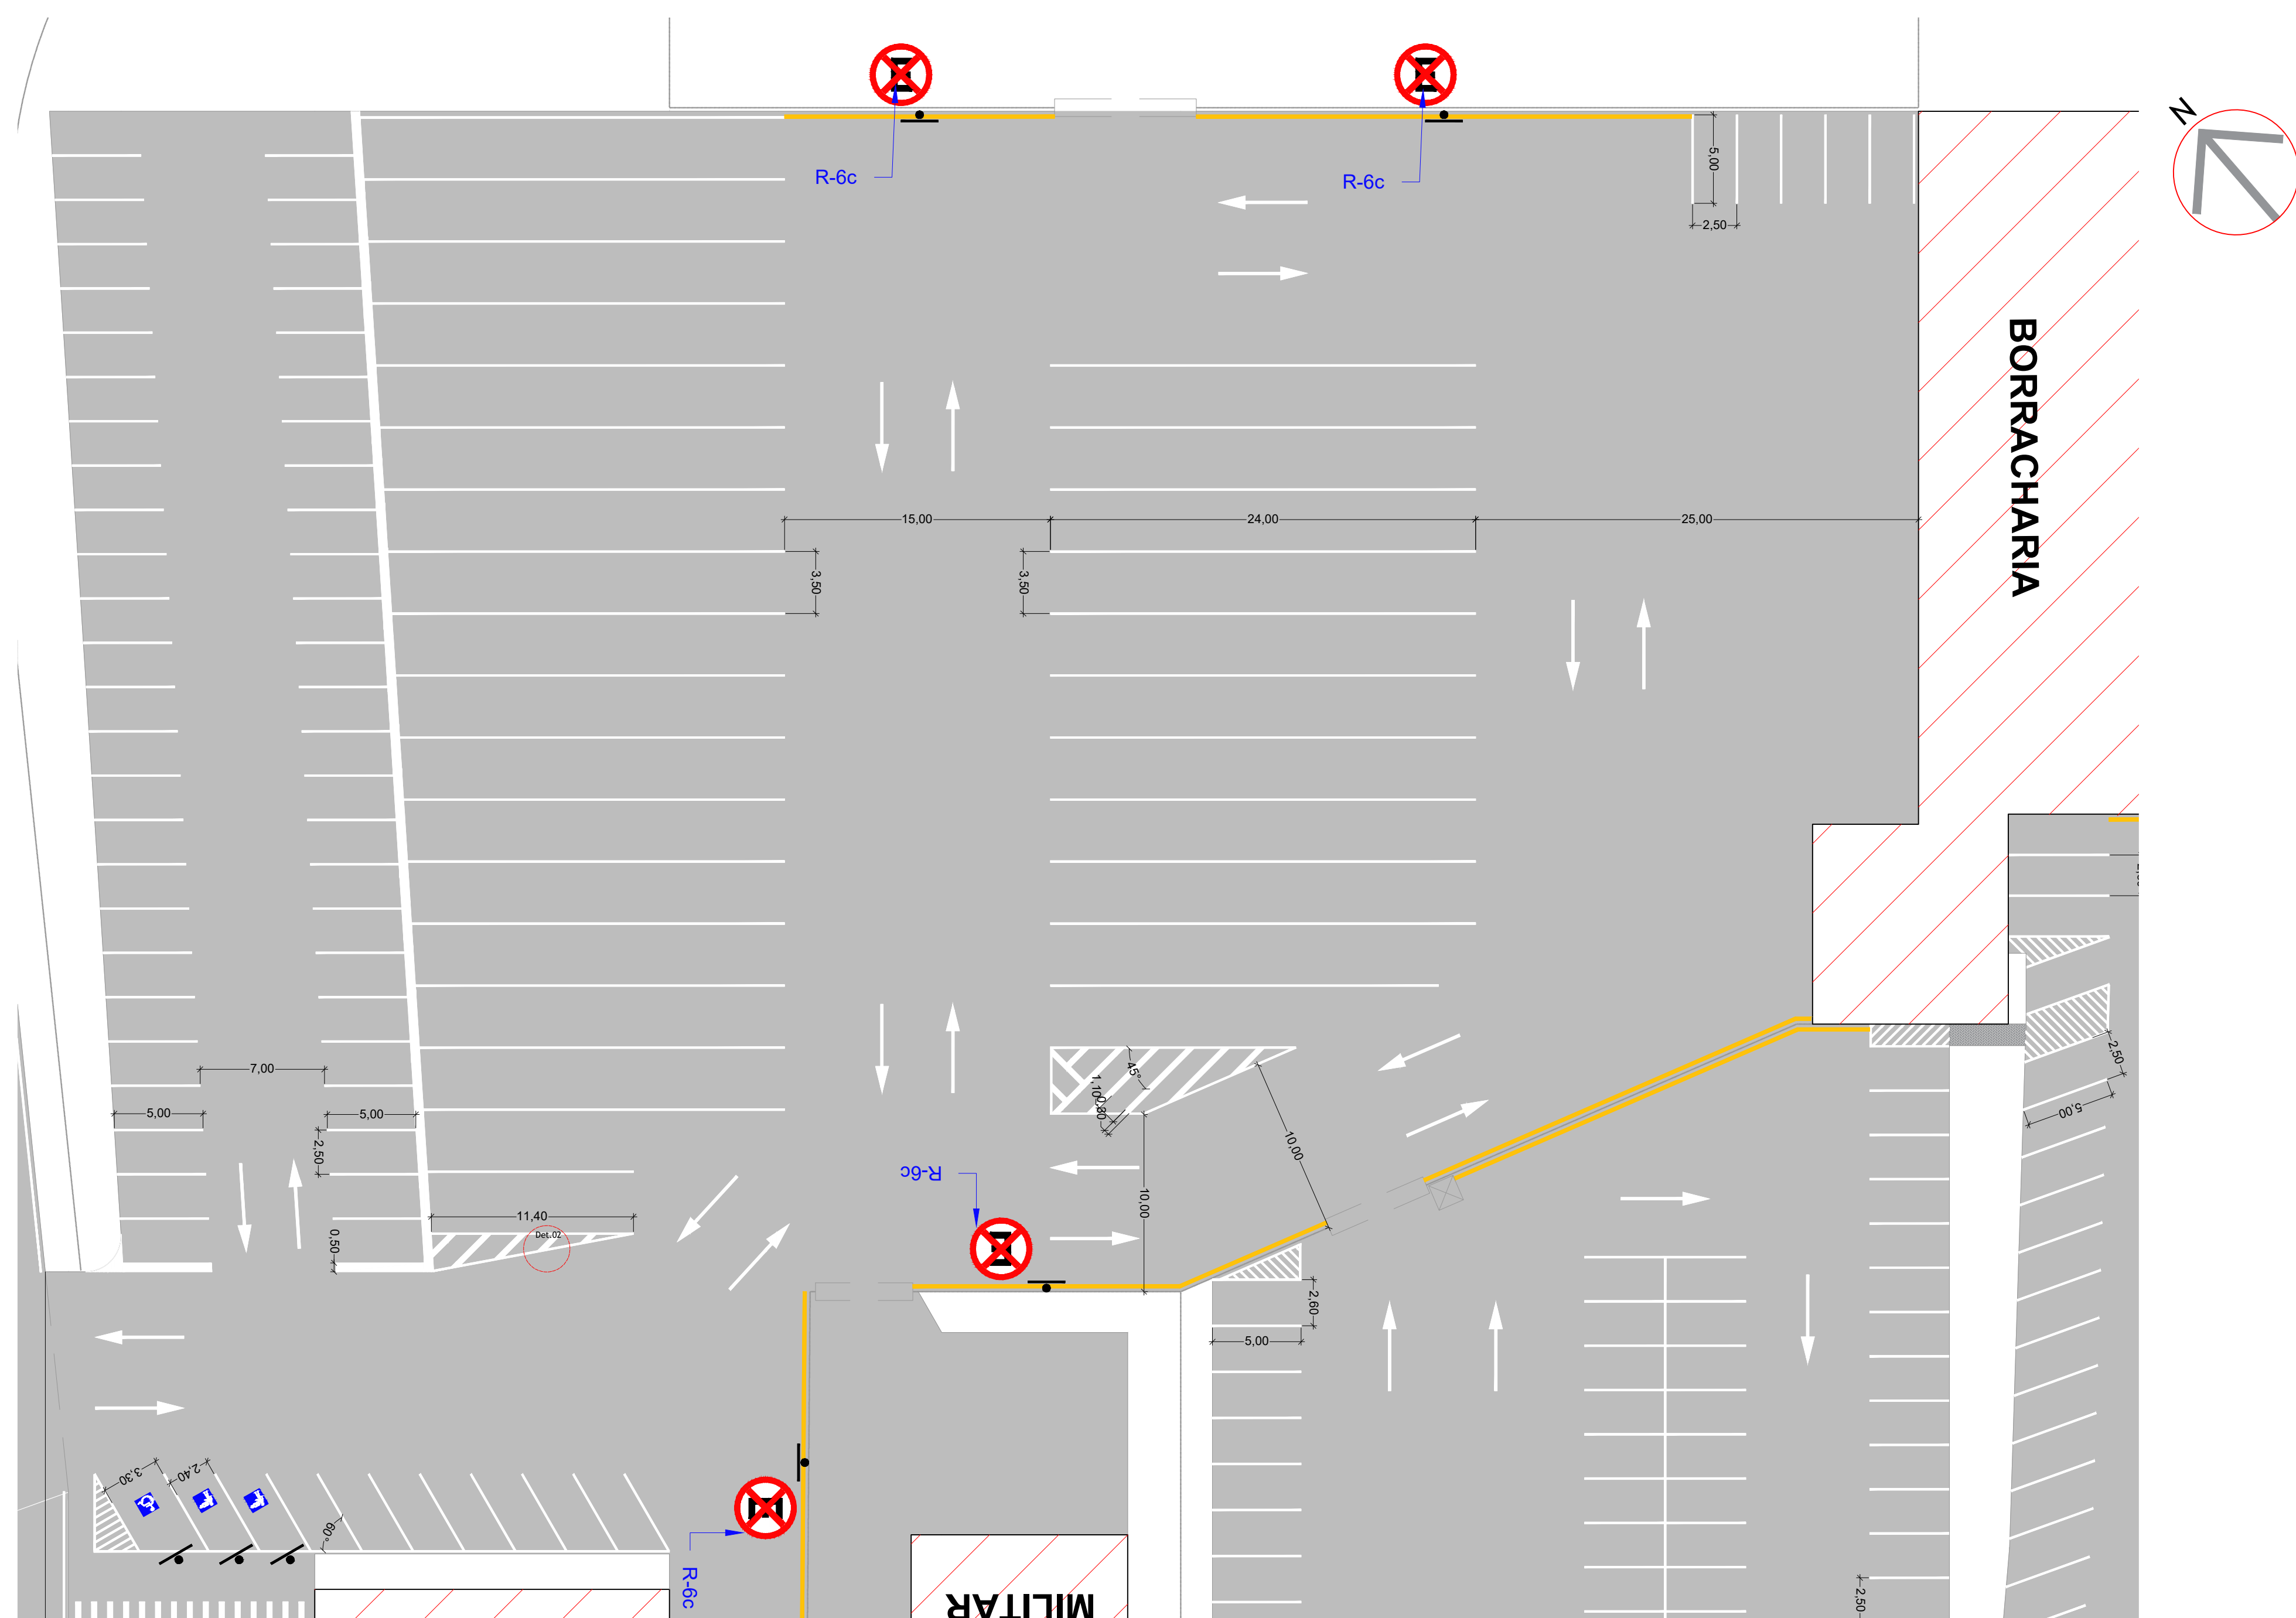

PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL ESTACIONAMENTO BORRACHARIA
ESCALA 1:250

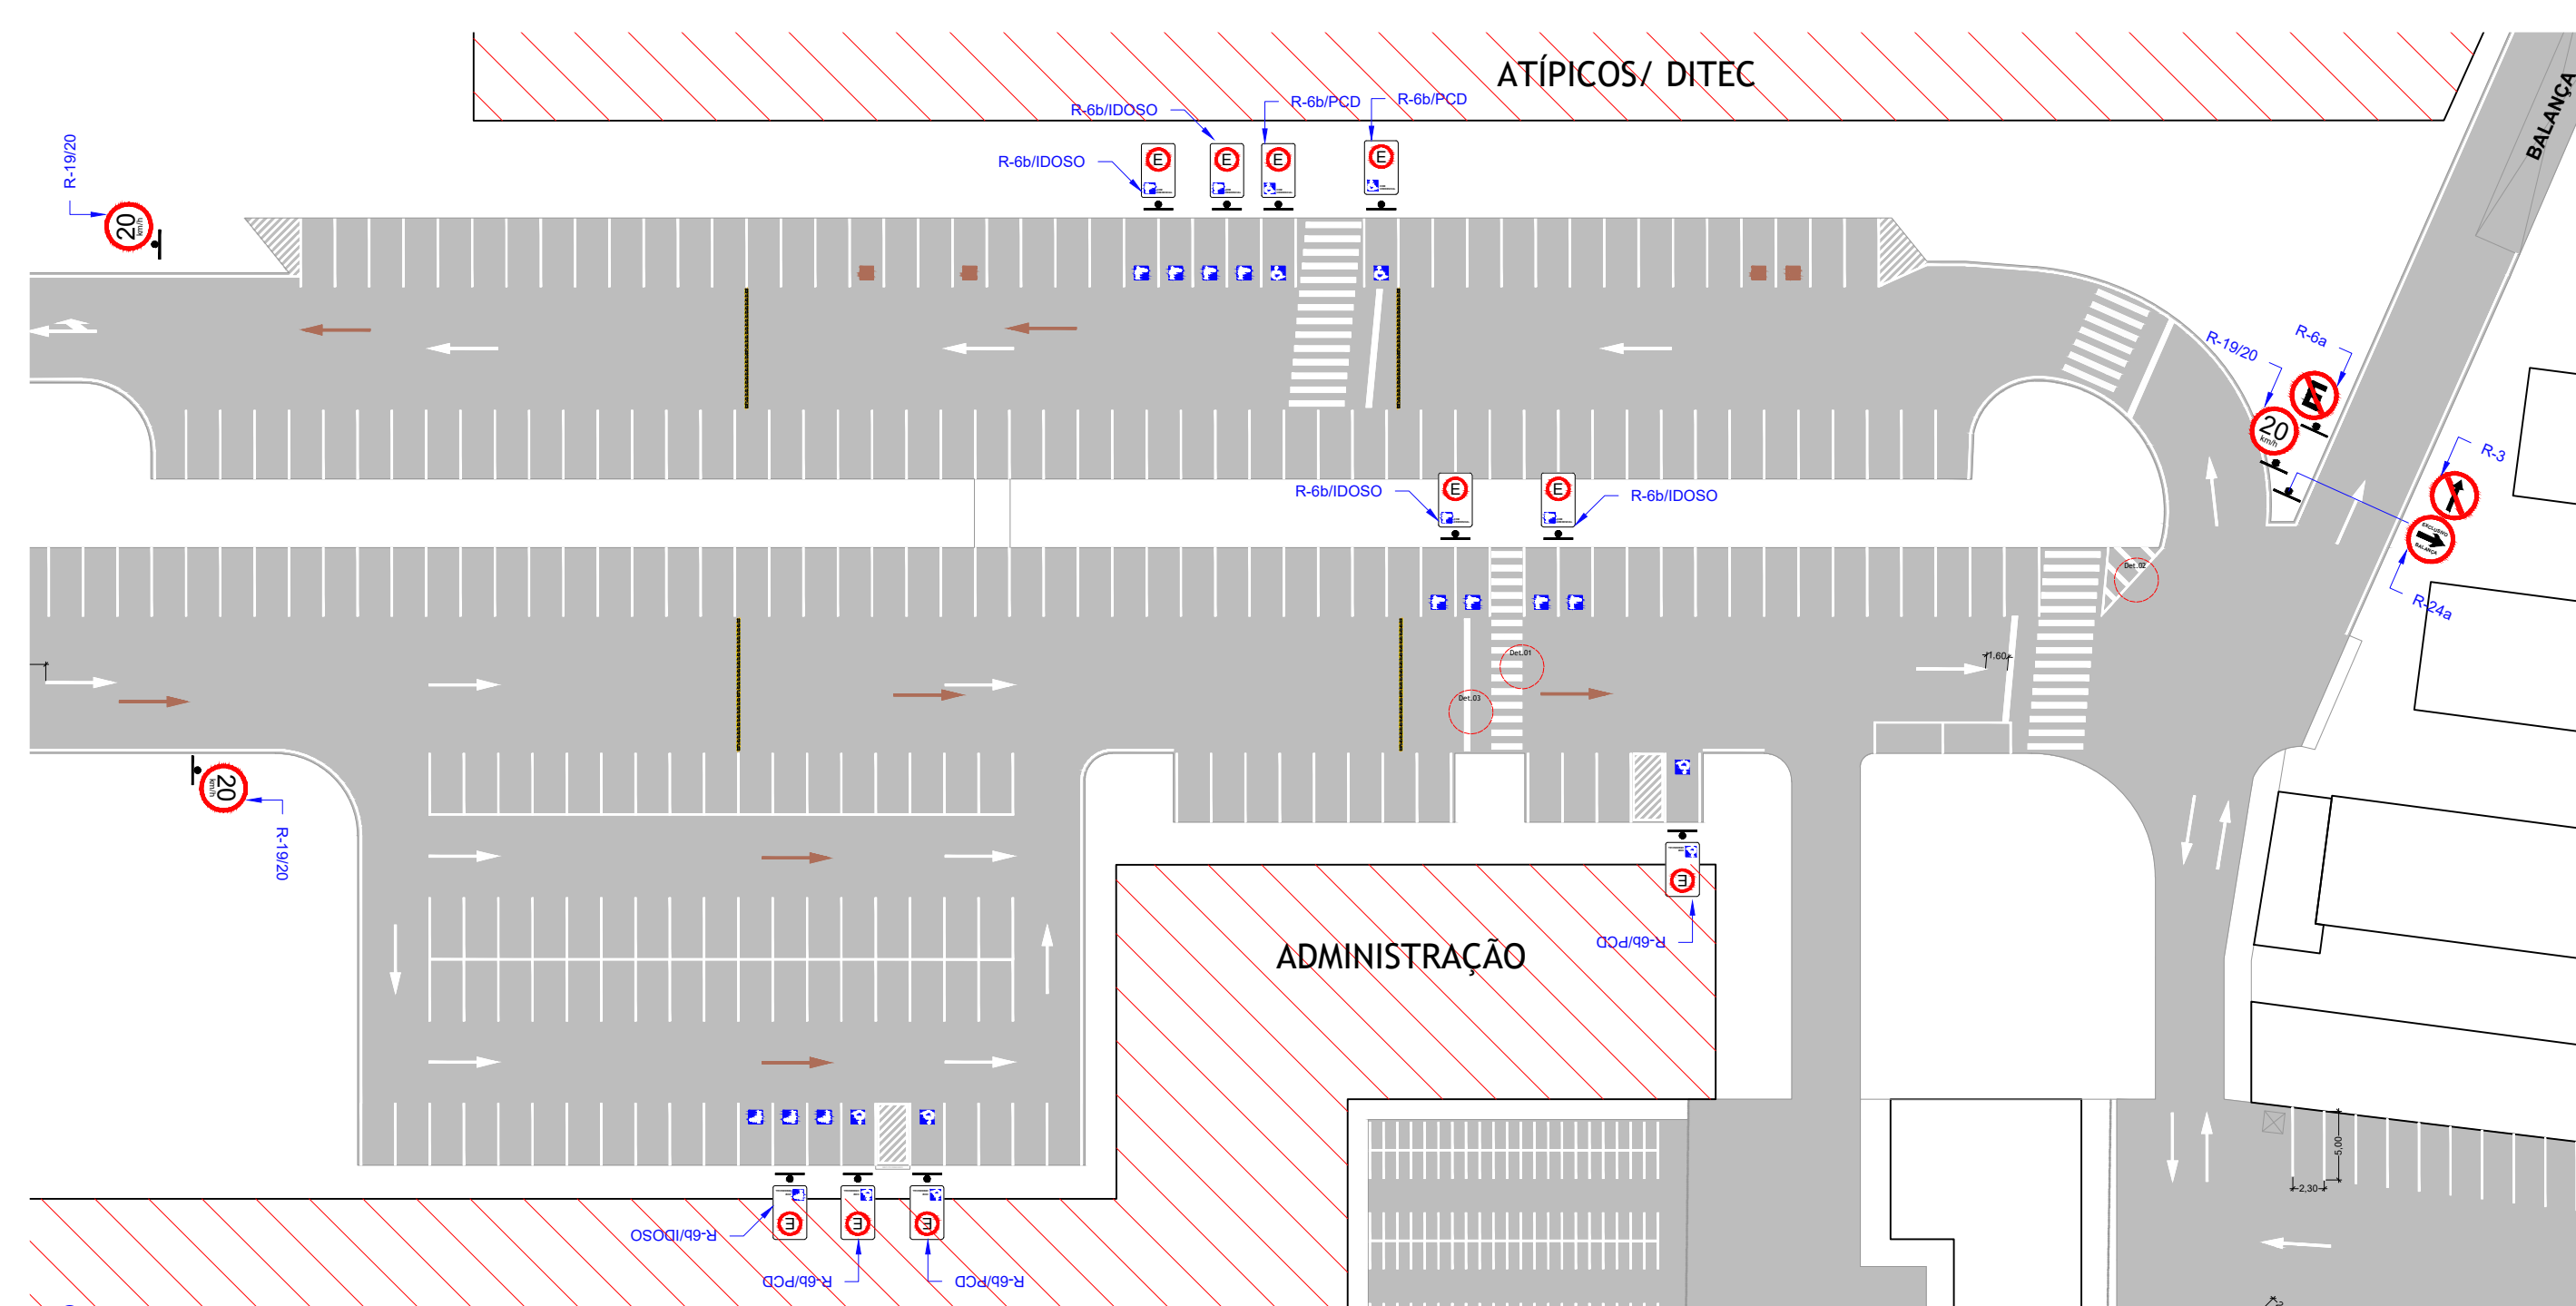

PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL SEDE ADMINISTRATIVA
ESCALA 1:500

QUANTITATIVOS SEDE ADMINISTRATIVA		
SINALIZAÇÃO VERTICAL		
R-19/20 	3 Unidades	
R-06 	1 Unidade	
R-6b/0050 	5 Unidades	
R-6b/PCD 	5 Unidades	


R-3 	1 Unidade
R-24b 	1 Unidade

QUANTITATIVOS SEDE ADMINISTRATIVA	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	
MER - MARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO	1.160,00m
LWS-1 -LINHA CONTÍNUA SIMPLES	85,10m
FTP - FAIXA DE PEDESTRE	70,80m²
LRE - LINHA DE RETENÇÃO	13,44m²
LCA - CANALIZAÇÃO	6,95m²
LBO - LINHA DE BORDO	406,60m
QUANTITATIVOS SETAS	
	18,53m²
	1,87m²

A REMOVER	
	7,63m ²
	0,82m ²
	2,55m ²

QUANTITATIVOS ESTACIONAMENTO BORRACHARIA	
SINALIZAÇÃO VERTICAL	
R-6c 	4 Unidades




QUANTITATIVOS ESTACIONAMENTO BORRACHARIA	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	
MER - MARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO	939,40m
LFO-1 -LINHA CONTÍNUA (AMARELA)	11,06m
LCA - CANALIZAÇÃO	10,13m ²
LOP - LINHA DE PROIBIÇÃO DE PARADA/ ESTACIONAR	68,03m
LFO 1 - LINHA SIMPLES	65,67m
QUANTITATIVOS SETAS	
	19,62m ²

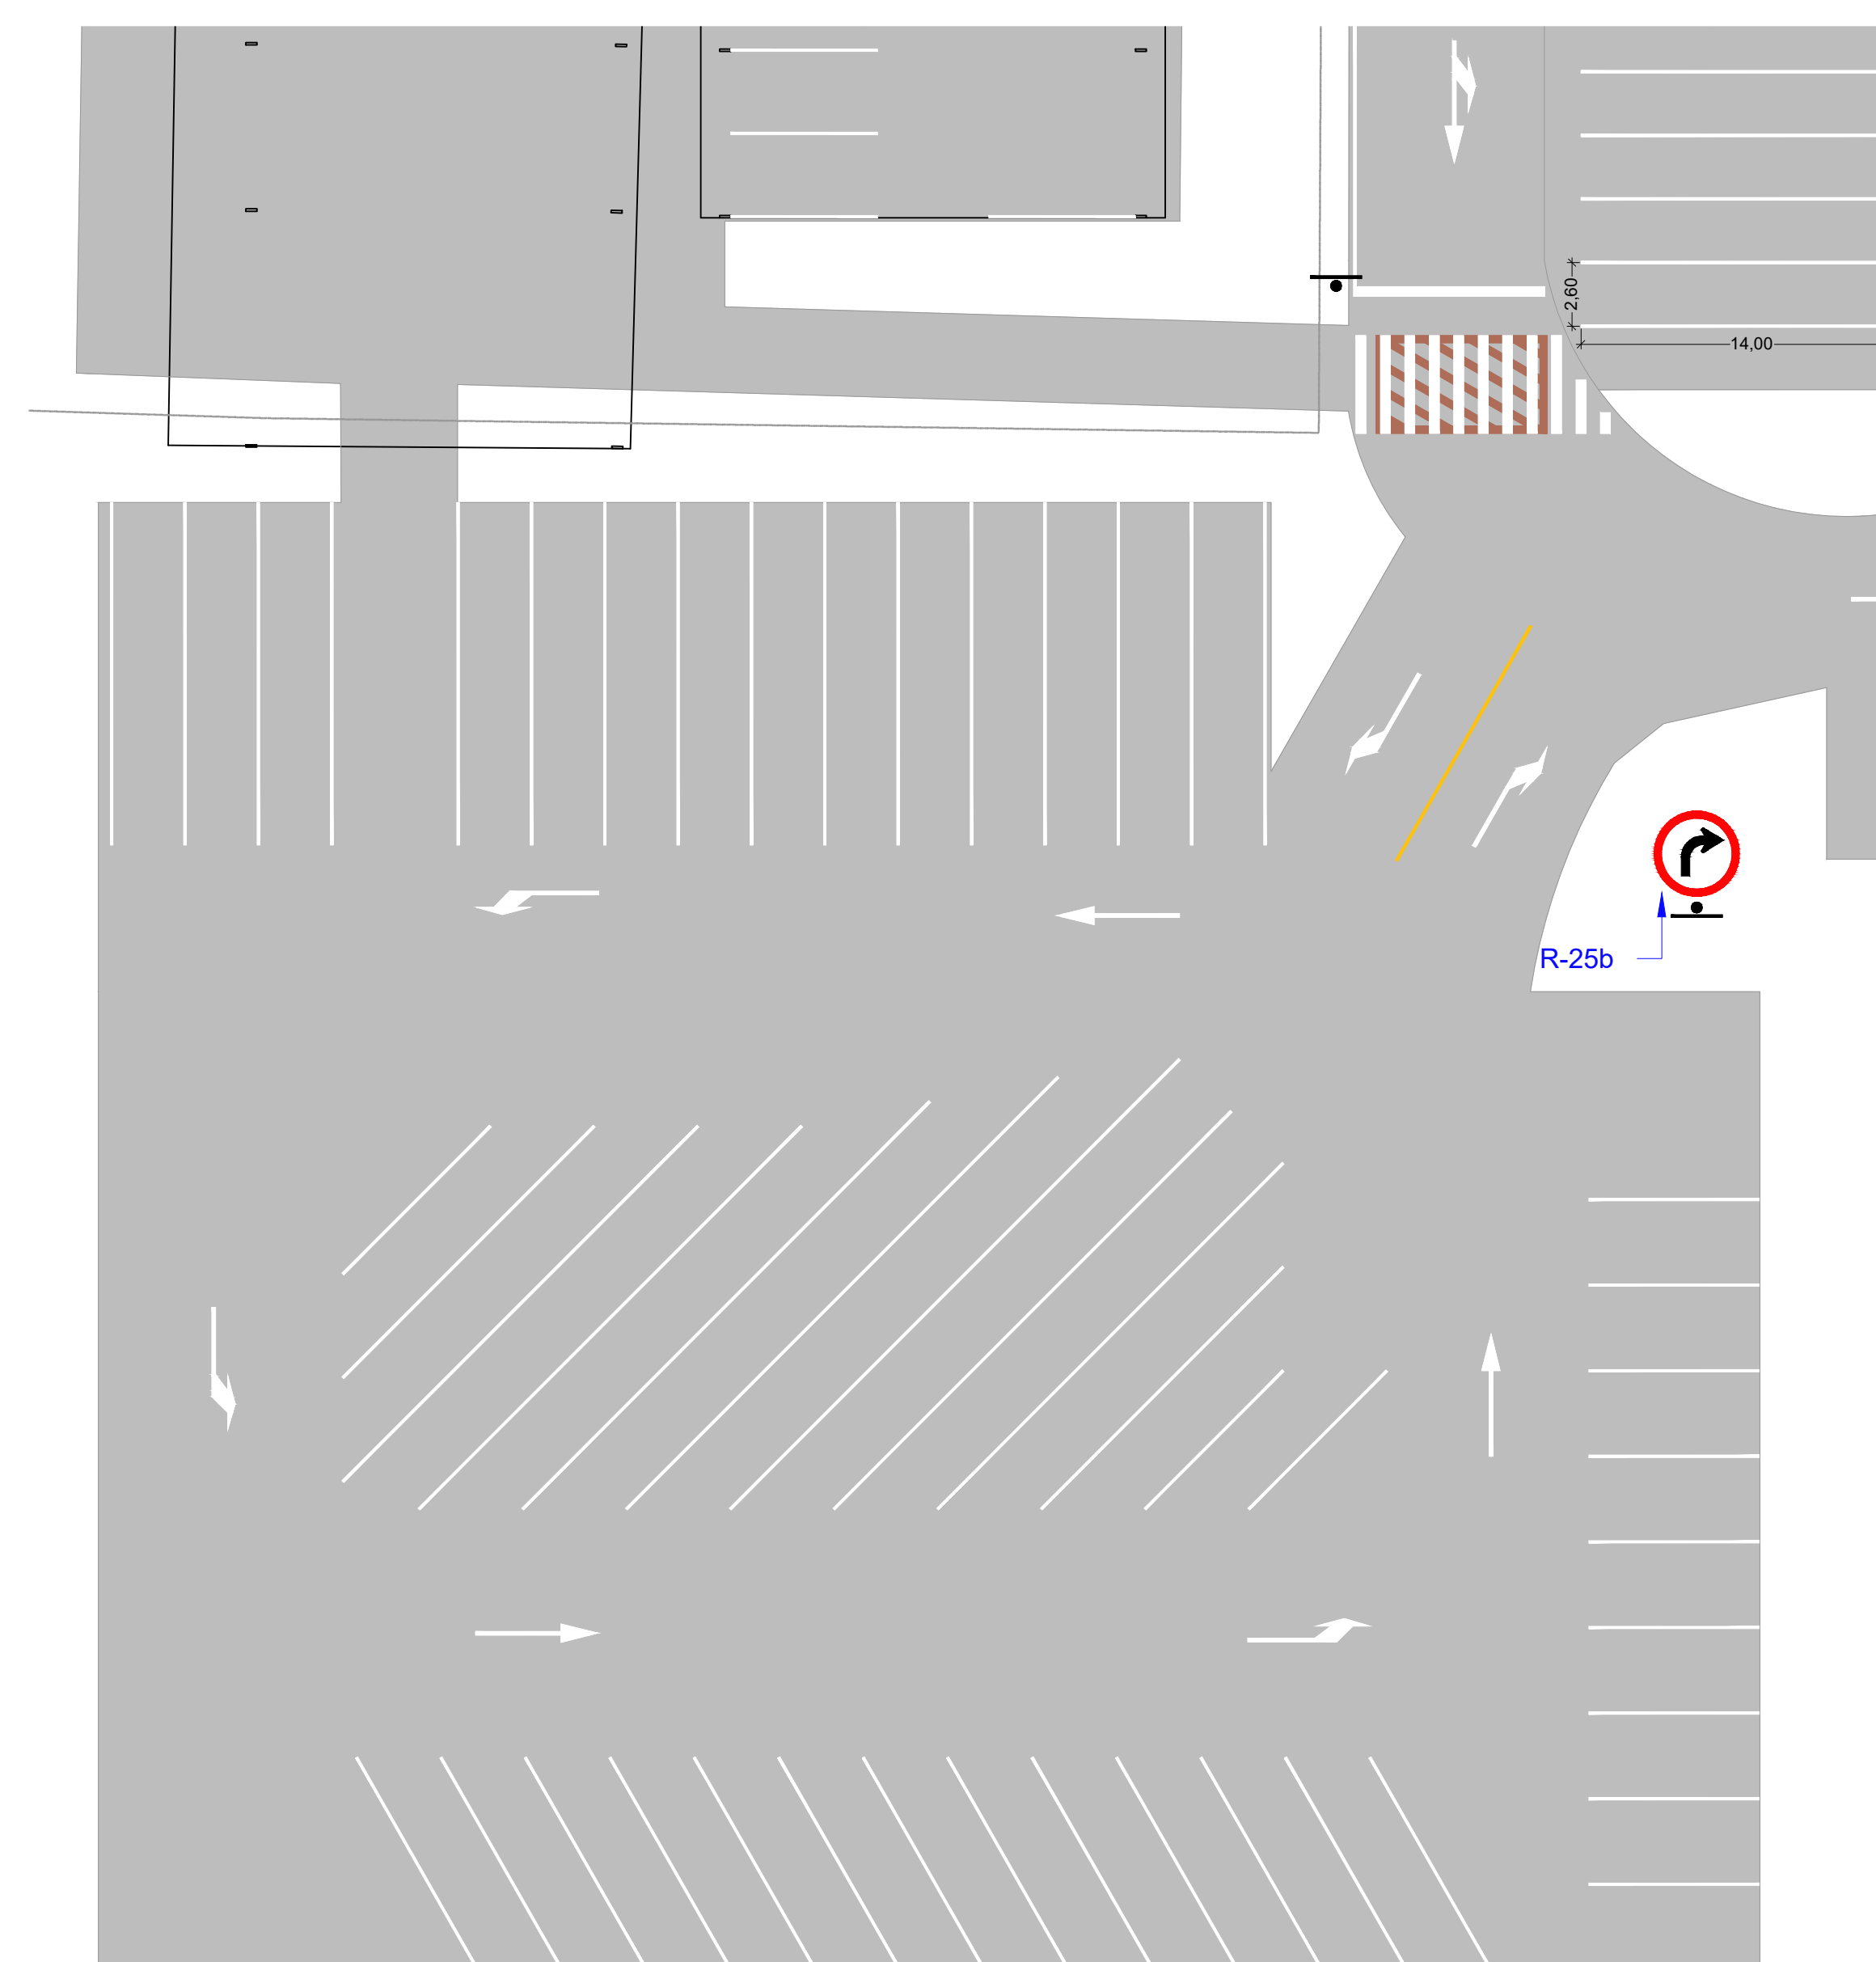


PLANTA BAIXA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL ESTACIONAMENTO LESTE
ESCALA 1:250

QUANTITATIVOS ESTACIONAMENTO LESTE	
SINALIZAÇÃO VERTICAL	
R-25b 	1 Unidade

QUANTITATIVOS ESTACIONAMENTO LESTE	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	
MER - MARCAÇÃO DE ESTACIONAMENTO	630,32m
LFO-1-LINHA CONTÍNUA (AMARELA)	11,06m
QUANTITATIVOS SETAS	
	3,27m ²
	6,85m ²

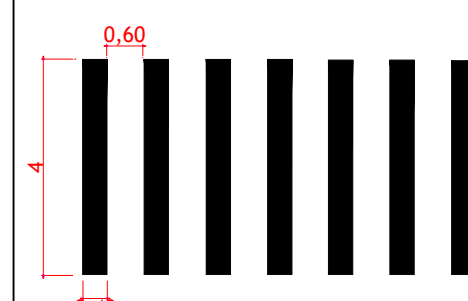



DETALHAMENTO 02: CANALIZAÇÃO

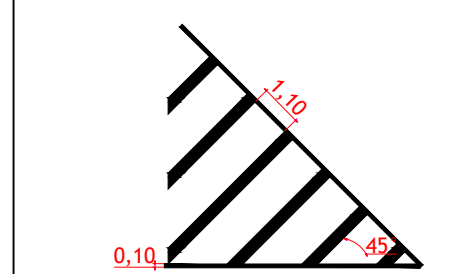


DETALHAMENTO 03: LINHA DE RETENÇÃO



SIMBOLOGIA:

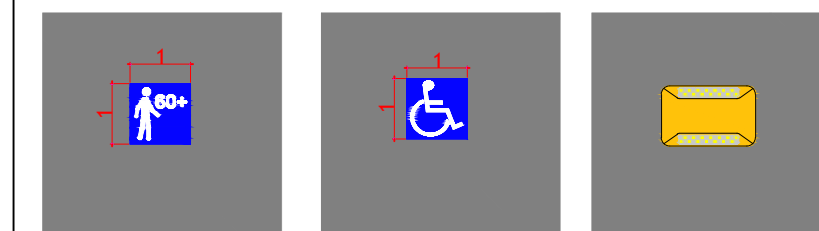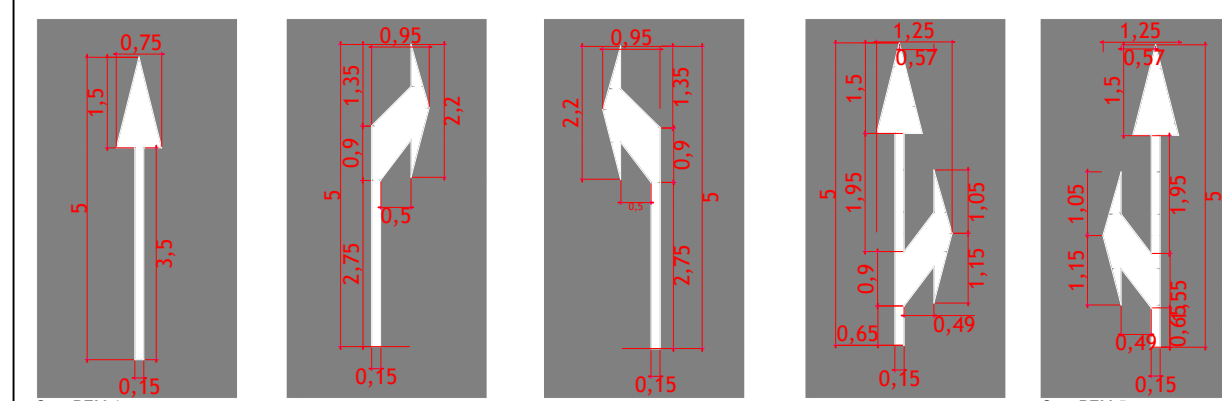

LEGENDA:

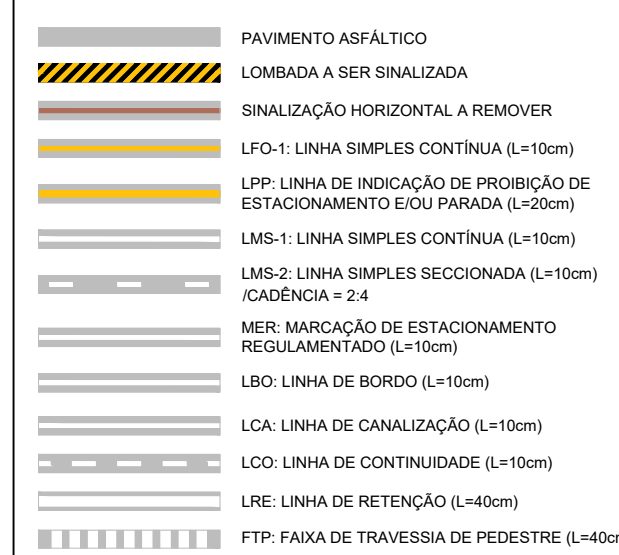

	CEASA / PR			
	CENTRO DE ABASTECIMENTO DO PARANÁ S.A.			
	DENSG- DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			
(EMPRESA) SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL PROVIDORA NA UNIDADE ATACADISTA DE CURITIBA	Nº DE FOLHA: 07/01			
	COTAÇÃO: 07			
	DESCRIÇÃO: REVO			
	INDICAÇÃO:			
	DATA: JUNHO/2020			
PROPOSTA: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 59-107024-0/RII-01	NOME: RAFAEL GOMES DA SILVA			
END-EMP: RAFAEL GOMES DA SILVA CREA 59-107024-0/RII-01	NOME:			
END-EMPRESA: STEFFANY ANDRADA	DISTRITO:			